


 Rede de distribuição - Oxigênio
 Rede de distribuição - Ar medicinal
 Rede de distribuição - Vácuo clínico

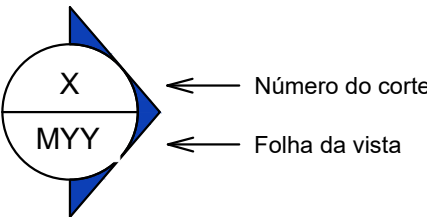

1. O PROJETO FOI DESENVOLVIDO BALIZANDO SUAS DECISÕES NAS PRERROGATIVAS CONTIDAS NO PROJETO PRE-EXISTENTE AFIM DE GARANTIR ADEQUADAMENTE AS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA VIABILIZAR ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DA OBRA, A CONTRATO DEVERÁ ADAPTAR ÀS INTERFERÊNCIAS ENCONTRADAS IN LOCO.
2. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER EM COBRE RIGID, SUAS DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETROS E REFEREM-SE AO DIÂMETER INTERNO
3. NENHUMA TUBULAÇÃO DEVEVA ESTAR SOLDARIZADA COM A ESTRUTURA DEVENDO SEU LARGURAÇÃO DE DIÂMETRO SUPERIOR AO DA TUBULAÇÃO
4. QUALQUER INTERFERÊNCIA COM A ESTRUTURA DETECTADA EM OBRA E NÃO PREVISTA EM PROJETO DEVERÁ SER RELATADA AO PROJETO DE ESTRUTURA
5. NÃO SE ADMITE A CONFECÇÃO DE CONEXÕES OU CURVAS EM OBRAS, DEVENDO-SE APLICAR APENAS PEÇAS PRÉ-FABRICADAS, AS QUASES DEBEM TER O MESMO TIPO DE ACABAMENTO COM COLORAÇÃO DIFERENTE DA DETERMINADA POR NORMA NOS DESENHOS TÉCNICOS, COM OBJETIVO DE FACILITAR SUA VISUALIZAÇÃO. PARA QUESTOS DE EXECUÇÃO EM OBRA, SUA VERIFICAÇÃO DEVERÁ SER FEITA DE ACORDO COM A NORMA SEGUNDO DETALHE PRESENTE NESTA FRANCHA.

1. AS MEDIDAS DA LINHA E COMPRIMENTOS DEVEM SER VERIFICADOS NO LOCAL QUANTO A POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS COM OUTRAS INSTALAÇÕES OU ESTRUTURA.
2. OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS DEVEM SER MANTIDOS CONFORME RECOMENDADO EM NORMA.
3. O PAINEL DO ALARME DE EMERGÊNCIA DEVE SER CONECTADO AS LINHAS DE GASES EM SEÇÕES A JUSANTE DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO DA CAIXA DE SEÇÃO.
4. AS VÁLVULAS DE BLOQUEIO DEVEM SER DO TIPO DE ESFERA CONFECCIONADAS EM COBRE.

Nº	MODIFICAÇÕES	DATA

BRASÍLIA/DF		DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO	Enter address here	
PROPRIETÁRIO	Secretaria de Estado de Saúde do Goiás	
AUTOR DO PROJETO	GEORGE HARRISON & ISRAEL FERREIRA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		
PROPRIETÁRIO		
AUTOR DO PROJETO	GEORGE HARRISON SANTOS	OCEA 32.0462-DF
AUTOR DO PROJETO	ISRAEL ALMEIDA FERREIRA	OCEA 31.9003-DF
RESPONSÁVEL TÉCNICO	OCEA	

CBMP	CBMP
	OUTSIDE

PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS					
PROJETO:	DESTINAÇÃO: SAÚDE				FRANQUIA:
MGM	NOME DO CLIENTE: PLANTA BAIXA				05
	REDAÇÃO: Rede interna de distribuição de gases medicinais, geral				
CÓDIGO DO PROJETO	DATA	ASSINATURA	ESCALA:	INDICADA	REVISÃO
003-24	15/05/2024	<i>Assinatura</i>			