



INSTITUTO DE PESQUISA CIENTÍFICA
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
SETE LAGOAS – MG

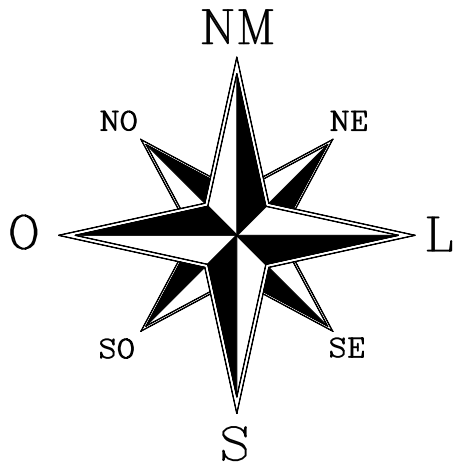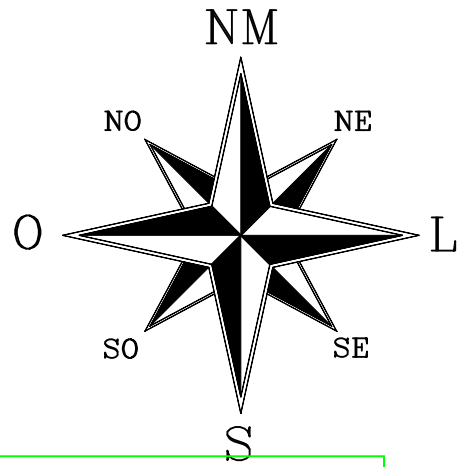

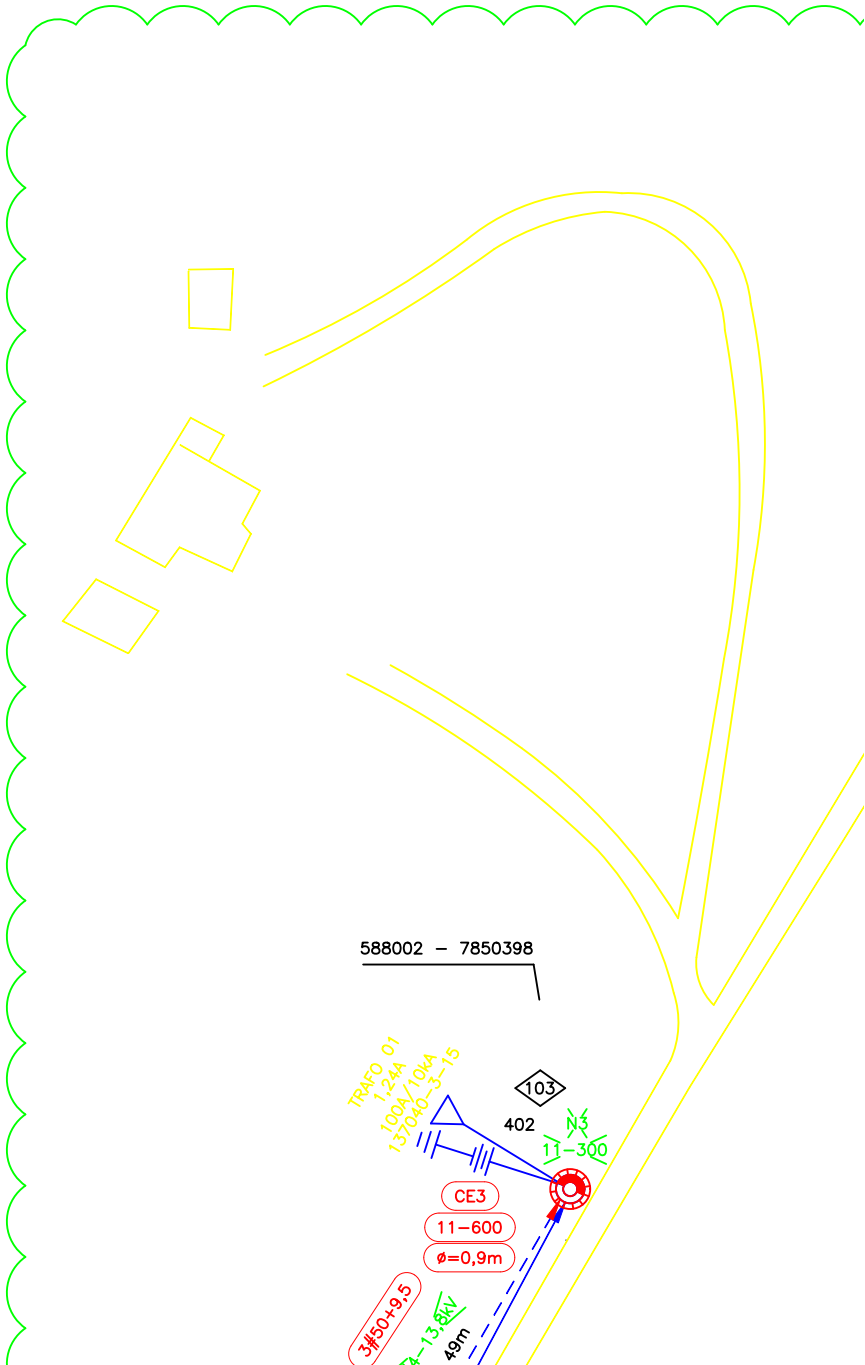


EM CASO DE POSTEAÇÃO EXISTENTE, ABAIXAR A BT EM 150mm
E SUBIR O BRAÇO "L" EM 100mm PARA A UTILIZAÇÃO DO POSTE DE 10m.

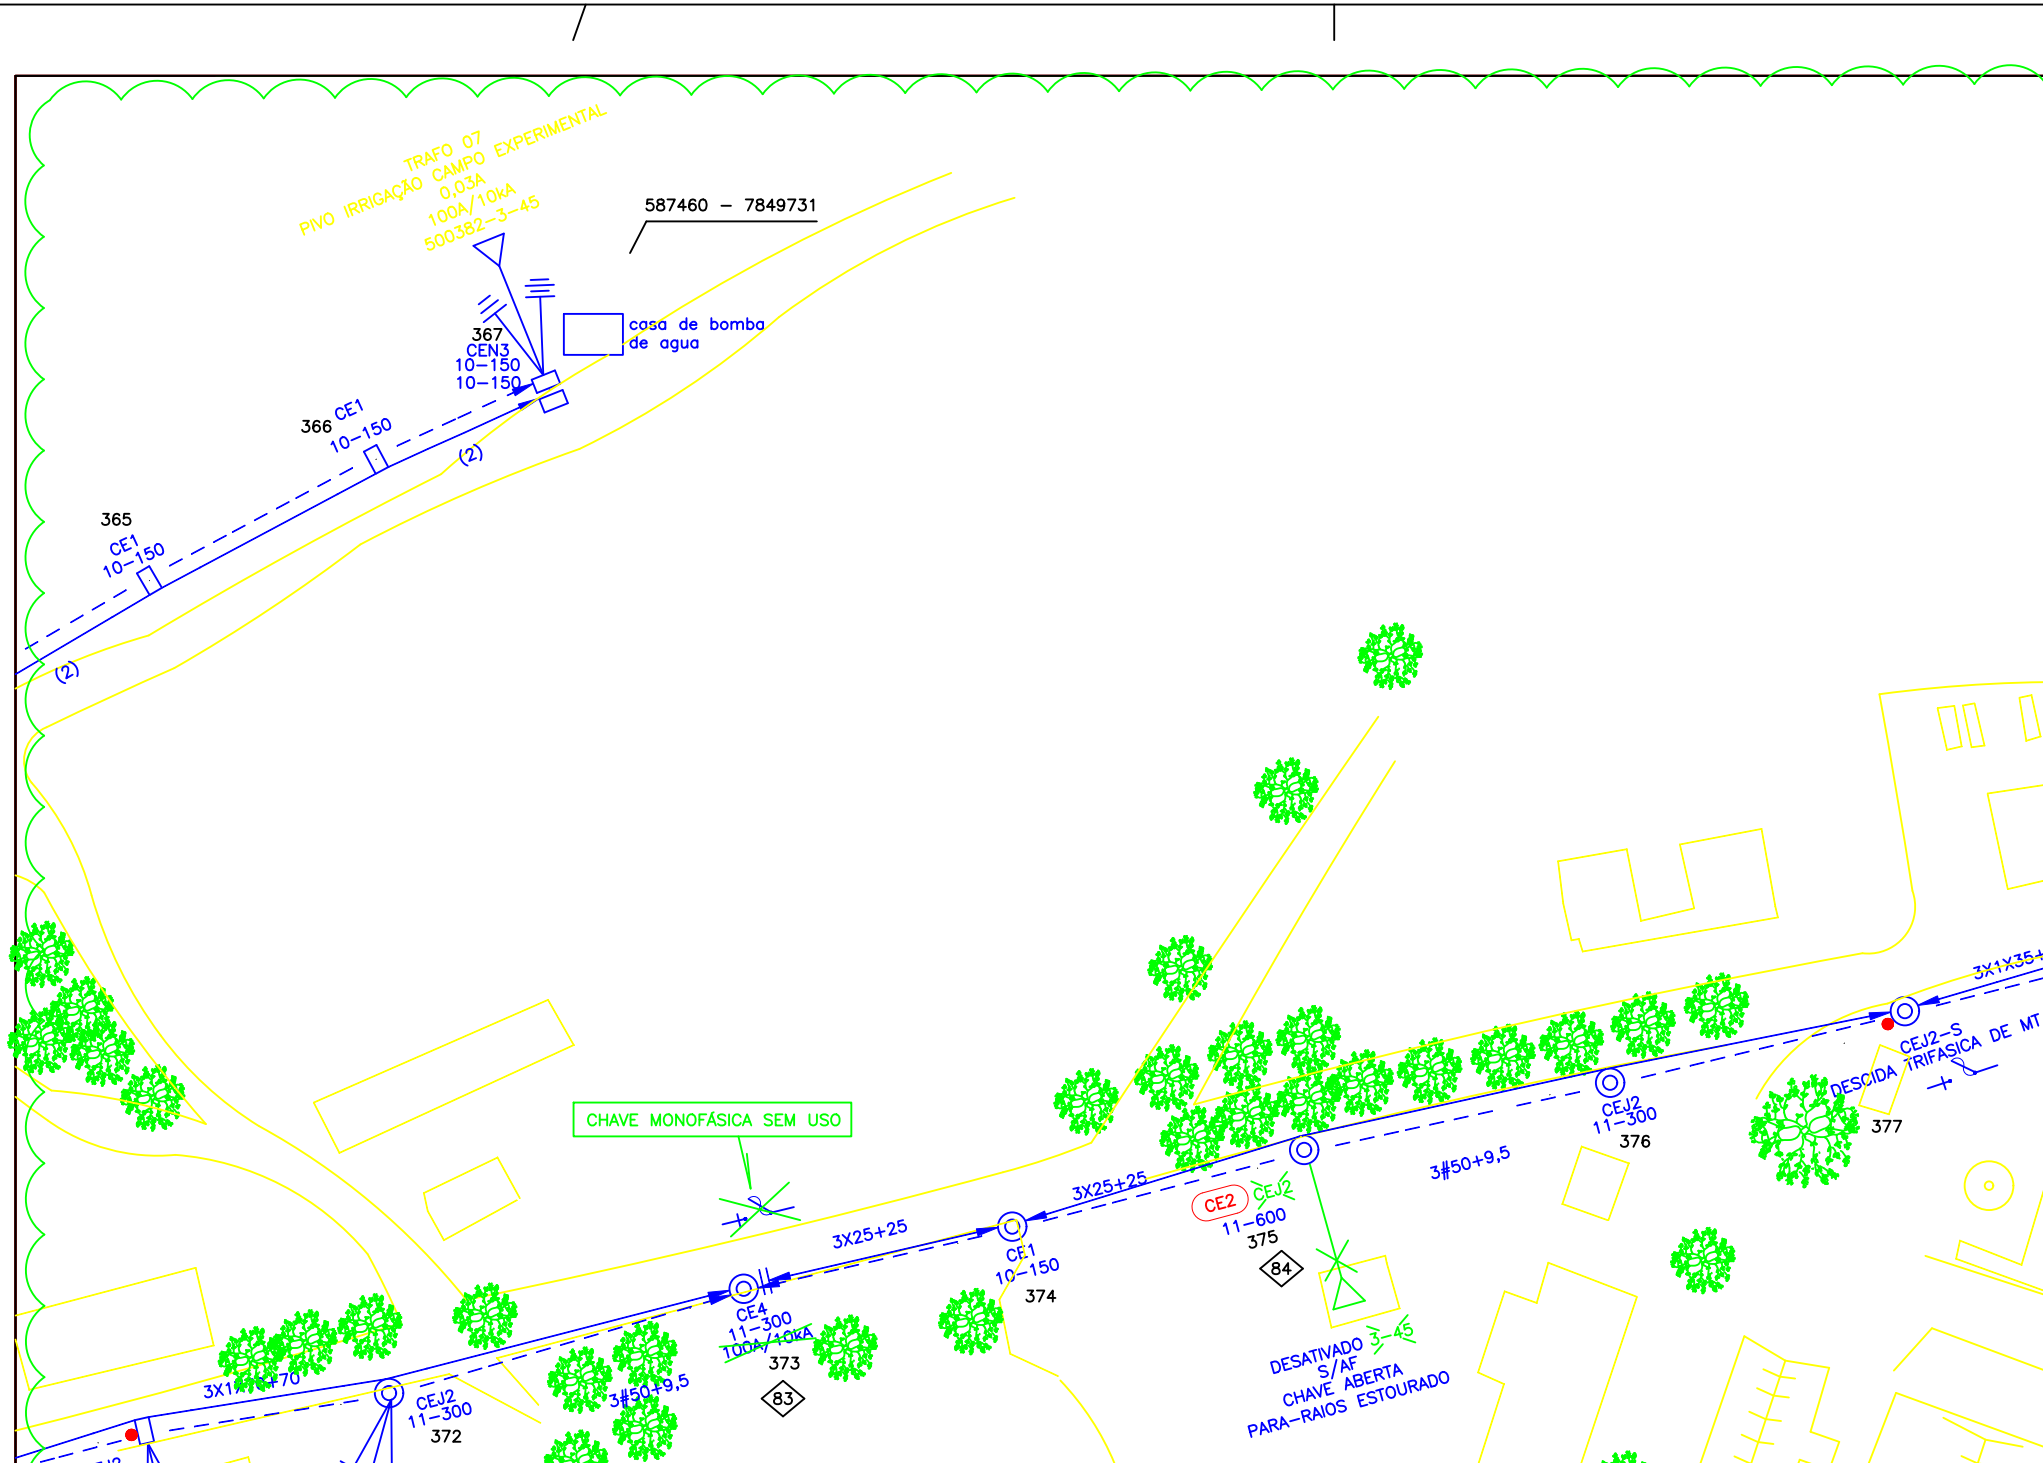


TRAFO 07
PIVO IRRIGAÇÃO CAMPO EXPERIMENTAL
0,03A
100A/10kA
500382-3-45
587460 - 7849731
367
CEN3
10-150
10-150
casa de bomba de agua
366
CE1
10-150
(2)
365
CE1
10-150
(2)
CHAVE MONOFÁSICA SEM USO
3X25+25
CE4
11-300
100A/10kA
373
83
CE1
10-150
374
3X25+25
CE2
CEJ2
11-600
375
84
3#50+9,5
CEJ2
11-300
376
3X1X35+
CEJ2-S
TRIFASICA DE MT
377
DESCIDA
3X1X70
CEJ2
11-300
372
3#50+9,5
DESATIVADO
S/AF
CHAVE ABERTA
PARA-RAIOS ESTOURADO
3-45

INSTITUTO DE PESQUISA CIENTÍFICA
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
SETE LAGOAS – MG

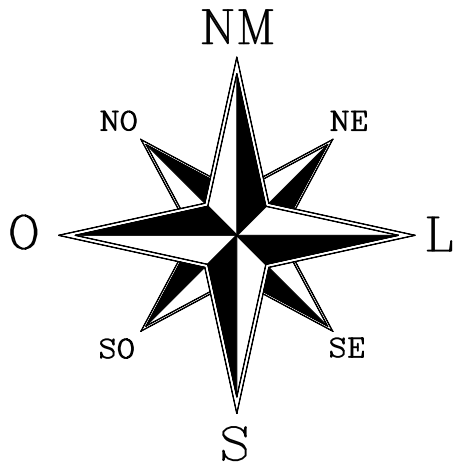

INSTITUTO DE PESQUISA CIENTÍFICA
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
SETE LAGOAS – MG

