
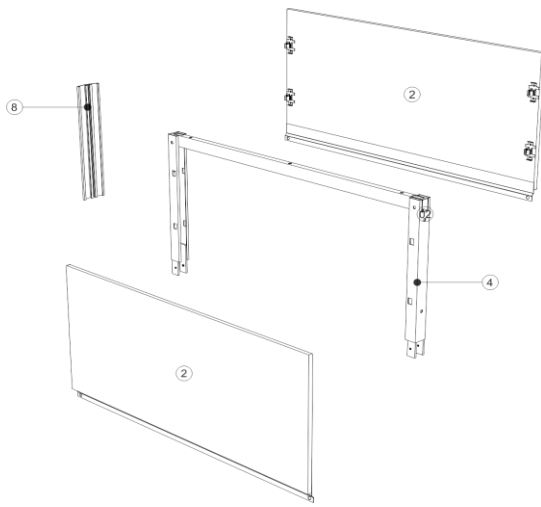
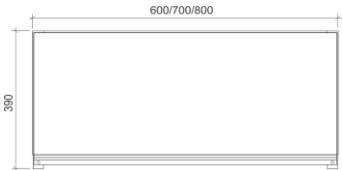


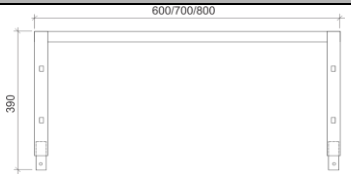
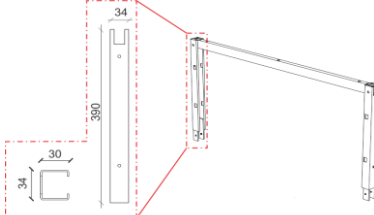
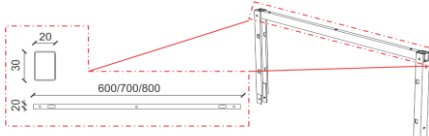
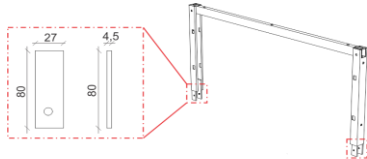



CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DE PROTÓTIPOS DE MOBILIÁRIO - COMPLEMENTO EMPILHÁVEL EM MDP								
Equipe Técnica: Autor: Hyparshia AC'Lima CAU/CREA: A78694-2 RRT: 006.872.680 Co-autor: Ive Carvalho CAU/CREA: 194766-4 RRT: 006.873.014								
PE-Unidade:		Avaliador (matrícula):						
Data de Avaliação:		Fornecedor:						
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>2 - PLACAS; 4 - ESTRUTURA; 8 - TERMINAL PLANO PARA COMPLEMENTO.</p> </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>								
DESCRIMINAÇÃO DO ITEM *Cada item vale 1 ponto		ITEM		OBSERVAÇÕES *Apontar quanto foi medido no momento da avaliação e as desconformidades em relação aos desenhos técnicos, materiais e acabamentos exigidos não estejam dentro da diferença permitida.	ATENDE	ATENDE PARCIAL	NÃO ATENDE	NÃO SE APLICA
INFORMAR O COMPLEMENTO QUE ESTÁ SENDO AVALIADO								
CEM600 - MEDINDO 600x350mm PARA INSTALAÇÃO NO BIO600T0, BIO600T1 E BIO600T2								
CEM700 - MEDINDO 700x350mm PARA INSTALAÇÃO NO BIO700T0, BIO700T1 E BIO700T2								
CEM800 - MEDINDO 800x350mm PARA INSTALAÇÃO NO BIO800T0, BIO800T1 E BIO800T2								
1 COMPLEMENTO EMPILHÁVEL EM MDP - DIMENSÕES								
1.1	Dimensões gerais: a) Largura (varia de acordo com a tipologia): 600/700/800mm; b) Altura: 390mm; c) Profundidade: 70mm.	 <p>Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais e de até 5% para mais na espessura.</p>						
2 PLACAS								
2.1	Dimensões: a) Largura (varia de acordo com a tipologia): 594/694/794mm; b) Altura: 345mm; c) Espessura: 12mm.	 <p>Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais, de até 5% para mais na seção e 25% para mais na espessura.</p>						
2.2	Acabamentos: a) Acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza cristal; b) Acabamento do perímetro em fita de borda reta com 1mm, cor cinza cristal. Fixação: c) Fixação do painel a estrutura do complemento por meio de presilhas de saque frontal, produzida em aço mola; d) As presilhas devem ser fixadas a placa por meio de parafuso autoatarraxante.	<p>Não é permitido variação nos acabamentos e fixação.</p>						
3 PERFIL CORTA LUZ								
3.1	Dimensões: a) Largura (varia de acordo com a tipologia): 598/698/798mm; b) Seção: 45x4mm; c) Espessura: 0,75mm.	 <p>Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais, de até 5% para mais na seção e 25% para mais na espessura.</p>						
3.2	Acabamentos: a) Pintura eletrostática epóxi pó, cor preto liso. Fixação: b) Fixação do perfil corta luz por meio de parafuso autoatarraxante cabeça chata.	<p>Não é permitido variação nos acabamentos e fixação.</p>						

DESCRIMINAÇÃO DO ITEM *Cada item vale 1 ponto		ITEM	OBSERVAÇÕES *Apontar quanto foi medido no momento da avaliação e as desconformidades em relação aos desenhos técnicos, materiais e acabamentos exigidos não estejam dentro da diferença permitida.	ATENDE	ATENDE PARCIAL	NÃO ATENDE	NÃO SE APLICA
				*Marcar com um "X"			
4	ESTRUTURA						
4.1	Dimensões: a) Largura (varia de acordo com a tipologia): 600/700/800mm; b) Altura: 390mm; c) Profundidade: 34mm.						
		Variação permitida de até 25% para mais na espessura.					
4.2	Acabamentos: a) Pintura eletrostática epóxi pó, cor preto liso; Fixação: b) União das peças por meio de solda ou parafusos tipo phillips.						
		Não é permitido variação nos acabamentos e fixação.					
5	ESTRUTURA - COLUNA VERTICAL						
5.1	Dimensões: a) Altura: 350mm; b) Seção: 30x34mm; c) Espessura: 1,5mm.						
		Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais, de até 5% para mais na seção e 25% para mais na espessura.					
6	ESTRUTURA - TRAVESSA SUPERIOR						
6.1	Dimensões: a) Largura (varia de acordo com a tipologia): 600/700/800mm; b) Seção: 30x20mm; c) Espessura: 0,9mm.						
		Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais, de até 5% para mais na seção e 25% para mais na espessura.					
7	ESTRUTURA - PERFIL DE FIXAÇÃO						
7.1	Dimensões: a) Largura: 27mm; b) Altura: 80mm; c) Espessura: 4,5mm.						
		Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais, de até 5% para mais na seção e 25% para mais na espessura.					
8	TPC - TERMINAL PLANO PARA COMPLEMENTO						
8.1	Dimensões: a) Largura: 349mm; b) Altura: 15mm; c) Profundidade: 70mm; d) Espessura: 2mm.						
		Variação permitida de ±2 mm nas dimensões gerais, de até 5% para mais na seção e 25% para mais na espessura.					
8.2	Acabamentos: a) Pintura eletrostática epóxi pó, cor cinza liso; b) Acabamento de união em ABS injetado na mesma cor das peças de alumínio. Fixação: c) Fixação do acabamento a estrutura por meio de parafuso autoatarraxante cabeça de panela.						
		Não é permitido variação nos acabamentos e fixação.					
PONTUAÇÃO:			MÁXIMA:	AVALIAÇÃO:	TOTAL DE ITENS:	TOTAL DE ITENS "NÃO SE APLICA"	
			12,00	0,00	12	0	
RESULTADO:			REPROVADO		0%		

(1) Se o resultado da avaliação atingir a pontuação máxima possível, os protótipos serão aprovados sem ressalvas;

(2) Se o resultado da avaliação atingir valor igual ou superior a 90% da pontuação máxima, os protótipos serão aprovados c/ ressalvas;

(3) Se o resultado da avaliação atingir valor inferior a 90% da pontuação máxima possível, os protótipos serão reprovados;

(4) As ressalvas, quando existirem, se resumirão às inconformidades constantes neste check-list e deverão vir corrigidas nos itens fornecidos após contratação.

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA(S)