


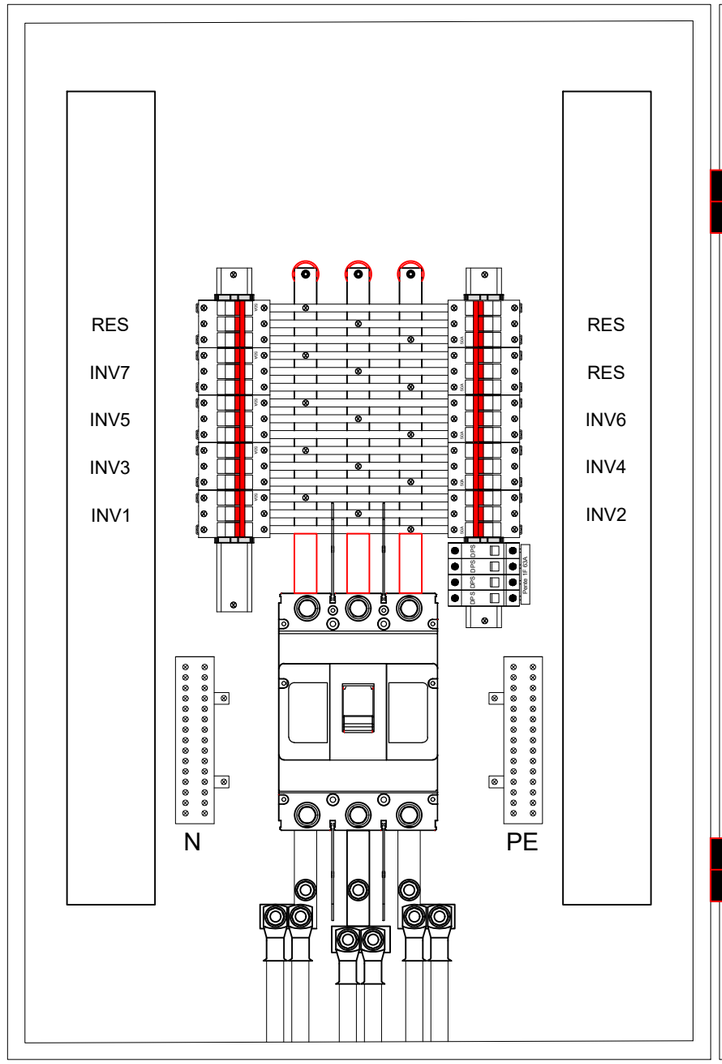

NOTAS:

- **CAIXA MONTAGEM CSB-30 1200X800X250mm**
- **BARRAMENTO PRINCIPAL 1"X1/2" 600A ACABAMENTO ISOLADO**
- **BARRAMENTO DE DERIVAÇÃO TRIPOLAR 63A ACABAMENTO ISOLADO**
- **DEVE SER PREVISTO A INSTALAÇÃO DE UMA CHAPA DE ACRÍLICO 3MM PARA A PROTEÇÃO DO BARRAMENTO**
- **A MANOBRA DO DISJUNTOR PRINCIPAL DEVE OCORRER POR MEIO DE MANOPLA ROTATIVA INSTALADA NA PORTA DO PAINEL**
- **NA PARTE INTERNA DA PORTA, DEVE TER UM PORTA DOCUMENTOS EM FORMATO A4 COM OS DIAGRAMAS DO QUADRO**
- **O DISJUNTOR GERAL DEVE TER PROTEÇÃO TERMICA E MAGNÉTICA AJUSTÁVEIS E POSSUIR BOBINA DE DISPARO A DISTÂNCIA.**

ESQUADRÃO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL DA BASE AÉREA DE CANOAS
Rua Augusto Severo, 1700 - Nossa Senhora das Graças - Canoas - RS

ORGANIZAÇÃO_MILITAR
BASE_AEREA_DE_CANOAS

UFV_BACO_QF01

DISCIPLINA
ELÉTRICA

DESENHISTA	CREA/CAU	ESCALA	UNIDADE	PRANCHA
2°_TEN_QOCON_ELT_ACOSTA	RS222858	IND	MM	01/01
AUTOR/REVISÃO	**CREA/CAU**	**DATA**		
2°_TEN_QOCON_ELT_ACOSTA	RS222858	10/09/2026		REV._03
COORDENADOR TÉCNICO				
CP_QOINT_LUIZA				**RS02-01PE01-ELE-DE004**

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	4. RS02-01PE01-ELE-DE004 - QF 1 QUADRO MURETA - R3
Data/Hora de Criação:	20/10/2026 12:48:25
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	c884a3c85c9c9317c0fc9c07442af682
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten PAULO RENATO BRAZ ACOSTA no dia 20/10/2026 às 10:41:44 no horário oficial de Brasília.