




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 12ª RM
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA**

Apêndice - EVIDÊNCIAS DA PROBLEMÁTICA


**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2022
Processo Administrativo Nº 64597.004620/2022-51**



1 - Reservatório de Água – água de fuligens – ocorrência: vazamento de água, deverá ser vedado. Manutenção e limpeza das caixas de fuligem. Limpeza de tubulação de irrigação de água. Instalação/troca dos equipamentos defeituosos.

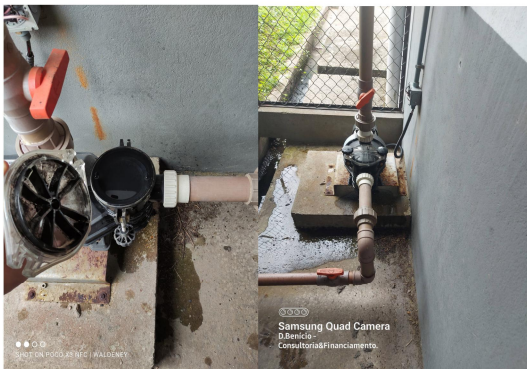


2 – Filtro que passa a fuligem – ocorrência: a tela do filtro tá furada e esta com vazamento, o oringue esta ressecado, deverá ser trocado. Instalação/troca dos equipamentos defeituosos.

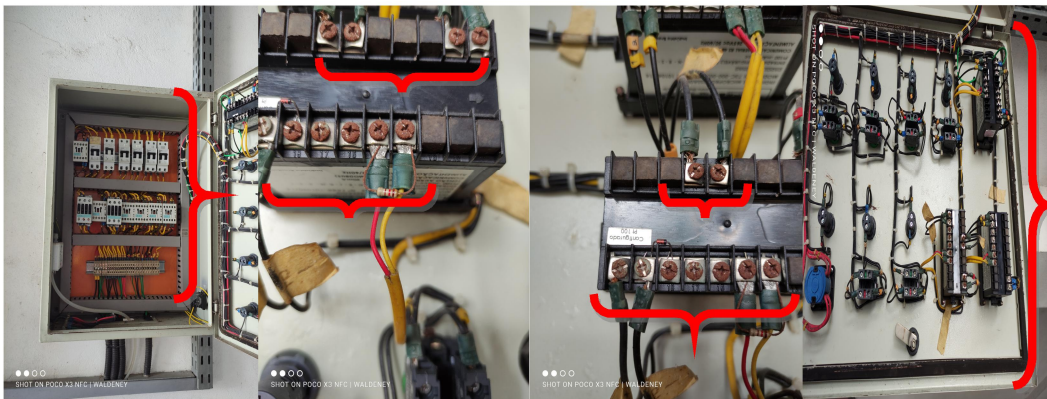

3 – Quadro elétrico – ocorrência: o Eletro-fusível esta oxidado, cada parafuso deverá ser trocado. Manutenção completa do Quadro Elétrico. Instalação/troca dos equipamentos defeituosos.



4 – Tanque do Incinerador - ocorrência: vazamento de diesel, o oringue esta ressecado, trocar a mangueira/filtro. Limpeza da tubulação completa do incinerador. Instalação/troca dos equipamentos defeituosos.

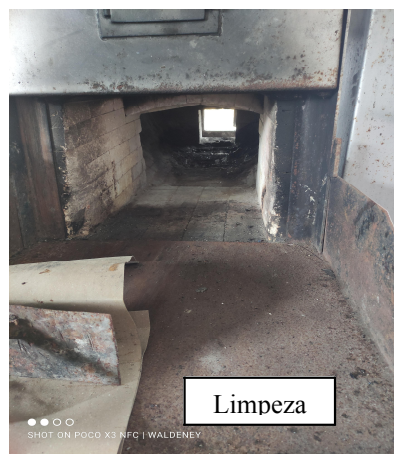

5 – Lança chama Primário – Ocorrência: entrada de ar/acoplamento estourado. Limpeza da tubulação completa do incinerador. Manutenção completa do equipamento primário e secundário. Instalação/troca dos equipamentos defeituosos.



6 – Lança chama Secundária – Ocorrência: entrada de ar, substituição do filtro e limpeza. Limpeza da tubulação completa do incinerador. Manutenção completa do equipamento primário e secundário. Limpeza de tubulação de irrigação de água. Instalação/troca dos equipamentos defeituosos.