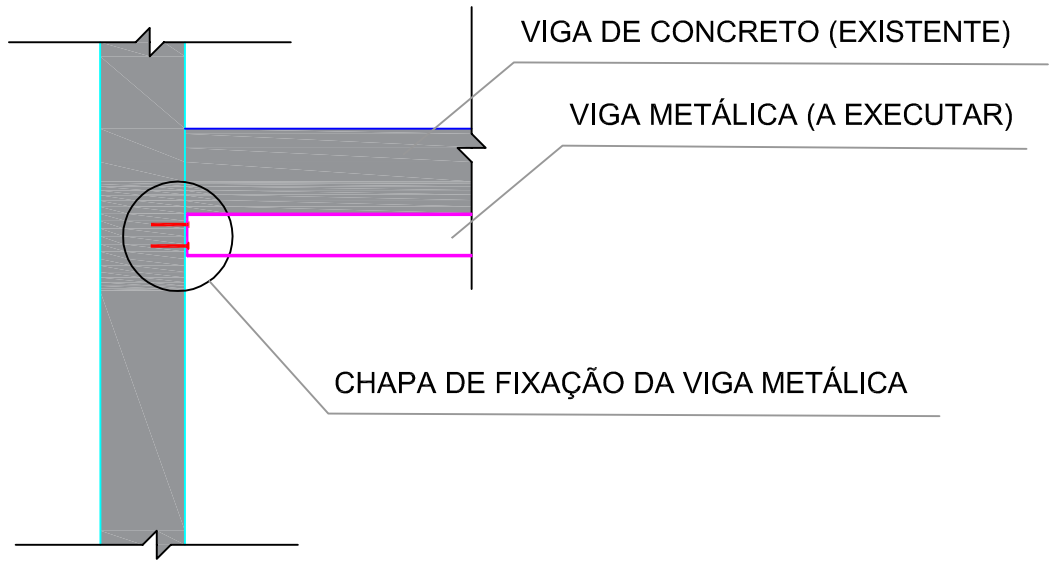

*Todas as demais ligações bem como os elementos de ligação necessários deverão ser especificados de acordo com NBR 08800 e NBR 14762.

*Os chumbadores foram dimensionados para pilares com larguras mínimas de 25cm, devendo essa dimensão ser confirmada no local antes da execução.

*A posição dos furos nas chapas para os chumbadores está condicionada a prévia inspeção da posição exata das barras de ferro no concreto armado, que deverá ser feita com equipamento adequado, podendo gerar alteração da posição dos furos.

*Medidas indicadas em mm.

01 EXECUÇÃO DA VIGA METÁLICA DE REFORÇO

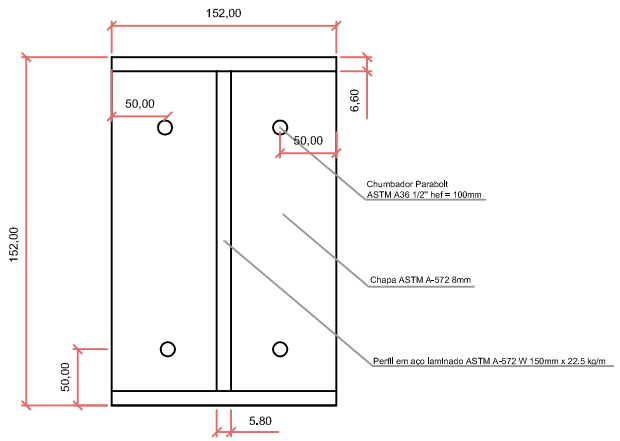

02 CORTE TRANSVERSAL DA VIGA METÁLICA

QUADRO DE MODIFICAÇÕES				
L	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.	VISTO
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				

OBSERVAÇÕES

Documento assinado digitalmente
LUIS ALFREDO VENTORINI
Data: 04/06/2025 11:15:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MB EB DEC DOM: RTSM	ANO: 2025	Nº OPUS:	ITEM:	FOLHA: 01/01
OM: POSTO MÉDICO Gu URUGUAIANA		LOCAL: URUGUAIANA-RS		
OBRA: 25PB017 – Readequação do Reservatório de Água Potável do P M Gu U				DATA: MAIO /2025
PRANCHA: ESTRUTURAL				DIM: METRO
AUTOR: Lucas Rodrigues Debus - 1º TEN ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 216.878		VISTO AUTOR		ESC: INDICADA
CH. SEÇ. TEC.:		VISTO CH SEÇ TEC		DESENHISTA: SC CÉSAR
CH. RTSM: LUIS ALFREDO VENTORINI - CEL ENGº CIVIL CREA RS 216878		VISTO CH RTSM		ARQUIVO