Quadro de Cargas (QD1) - Térreo


| Circuito | Descrição | Esquema | Método de inst. | Tensão (V) | Pot. total. (VA) | Pot. total. (W) | Fases | Pot. - R (W) | Pot. - S (W) | Pot. - T (W) | FCT | FCA | In' (A) | Ip (A) | Seção (mm²) | Ic (A) | Icc (kA) | Disj (A) | dV parc (%) | dV total (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD 1 1º ANDAR1 | | 3F+N+T | F2 | 380/220 V | 141778 | 127600 | R+S+T | 46400 | 43500 | 37700 | 1.00 | 1.00 | 234.3 | 234.3 | 95 | 342.0 | 22 | 250 | 0.11 | 0.11 | ERRO |
| QD2 | | 3F+N+T | F2 | 380/220 V | 35444 | 31900 | R+S+T | 11600 | 11600 | 8700 | 1.00 | 0.65 | 90.1 | 58.6 | 16 | 105.0 | 5 | 60 | 4.50 | 4.50 | ERRO |
| QD3 | | 3F+N+T | F2 | 380/220 V | 35444 | 31900 | R+S+T | 11600 | 11600 | 8700 | 1.00 | 0.65 | 90.1 | 58.6 | 16 | 105.0 | 5 | 60 | 3.33 | 3.33 | ERRO |
| QD4 | | 3F+N+T | F2 | 380/220 V | 35444 | 31900 | R+S+T | 11600 | 11600 | 8700 | 1.00 | 0.65 | 90.1 | 58.6 | 16 | 105.0 | 5 | 60 | 4.57 | 4.57 | ERRO |
| QD5 | | 3F+N+T | F2 | 380/220 V | 35444 | 31900 | R+S+T | 11600 | 11600 | 8700 | 1.00 | 0.65 | 90.1 | 58.6 | 16 | 105.0 | 5 | 60 | 2.92 | 2.92 | ERRO |
| TOTAL | | | | | 283556 | 255200 | R+S+T | 92800 | 89900 | 72500 | | | | | | | | | | | |

Quadro de Cargas (QD1) - Térreo

| Circuito | Descrição | Esquema | Método de inst. | Tensão (V) | Pot. total. (VA) | Pot. total. (W) | Fases | Pot. - R (W) | Pot. - S (W) | Pot. - T (W) | FCT | FCA | In' (A) | Ip (A) | Seção (mm²) | Ic (A) | Icc (kA) | Disj (A) | dV parc (%) | dV total (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD 1 1º ANDAR1 | | 3F+N+T | F2 | 380/220 V | 141778 | 127600 | R+S+T | 46400 | 43500 | 37700 | 1.00 | 1.00 | 234.3 | 234.3 | 95 | 342.0 | 22 | 250 | 0.11 | 0.11 | ERRO |
| QD2 | | 3F+N+T | F2 | 380/220 V | 35444 | 31900 | R+S+T | 11600 | 11600 | 8700 | 1.00 | 0.65 | 90.1 | 58.6 | 16 | 105.0 | 5 | 60 | 4.50 | 4.50 | ERRO |
| QD3 | | 3F+N+T | F2 | 380/220 V | 35444 | 31900 | R+S+T | 11600 | 11600 | 8700 | 1.00 | 0.65 | 90.1 | 58.6 | 16 | 105.0 | 5 | 60 | 3.33 | 3.33 | ERRO |
| QD4 | | 3F+N+T | F2 | 380/220 V | 35444 | 31900 | R+S+T | 11600 | 11600 | 8700 | 1.00 | 0.65 | 90.1 | 58.6 | 16 | 105.0 | 5 | 60 | 4.57 | 4.57 | ERRO |
| QD5 | | 3F+N+T | F2 | 380/220 V | 35444 | 31900 | R+S+T | 11600 | 11600 | 8700 | 1.00 | 0.65 | 90.1 | 58.6 | 16 | 105.0 | 5 | 60 | 2.92 | 2.92 | ERRO |
| TOTAL | | | | | 283556 | 255200 | R+S+T | 92800 | 89900 | 72500 | | | | | | | | | | | |

Legenda de fiação - Térreo

| | |
|---|---|
| 23 | QD4 16 |
| 24 | QD2 16 |
| 25 | QD2 QD4 16 16 |
| 26 | 11 2.5 |
| 48 | QD3 16 |
| 49 | QD5 16 |
| 50 | QD2 QD3 QD4 QD5 16 16 16 16 |

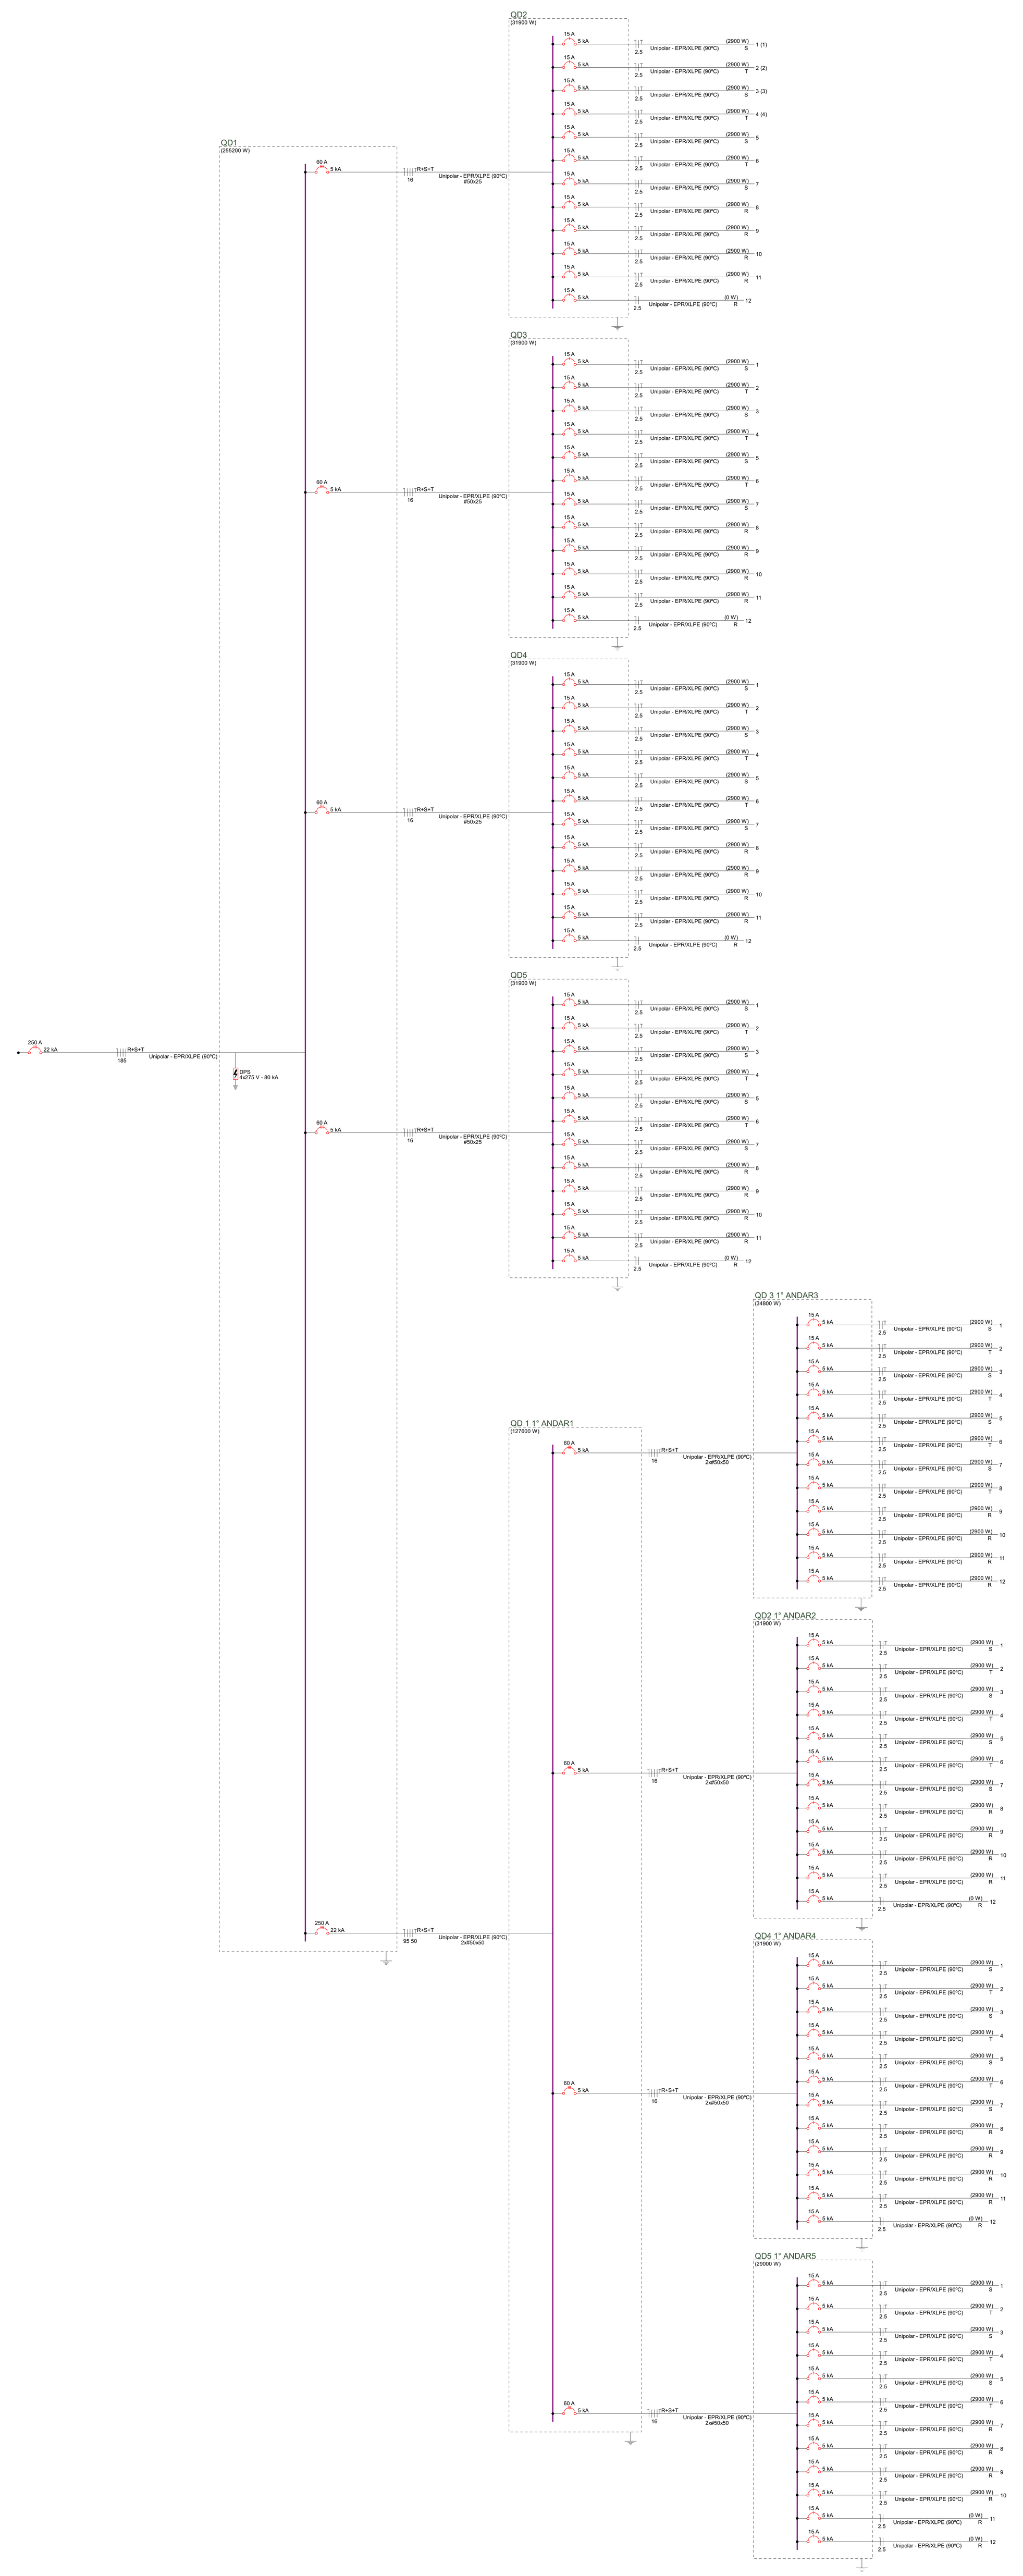


MATHEUS DO MONTE ALVES:05443721151

Assinado de forma digital por MATHEUS DO MONTE ALVES:05443721151
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Defesa, ou=03277610000125, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=MATHEUS DO MONTE ALVES:05443721151
Dados: 2026.10.07 10:22:19 -03'00'