

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
DEPARTAMENTO DE INTENDÊNCIA
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

Toda a infraestrutura de lógica e alimentação elétrica das catracas já estará instalada no local, cabendo a futura contratada realizar a conexão das catracas com essa infraestrutura.

Todos os custos com transporte e instalação, bem como ferramentas e materiais, dos bens adquiridos devem ser de responsabilidade da futura contratada.

Indicação de marcas ou modelos (art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021)

Na presente contratação será admitida a indicação das seguintes marcas, características ou modelos, visando a padronização das catracas, para que haja comunicação com o sistema de catracas já utilizadas no sistema de acesso implementado pelo Departamento de Segurança Orgânica do HNMD, de acordo com as justificativas contidas no ETP:

MODELO	SISTEMA	FABRICANTE
IDBLOCK BRAÇO ARTICULADO (INOX)	ID SECURE ENTERPRISE	CONTROL ID
IDBLOCK PNE (INOX)		
Cartão Mifare 13.56 Mhz (54 mm x 85,5 mm x 0,8 mm)	Frequência 13.56 Mhz	INDEX

1 - Catraca de controle de acesso, acessível para PCD, com urna e sensor para cartão proximidade 13,56 MHz. Referência: IDBLOCK PCD (INOX)




2 - Catraca de controle de acesso, com urna e sensor para cartão Proximidade 13,56 MHz. Referência: IDBLOCK BRAÇO ARTICULADO (INOX)



3- Software de controle de Acesso, para acesso de até 5.000 pessoas e controle de 15 equipamentos (catracas) Referências: ID SECURE ENTERPRISE, ID SECURE CLOUD.


4- Gradil (Guarda-Corpo para fechamento de catraca). A Estrutura externa é composta de inox tubular. Estrutura interna em material transparente, preferencialmente acrílico, vidro laminado ou material similar.

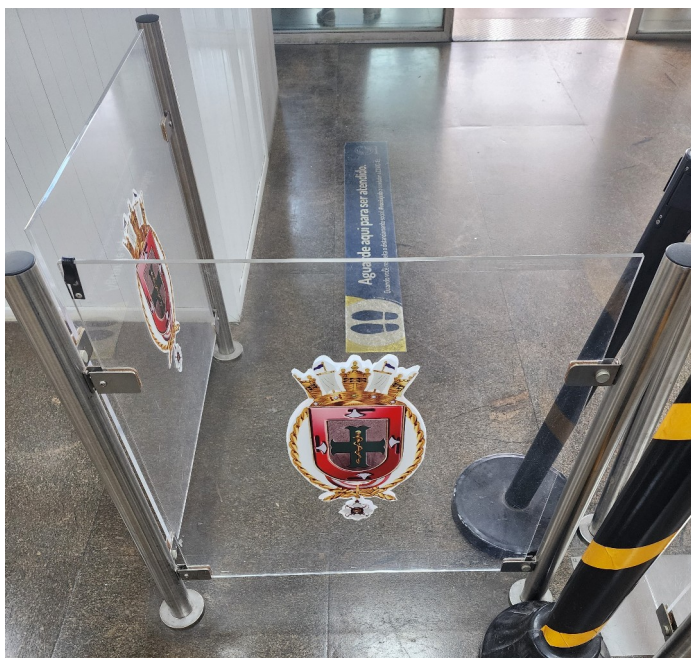

5 - Portinhola (fechamento para catraca) estrutura em aço inox tubular. A Estrutura externa é composta de inox. Estrutura interna em material transparente, preferencialmente acrílico, vidro laminado ou material similar. Com trava por porta cadeado.



6 - Gradil (Guarda-Corpo para fechamento de catraca), com corrimão para acessibilidade da rampa(Conforme a NBR 9050). A Estrutura externa e o corrimão são de aço de inox. Estrutura interna em material transparente, preferencialmente acrílico, vidro laminado ou material similar.

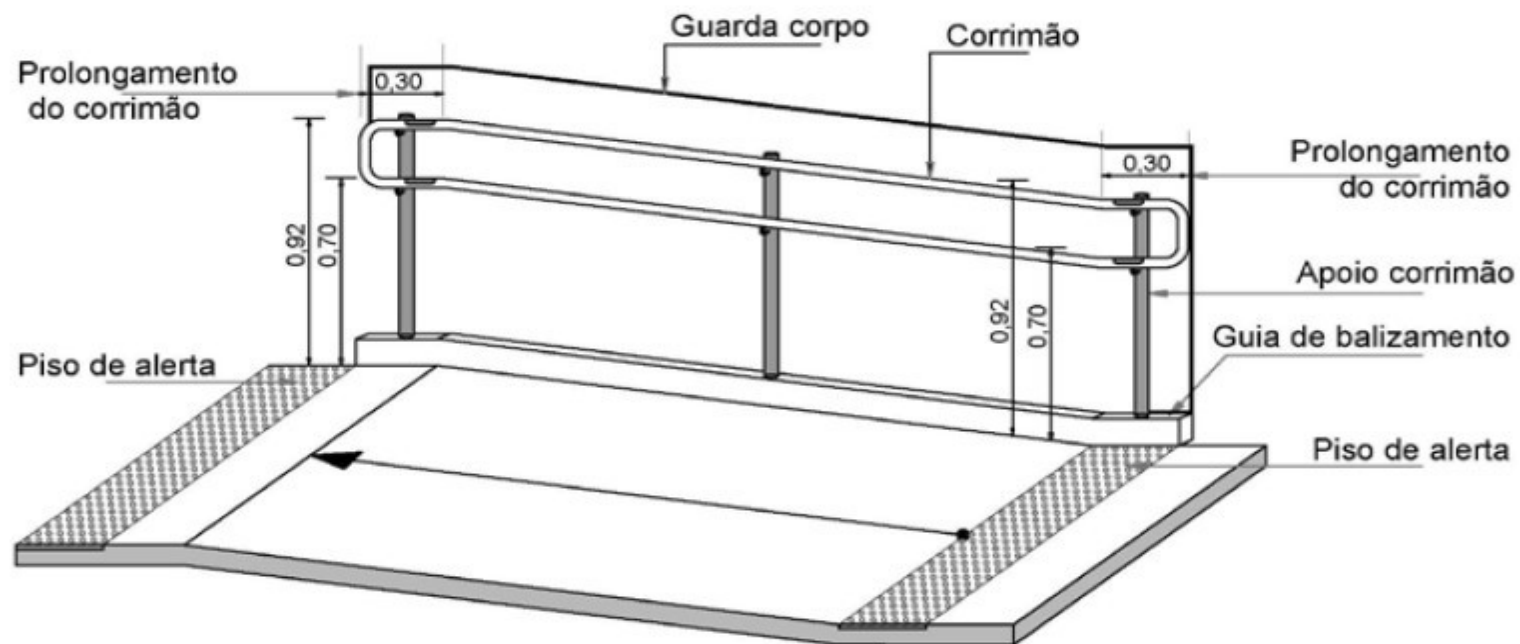


b) Corrimão em rampas

7 - Corrimão para acessibilidade da rampa(Conforme a NBR 9050). Aço inox tubular, fixado em parede.

4.6.5 Empunhadura

Objetos como corrimãos e barras de apoio, entre outros, devem estar afastados no mínimo 40 mm da parede ou com obstáculos. Quando o objeto for enbutido em nichos, deve-se prever também uma distância livre mínima de 150 mm, conforme Figura 23. Corrimãos e barras de apoio, entre outros, devem ter seção circular com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, ou seção elíptica, desde que a dimensão maior seja de 45 mm e a menor de 30 mm. São admitidos outros formatos de seção, desde que sua parte superior atenda às condições desta Subseção. Garantir um arco da seção do corrimão de 270°.

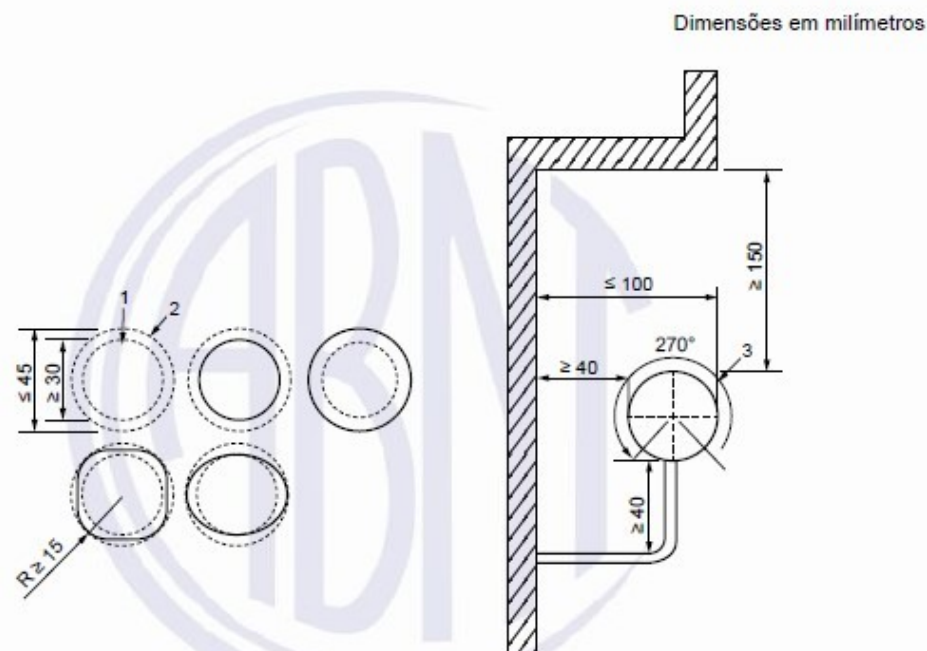

Legenda

- 1 medida da menor seção do corrimão
- 2 medida da maior seção do corrimão
- 3 arco da seção do corrimão


Figura 23 – Empunhadura e seção do corrimão

8 - Catraca de controle de acesso, tipo balcão, com urna e sensor para cartão Proximidade 13,56 MHz. Referência: IDBLOCK BRAÇO ARTICULADO (INOX)




Distancias Entre Catracas

1 - Acesso Praças

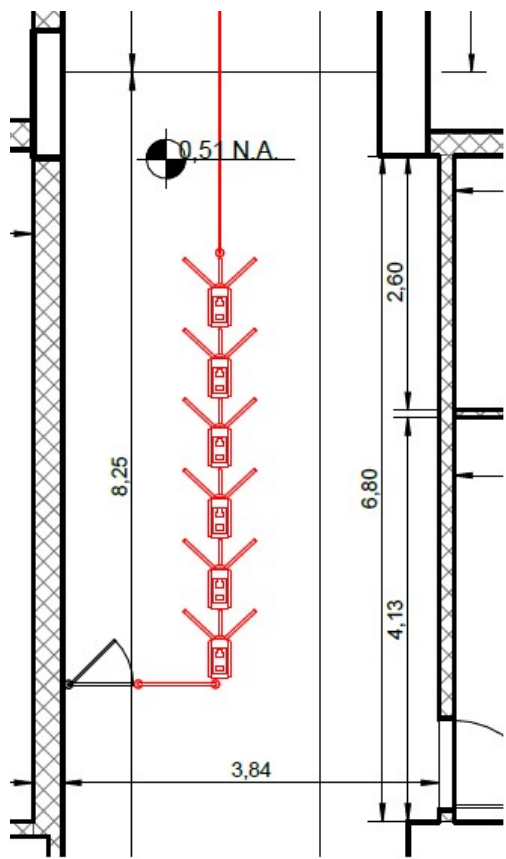


Acesso ao refeitório de praças.

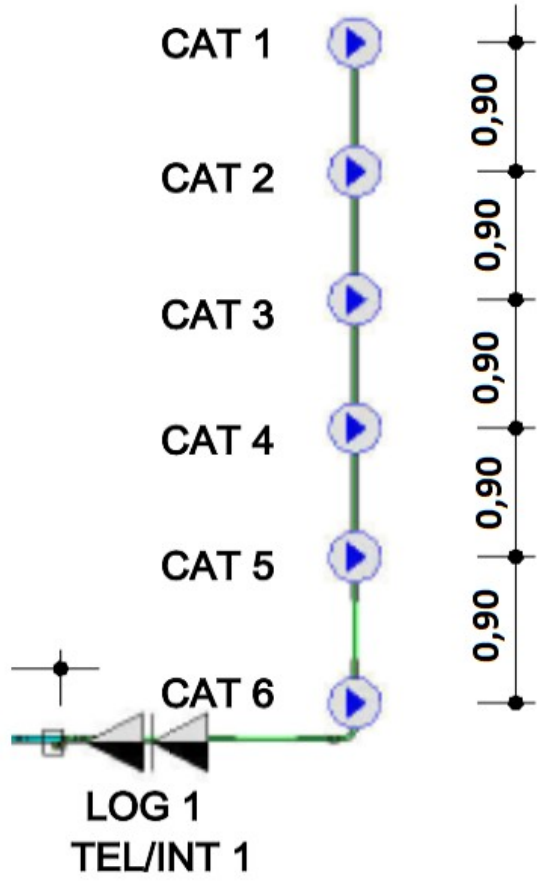

Distância entre as saídas de dados e força.

Unidade: metros


2 - Saída Praças

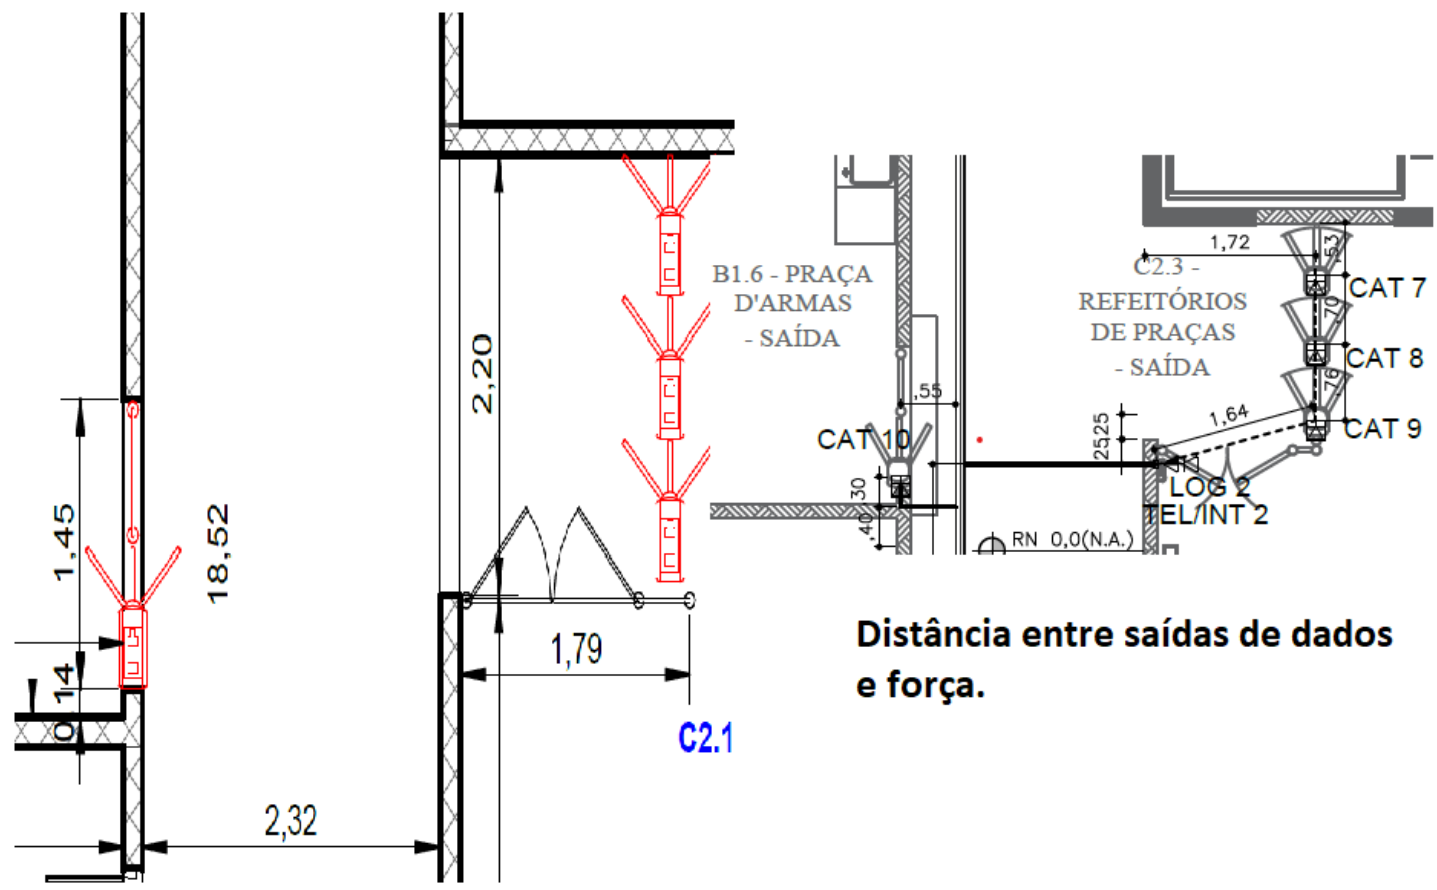

Distância entre saídas de dados e força.

Unidades: metros

3 - Acesso Praça D'armas

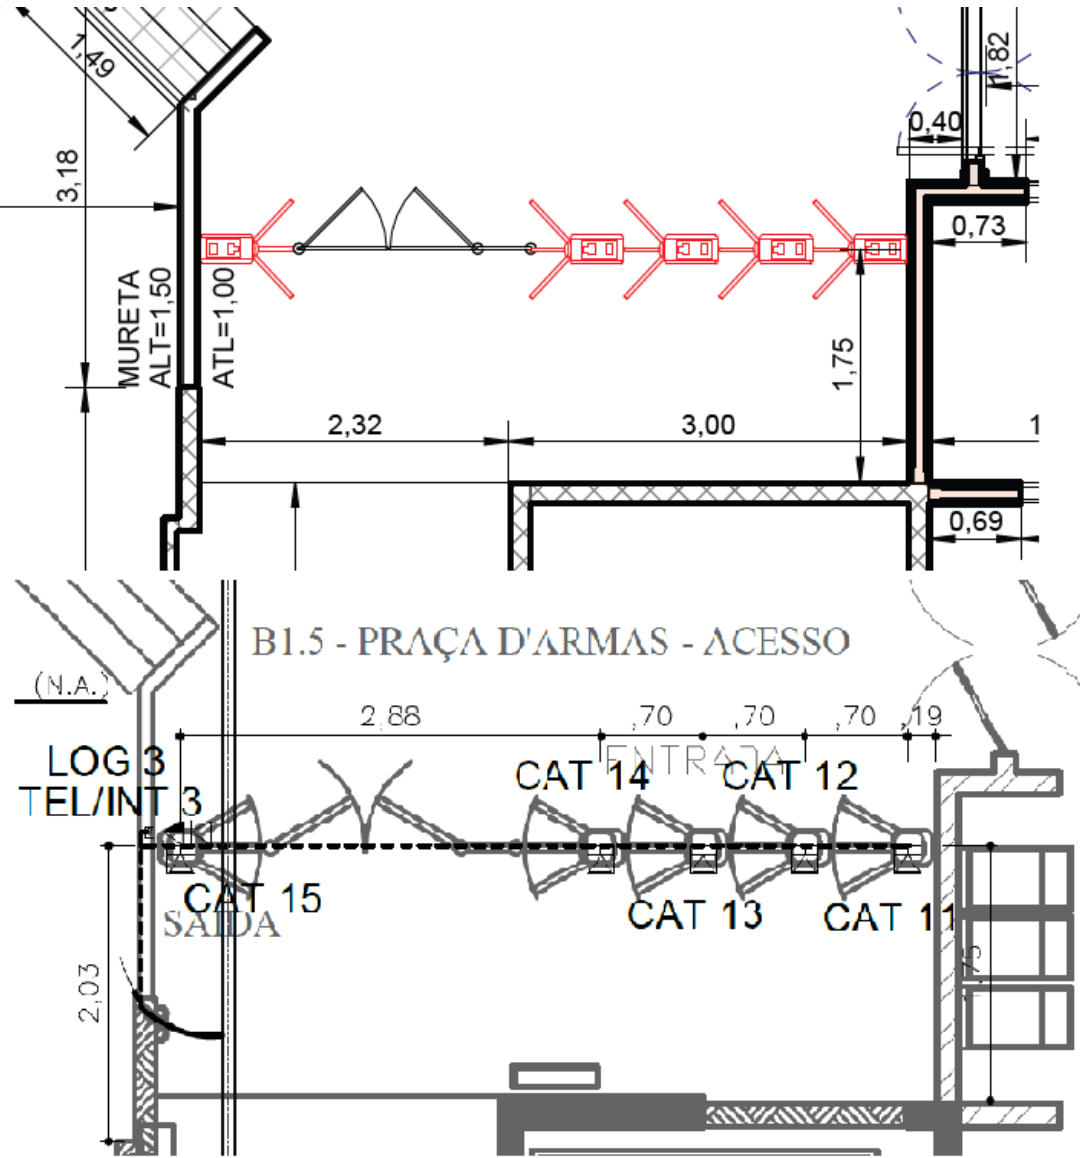

Distância entre saídas das caixas de dados e força.

Unidade: Metros