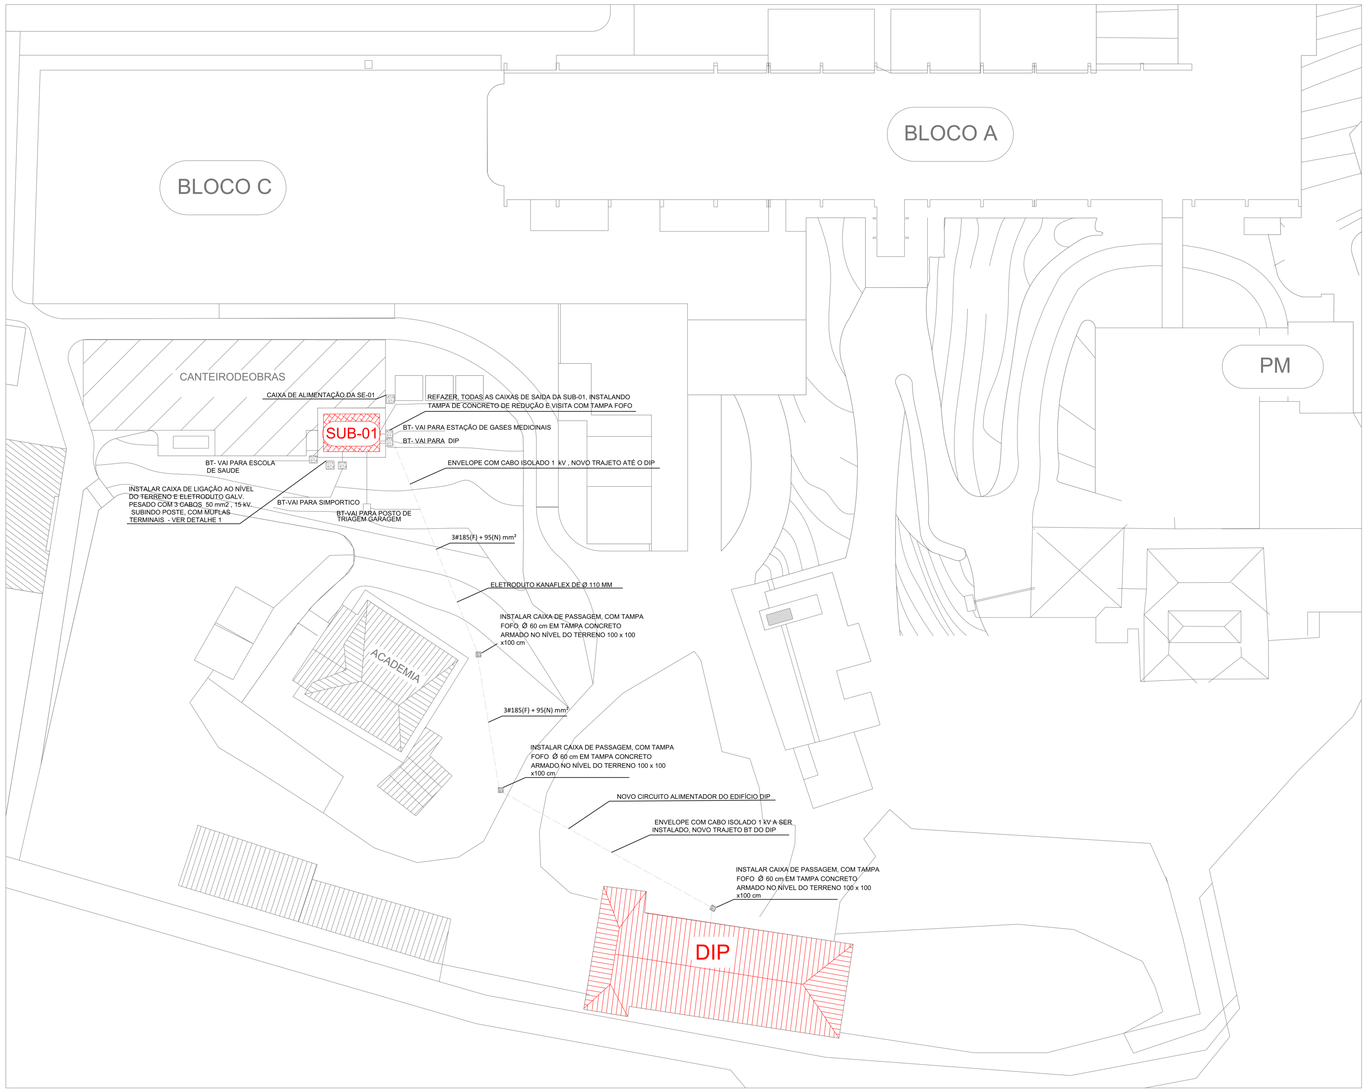


CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DIP


PLANTA BAIXA
SEM ESCALA

LEGENDA

CAIXA DE CONCRETO 1m x1m x1m,COM TAMPA CONCRETO COM VISITA FOFO INSTALADA NO TERRENO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS E CABOS (VER DETALHE CORTE AA) DESENHO 2/3.

ELETRODUTO SUBTERRÂNEO DE LIGAÇÃO ENTRE SUBESTAÇÃO 01 E EDIFÍCIO DIP, Ø 110 mm².

DETALHE DE ENTRADA DE CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO

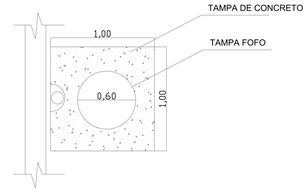

NOTA:
O ELETRODUTO DESTINADO A LIGAÇÃO ENTRE A SUB-01 E O DIP, SERÁ DO TIPO KANAFLEX, INSTALADO A 60 CM DO NÍVEL DO TERRENO (SUBTERRÂNEO), EM ENVELOPE DE CONCRETO.

R01	AGO/2023	CORREÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	TERA	TERA
R00	AGO/2023	EMISSÃO INICIAL	TERA	TERA
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIF.

EMPRESA

TERA

e-mail: tera.ltda@yahoo.com.br
(71) 3240 -9357

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Hospital Naval Marcílio Dias

OBRA/ ENDEREÇO

Hospital Naval Marcílio Dias

Rua Cézar Zama, Nº 185, Lins de Vasconcelos - Rio de Janeiro - RJ - 20-725-090

DENOMINAÇÃO DO DESENHO

TRAJETO DE INTERLIGAÇÃO SUB-01 AO DIP

FOLHA

02/07

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANTONIO DE MELO PRADO
CREA: 23141-D

DATA: AGO/2023

ESCALA: SEM ESCALA

CONTRATO Nº:
65720/2023-017/00

FASE::

PROJETO BÁSICO

DESENHO:

TERA

ARQUIVO:

JFCE_EXE_ARQ_RTV_R01.rtv