


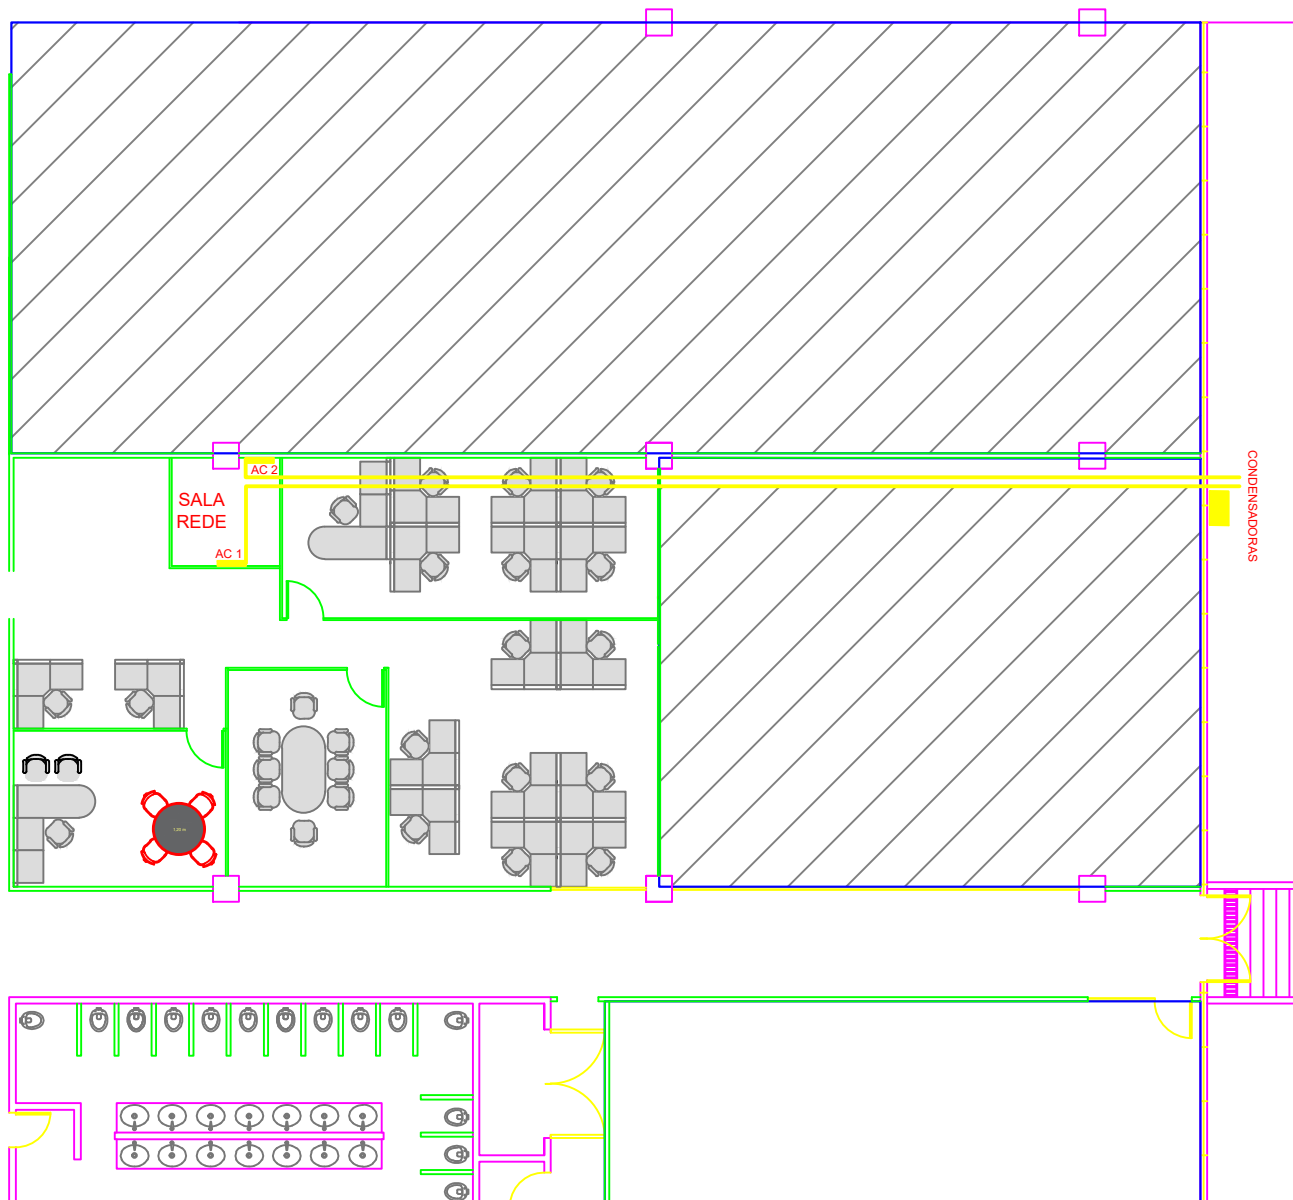

DADOS DE INSTALAÇÃO

Distância entre as unidades Int e Ext: AC1: 25m / AC2: 24m

Passagem das linhas pelo entreferro, com saída em parede de alvenaria.

Fixação das condensadoras na mesma parede, um metro acima da altura da linha.

Os tubos de dreno seguirão o mesmo trajeto das linhas frigorígenas.

A alimentação elétrica será disponibilizada nas evaporadoras (unidades internas).



**SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE DADOS - REGIONAL CURITIBA**

RUA CARLOS PIOLI, 133 - BOM RETIRO / CURITIBA - PARANÁ

Descrição

Croqui de instalação - Ar condicionando

Local

Ministério da Saúde - Layout DITRE

Desenho

GLOI2

Escala

s/ escala

Data

27/03/2026

Folha

1/1