SIMBOLOGIA

- CIRCUITOS RETORNO, FASE, NEUTRO, TERRA E PEN.
- UNIPOLAR — DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR - CURVA "C".
- TRIPOLAR — DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - CURVA "C".
- TRIPOLAR A.J.: — DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, AJUSTÁVEL - CURVA "C".
- RST MARCA MOD. CORRENTE — DISJUNTOR-MOTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO AJUSTÁVEL COM MANOPLA ROTATIVA.
- DPS CLASSE V / kA — PROTETOR DE SURTO COM INDICAÇÃO REMOTA PARA INDICAÇÃO PARALELA DE ESTADO.
- CONTATORA PARA INTERLIGAÇÃO DE COMANDOS.
- FABRICANTE MOD. — SOFT-STARTER PARA PARTIDA DE MOTORES.
- SINALIZADOR NA COR VERMELHA C/ FONTE LUMINOSA EM LED NA PORTA DO PAINEL (INDICAÇÃO DE PRESENÇA DE TENSÃO).
- CHAVE FUSÍVEL 100 A, CLASSE DE TENSÃO 13,8 kV, COM ELO FUSÍVEL ESPECIFICADO EM PLANTA.
- PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO DE RESISTOR NÃO LINEAR A ÓXIDO METÁLICO, SEM CENTELHADORES, TENSÃO NOMINAL DE 12 kV E CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL DE 10 kA.
- MEDIÇÃO CPFL — CAIXA PARA MEDIDORES DE DEMANDA (kWh - kW), TIPO METÁLICA, PARA MEDIÇÃO E TELEMEDIÇÃO DE ENERGIA, CONFORME PADRÃO CPFL.
- TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO NOMINAL DE 127/220 V, RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO CONFORME INDICADO, FATOR TÉRMICO IGUAL A 2,0.
- TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL, 225 kVA, 13,8 kV - 127 / 220 V, DELTA - ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 Hz.
- ATERRAMENTO;
- MM — MULTIMEDIDOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO SIMULTÂNEO.

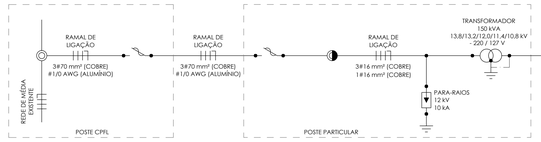

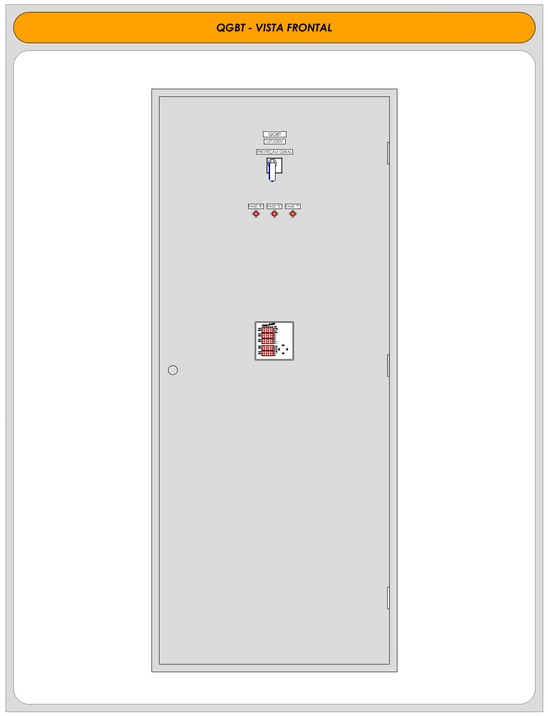

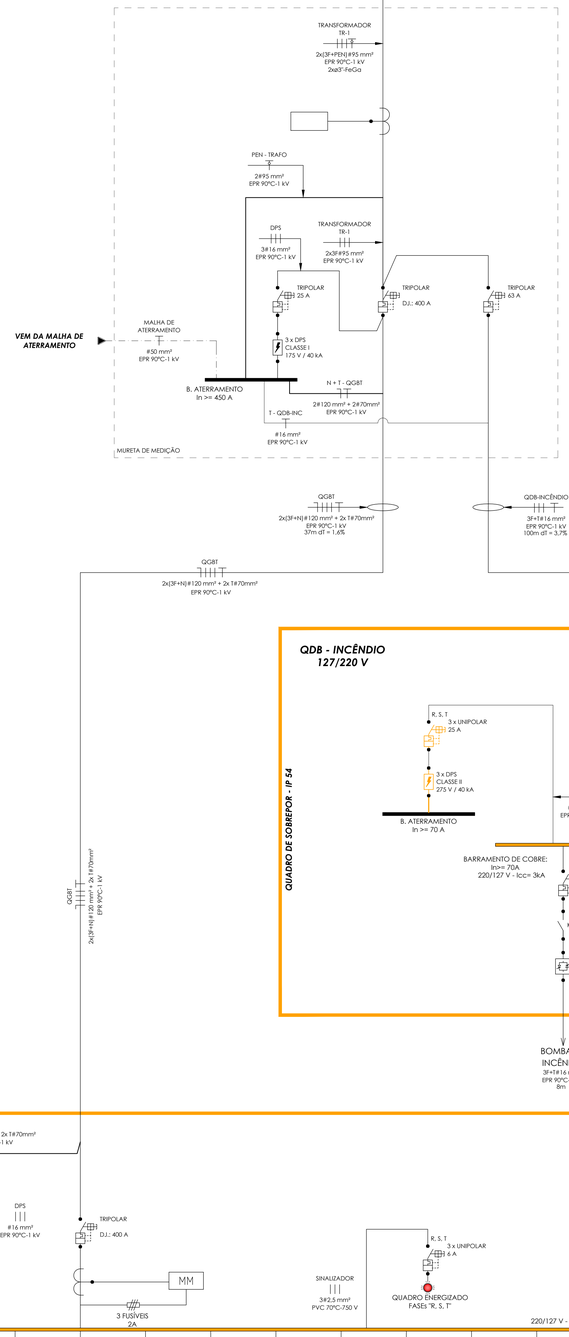

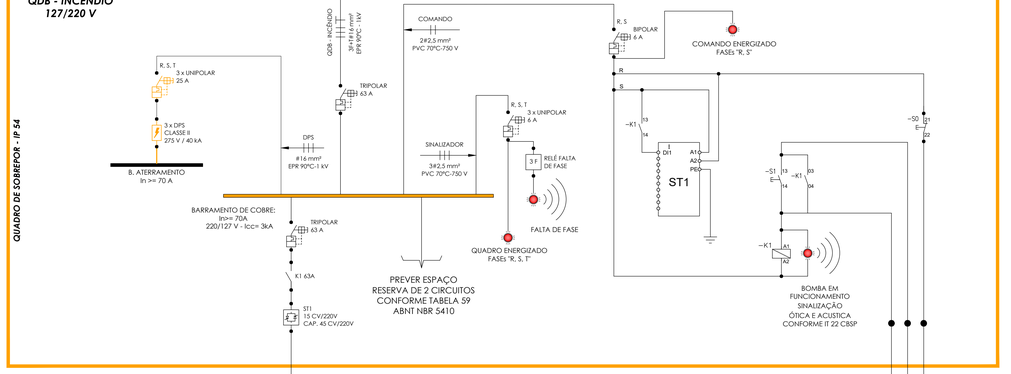

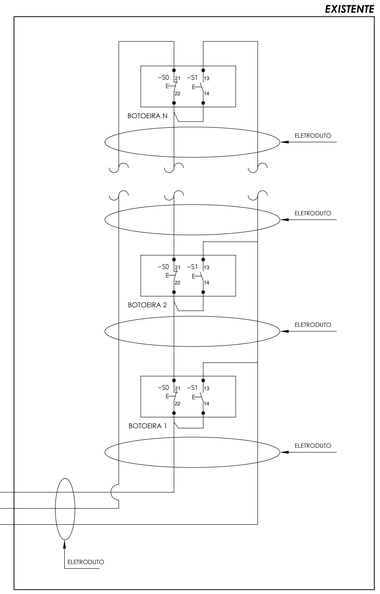

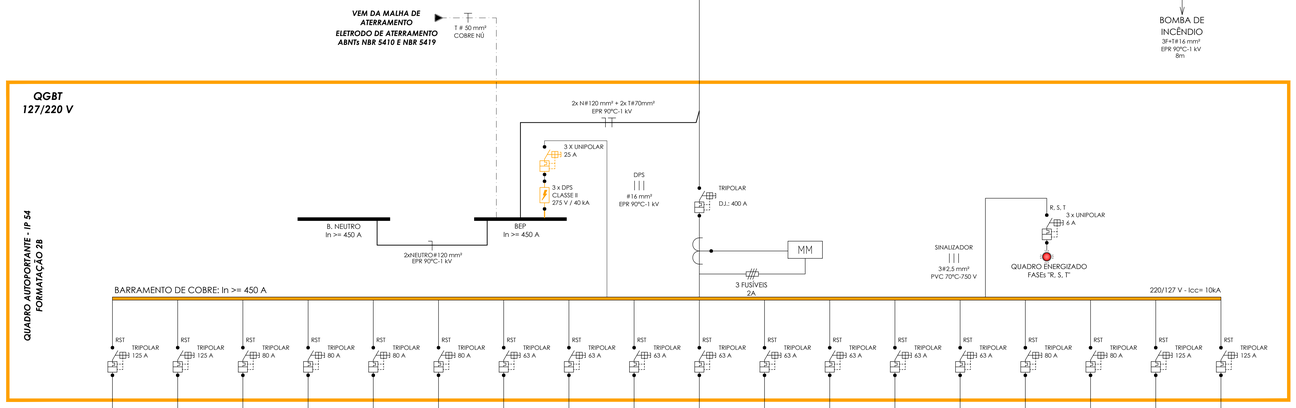

ESQUEMA UNIFILAR
ENTRADA DE ENERGIA, QGBT E QDB-INC.
Sem Escala

R01 RETIRADA MOCHETA, REDIMENSIONAMENTO ALIMENTADORES, MODIFICAÇÃO DA MALHA ATERRAMENTO

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS/ CREA

ENG. CESAR BASTAMANTE SOARES
CREA: 5063565300 - SP
ART: 2620250983997

FÓRUM FEDERAL DE BOTUCATU - SP

PRANCHA	ENDEREÇO		CATEGORIA
02/02	Rua Papoula, 89 - Vila Paraíso -Botucatu -SP		ELE
	ASSUNTO: ADEQUAÇÃO ENTRADA 150 kVA ESQUEMA UNIFILAR ENTRADA DE ENERGIA, QGBT E QDB-INC.		
FASE: EXECUTIVO	DESENHO: SUEG	ESCALA: INDICADAS	DATA: 30/06/2025
ARQUIVO DIGITAL			

A0 (841 x 1189)mm