

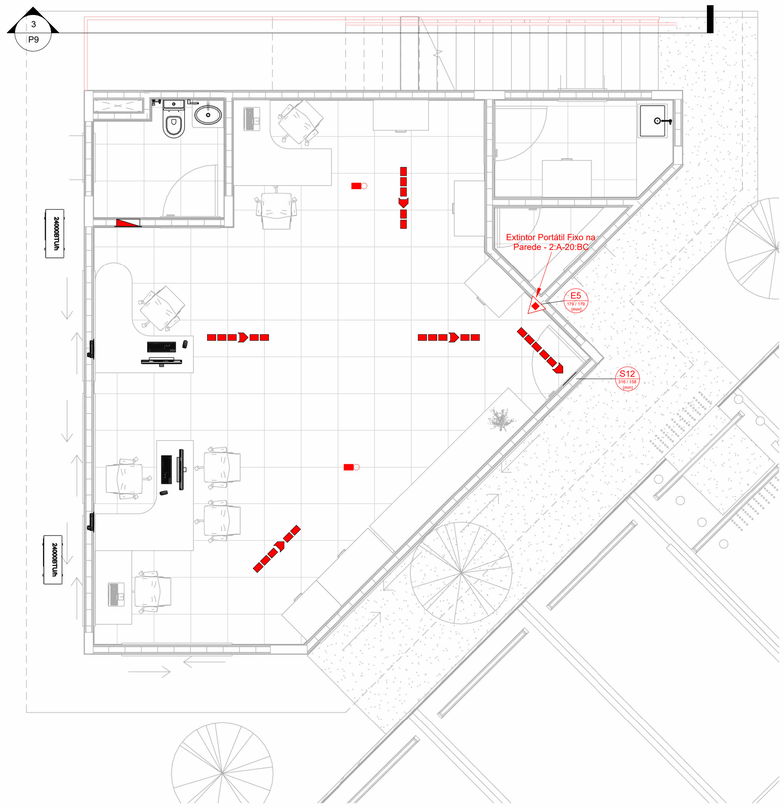


1 TÉRREO
1 : 50

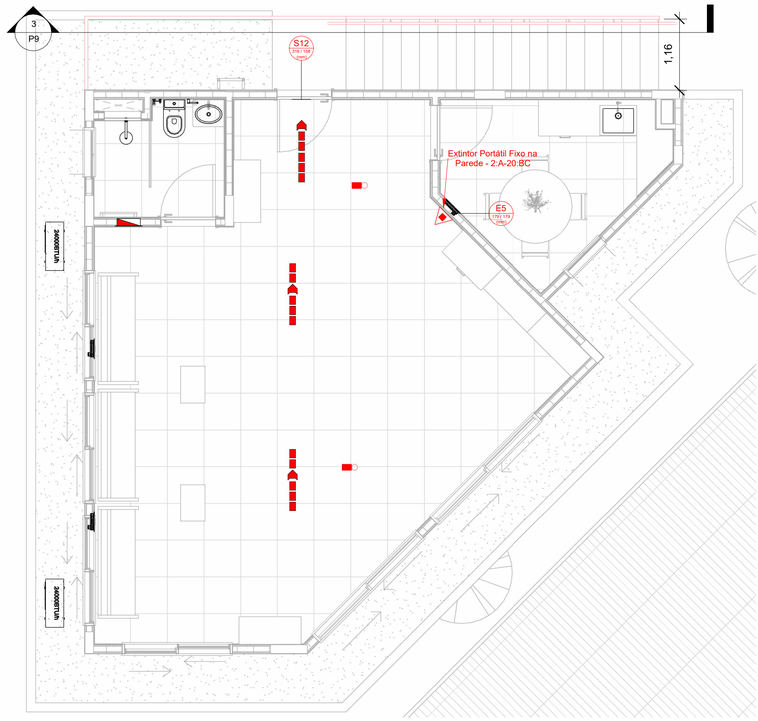


2 MEZANINO
1 : 50

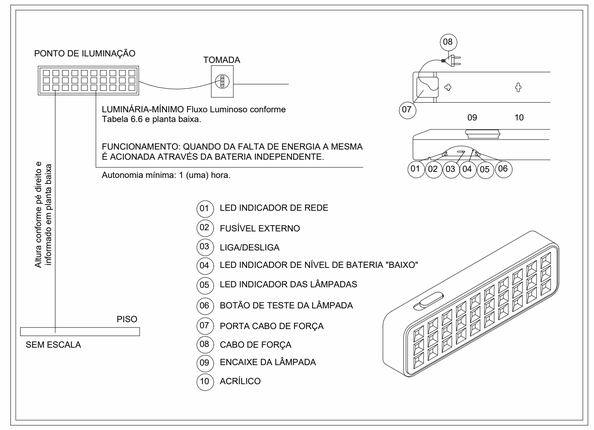

Luminária de Emergência
1 : 5


SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - GERAL						
QTDE	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
2	S12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	316 x 158	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e pictograma e/ ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre > ou = 50mm	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
2	E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	179	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

TABELA DE SIMBOLOGIA DOS EQUIPAMENTOS - DEMAIS ESTADOS		
SIMBOLOGIA	SIGNIFICADO	QUANTIDADE
	Extintor Portátil Fixo na Parede - 2:A-20:BC	2
	Luminaria de emergência 30 leds	4

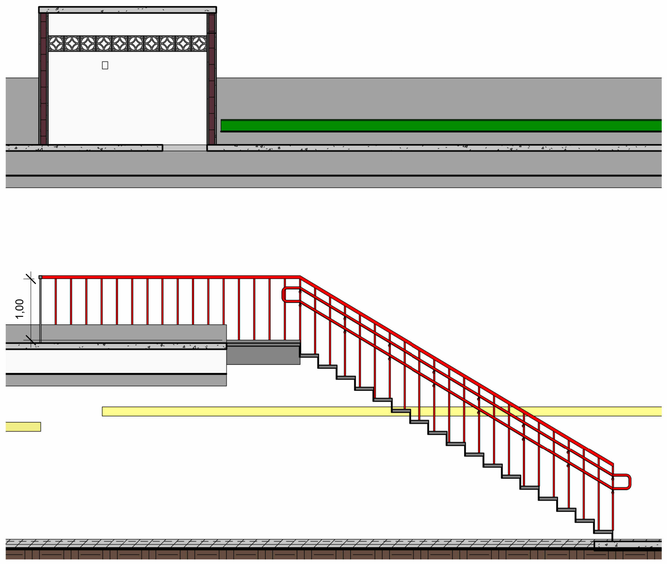


3 ESCADA
1 : 50

OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
A) TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 CM;
B) A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA FÓRMULA:
63 CM ≤ (2H + B) ≤ 64 CM
C) TEREM O LANCE MÍNIMO DE TRÊS DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO Nº DE ESPELHOS;
D) TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO É FEITA PERPENDICULARMENTE À PROJEÇÃO DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU ANTERIOR E A 60 CM DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO;
E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSÃO.



Escada - Degraus - Blondel
1 : 200

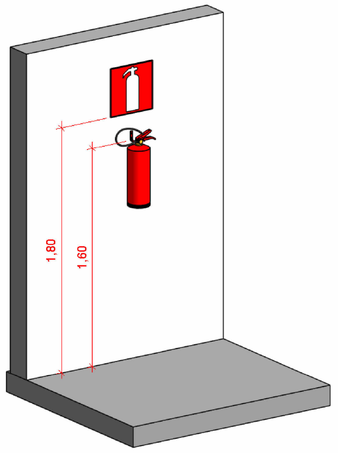

Extintor - Na parede
1 : 20

PROPRIETÁRIO:	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE CNPJ 06.0153356/0001
END. OBRA:	CENAF, LOTE 7, CAPUCHO -, ARACAJU/SE - CEP 49081-000
PROJETO:	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO
OBJETO:	PLANTA BAIXA E DETALHES
AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:	ROMULO MOTA TEIXEIRA CREA 5071029540SP
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA:	CARIMBO DE APROVAÇÃO Nº ART: ART Autoria - RRT Execução -
	FOLHA: 01/01
ESCALA: INDICADA	FORMATO: A0 / DATA: JULHO/ 2026 / REVISÃO: / CODIGO DO ARQUIVO:

Pedra Angular
Arquitetura & Engenharia

INCÊNDIO