


Planta-baixa

Escala 1:100


DETAILHE 1

Montagem dispositivo de detecção linear

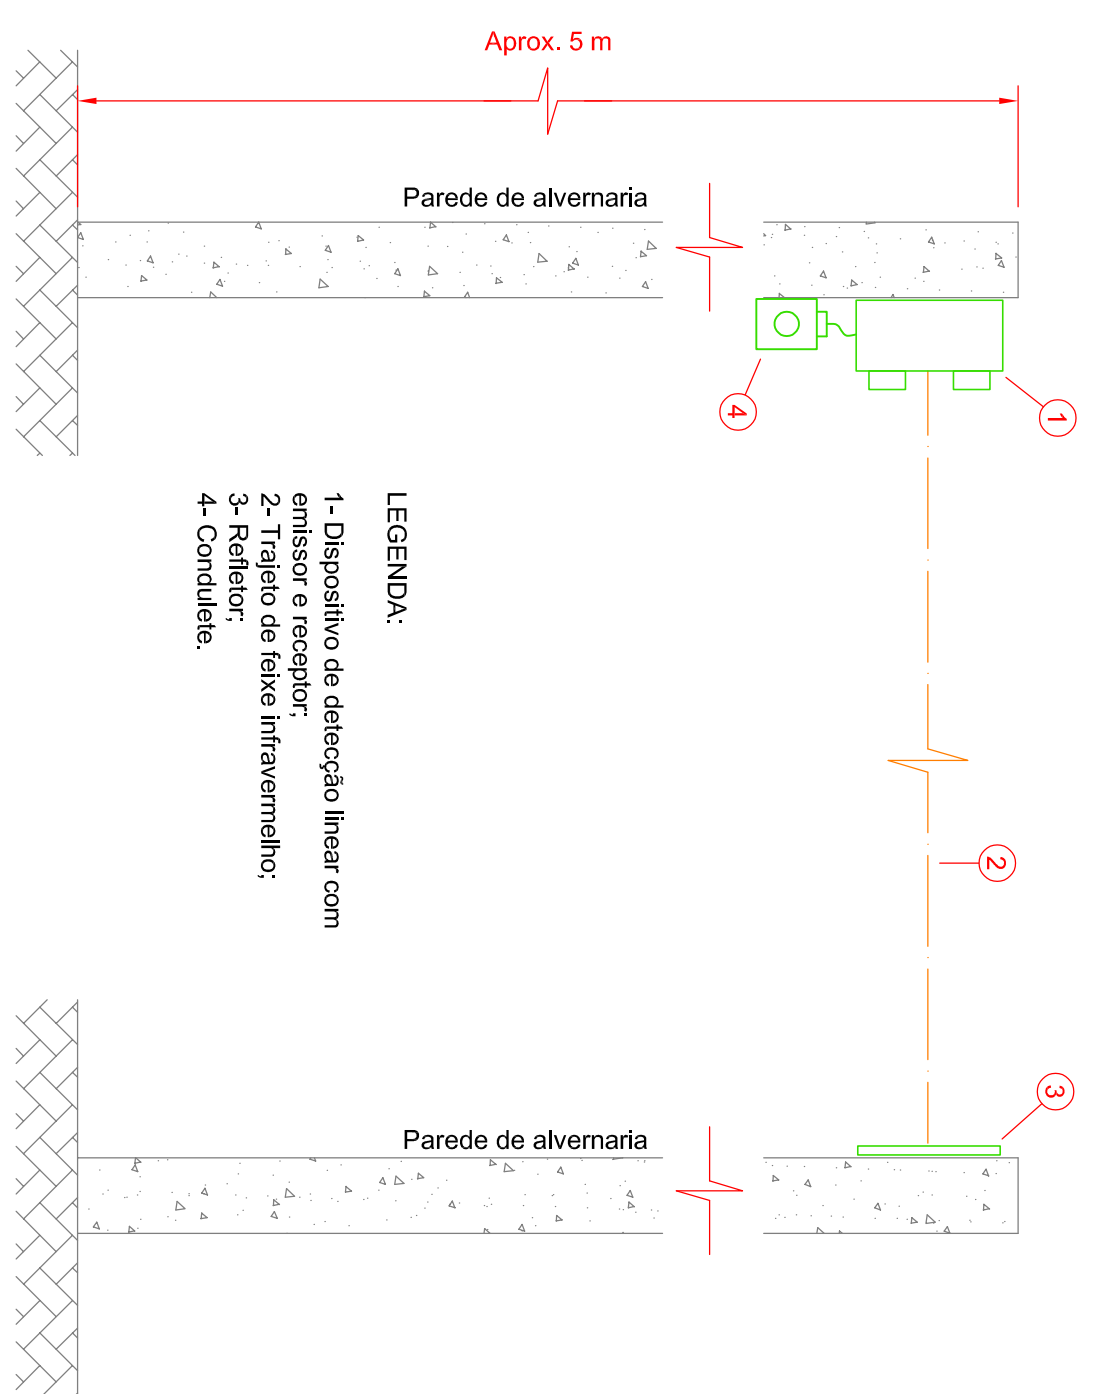

Planta-chave

sam eScal®

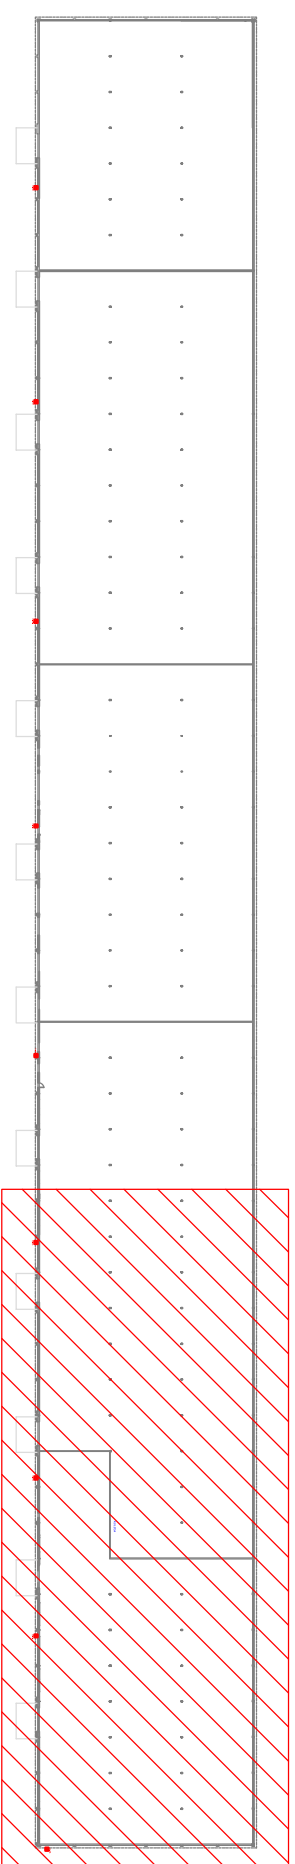

SIMBOLÓGIA	
	Eletrodos de PVC (tipo DN20 (1/2") por exemplo) instalados de modo aparente no topo da parede (fotograficamente a esquerda)
	Trilho de fixação firmemente enfiado e conectado por dispositivo de conexão linear
	Cabo de cobre blindado isolado de 2,5 mm de 1 mm² (600 V) para aterramento efetivo das instalações internas, Vc=2 x 2,5
	Cabo de cobre blindado isolado de 2,5 mm de 1 mm² (600 V) para aterramento dos dispositivos internos
	Condutores de PVC (ex: exemplo, tipo C e e L.B. respectivamente)
	Dispositivo de detecção de função linear por fixação firmemente com emissor e receptor incorporados no mesmo interruptor (detalhe 1).
	Pilha retentora para sistema de detecção de função por fixação firmemente (detalhe 1)
	Central de alarme de incêndio existente
	Adaptador manual existente do sistema de alarme de incêndio a ser utilizado
	Nem adaptador manual do sistema de alarme de incêndio tipo externo

Notas:

- 1- A central de detecção e alarme de inundação existente deverá ser apropriada para adaptar-se às modificações previstas neste projeto;
- 2- Toda a infraestrutura, de eletrodutos e condutas, deverá ser de sua verificação;
- 3- Todo o cabeamento de alimentação elétrica ou de sinal deverá ser de cobre isolado bituboado 600V / NBR 17200;
- 4- Se necessário, deverá ser feito ajustes nos trechos para liberar os trajetos das linhas hidráulicas;
- 5- Todos os dispositivos de detecção linear deverão ser remanidos;
- 6- Os componentes, fixações e pontuais, deverão ser compatíveis com central de alarme existente Bosch FPA-5000.

[illegible]

