



PLANTA DE INSTALAÇÃO
TERREO

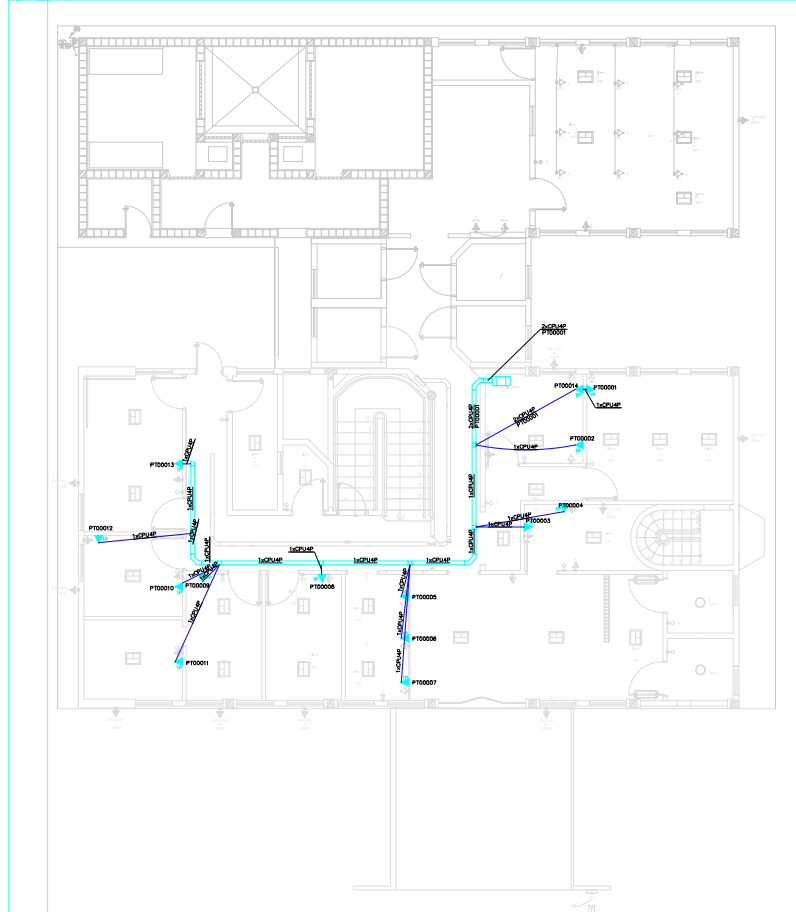

PLANTA DE INSTALAÇÃO
SUPERIOR

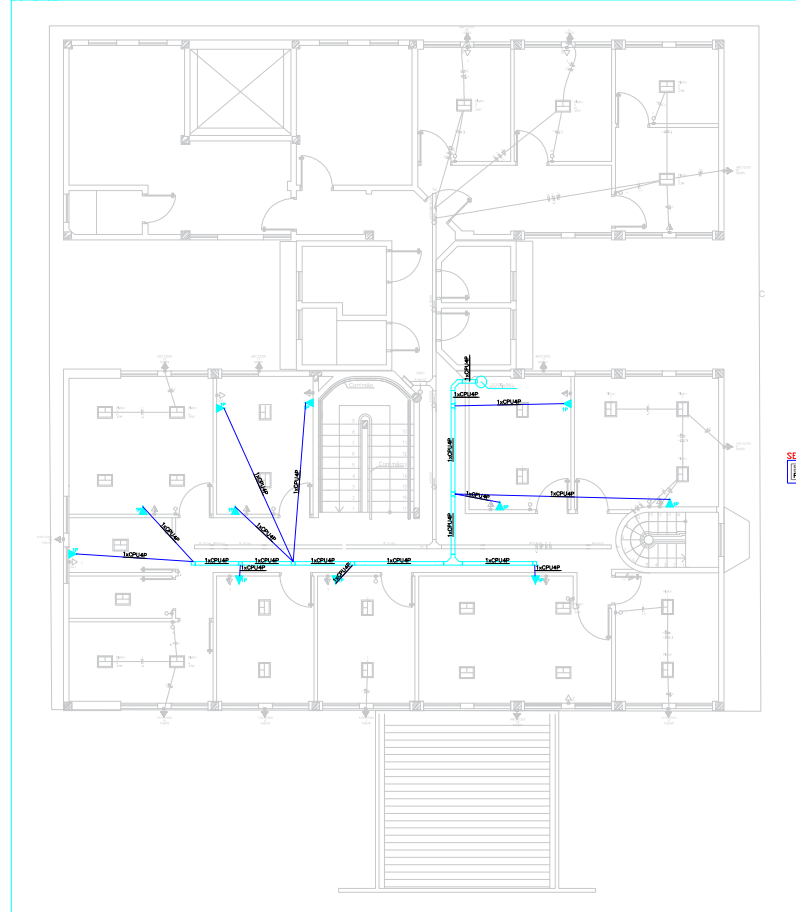

LEGENDA:

- Tomada RJ45 na parede (TP)
- CONEXÃO VIRTUAL DE USUÁRIO
- Curva Horizontal 90 °C 100x50mm
- Curva Horizontal 90 °C perfurada 100x50mm
- Lupa de Acabamento 100x50mm
- 18 Horizontal 90 °C perfurada 100x50mm
- Gabinete Fechado
- Estrutura Flexível
- Duto sobre perfurado 1" 100mmx50mm
- Cabo para fibra

DIAGRAMA TERREO






DIAGRAMA TERREO



MODELO DE LAYOUT DO RACK

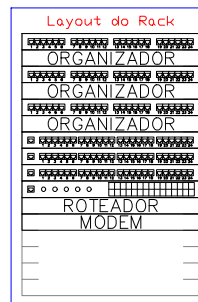

- <- Painel de conexão
- <- Organizador horizontal
- <- Painel de conexão
- <- Organizador horizontal
- <- Painel de conexão
- <- Organizador horizontal
- <- HUB c/ger
- <- Switch Ethernet depto
- <- Roteador de acesso
- <- Modems
- <- Expansão

LISTA DE MATERIAIS

Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	86,814	m	1/2"		Tomada RJ45 na parede - Parede
2	86,814	m	1/2"		Estrutura Flexível - Teto
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	4	pc	100x50mm	SPS-01-B10	Curva Horizontal 90 °C 100x50mm
2	2	pc	100x50mm	SPS-02-C-B10	Curva Horizontal 90 °C perfurada 100x50mm
3	0,2	Barra	100x50mm	SPS-200-C-B10	Duto sobre perfurado 1" - Parede
4	6,1	Barra	100x50mm	SPS-200-C-B10	Duto sobre perfurado 1" - Teto
5	14	pc	100x50mm	SPS-03-B10	Lupa de Acabamento 100x50mm
6	1	pc	100x50mm	SPS-251-C-B10	18 Horizontal 90 °C perfurada 100x50mm
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	25	pc			Cabo de passagem 4/2
2	25	pc			Tomada RJ45 na parede (TP) cat 6
3	25	pc			Tomada RJ45 (TP) cat 6
Num.	Quant.	Und.	Dimensão	Código	Descrição
1	180,822	m	5x	2300	Cabo UTP - Cabo para fibra cat 6

PROVAÇÃO

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

Código: Rua 42, Cel. Tm. 11, S/O, Setor Barro Vermelho - Planaltina - DF

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

TERREO

CJOPS PLANALTINA - GO

Tomada RJ45 na parede

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45

Tomada RJ45