



SUMIDOURO
DIÂMETRO 1,50 m
PROFUNDIDADE 1,50 m

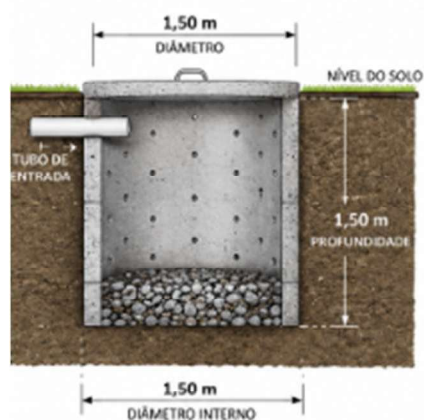

ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS

- Diâmetro interno: 1,50 m
- Profundidade total: 1,50 m
- Parede: Anéis de concreto perfurados
- Fundo: Brita nº 3 ou nº 4 (20 a 30 cm)
- Tampa de concreto com inspeção
- Tubulação de entrada em PVC

SUMIDOURO
DIÂMETRO 1,50 m
PROFUNDIDADE 3,00 m

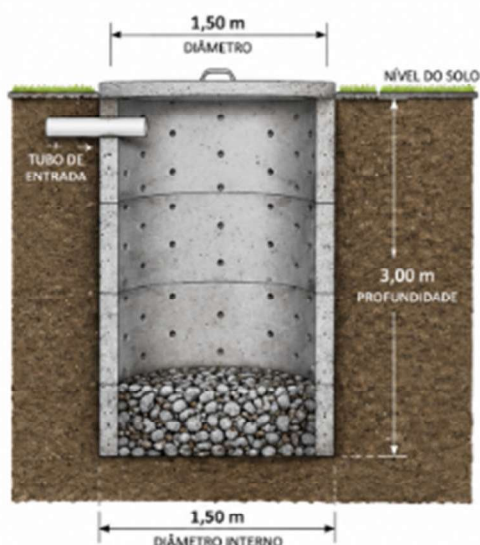

ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS

- Diâmetro interno: 1,50 m
- Profundidade total: 3,00 m
- Parede: Anéis de concreto perfurados
- Fundo: Brita nº 3 ou nº 4 (20 a 30 cm)
- Tampa de concreto com inspeção
- Tubulação de entrada em PVC

NOTAS IMPORTANTES:

As dimensões devem ser confirmadas por projeto e cálculo específico conforme NBR 7229.

O sumidouro deve ficar acima do nível máximo do lençol freático. As vazões de infiltração podem variar conforme a taxa de infiltração do solo e a vazão de efluente a ser absorvida.

Editar

LEGENDA

