

MEMORIAL DESCRITIVO CEPI PETRONIO PORTELLA APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

PROJETO DE REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELABORAÇÃO



Consórcio Diamante Engenharia

REALIZAÇÃO



DEZEMBRO/ 2024



Secretaria de Estado da Educação - GO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CEPI PETRONIO PORTELLA

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DO CEPI PETRÔNIO PORTELA

RESUMO:

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do Projeto Executivo de Instalações Elétricas para execução da CEPI Petrônio Portella em Aparecida de Goiânia/GO, a fim de descrever os critérios e normas utilizados na elaboração dos desenhos, assim como especificar os principais materiais a serem utilizados.

01	12/2024	A	PARA PROVAÇÃO	JFS	DPM	MCPM	MCPM
00	11/2024	A	PARA APROVAÇÃO	JFS	DPM	MCPM	MCPM
REV	DATA	TIPO	DESCRIÇÃO	POR	VERIFICADO	AUTORIZADO	APROVADO
EMISSIONES							
TIPOS		A – PARA APROVAÇÃO B – REVISÃO		C – ORIGINAL D - CÓPIA			

Empresa Contratada:

CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA

Avenida Barão Homem de Melo, Nº3280, Nova Granada

Belo Horizonte - MG – CEP.: 30.494-080

Tel.: (31) 3347-4405 // (31) 3347-7079 // (31) 3571-1920



RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Moisés Coelho Perpétuo Moura – Engenheiro Eletricista – CREA 161.742/D

VOLUME:

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REFERÊNCIA:

DEZEMBRO / 2024



ÍNDICE

1	APRESENTAÇÃO.....	5
1.1	EQUIPE TÉCNICA.....	5
2	LISTA DE DESENHOS.....	6
3	OBJETIVO	7
4	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	7
5	REFERÊNCIAS NORMATIVAS	7
6	NOTAS GERAIS.....	7
7	EXECUÇÃO DO SISTEMA.....	9
8	DEMANDA E CARGAS	10
9	CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO.....	10
10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	11
10.1.1	OBSERVAÇÕES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS	12
11	INFRAESTRUTURA	13
11.1	CHAMADA DE EMERGÊNCIA	13
11.1.1	BOTÃO DE ACIONAMENTO.....	14
11.1.2	SINALIZADOR LUMINOSO E SONORO	15
11.2	TOMADAS E INTERRUPTORES.....	15
11.3	CAIXA DE PASSAGEM DE PISO.....	16
11.3.1	OBSERVAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.....	16
11.4	CONDULETE MÚLTIPLO	16
11.5	CONDUTOS	17
11.5.1	ELETRODUTO KANALEX	17
11.5.2	ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO.....	18
11.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL	19
11.5.4	OCUPAÇÃO DE ELETRODUTOS	19
11.5.5	OBSERVAÇÕES EM RELAÇÃO AOS ELETRODUTOS.....	20
12	ILUMINAÇÃO.....	20
12.1	LUMINÁRIAS	20
12.1.1	CAA01-S232 LUMICENTER OU EQUIVALENTE.....	21
12.1.2	CHT01-S232 LUMICENTER OU EQUIVALENTE.....	21
12.1.3	CHT02-E232 LUMICENTER OU EQUIVALENTE.....	21
12.1.4	CAA01-S216 LUMICENTER OU EQUIVALENTE.....	22
12.1.5	LEX06-S1 OU LEX06-S2 OU EQUIVALENTE.....	22





12.1.6 ARANDELA HUMMER AVANT OU EQUIVALENTE	23
12.1.7 EF83-E1200840 LUMICENTER OU EQUIVALENTE	23
12.1.8 EF72-S1200840 LUMICENTER OU EQUIVALENTE	24
13 ESTUDO LUMINOTÉCNICO.....	24
13.1 ILUMINAÇÃO INTERNA - BLOCOS	25
13.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA - GERAL	26
13.3 ILUMINAÇÃO QUADRA	26
14 CONDUTORES	27
14.1 OBSERVAÇÕES EM RELAÇÃO AOS CONDUTORES	27
15 FILOSOFIA DE PROTEÇÃO	29
15.1 DISJUNTORES.....	29
15.1.1 DISJUNTOR TRIPOLAR	30
15.1.2 DISJUNTOR BIPOLAR.....	31
15.1.3 DISJUNTOR MONOPOLAR.....	31
15.2 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR).....	32
15.3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS.....	32
16 FISCALIZAÇÃO	33
17 PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	33
17.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA.....	33
17.2 TESTES E INSPEÇÕES	34
17.3 TREINAMENTOS	34
17.4 DOCUMENTAÇÕES E REGISTROS	34
18 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	35
19 FASES DE OBRA.....	36
20 ANEXOS.....	38
20.1 ANEXO I.....	38
20.2 ANEXO II	39
20.3 ANEXO III	40
20.4 ANEXO IV	41
20.5 ANEXO V	42
20.6 ANEXO VI.....	43
20.7 ANEXO VII	44
20.8 ANEXO VIII	45
20.9 ANEXO IX.....	46



1 APRESENTAÇÃO

Esse memorial descritivo estabelece as características e os padrões técnicos necessários, além de fornecer orientações e recomendações para a execução das obras de instalações elétricas, bem como para a especificação de equipamentos e materiais a serem utilizados na implantação das instalações planejadas com requisitos mínimos segundo as normativas vigentes.

1.1 EQUIPE TÉCNICA

O Consórcio Diamante Engenharia apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente trabalho:

Quadro 1 – Equipe Técnica

EQUIPE TÉCNICA:	André Ferreira Dias (Engenheiro Eletricista) Daniel Pinheiro de Macedo (Engenheiro Eletricista) Moisés Coelho Perpétuo Moura (Engenheiro Eletricista) Jander Felipe dos Santos Silva (Engenheiro Eletricista)
----------------------------	---





2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2 – Lista de Desenhos

Nº DESENHO	TÍTULO
PRJ-101702-EXE-ELE-0101-REV01-0108	PLANTA ALIMENTADORES DIAGRAMA DE BLOCOS DOS ALIMENTADORES
PRJ-101702-EXE-ELE-0101-REV01-0208	PLANTA ALIMENTADORES – PROVISÓRIO INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS – SALAS QUADRA
PRJ-101702-EXE-ELE-0101-REV01-0308	PLANTA CLIMATIZAÇÃO PLANTA LUMINÁRIAS
PRJ-101702-EXE-ELE-0101-REV01-0408	PLANTA SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO DETALHES GERAIS DO SISTEMA
PRJ-101702-EXE-ELE-0101-REV01-0508	PLANTA ILUMINAÇÃO E TOMADAS FASES DO PROJETO
PRJ-101702-EXE-ELE-0101-REV01-0608	QUADROS DE CARGAS COMANDO BOMBA DE INCÊNDIO
PRJ-101702-EXE-ELE-0101-REV01-0708	QUADROS DE CARGAS DIAGRAMAS UNIFILARES
PRJ-101702-EXE-ELE-0101-REV01-0808	DETALHES GERAIS LUMINOTÉCNICO





3 OBJETIVO

Este memorial tem como objetivo descrever as diretrizes adotadas para elaboração do Projeto de Instalações Elétricas da CEPI Petrônio Portella em Aparecida de Goiânia/GO.

4 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O projeto foi desenvolvido conforme diretrizes adotadas no Projeto Arquitetônico, e baseado nas normas técnicas em vigor.

5 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer às especificações do presente Caderno de Especificações.

Dentre as mais relevantes e que nortearam o serviço de desenvolvimento deste projeto de instalações elétricas, destacamos:

- **NBR-5410:** Instalações elétricas de baixa tensão;
- **NR-10:** Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- **NBR ISO/CIE 8995-1:2013:** Iluminação de Ambientes de Trabalho Parte 1;
- **ABNT NBR-14136:** Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização;
- **ABNT NBR NM 60898:** Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares;
- **ABNT NBR-9050:** Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- **ABNT NBR-5598:** Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP – Requisitos;
- **NT-001** – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão.

6 NOTAS GERAIS

Toda instalação elétrica requer uma cuidadosa execução por pessoas qualificadas, de forma a assegurar, entre outros objetivos, que:





Secretaria de Estado da Educação - GO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CEPI PETRONIO PORTELLA

- As características dos componentes da instalação não sejam comprometidas durante a montagem, e que, esses componentes e os condutores em particular, fiquem adequadamente identificados;
- Nas conexões, o contato seja seguro e confiável;
- As instalações elétricas devem ser inspecionadas e ensaiadas antes de entrar em funcionamento, com vista a assegurar que elas foram executadas de acordo com a NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão;
- O projeto, a execução, a verificação e a manutenção das instalações elétricas devem ser confiados somente a pessoas qualificadas a conceber e executar os trabalhos em conformidade com a NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão e a NR-10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
- Quando não indicado de outra forma, as cotas estarão em centímetros e os diâmetros em milímetros. Todos os componentes a serem instalados deverão estar em conformidade com as normas vigentes, conferidos pelo **INMETRO**;
- A empresa responsável pela execução das instalações deverá fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e ART's de projeto, registradas no CREA.

As seguintes recomendações devem ser atendidas a fim de garantir a qualidade da execução:

- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD ou PVC reforçado;
- Eletrodutos aparentes externos serão do tipo aço galvanizado, com Rosca BSP, conforme NBR-5598: Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos, com proteção igual ou superior a IP-65;
- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25 mm;
- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolamento em EPR, temperatura 90°C;
- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolamento em PVC, temperatura 70°C;
- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária;
- O condutor de proteção **nunca** deverá ser ligado ao IDR tetrapolar;
- Utilizar um condutor neutro para cada circuito;
- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade





e segurança estabelecidos na norma NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão;

- Para as tomadas sem indicação de potência, foi considerado 100VA;
- Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50 m das tubulações de gás;
- É expressamente proibido utilizar eletrodutos com cabeamento elétrico para a passagem de cabeamento estruturado.

7 EXECUÇÃO DO SISTEMA

Para a elaboração do projeto elétrico apresentado, foram considerados critérios que serão descritos a seguir e que deverão ser respeitados durante a execução das instalações.

No projeto em questão, todas os pontos de tomadas deverão possuir travas de seguranças internas no próprio módulo para maior proteção contra choques elétricos.

O sistema de distribuição de energia elétrica tem como objetivo fundamental propiciar e garantir o fornecimento de energia nos diversos pontos das edificações, proporcionando segurança, conforto e atendendo às exigências.

A alimentação elétrica deste sistema será fornecida por uma tensão de 380V – 3Ø (3F+N+T), seguindo o padrão de entrada estabelecido pela EQUATORIAL ENERGIA GOIAS. A conexão com a rede da EQUATORIAL será em média tensão, MT 13,8kV, conforme indicado no projeto elétrico de subestação aérea (“PRJ-101702-EXE-SBS-0101-REV00-0101”) e fornecerá a energia necessária para o funcionamento do sistema.

Baseado na análise de carga e estudo de dimensionamento da potência demandada da instalação ficou constatado, conforme Norma de Distribuição NT-002 EQUATORIAL (Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão – Rede de Distribuição Aérea – Edificações Individuais), que para atender as especificações, será necessário uma Subestação atendida pela média tensão (13,8kV, 23,1kV e 34,5kV), grupo A, a quatro fios, com ramal de conexão aéreo.

A carcaça dos quadros deverá ser aterrada. Quando sob solo, usar cabos PVC 70°C do tipo “SINTENAX” de cobre unipolar 0,6/1kV. Quando embutido, utilizar cabos de PVC 70°C do tipo “PIRATIC” de cobre isolado 750V. O Neutro deverá ser aterrado junto à chave geral. A resistência de terra será no máximo 10Ω. Os condutores neutro e terra deverão ser isolados, e suas bitolas serão iguais às do condutor fase, deverão ser perfeitamente identificados através das suas isolações, cor azul (Neutro) e cor verde (Terra), respectivamente. Deverão ser



utilizados eletrodutos de aço carbono rígido, conforme NBR-5598 ou NBR-5597. Os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ser os aprovados pela **EQUATORIAL** e constar na NT-008 (Padronização de materiais e Equipamentos por Tipo de Ambiente).

Será adotado eletroduto de aço galvanizado em instalações aparentes e PEAD (Polietileno de Alta Densidade) em instalações enterradas, conforme indicado em projeto. A distribuição do cabeamento sobre o forro deverá ser realizada por meio de eletrodutos de aço galvanizado, respeitando as boas práticas de Instalações Elétricas.

Todas as ligações deverão estar completamente executadas nos locais previstos e nos moldes da distribuição apresentada no projeto de elétrico. Porém, se houver necessidade de ajustes posicionais, a **CONTRATADA** deverá discutir cada caso em conjunto com a fiscalização da obra antes de decidir sobre o assunto.

A quantidade de pontos de iluminação e tomadas, bem como o seccionamento ou agrupamento dos circuitos e dimensionamento dos circuitos foram planejados conforme NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão e NBR ISO/CIE 8995-1: Iluminação em ambientes de trabalho.

8 DEMANDA E CARGAS

As potências indicadas nos equipamentos e que serão utilizadas para dimensionamento dos sistemas, serão tomadas por base em dados de mercado e quando da falta deste em equipamentos similares. Os valores apontados em projeto devem ser considerados como limites. Caso os equipamentos comprados futuramente e/ou recebidos em obra, com características diferentes aos projetados, deverá ser verificada a nova carga, a fim de compatibilizar a alimentação dos mesmos.

9 CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO

Os principais dados técnicos são:

- Tensão tomadas e iluminação: 220V (Monofásico);
- Tensão Condicionadores de ar: 220/380V (Monofásico/Trifásico);
- Frequência: 60Hz;
- Natureza da corrente: Corrente Alternada;
- Potência instalada: 250,906 kVA;





- Potência demandada: 170,480 kVA;
- Esquema de aterramento: TN-S;
- Temperatura ambiente para dimensionamentos: 30°C, para um FCT = 1 (Fator de Correção de Temperatura);

10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

O quadro de distribuição é aquele que atende aos pontos de iluminação, tomadas e equipamentos de pequenas potências. O quadro de distribuição será metálico, para instalação de sobrepor e conterá colunas verticais, onde serão instalados componentes modulados compatíveis com os módulos de disjuntor padrão europeu. O quadro deverá ter espaços vagos destinados a reserva, indicado em projeto. Os barramentos do quadro de distribuição deverão ser identificados por pintura dos mesmos, segundo o seguinte código de cores:

- Fase R (X) - Azul-escuro;
- Fase S (Y) – Branco;
- Fase T (Z) - Violeta ou marrom;
- Neutro - Azul-claro ;
- Condutor de Proteção (Terra) - amarelo ou verde.

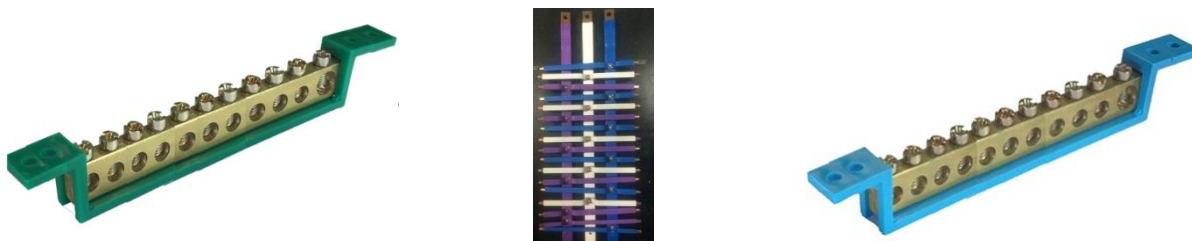


Figura 1: Barramentos identificados por cores.

Deverá ter espelho frontal que permita o acesso apenas às alavancas dos disjuntores, impedindo o contato com partes energizadas. Deverá ter portas frontais com fechadura do tipo "Yale", com chave-mestre. Acesso somente pela porta frontal. Os componentes deverão ser montados sobre chapa removível ou estrutura de perfilados.

Tratamento da chapa por decapagem com jato de granalha de aço, tipo metal branco e aplicação de duas demãos de tinta anticorrosiva a base de cromato de zinco.

Todos os equipamentos frontais serão identificados com placas acrílicas, com letras brancas e fundo preto, com dizeres conforme indicados no projeto. Da mesma forma serão identificados





todos os elementos internos do quadro. Os condutores serão identificados com anilhas apropriadas. A entrada e saída dos cabos será pela parte inferior ou superior do quadro. O quadro será do tipo de sobrepor conforme indicado no projeto, para instalação abrigada e com proteção IP conforme indicados em projeto.

Deverá ser afixado, no interior dos quadros, em papel autocolante, o diagrama unifilar e a correspondência entre os disjuntores e a carga atendida.

10.1.1 OBSERVAÇÕES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS

Quando um disjuntor atua desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, **nunca** troque os disjuntores por outros de maior corrente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior corrente requer a troca dos condutores elétricos, por outros de maior bitola, compatibilizando a capacidade de condução de corrente elétrica do cabo, com o valor de corrente elétrica do disjuntor. Da mesma forma, **nunca** desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos, mesmo em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes, e se, as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A desativação ou a remoção da chave significa a eliminação de medida protetora contra choques elétricos e trás risco à vida para os usuários da instalação.

Os QDC's se interligam e recebem a energia a partir de um medidor próprio e interliga no poste de entrada. O quadro deverá ser montado conforme NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão, NR 10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade. As partes vivas (expostas e energizadas, tais como barramentos e contatos) devem ser inacessíveis, confinadas no interior de invólucros ou barreira que garanta grau de proteção ao toque, bem como espaços reservas, conforme projeto, nunca inferior às quantidades mínimas citadas. Antes da energização do QGBT, deverá ser realizado o reaperto das conexões mecânicas e elétricas e uma limpeza geral dos quadros. A carga a ser instalada em cada circuito não deve ultrapassar a capacidade do disjuntor indicada em cada QDC. No caso de necessidade de aumento de carga, o projetista deverá ser consultado. Os barramentos de fase e neutro deverão ser isolados da carcaça; e o de





proteção (terra), conectado a ela. O quadro e os circuitos deverão ser identificados por meio de plaquetas em acrílico preto com tinta indelével branca, contendo ou não letras gravadas em relevo. O quadro deve ser de fácil acesso, não pode ser obstruído, deve estar afastado de gases inflamáveis, e a área de instalação deve ser seca.

11 INFRAESTRUTURA

Antes do lançamento dos condutores será feita uma inspeção para verificação de arestas cortantes e detritos que possam danificar os condutores quando de seu puxamento.

Os condutores serão puxados em lances inteiros, sem emendas entre caixas de passagem. Qualquer emenda, quando necessária, será efetuada no interior das caixas. Serão empregados lubrificantes adequados, preferivelmente talco, para diminuir o atrito durante o puxamento dos condutores. Nunca será usado graxa. Os cabos serão puxados simultaneamente por circuito, pelos condutores, de forma contínua e com tensão constante até que a enfição se processe totalmente.

Serão deixadas em todas as caixas de passagem, sobras adequadas de condutor para permitir eventuais remanejamentos ou correções.

As tubulações elétricas subterrâneas de alimentadores devem ser instaladas a uma profundidade mínima de 0,60 metro em locais de piso externo ou de garagem sem trânsito de veículos, e a 1,0 metro em locais de piso externo ou de garagem com trânsito de veículos, e devem ser continuamente sinalizadas por uma fita de advertência resistente a deterioração.

Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas ou cintas em nylon adequadas a cada 3,0 metros, quando instalados aparentes. Quando instalados em eletrodutos, esta identificação nos condutores deverá existir em todas as caixas de passagem a 300mm da entrada/saída dos mesmos nos eletrodutos. Em ambos os casos, a identificação também deverá ser executada nos trechos terminais condutores, onde estarão conectados. A identificação básica consiste do número do circuito e fase.

11.1 CHAMADA DE EMERGÊNCIA

Atendendo a norma NBR-9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, o ponto de chamada de emergência (botoeira) deve ser instalado nos sanitários PNE em uma altura de 0,40m do piso acabado, de fácil acesso e visibilidade para o usuário. A distância horizontal máxima entre o ponto de chamada e o vaso sanitário ou



chuveiro deve ser de 0,75m. O ponto de sinalização (sirene audiovisual) deverá ser instalado ao lado de fora acima da porta do sanitário ou em local de fácil visualização.



Figura 2: Sanitário acessível com dispositivo de chamada de emergência.

11.1.1 BOTÃO DE ACIONAMENTO

A botoeira de emergência para banheiros PNE é uma botoeira do tipo “soco” ou “cogumelo”, um dispositivo fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas com mobilidade reduzida. Com um design ergonômico e de fácil acionamento, ela é essencialmente composta por um botão de emergência de grande tamanho e cor vibrante, geralmente vermelha, para facilitar sua identificação mesmo em situações de estresse. Fabricada com materiais resistentes à umidade e à corrosão, como plásticos de alta durabilidade, é especialmente projetada para suportar as condições específicas dos banheiros. Além disso, sua instalação segue rigorosamente as normas de acessibilidade, garantindo que esteja posicionada em locais de fácil alcance para os usuários, proporcionando assim uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência.



Figura 3: Botoeira de emergência.



11.1.2 SINALIZADOR LUMINOSO E SONORO

O sinalizador luminoso e sonoro desempenha um papel crucial como complemento à botoeira de emergência. Com sua luz LED de intensidade elevada, proporciona uma visibilidade clara mesmo em ambientes com pouca iluminação, garantindo que o alerta seja percebido imediatamente.

Além disso, o alarme sonoro potente emite um som distintivo e penetrante, chamando a atenção de forma eficaz em situações críticas. Fabricado com materiais resistentes e duráveis, o sinalizador é projetado para suportar as condições ambientais do banheiro, como umidade e variações de temperatura. Sua instalação estratégica, geralmente em locais de grande circulação, aliada às normas de segurança e acessibilidade, assegura que todas as pessoas, incluindo aquelas com necessidades especiais, estejam adequadamente alertadas em casos de emergência.



Figura 4: Sinalizador luminoso e sonoro de sanitário acessível.

11.2 TOMADAS E INTERRUPTORES

Todas as tomadas e interruptores deverão ser instalados conforme detalhado em projeto. Para todos os interruptores, a sua base deverá ficar a 1,0 metro do piso acabado tendo a sua face maior na vertical. Quando instalado ao lado de portas, deverá ter 0,20 metros, a contar da guarnição. Todos os interruptores que comandam os pontos de luz, serão de 10A/250V, especificadas no projeto. As potências das tomadas são indicadas na própria tomada, e aquelas que não forem indicadas, serão de 100VA. Todas as tomadas de energia elétrica serão do tipo: 2P + T, 10A / 250V, com altura de instalação conforme projeto.

Todas as tomadas deverão ser identificadas externamente, no espelho, através de etiquetas acrílicas, indicando o circuito e quadro a que pertencem. As tomadas deverão atender a NBR-14136: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V em corrente alternada - Padronização, conforme indicação em projeto.





O circuito de tomadas possui eletroduto exclusivo, com o intuito de alcançar um menor FCA (Fator de correção de agrupamento).

11.3 CAIXA DE PASSAGEM DE PISO

Caixa de passagem de piso utilizada na derivação e passagem de instalações elétricas enterradas de baixa tensão, facilitando a passagem dos cabos e funcionando como ponto de acesso para inspeção ou manutenção da instalação. Fabricada em concreto, com tampa de concreto, fundo em brita e dreno. Durabilidade: não se degrada em contato com o solo e seus derivados. As caixas deverão ser instaladas conforme projeto e/ ou necessidade no local.



Figura 5: Caixa de passagem de piso.

11.3.1 OBSERVAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS CAIXAS DE PASSAGEM

Todas as cotas indicadas para a instalação de caixas e/ou quadros nas paredes referem-se à distância do eixo da caixa ao piso acabado. Para as instalações realizadas em áreas externas, sujeitas à umidade ou à projeção de água, utilizar interruptores, tomadas, placas e caixas com índice de proteção (IP) igual ou superior a 44. As caixas de passagem no piso devem ser instaladas conforme orientação do fabricante e seguindo as boas práticas de instalações elétricas.

11.4 CONDULETE MÚLTIPLO

Trata-se do fornecimento e instalação de condutele múltiplo com saídas para cinco diferentes direções. Permitindo que, se uma das saídas não for utilizada, pode ser tampada para posterior expansão. Utilizando aplicação de forma simples e eficiente, podendo obter o índice de proteção IP-54.





Figura 6: Condutele múltiplo.

11.5 CONDUTOS

Trata-se do fornecimento e instalação de eletrodutos de aço (rígido), Kanaflex e flexíveis (PVC), conforme indicados em projeto. Estes serão instalados de modo a constituírem uma rede contínua, de caixa a caixa, luminária a luminária, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e removidos sem prejuízo para o isolamento.

A ligação das luminárias aos interruptores também será feita por eletrodutos, do mesmo padrão. As caixas de passagem e eletrodutos deverão formar uma malha rigidamente fixa às estruturas através de tirantes de aço, suportes e braçadeiras, de tal forma que resistam ao peso dos eletrodutos, fiação, etc.

As ligações e emendas entre si ou as curvas, serão executadas por meio de luvas rosqueadas que deverão aproximá-los até que se toquem, para os rígidos. Não será permitido em uma única curva, ângulo superior a 90°. Na fixação de eletrodutos em caixas metálicas (quadros), será obrigatório o uso de buchas e arruelas.

Deverão ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado nº 14 nas tubulações vagas, a fim de facilitar a instalação de condutores elétricos. Os eletrodutos deverão ser obstruídos com tampão, logo após a instalação para evitar a entrada de corpos estranhos.

11.5.1 ELETRODUTO KANALEX

Eletroduto Kanalex é um duto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, com corrugação helicoidal, excelente raio de curvatura, impermeável, destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia ou de telecomunicações. É utilizado na infraestrutura de redes subterrâneas de energia elétrica. Dispensa totalmente o envelopamento em concreto ao longo da linha. Arame guia de aço galvanizado e revestido em PVC já fornecido no interior do duto. Acompanha fita de aviso "PERIGO" para energia ou telecomunicações (opcional). É





fornecido tamponado nas extremidades. Elevada resistência à abrasão, produtos químicos, compressão diametral e impacto.

Atende as normas:

- ABNT NBR-15715: Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações – Requisitos;
- ABNT NBR-13897: Duto Espiralado Corrugado Flexível, em Polietileno de Alta Densidade para uso Metroferroviário – Especificação;
- ABNT NBR-13898: Duto espiralado corrugado flexível, em polietileno de alta densidade, para uso metroferroviário: Método de ensaio;
- ABNT NBR-14692: Sistemas de dutos, subdutos e microdutos para telecomunicações - Determinação do tempo de oxidação induzida;
- Padrão técnico da maioria das concessionárias de Energia e Telecomunicações brasileiras.



Figura 7: Eletroduto Kanaflex PEAD.

11.5.2 ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO

Eletroduto rígido de aço carbono, galvanizado eletroliticamente, rosqueável, com uma luva em barras de 1,5 metro e protetor de rosca, fornecido em barras de 3,0 metros. O eletroduto de aço é um componente essencial em instalações elétricas, oferecendo proteção aos cabos condutores. Fabricado em aço galvanizado, o eletroduto apresenta resistência à corrosão e alta durabilidade, garantindo uma longa vida útil. Sua principal função é abrigar e proteger os fios elétricos contra danos mecânicos e interferências externas, assegurando a segurança e a integridade do sistema elétrico. Além disso, sua versatilidade permite a passagem de cabos em diferentes ambientes, proporcionando uma solução eficiente e confiável para condução elétrica em variadas aplicações. Atende aos requisitos da NBR-13057: Eletroduto rígido de aço carbono, com costura, zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133 – Requisitos.



Figura 8: – Eletroduto Rígido.

11.5.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL

O eletroduto flexível é um conduto fabricado em materiais como PVC ou polietileno, usado para proteger e conduzir fios elétricos. Suas principais características incluem flexibilidade, resistência a impactos e agentes químicos, facilidade de instalação em locais com curvas e desníveis, e disponibilidade em diversos diâmetros, geralmente entre 16mm e 50mm. Ele é vendido em rolos de 25 a 100 metros, suportando temperaturas de -5°C a 60°C, e atende às normas NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos de desempenho. É amplamente utilizado em instalações residenciais, comerciais e industriais devido à sua durabilidade e proteção mecânica eficiente.



Figura 9: Eletroduto flexível.

11.5.4 OCUPAÇÃO DE ELETRODUTOS

As dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que, após montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. De acordo com a norma NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão, a taxa máxima de ocupação de eletrodutos em relação à área da seção transversal não deve ser superior a 53% para um condutor ou cabo, 31% para dois condutores ou cabos e 40% para três ou mais condutores ou cabos.






11.5.5 OBSERVAÇÕES EM RELAÇÃO AOS ELETRODUTOS

Todos os eletrodutos presentes neste projeto deverão possuir em sua superfície externa marcação com a classificação do eletroduto e o número da norma aplicável, conforme nota anterior. Todos os eletrodutos vazios (*sem condutores*) deverão ser sondados por meio de arame galvanizado diâmetro 1,65mm.

As linhas elétricas enterradas devem ser sinalizadas, ao longo de toda a sua extensão, por um elemento de advertência não sujeito à deterioração, situado, no **mínimo**, a 0,10m acima da linha. A profundidade **mínima** é de 0,70m, conforme indicado na NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão, método de instalação D (61).

61		Cabo multipolar em eletroduto enterrado ou em canaleta não ventilada no solo	D
----	---	--	---

A fixação dos eletrodutos à edificação deve ser realizada utilizando suportes para tal finalidade, não havendo impedimento para eventuais modelagens e adaptações no momento da execução, desde que tais arranjos estejam conforme NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão, e as boas práticas de instalações elétricas.

12 ILUMINAÇÃO

Os circuitos de iluminação serão derivados dos quadros de distribuição, com fiação **mínima** de 2,5mm², e seus circuitos seguindo os conceitos do projeto elétrico.

12.1 LUMINÁRIAS

Trata-se do fornecimento e instalação de luminárias, conforme indicado em projeto. As luminárias especificadas foram escolhidas levando-se em conta conforto visual, rendimento e a utilização no ambiente. As luminárias a serem instaladas devem possuir as suas partes vivas confinadas no interior de invólucros ou possuir barreiras que garantam no mínimo um grau de proteção IP20. A manutenção destas, em que a barreira ou invólucro citados anteriormente possam ser removidos, ocasionando exposição das partes vivas (*ex.: troca de lâmpadas*), deve ser realizada por pessoas advertidas e habilitadas, buscando zerar quaisquer chances de acidente.





12.1.1 CAA01-S232 LUMICENTER OU EQUIVALENTE

Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas LED T8 de 20W. Luminária para lâmpadas T8, indicada para uso em ambientes onde há necessidade de controle de ofuscamento rigoroso, como agências bancárias, escritórios e salas de estudo. Instalação: Sobrepor. Corpo: Corpo em chapa de aço pintada na cor branca micro texturizada. Aletas e Refletores: Aletas parabólicas e refletores em alumínio. Para uso com lâmpada tubular LED. Grau de Proteção: IP-20. Para mais informações, consultar Anexo I.



Figura 10: Luminária CAA01-S232 – Lumaticenter.

12.1.2 CHT01-S232 LUMICENTER OU EQUIVALENTE

Luminária de sobrepor hermética (IP66) para 2 lâmpadas T8 LED de 20W, indicada para uso em ambientes sujeitos ao acúmulo de pó ou que exijam alto grau de limpeza como cozinhas, fábricas, hospitais, laboratórios entre outros.. Instalação: sobrepor. Corpo: Corpo em Policarbonato injetado com tinta pó poliéster de alta resistência na cor branca microtexturizada. Para uso com lâmpada tubular LED. Grau de Proteção: IP-20. Para mais informações, consultar Anexo II.



Figura 11: Luminária CHT01-S232 – Lumaticenter.

12.1.3 CHT02-E232 LUMICENTER OU EQUIVALENTE

Luminária de embutir hermética (IP66) para 2 lâmpadas T8 LED de 20W, indicada para uso em ambientes sujeitos ao acúmulo de pó ou que exijam alto grau de limpeza como cozinhas, fábricas, hospitais, laboratórios entre outros.. Instalação: sobrepor. Corpo: Corpo chapa de aço





pintada na cor branca microtexturizada. Para uso com lâmpada tubular LED. Grau de Proteção: IP-20. Para mais informações, consultar Anexo III.



Figura 12: Luminária CHT02-E232 – Lumicenter.

12.1.4 CAA01-S216 LUMICENTER OU EQUIVALENTE

Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas LED T8 de 10W. Luminária para lâmpadas T8, indicada para uso em ambientes onde há necessidade de controle de ofuscamento rigoroso, como agências bancárias, escritórios e salas de estudo. Instalação: sobrepor. Corpo: Corpo em chapa de aço pintada na cor branca micro texturizada. Aletas e Refletores: Aletas parabólicas e refletores em alumínio. Para uso com lâmpada tubular LED. Grau de Proteção: IP-20. Para mais informações, consultar Anexo IV.



Figura 13: Luminária CAA01-S216 – Lumicenter.

12.1.5 LEX06-S1 OU LEX06-S2 OU EQUIVALENTE

Luminária do tipo projetor LED LEX06-S1 75W OU LEX06-S2 150W para iluminação externa em áreas industriais e comerciais, pátios, campos de futebol, galpões, ginásios e áreas de armazenamento. Corpo: Alumínio com pintura eletrostática pó poliéster na cor preta microtexturizada. Difusor: Policabornato injetado com elevado índice de transmissão luminosa. Vedação em silicone. Equipada com módulo de LEDs SMD de alta eficiência aplicados sobre a placa de metalcore. Para mais informações, consultar Anexo V.





Figura 14: Refletor Focos – Tecnowatt.

12.1.6 ARANDELA HUMMER AVANT OU EQUIVALENTE

A arandela LED Hummer EVO 20W é indicada para ambientes externos, residenciais ou comerciais como rampas de acesso, garagens, escadas, varandas, muros, etc. Instalação: Em sobrepor. Corpo em plástico ABS e difusor em polipropileno. Índice de proteção IP65. Para mais informações, consultar Anexo VI.



Figura 15: Arandela Hummer – Avant.

12.1.7 EF83-E1200840 LUMICENTER OU EQUIVALENTE

Downlight LED 18,5W ideal para ambientes suscetíveis ao vapor d'água e à umidade como banheiros, vestiários e cozinhas. Seu design com IP54 na parte frontal protege os componentes, evitando danos eletrônicos e garantindo a sua durabilidade e eficiência. Instalação: Em embutir. Corpo: Em alumínio na cor branca texturizada. Difusor: Poliestireno translúcido. Luminária IP20 com IP54 na parte frontal. Para mais informações, consultar Anexo VII.



Figura 16: Luminária EF83-E1200840 – Lumicenter.

12.1.8 EF72-S1200840 LUMICENTER OU EQUIVALENTE

Downlight LED 18,5W para iluminação geral. Ideal para uso em residências e ambientes comerciais como consultórios e escritórios. Instalação: Em sobrepor. Corpo: Em alumínio na cor branca texturizada. Difusor: Poliestireno Translúcido. Para mais informações, consultar Anexo VIII.



Figura 17: Luminária EF72-S1200840 – Lumicenter.

13 ESTUDO LUMINOTÉCNICO

O estudo luminotécnico calcula a quantidade necessária de luz artificial para um ambiente, a fim de atender às suas necessidades, levando sempre em consideração, o conforto visual e eficiência energética. As imagens a seguir foram obtidas a partir do estudo luminotécnico realizado no software *Dialux*. Para ambientes internos:

- Iluminancia média de 300lux para salas de aula;
- Iluminancia média de 300lux para locais de trabalho;
- Iluminancia média de 200lux para os ambientes restantes em geral;





Para ambientes externos:

- Iluminância média de 100lux para áreas de circulação;
- Iluminância média de 75lux para locais descobertos;

A iluminância está representada através das cores falsas encontradas através de simulação no software DialuxEvo, de acordo com a legenda de cores representada nas Figuras 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Nas áreas não especificadas pela norma foram utilizadas luminárias que atendem a necessidade mínima apontada, a estimativa de um ponto de iluminação por ambiente.

13.1 ILUMINAÇÃO INTERNA - BLOCOS

De acordo com o diagrama de cores falsas do *Dialux*, os ambientes internos apresentam iluminância média de 300lux, conforme representado na Figuras 18, 19 e 20.



Figura 18 - Resultado da Simulação no Dialux (Cores Falsas) – Bloco 01

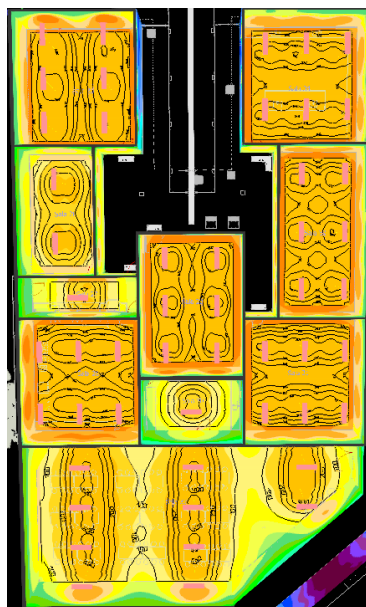


Figura 19 - Resultado da Simulação no Dialux (Cores Falsas) – Bloco 02



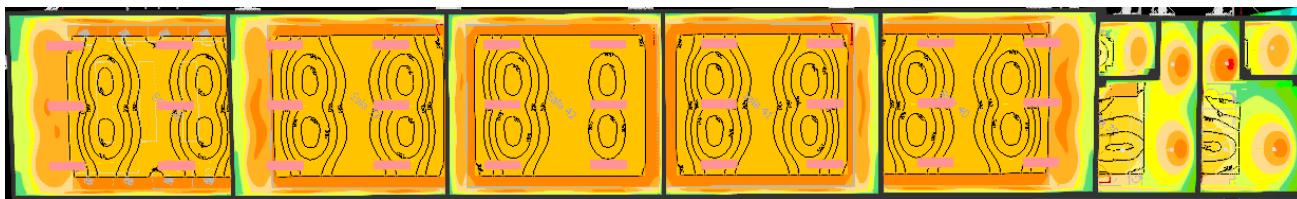


Figura 20 - Resultado da Simulação no Dialux (Cores Falsas) – Bloco 03

13.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA - GERAL

De acordo com o diagrama de cores falsas do *Dialux*, os ambientes externos apresentam iluminância média de 75lux, conforme representado na Figuras 21 e 22.

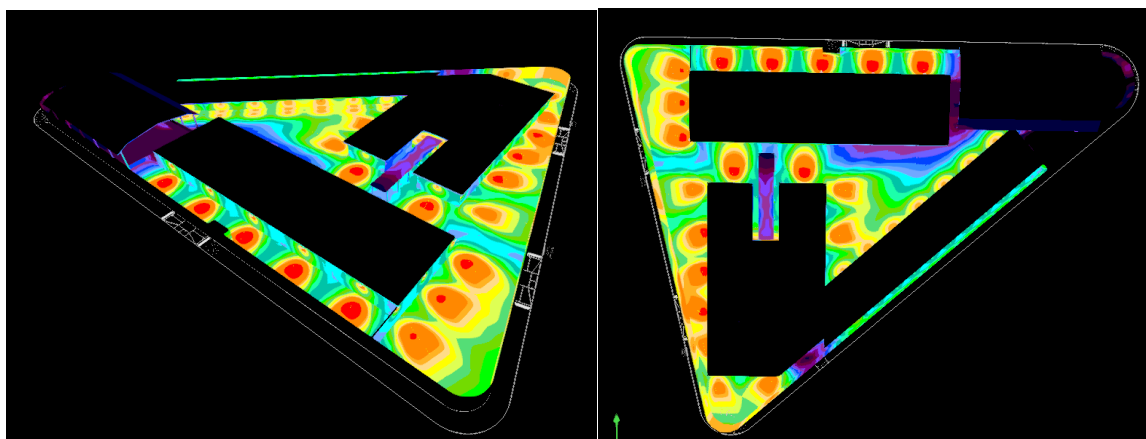


Figura 21 e 22 - Resultado da Simulação no Dialux (Cores Falsas) – Externo

13.3 ILUMINAÇÃO QUADRA

De acordo com o diagrama de cores falsas do *Dialux*, a quadra poliesportiva apresentam iluminância média de 200lux, conforme representado nas Figuras 22 e 23.

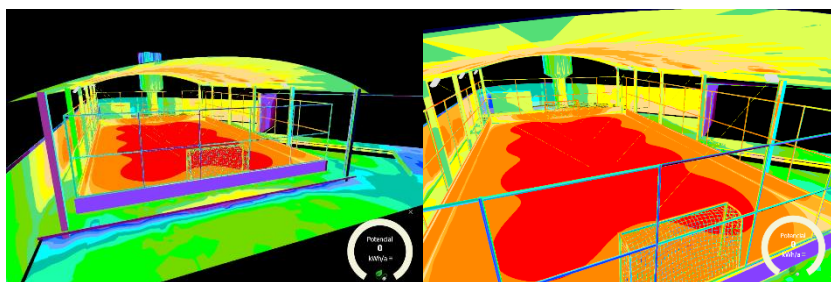


Figura 23 - Resultado da Simulação no Dialux (Cores Falsas) – Quadra



14 CONDUTORES

Os condutores serão de cobre com têmpera mole, flexível e com isolamento termoplástico de PVC tipo antichama para 750 V, nas cores conforme padrão NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão, a saber:

- condutor fase: cor preta;
- condutor neutro: cor azul claro;
- condutor terra: cor verde;
- condutor retorno simples: cor branco;
- Condutor retorno paralelo: cor amarelo;

Os cabos de todos os alimentadores que chegam ou que partem dos quadros **devem** ser de cobre com isolamento para 0,6/1 kV do tipo *SINTENAX* ou similar na cor preta, devendo ser identificados com fita isolante coloridas com as cores R, S, T e neutro ou anilhas apropriadas. Os condutores deverão ser instalados de forma que não atue sobre ele nenhum tipo de esforço mecânico que seja incompatível com sua resistência, com o isolamento e com o seu revestimento.

Para dimensionamento dos circuitos, foi considerado o limite de queda de tensão para cada trecho da instalação de acordo com a NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão, item 6.2.7.

Do ponto de entrega da concessionária na derivação da bucha de saída do transformados da subestação aérea, particular, até o ponto crítico de consumo teremos no máximo 7% de queda, distribuídos da seguinte forma:

- 1% do trafo ao medidor;
- 2% do medidor até o quadro geral (QGBT);
- 1% do quadro geral até os quadros de distribuição;
- 3% dos quadros de distribuição até os circuitos de iluminação, tomadas e equipamentos.

14.1 OBSERVAÇÕES EM RELAÇÃO AOS CONDUTORES

Quando houver necessidade de emendas e derivações dos condutores, essas deverão ser executadas de modo a garantir a resistência mecânica adequada e contato elétrico permanente e perfeito através do uso de conectores e/ou terminais apropriados. As emendas deverão ser feitas dentro das caixas de passagem, **nunca**, em hipótese alguma no interior de eletrodutos. As



Secretaria de Estado da Educação - GO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CEPI PETRONIO PORTELLA

emendas e derivações deverão receber material isolante que lhes garanta uma isolação no mínimo igual ou equivalente à dos condutores usados.

Nas ligações dos condutores aos bornes de dispositivos e/ou aparelhos elétricos os condutores com bitola de até 10 mm² poderão ser diretamente conectados aos respectivos bornes sob pressão do parafuso, já para os demais deverão ser empregados terminais adequados.

Os condutores poderão ser instalados após a inspeção de toda a rede de eletrodutos e perfilados, devendo estar secos e limpos. Para facilitar a passagem dos cabos pelos eletrodutos poderá ser utilizado vaselina, mas **nunca** graxa, óleo ou sabão.

É aconselhável evitar o uso de conexões soldadas em circuitos de energia. Se tais conexões forem utilizadas, elas devem ter resistência à fluência e a solicitações mecânicas compatíveis com a aplicação. É vedada a aplicação de solda a estanho na terminação de condutores, para conectá-los a bornes ou terminais de dispositivos ou equipamentos elétricos.

As conexões prensadas devem ser realizadas por meio de ferramentas adequadas ao tipo e ao tamanho de conector utilizado, de acordo com as recomendações do fabricante do conector.

Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas, não se admitindo emendas e derivações senão no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja isolação tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material não devem ser utilizados nos eletrodutos.

No interior dos eletrodutos que atendem aos interruptores, só deve possuir o condutor de proteção, caso os dispositivos citados forem metálicos ou possuam uma interface para conexão deste condutor.

Nos condutores nos quais forem instalados mais de um circuito, deverá ser instalado condutor de proteção único (*terra*), sendo sua seção conforme tabela 1 abaixo, com base na maior seção de condutor de fase desses circuitos:

Tabela 1 – Seção do condutor.

ESPECIFICAÇÃO DAS SEÇÕES DOS CABOS FASE E PROTEÇÃO	
SEÇÃO DO CONDUTOR FASE	SEÇÃO DO CONDUTOR PROTEÇÃO
$S \leq 16\text{mm}^2$	S
$16 < S \leq 35\text{mm}^2$	16mm ²
$S > 35\text{mm}^2$	S/2

Os cabos a serem utilizados nas instalações devem ser conforme tabela 2 abaixo:

Tabela 2 – Especificações dos cabos.





ESPECIFICAÇÃO DOS CABOS	
CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DE PONTOS ENTERRADOS/DERIVAÇÕES ENTERRADAS NO PISO	CABOS FLEXÍVEIS ISOLADOS EM COMPOSTO TERMOFIXO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR (EPF/B - ALTO MÓDULO), COM COBERTURA EM PVC, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, 0,6/1kV, TEMPERATURA 90°C, CLASSE 5
CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DE PONTOS	CABOS FLEXÍVEIS ISOLADOS PVC, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, 450/750V, TEMPERATURA 70°C, CLASSE 5

Em ramais terminais e/ou condutos nos quais for instalado apenas um circuito, sempre deverá ser instalado condutor de proteção (*terra*) para este circuito, conforme distribuição mostrada em planta baixa.

O condutor neutro deverá ser aterrado medido no padrão de entrada de energia (*TN-C*) e isolado a partir deste ponto (*TN-S*).

As folgas nos condutores dos circuitos terminais, nas caixas de saída e QDC's **devem** ser, **no mínimo** conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 – Folga nos condutores.

FOLGA NOS CONDUTORES	
PONTOS DE FORÇA	50cm + h
LUMINÁRIAS	30cm + h
TOMADAS	30cm + h
QDC's / QGBT's	H + L/2
ONDE h = ALTURA DO ENTRE-FORRO; H = ALTURA DO QUADRO; L = LARGURA DO QUADRO	

15 FILOSOFIA DE PROTEÇÃO

15.1 DISJUNTORES

Os disjuntores são dispositivos de proteção elétrica que interrompem a corrente elétrica quando ocorrem sobrecargas, curtos-circuitos ou outros tipos de falhas no sistema elétrico. Para garantir a segurança e o bom funcionamento dos disjuntores, existem requisitos e normas que devem ser seguidos:





- Capacidade de Ruptura: De acordo com as normas ABNT NBR IEC 60947-2: Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores, e ABNT NBR NM 60898: Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares, os disjuntores devem ter uma capacidade de ruptura adequada para suportar correntes de curto-circuito. Isso significa que o disjuntor deve ser capaz de interromper a corrente elétrica de forma segura e eficiente quando ocorrer um curto-circuito.
- Instalação Fixa: Os disjuntores devem ser instalados de forma fixa, ou seja, devem ser montados em uma base ou painel elétrico adequado. Isso garante que o disjuntor esteja corretamente posicionado e conectado ao sistema elétrico, evitando movimentos ou desconexões acidentais que possam comprometer sua operação.
- Tensão de Isolamento: Os disjuntores devem ter uma tensão de isolamento adequada para o sistema elétrico em que serão instalados. Os valores comuns de tensão de isolamento para disjuntores são 500-750 Vca, mas podem variar dependendo das especificações do sistema elétrico.
- Trava de Segurança: Os disjuntores devem permitir o travamento por cadeado conforme a NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Isso significa que é possível bloquear o disjuntor com um cadeado para evitar que ele seja acionado acidentalmente durante manutenções ou reparos no sistema elétrico. Essa medida de segurança ajuda a prevenir acidentes e protege os trabalhadores envolvidos.
- Fabricantes: Os disjuntores devem ser de fabricantes confiáveis e reconhecidos no mercado. As marcas mencionadas: *EATON*, *WEG*, *Schneider*, *GE*, *ABB* e *Siemens*, são algumas das empresas renomadas na fabricação de dispositivos de proteção elétrica, incluindo disjuntores. Essas empresas tem uma reputação estabelecida e seus produtos são conhecidos por sua qualidade e desempenho.

15.1.1 DISJUNTOR TRIPOLAR

É o equipamento usado no quadro de distribuição elétrica com a finalidade de proteger os circuitos e seus componentes contra danos causados por curto circuito e sobrecarga elétrica.

Possui sistema de disparo livre, que faz o disjuntor atuar quando necessário, independentemente da posição em que está a manopla interruptora.



Figura 24: Disjuntor Tripolar.

15.1.2 DISJUNTOR BIPOLAR

É o equipamento usado no quadro de distribuição elétrica com a finalidade de proteger os circuitos e seus componentes contra danos causados por curto circuito e sobrecarga elétrica. Possui sistema de disparo livre, que faz o disjuntor atuar quando necessário, independentemente da posição em que está a manopla interruptora.



Figura 25: Disjuntor Bipolar.

15.1.3 DISJUNTOR MONOPOLAR

É o equipamento usado no quadro de distribuição elétrica com a finalidade de proteger os circuitos e seus componentes contra danos causados por curto circuito e sobrecarga elétrica. Possui sistema de disparo livre, que faz o disjuntor atuar quando necessário, independentemente da posição em que está a manopla interruptora.



Figura 26: Disjuntor monopolar.



15.2 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR)

Conforme ABNT NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão, item 5.1.3.2.2, foram previstas proteções contra choques elétricos em pessoas através de dispositivo DDR de corrente de fuga de **30mA** nos quadros, nos locais citados:

- Os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro;
- Os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação; Deverão ter a proteção quando instaladas em postes metálicos;
- Os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior;
- Os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens;
- Os circuitos que, em edificações não-residenciais, sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens;

Após a conclusão das instalações, principalmente os circuitos protegidos por DDR, deverão ser testados à isolação, conforme descrito na especificação técnica.



Figura 27: Dispositivo Diferencial Residual.

15.3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS

Um dispositivo de proteção contra surtos (DPS) é um componente eletrônico projetado para proteger equipamentos elétricos e eletrônicos contra surtos de tensão transitórios causados por descargas atmosféricas, manobras na rede elétrica ou outros eventos que possam gerar picos de tensão perigosos. Os surtos de tensão são perturbações elétricas de curta duração, caracterizadas por um rápido aumento do valor da tensão elétrica, que podem causar danos significativos aos



dispositivos sensíveis conectados a uma rede elétrica. Esses surtos podem ocorrer devido a descargas atmosféricas, como raios, ou como resultado de manobras de comutação em sistemas de energia elétrica. Um DPS atua detectando o aumento repentino de tensão e direcionando o excesso de corrente para terra, evitando que ela atinja os dispositivos conectados. O DPS é instalado no ponto de entrada da energia elétrica, geralmente na caixa de disjuntores ou no quadro de distribuição, para proteger todo o sistema elétrico interno.

Os DPS são projetados para operar de forma rápida e eficiente, respondendo aos surtos de tensão, em frações de segundo. Eles são capazes de limitar a tensão a um nível seguro e proteger os equipamentos conectados contra danos.



Figura 28: Dispositivo de proteção contra surtos (DPS).

16 FISCALIZAÇÃO

Fica a obra sujeita a fiscalização de um responsável técnico habilitado designado pela administração. Todas e quaisquer dúvidas deverão ser levadas para tal responsável bem como quaisquer mudanças no projeto que possam vir a ser realizadas durante o decorrer da obra. Salienta-se que tais mudanças devem ser comunicadas com antecedência e só realizadas com aprovação do responsável técnico.

17 PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

17.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva é uma prática essencial para garantir o desempenho confiável e a segurança das instalações elétricas ao longo do tempo. Consiste em realizar inspeções regulares e intervenções preventivas para identificar e corrigir potenciais problemas antes que causem falhas ou danos. Isso inclui verificar a integridade dos cabos elétricos, apertar conexões, limpar equipamentos e luminárias, e inspecionar dispositivos de proteção, como disjuntores e fusíveis.





A manutenção preventiva ajuda a prolongar a vida útil dos equipamentos, reduzir o risco de falhas inesperadas e garantir a segurança dos ocupantes.

17.2 TESTES E INSPEÇÕES

Os testes e inspeções são realizados para verificar a eficácia e a conformidade dos sistemas elétricos com as normas e regulamentações aplicáveis. Isso inclui testes de funcionamento dos dispositivos de proteção, como disjuntores e DPS, para garantir que respondam corretamente a sobrecargas e curtos-circuitos. Além disso, são realizadas inspeções visuais e testes de continuidade nos cabos elétricos para identificar possíveis danos, desgastes ou falhas de isolamento. Essas atividades ajudam a detectar problemas potenciais e tomar medidas corretivas antes que causem danos ou interrupções no fornecimento de energia.

17.3 TREINAMENTOS

O treinamento adequado dos funcionários responsáveis pela operação e manutenção das instalações elétricas é fundamental para garantir a segurança e eficiência das operações. Isso inclui fornecer informações sobre os procedimentos de operação segura dos equipamentos elétricos, assim como orientações para identificar sinais de problemas elétricos e tomar medidas corretivas adequadas. O treinamento também pode abranger aspectos de segurança elétrica, como procedimentos de desenergização e uso correto de equipamentos de proteção individual (EPI's). Investir em treinamento contínuo ajuda a promover uma cultura de segurança no local de trabalho e a garantir que os funcionários estejam preparados para lidar com situações de emergência.

17.4 DOCUMENTAÇÕES E REGISTROS

Manter documentação detalhada de todas as atividades de manutenção realizadas é essencial para garantir a rastreabilidade das intervenções e facilitar futuras manutenções. Isso inclui registros de datas, procedimentos adotados, eventuais reparos efetuados e resultados de testes e inspeções. Essa documentação permite acompanhar o histórico de manutenção de cada equipamento e identificar tendências ou padrões de falhas. Além disso, é importante documentar as especificações técnicas dos equipamentos e componentes elétricos para facilitar futuras intervenções e substituições. Uma boa gestão de documentos e registros contribui para a eficiência e segurança das operações de manutenção elétrica.





18 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste memorial descritivo reforçam a importância da segurança e confiabilidade das instalações elétricas, destacando o compromisso com a implementação de práticas eficazes de manutenção e operação. Através da realização de manutenção preventiva, testes e inspeções regulares, treinamento adequado do pessoal e uma abordagem diligente para documentação e registros, buscamos assegurar um ambiente seguro e protegido contra riscos elétricos.

A manutenção preventiva é essencial para identificar e corrigir potenciais problemas antes que causem falhas ou danos, garantindo assim a integridade e eficiência dos sistemas elétricos ao longo do tempo. Os testes e inspeções periódicos são fundamentais para verificar a conformidade dos sistemas elétricos com as normas e regulamentações aplicáveis, bem como para detectar e corrigir problemas potenciais. O treinamento adequado do pessoal é crucial para promover uma cultura de segurança e garantir que os funcionários estejam preparados para lidar com situações de emergência de forma eficaz.

Por fim, a documentação detalhada de todas as atividades de manutenção e operação permite uma gestão eficiente dos sistemas elétricos, facilitando a tomada de decisões informadas e a identificação de oportunidades de melhoria. Através desses esforços coordenados, reafirmamos nosso compromisso com a segurança, qualidade e eficiência das instalações elétricas desta obra, buscando sempre o bem-estar e a proteção de todos os usuários.

A execução dos serviços obedecerá às normas da ABNT, aplicáveis a cada caso. Serão de inteira responsabilidade de o **EXECUTANTE** verificar as medidas e quantidades dos materiais.

Para executar os serviços deverá ser obedecida rigorosa observância às especificações do presente memorial descritivo.

Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços ou por qualquer outro previsível serão de total responsabilidade da **CONTRATADA** que deverá providenciar a retirada dos entulhos, além da limpeza regular do local da obra e os reparos imediatos necessários. Caberá a **CONTRATADA** fornecer todo o material, ferramentas, maquinaria e equipamento adequado a mais perfeita execução dos serviços.





19 FASES DE OBRA

O projeto arquitetônico de reforma foi elaborado considerando a necessidade de continuidade das atividades escolares durante a execução das obras. Para tanto, foram definidas fases de intervenção, permitindo a manutenção do funcionamento da escola de forma segura e organizada.

Como parte deste planejamento, serão implementadas instalações provisórias para abrigar tanto as salas de aula quanto as áreas administrativas, garantindo a continuidade dos serviços educacionais e administrativos. Essas instalações provisórias estarão localizadas na quadra da escola, que foi adaptada para atender às demandas operacionais durante o período da reforma.

O projeto elétrico foi desenvolvido de forma a acompanhar o fluxo das fases de execução, atendendo de maneira eficiente às necessidades específicas de cada etapa. A execução das instalações elétricas seguirá rigorosamente os critérios estabelecidos pela **NBR 5410:2004**, garantindo a segurança e a conformidade técnica das instalações, além de atender às disposições da **NR 10**, assegurando a proteção das pessoas envolvidas direta ou indiretamente no uso e manutenção das instalações elétricas.

Com essa abordagem, busca-se minimizar os impactos da reforma sobre a rotina escolar, promovendo um ambiente funcional e seguro para todos os usuários, com total conformidade às normas vigentes. Serão realizados 5 fases de execução de obra, detalhadas a seguir:

Na **fase 1** foi proposta a execução dos quadros **QDC-05** e **QF-CLM-05**, sendo o quadro de climatização (QF-CLM-05) previsto para ser ligado apenas ao final da obra. Também foi projetada uma alimentação provisória entre a medição e o quadro **QDC-05**, utilizando cabo de **6 mm²**. Além disso, foi proposta a alimentação provisória do quadro **QDC-04**, destinado ao suprimento de energia para os circuitos da quadra, bem como do quadro **QDC-PRV**, que será instalado para atender às salas provisórias, conforme indicado no projeto elétrico. Enquanto a obra estiver na **Fase 1**, as demais áreas da escola continuarão sendo alimentadas pela medição existente, assegurando o funcionamento contínuo das atividades escolares e administrativas.





Secretaria de Estado da Educação - GO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CEPI PETRONIO PORTELLA

Durante a **Fase 2**, serão executados o **QGBT**, **QDC-02**, **QF-CLM-03** e **QF-CLM-04**. Ao final desta fase, o **QGBT** poderá ser energizado, permitindo a alimentação do **QDC-05** e do **QF-CLM-05**. Contudo, os quadros de climatização (**QF-CLM**) serão ligados apenas ao término da obra, conforme o planejamento previsto.

Na **Fase 3**, serão executados os quadros **QDC-03** e **QF-CLM-06**, incluindo a alimentação desses quadros pelo **QGBT**, de acordo com o projeto elétrico.

Na **Fase 4**, serão executados os quadros **QDC-01** e **QF-CLM-01**, que deverão ser alimentados pelo **QGBT**, concluindo mais uma etapa essencial do projeto.

Por fim, na **Fase 5**, será executado o quadro **QF-CLM-02**, completando a instalação dos quadros de climatização, e finalizando todas as etapas do projeto elétrico.

Ressalta-se que o proposto é apenas sugestivo e poderá ser adaptado de acordo com as necessidades e estratégias da empresa responsável pela execução da obra.

Além disso, salienta-se que as cargas de climatização (**QF-CLM**) somente poderão ser ligadas após a ligação da subestação, que deverá ser executada no início da obra, na primeira etapa, a fim de garantir a proteção adequada e evitar quedas de energia durante a execução da obra, garantindo a segurança das instalações e a continuidade do funcionamento da escola.





Secretaria de Estado da Educação - GO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CEPI PETRONIO PORTELLA

20 ANEXOS

20.1 ANEXO I

GRUPO
LUMICENTER
L I G H T I N G

CAA01-E232



Garantia:
2 anos.



FEITON BRASIL
Ouro Emprego - Ouro Segurança - Ouro a Economia.



Garantia:
2 anos.

Potência	2X20W-TLED
Rendimento	73%
Grau IP	IP20
UGR Longitudinal	16
UGR Transversal	12
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I

Aplicação: Indicada para uso em ambientes onde há necessidade de controle de ofuscamento rigoroso, como agências bancárias, escritórios e salas de estudo.

Instalação: Embutido em forro modulares de 1250x625 com perfil T de 25mm ou em forros de gesso fixados por meio de tirantes.

Corpo: Produzido em chapa de aço laminado a frio.

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

Aletas e refletores: Aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho garantindo excelente conforto visual.

Soquetes: Anti-vibratórios em policarbonato, sistema de engate rápido para os fios, rotor de segurança e contatos em bronze fósforo, fixação por meio de encaixe.

Observação: Conjunto ótico fixado por meio de molas plásticas.

Para uso com lâmpada tubular LED.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nicho (mm)
307	75	1243	289x1227

Distribuição luminosa:

Luminárias por área:

Fluxo	4 700 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,5	1,7	2,4	2,8
20 m²	2,5	2,8	4,2	4,7
30 m²	3,6	3,9	6,0	6,5
40 m²	4,6	4,9	7,6	8,2
50 m²	5,6	6,0	9,3	9,9

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLAREI (DIFUSÃO ESCUREI)
PLANO DE PISO A 0,80m
PLANO DE TRABALHO 0,80m

Fator de utilização:

Teto (%)	70	50	30	0
Parede (%)	50	30	10	0
Chão (%)	20	20	20	0
RCR	Fator de Utilização (%)			
0	84	84	81	81
1	77	75	73	71
2	70	67	64	63
3	64	59	56	52
4	58	53	49	45
5	53	48	44	41
6	48	43	39	37
7	44	39	36	34
8	41	36	32	30
9	38	33	29	27
10	35	30	27	25



Consórcio Diamante Engenharia

CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA

Arquivo: MMD-101702-EXE-ELE-0101-REV01



Secretaria de Estado da Educação - GO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CEPI PETRONIO PORTELLA

20.2 ANEXO II

GRUPO
LUMICENTER
L I G H T I N G

CHT01-S232



FEITONBRASIL
Gera Emprego - Gera Segurança - Gera a Economia.



Garantia:
2 anos.


Potência	2X20W-TLED
Rendimento	80%
Grau IP	IP66
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I

Aplicação: Indicada para uso em ambientes sujeitos a acúmulos de pó, umidade ou que exijam alto grau de limpeza como cozinhas, lanchonetes, indústrias e banheiros.
Instalação: Sobreposto em forros de alvenaria, concreto, madeira ou eletrocalhas.
Corpo: Produzido em policarbonato injetado na cor cinza.
Difusor: Injetado em policarbonato transparente. Possui textura prismática para melhor distribuição luminosa.
Presilhas: Injetadas em policarbonato reforçado com fibra de vidro.
Refletor: Fabricado em chapa de aço com pintura branca.
Soquetes: Anti-vibratórios em policarbonato, sistema de engate rápido para os fios, rotor de segurança e contatos em bronze fósforo, fixação por meio de encaixe.
Observação: Possui prensa cabos PG11 em uma das extremidades. Uso de cabo PP 3x1,5mm² (não incluso).
Observação: Para instalação em perfisados 38x38mm sugerido o uso de ganchos, código ASG, adquiridos separadamente.
Para uso com lâmpada tubular LED.



A (mm)	B (mm)	C (mm)
145	111	1272

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	4.700 lm
Iluminância	300 lx 500 lx
Pé direito	2,5 m 3,0 m 2,5 m 3,0 m
Área	Número de luminárias
10 m ²	1,6 1,9 2,6 3,1
20 m ²	2,6 3,0 4,4 5,0
30 m ²	3,6 4,0 6,0 6,7
40 m ²	4,5 5,0 7,5 8,4
50 m ²	5,4 6,0 9,0 10,0

APRESENTAÇÃO: TETO E PAREDE CLAROS, CHÃO ESCURO;
PISO DE PÓRCELANO LISO;
PLANO DE TRABALHO LISO.

Fator de utilização:

Teto (%)	70			50			30			0
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Chão (%)	20			20			20			0
RCR	Fator de Utilização (%)									
0	89	89	89	83	83	83	78	78	78	70
1	75	71	67	69	66	64	65	62	60	54
2	64	58	53	59	55	51	55	51	48	43
3	55	49	43	52	46	41	48	43	39	35
4	49	42	36	45	39	35	42	37	33	29
5	43	36	31	40	34	29	38	32	28	25
6	39	32	26	36	30	25	34	29	24	22
7	35	28	23	33	27	22	31	25	21	19
8	32	25	20	30	24	20	28	23	19	17
9	29	23	18	27	22	18	25	21	17	15
10	27	20	16	25	20	16	24	19	15	13





Secretaria de Estado da Educação - GO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CEPI PETRONIO PORTELLA

20.3 ANEXO III

GRUPO
LUMICENTER
L I G H T I N G

CHT02-E232



Garantia:
2 anos.



FEITONOBASIL
Onde Emprego - Onde Segurança - Onde a Economia.



Garantia:
2 anos.

Potência	2X20W-TLED
Rendimento	78%
Grau IP	IP54
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I

Aplicação: Indicada para uso em ambientes sujeitos a acúmulos de pó, umidade ou que exijam alto grau de limpeza como cozinhas, lanchonetes, indústrias e banheiros.

Instalação: Embutido em forros modulares 625x1250 com perfil T ou em forros de gesso, madeira e PVC por meio de tirantes.

Corpo: Produzido em chapa de aço laminado a frio.

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

Refletor: Fabricado em alumínio alto brilho.

Soquetes: Anti-vibratórios em policarbonato, sistema de engate rápido para os fios, rotor de segurança e contatos em bronze fósforo, fixação por meio de encaixe.

Vedação: Em borracha autoadesiva. Tampa com fechamento através de porcas plásticas.

Difusor: Em vidro temperado transparente.


*Vedação garante IP54 na tampa frontal. Parte posterior do produto possui classificação IP20.

Para uso com lâmpada tubular LED.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nicho (mm)
307	128	1243	289x1227

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	4.700 lm
Iluminância	300 lx 500 lx
Pé direito	2,5 m 3,0 m 2,5 m 3,0 m
Área	Número de luminárias
10 m²	1,5 1,7 2,5 2,9
20 m²	2,5 2,9 4,2 4,8
30 m²	3,5 3,9 5,9 6,5
40 m²	4,5 4,9 7,5 8,2
50 m²	5,4 5,9 9,0 9,8

APRESENTAÇÃO: TETO E PAREDE CLAROS, CHÃO ESCURO;
PLANO DE TRABALHO 0,80;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Fator de utilização:

Teto (%)	70	50	30	0						
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	0			
Chão (%)	20	20	20	0						
RCR	Fator de Utilização (%)									
0	91	91	91	87	87	87	83	83	83	78
1	82	79	77	78	76	74	75	74	72	68
2	72	68	64	70	66	63	67	64	61	59
3	64	59	55	62	58	54	60	56	53	50
4	58	52	47	56	51	46	54	49	46	44
5	52	46	41	50	45	41	49	44	40	38
6	47	41	36	46	40	36	44	39	36	34
7	43	37	32	42	36	32	40	35	32	30
8	39	33	29	38	33	29	37	32	29	27
9	36	30	26	35	30	26	34	29	26	24
10	33	28	24	33	27	24	32	27	23	22





Secretaria de Estado da Educação - GO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CEPI PETRONIO PORTELLA

20.4 ANEXO IV

GRUPO
LUMICENTER
L I G H T I N G

CAA01-S216



Garantia:
2 anos.



FEITONBRASIL
Gêro Engenharia - Gêro Segurança - Gêro e Economia.



Garantia:
2 anos.


Potência	2X16W-T8
Rendimento	73%
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I

Aplicação: Indicada para uso em ambientes onde há necessidade de controle de ofuscamento rigoroso, como agências bancárias, escritórios e salas de estudo.
Instalação: Sobreposto em forros de alvenaria, gesso, madeira ou PCV.
Corpo: Produzido em chapa de aço laminado a frio.
Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.
Aletas e refletores: Aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho garantindo excelente conforto visual.
Soquetes: Anti-vibratórios em policarbonato, sistema de engate rápido para os fios, rotor de segurança e contatos em bronze fósforo, fixação por meio de encaixe.
Observação: Conjunto ótico fixado por meio de molas plásticas.
Para uso com lâmpada tubular LED.



A (mm)	B (mm)	C (mm)
307	75	708

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	4.700 lm			
Iluminância	300 lx	500 lx		
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,5	1,7	2,4	2,8
20 m²	2,5	2,8	4,2	4,7
30 m²	3,6	3,9	6,0	6,5
40 m²	4,6	4,9	7,6	8,2
50 m²	5,6	6,0	9,3	9,9

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FAIXA DE PÁRABOLA 0,8;
PLANO DE TUBO 0,8.

Fator de utilização:

Teto (%)	70	50	30	0
Parede (%)	50	30	10	0
Chão (%)	20	20	20	0
RCR	Fator de Utilização (%)			
0	84	84	81	81
1	77	75	73	71
2	70	67	64	63
3	64	59	56	55
4	58	53	49	48
5	53	48	44	43
6	48	43	39	37
7	44	38	35	34
8	41	36	32	31
9	38	33	29	28
10	35	30	27	26





Secretaria de Estado da Educação - GO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CEPI PETRONIO PORTELLA

20.5 ANEXO V

GRUPO
LUMICENTER
LIGHTING

LEX06-S1M840X



- Garantia:**
5 anos.
- FEITONBRASIL**
Rua Domingos, 100 - Jd. Primavera - São José do Rio Preto - SP
- Placa de LED integrada.**
- Vida útil:**
50.000 horas.
- Proteção:**
IP66.
- Driver Dimersível PWM incluso.**

Fluxo	840lm
Temperatura de Cor	2700K
Temperatura de Cor	1800K
Temperatura de Cor	3000K
Temperatura de Cor	4000K
Temperatura de Cor	5000K
Temperatura de Cor	6000K
Temperatura de Cor	7000K
Temperatura de Cor	8000K
Temperatura de Cor	9000K
Temperatura de Cor	10000K
Temperatura de Cor	11000K
Temperatura de Cor	12000K
Temperatura de Cor	13000K
Temperatura de Cor	14000K
Temperatura de Cor	15000K
Temperatura de Cor	16000K
Temperatura de Cor	17000K
Temperatura de Cor	18000K
Temperatura de Cor	19000K
Temperatura de Cor	20000K
Temperatura de Cor	21000K
Temperatura de Cor	22000K
Temperatura de Cor	23000K
Temperatura de Cor	24000K
Temperatura de Cor	25000K
Temperatura de Cor	26000K
Temperatura de Cor	27000K
Temperatura de Cor	28000K
Temperatura de Cor	29000K
Temperatura de Cor	30000K

GRUPO
LUMICENTER
LIGHTING

LEX06-S2M840X



- Garantia:**
5 anos.
- FEITONBRASIL**
Rua Domingos, 100 - Jd. Primavera - São José do Rio Preto - SP
- Placa de LED integrada.**
- Vida útil:**
50.000 horas.
- Proteção:**
IP66.
- Driver Dimersível PWM incluso.**

Fluxo	1720lm
Temperatura de Cor	2700K
Temperatura de Cor	1800K
Temperatura de Cor	3000K
Temperatura de Cor	4000K
Temperatura de Cor	5000K
Temperatura de Cor	6000K
Temperatura de Cor	7000K
Temperatura de Cor	8000K
Temperatura de Cor	9000K
Temperatura de Cor	10000K
Temperatura de Cor	11000K
Temperatura de Cor	12000K
Temperatura de Cor	13000K
Temperatura de Cor	14000K
Temperatura de Cor	15000K
Temperatura de Cor	16000K
Temperatura de Cor	17000K
Temperatura de Cor	18000K
Temperatura de Cor	19000K
Temperatura de Cor	20000K
Temperatura de Cor	21000K
Temperatura de Cor	22000K
Temperatura de Cor	23000K
Temperatura de Cor	24000K
Temperatura de Cor	25000K
Temperatura de Cor	26000K
Temperatura de Cor	27000K
Temperatura de Cor	28000K
Temperatura de Cor	29000K
Temperatura de Cor	30000K

Aplicação: Indicado para uso externo onde há necessidade de resistência à água e/ou poeira, como iluminação de fachada ou quadras esportivas e patios.
Instalação: Projeto adaptado no piso ou em poste com cruzeta.
Corpo: Produzido em alumínio.
Acabamento: Tinta pó políester de alta resistência na cor preto microtexturizado aplicado por processo eletrolítico, garantindo camada mínima de 50µm.
Lente: Fabricada em policarbonato injetado com elevado índice de transmissão luminosa, proporcionando fecho luminoso de 60° de abertura. Vedação em silicone.
LED: Equipado com 1 módulo de LED SMD de alta eficiência aplicado sobre placa de metacrilato. Dissipador em alumínio anodizado.
Driver: Driver dimersível PWM 100 a 250V, com alto fator de potência e baixo THD.
Durabilidade: Manutenção de 70% do fluxo luminoso inicial acima de 50.000h de uso, em ambientes com temperatura entre -35 e 50°C.


Aplicação: Indicado para uso externo onde há necessidade de resistência à água e/ou poeira, como iluminação de fachada ou quadras esportivas e patios.
Instalação: Projeto adaptado no piso ou em poste com cruzeta.
Corpo: Produzido em alumínio.
Acabamento: Tinta pó políester de alta resistência na cor preto microtexturizado aplicado por processo eletrolítico, garantindo camada mínima de 50µm.
Lente: Fabricada em policarbonato injetado com elevado índice de transmissão luminosa, proporcionando fecho luminoso de 60° de abertura. Vedação em silicone.
LED: Equipado com 2 módulos de LED SMD de alta eficiência aplicados sobre placa de metacrilato. Dissipador em alumínio anodizado.
Driver: Driver dimersível PWM 220V, com alto fator de potência e baixo THD.
Durabilidade: Manutenção de 70% do fluxo luminoso inicial acima de 50.000h de uso, em ambientes com temperatura entre -35 e 50°C.



A (mm)	B (mm)	C (mm)
128	95	407



A (mm)	B (mm)	C (mm)
128	95	407



Rua Sabino Miguel Nasser, 1200, São José dos Pinhais - PR - 81.060-230 | +55(41)2153-2766 | comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

REVISÃO: 14002024

Rua Sabino Miguel Nasser, 1200, São José dos Pinhais - PR - 81.060-230 | +55(41)2153-2766 | comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

REVISÃO: 27042023




Consórcio Diamante Engenharia

CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA

Arquivo: MMD-101702-EXE-ELE-0101-REV01



20.6 ANEXO VI

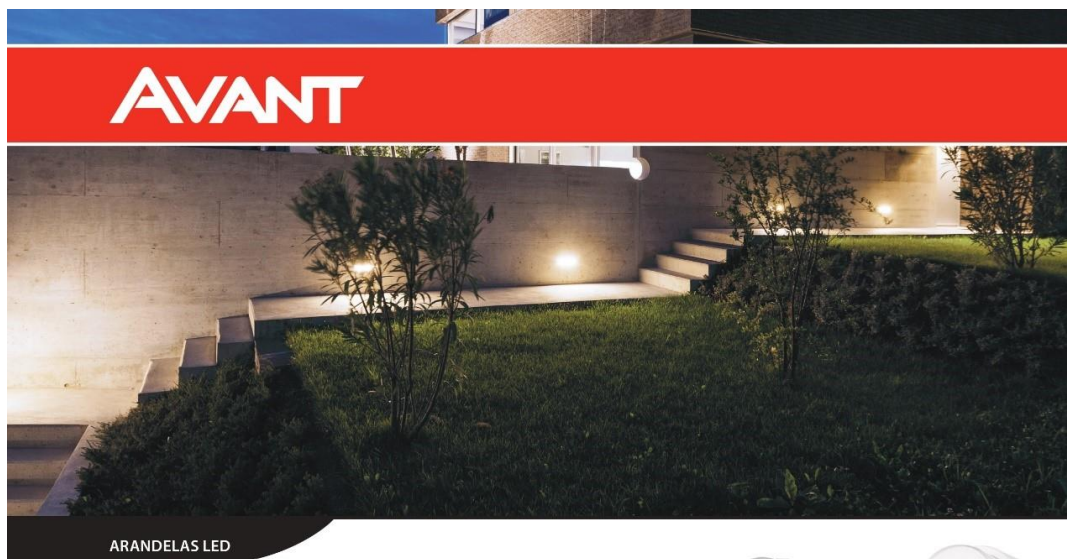

ARANDELAS LED

HUMMER EVO

A arandela LED Hummer EVO é indicada para ambientes externos, residenciais ou comerciais como rampas de acesso, garagens, escadas, varandas, muros, etc.

PROPRIEDADES

- › Disponível nas potências de 5W, 12W e 20W
- › Acabamento em plástico nas cores preto ou branco
- › Possui cabo com duplo isolamento (cabo PP).
- › Driver interno isolado.
- › Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- › Tipo de instalação: Sobrepôr (acompanha parafusos e buchas p/ fixação).



5W

12W

20W

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Baixo consumo de energia.




IP65	Bivolt Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMENSÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO EXTERNO



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.



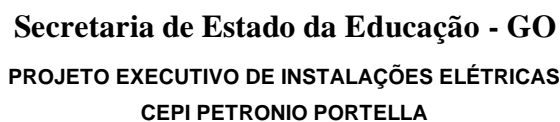

GRUPO
LUMICENTER
LIGHTING

A 3D rendering of a circular, recessed ceiling light fixture. The fixture has a white, multi-layered design with a central circular opening. It is shown from a slightly elevated perspective, casting a soft shadow on the surface below it. The background is a plain, light gray.



Fluxo	1780lm
Potência	18.5W
Eficácia	96lm/W
Temperatura de Cor	3000K
IRC	>80
Consistência de Cor	5SDCM
Facho	92
Grau IP	IP54
UGR Longitudinal	22
UGR Transversal	22
Tensão de Entrada	100 A 250V
Frequência	50/60Hz
Fator Potência 127V	0.99
Fator Potência 220V	0.99
THD 127V	10%
THD 220V	10%
Classe de Isolamento	Classe I
Vida Útil	50 000h
Temperatura de Operação	0 A 50°C

Durabilidade: Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 50.000h de uso.



A (mm)	B (mm)	Nicho (mm)
Ø160	60	Ø130

Fluxo	1.780 lm			
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé-direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	3,0	3,5	5,1	5,9
20 m²	5,2	5,8	8,6	9,7
30 m²	7,2	8,0	12,0	13,3
40 m²	9,2	10,0	15,3	16,7
50 m²	11,1	12,1	18,5	20,1

AMBIENTE: COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO.
PRIM. DE PUNTO 0,80;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Teto (%)	70	50	30	0	
Parede (%)	50 30	10 50 30 10	50 30 10 0	10 0	
Chão (%)	20	20	20	0	
ROR	Fator de Utilização (%)				
0	117117	111111	111111	107107	107100
1	105101	98 100	98 95	96 94	92 88
2	93 88	83 90	85 81	86 83	79 75
3	83 76	71 80	75 70	78 73	69 65
4	75 67	62 72	66 61	70 65	60 57
5	68 60	54 65	59 53	58 54	53 50
6	61 54	48 60	53 47	58 52	47 45
7	56 48	43 55	48 42	53 47	42 40
8	51 44	39 50	43 38	49 43	38 36
9	47 40	35 40	40 35	45 39	35 33
10	44 37	32 43	36 32	42 36	32 30

REVISÃO: 27/02/2019



Arquivo: MMD-101702-EXE-ELE-0101-REV01



Secretaria de Estado da Educação - GO


PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CEPI PETRONIO PORTELLA

20.8 ANEXO VIII

GRUPO
LUMICENTER
L I G H T I N G

EF72-S2000840

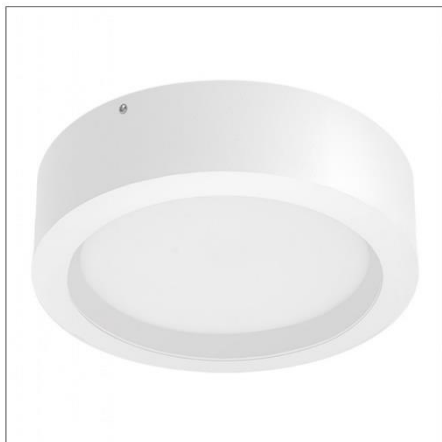

Garantia:
3 anos.



FEITONOBASIL
Gera Emprego - Gera Segurança - Gera o Economico.



Placa de LED integrada.



Vida útil:
30.000 horas.

Fluxo	2000lm
Potência	18,5W
Eficácia	108lm/W
Temperatura de Cor	4000K
IRC	>80
Consistência de Cor	5SDCM
Facho	105
Grau IP	IP20
UGR Longitudinal	26
UGR Transversal	25
Tensão de Entrada	100 a 250V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I
Vida Útil	30.000h
Temperatura de Operação	0 A 50°C

Aplicação: Downlight redondo de facho fixo para iluminação geral. Ideal para uso em residências, ambientes comerciais, consultórios e escritórios.

Instalação: Sobreposto em forros de alvenaria, gesso ou madeira.

Corpo: Fabricado em alumínio repuxado.

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático.

Difusor: Translúcido.


LED e Driver: LEDs SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso. Driver multitempêratura não dimerizável com alto fator de potência e baixo THD.

Durabilidade: Manutenção de no mínimo 70% do fluxo luminoso inicial em 30.000h de uso.



A (mm)	B (mm)
Ø235	70

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	2.000 lm			
Iluminância	300 lx	500 lx		
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	2,9	3,4	4,8	5,6
20 m²	4,9	5,5	8,1	9,2
30 m²	6,7	7,5	11,2	12,5
40 m²	8,5	9,4	14,2	15,6
50 m²	10,3	11,2	17,1	18,7

ARREDETE COM TETO E PAREDE CLAR, CÂND. ESCURO;
FATOR DE UTILIZAÇÃO;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Fator de utilização:

Teto (%)	70	50	30	0			
Parede (%)	50	30	10	50	30	10	0
Chão (%)	20	20	20	0			
RCR	Fator de Utilização (%)						
0	116	116	116	111	111	107	107
1	103	99	99	96	93	95	92
2	90	84	79	87	82	77	83
3	80	72	66	77	70	65	74
4	71	63	56	68	61	56	66
5	63	55	49	61	54	49	59
6	57	49	43	55	48	42	54
7	52	44	38	50	43	38	49
8	47	39	34	46	39	34	45
9	44	36	31	43	35	30	41
10	40	33	28	39	32	28	38





Secretaria de Estado da Educação - GO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CEPI PETRONIO PORTELLA

20.9 ANEXO IX

GRUPO
LUMICENTER
L I G H T I N G

CAN16-S232



Garantia:
2 anos.



FEITONOBRAZIL

Ouro Emprego - Ouro Segurança - Ouro Economia



Garantia:
2 anos.

Potência	2X20W-TLED
Rendimento	85%
Grau IP	IP20
Tensão de Entrada	127/220V
Frequência	50/60Hz
Classe de Isolamento	Classe I

Aplicação: Indicada para uso em ambientes onde não há necessidade de controle de ofuscamento, como estacionamentos, corredores e depósitos.

Instalação: Sobreposto em forros de alvenaria, gesso, madeira ou PCV.

Corpo: Produzido em chapa de aço laminado a frio.

Acabamento: Tinta pó poliéster de alta resistência na cor branco microtexturizado aplicado por processo eletrostático, garantindo camada mínima de 50µm.

Refletor: Fabricado em alumínio alto brilho.

Soquetes: Anti-vibratórios em policarbonato, sistema de engate rápido para os fios, rotor de segurança e contatos em bronze fósforo, fixação por meio de encaixe.


Acessórios: Para instalação em eletrocalha 38x38mm deve ser adquirido acessório gancho separadamente, código ASG.

Para uso com lâmpada tubular LED.



A (mm)	B (mm)	C (mm)
156	93	1230

Distribuição luminosa:



Luminárias por área:

Fluxo	5.400 lm			
Iluminância	300 lx	500 lx		
Pé direito	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m²	1,3	1,5	2,2	2,5
20 m²	2,2	2,5	3,6	4,1
30 m²	3,0	3,4	5,0	5,6
40 m²	3,8	4,2	6,3	7,0
50 m²	4,6	5,0	7,6	8,4

APRESENTAÇÃO: TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
PLANO DE TRABALHO 0,80;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Fator de utilização:

Rua Salomão Miguel Nasser, 1200, São José dos Pinhais - PR. - 83.060-230 | +55(41)2103-2750 | comercial@lumicenter.com | www.lumicenter.com

REVISÃO:



Consórcio Diamante Engenharia

CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA

Arquivo: MMD-101702-EXE-ELE-0101-REV01



Secretaria de Estado da Educação - GO

**PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CEPI PETRONIO PORTELLA**

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2024.

Moisés Coelho P. Moura

**MOISÉS COELHO PERPÉTUO MOURA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 161.742/D**



Consórcio Diamante Engenharia

CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA

Arquivo: MMD-101702-EXE-ELE-0101-REV01