


Lista de materiais Interligações externas		
Esgoto - geral		
Caixas de Passagem		
Caixa de inspeção de esgoto sifonada	CES-60x60 cm	20 pc
PVC Esgoto		
Tubo rígido Ø ponta lisa	17,60 m	
50 mm - 2"	182,36 m	
Curva 90 curta	50 mm	2 pc

Legenda	
	Batente
	Caixa Sifonada
	Caixas Inspeção Esgoto Sifonada
	Caixas de gordura
	Chuveiro Residencial
	Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
	Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário- sobe
	Junto 45
	Junção simples
	Lavatório Residencial com sifão
	Pia de Cozinha Industrial - Lavagem de panelas com Sifão
	Ramais de Ventilação
	Tenax de Lixo Residencial DN 40mm
	Vase Sanitário c/ J90°

Legenda	
	Coluna de Ventilação
	Diâmetro da Tubulação
	Tubulação - Esgoto

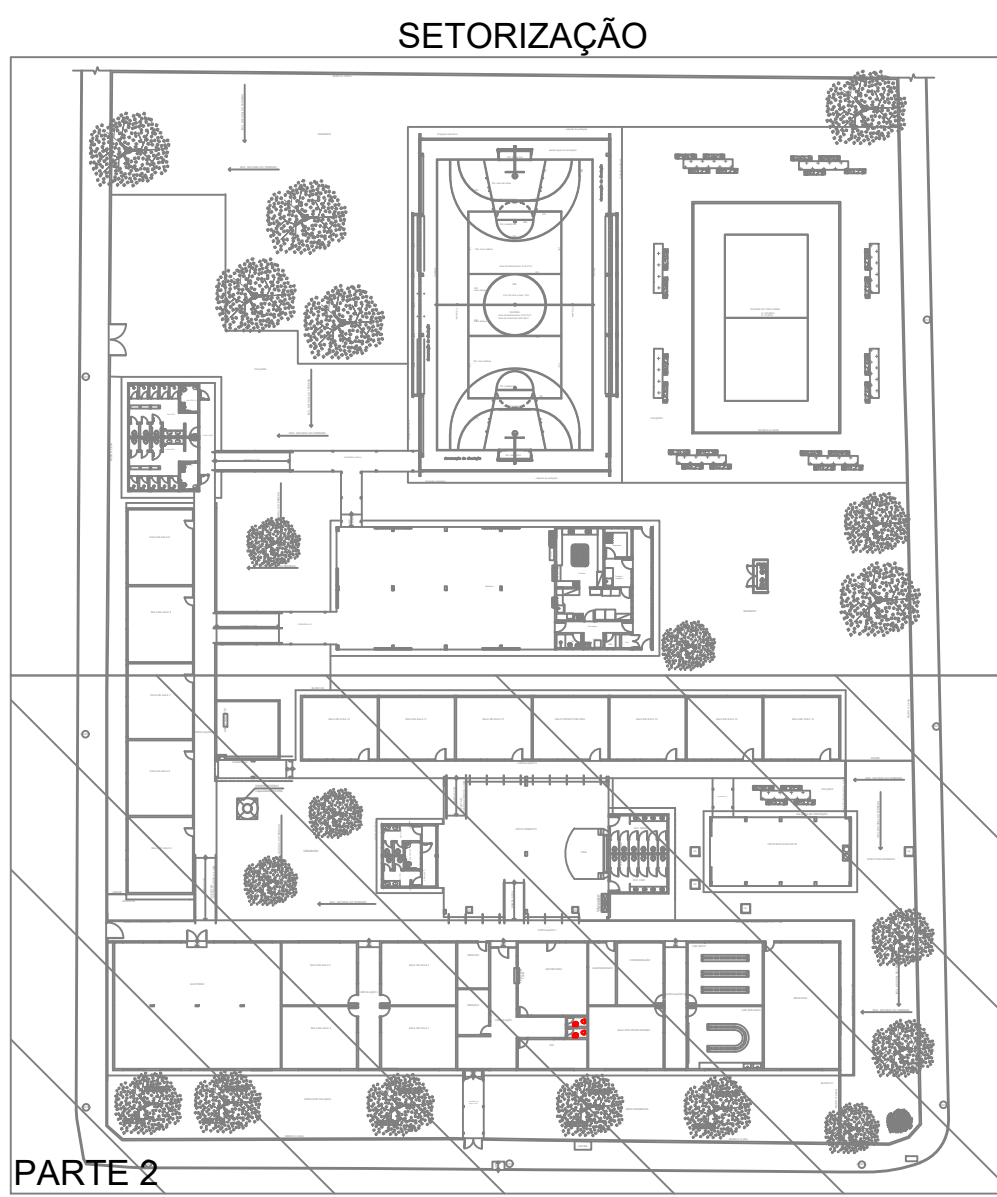

**ESPECIFICAÇÕES E REFERÊNCIAS PROJETO SANITÁRIO**

01 - A EXTREMIDADE ABERTA DE UM TUBO VENTILADOR PRIMÁRIO OU COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO CHAMINE, TÊ OU OUTRO DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ENTRADA DAS ÁGUAS PLUVIAIS DIRETAMENTE AO TUBO DE VENTILAÇÃO.


02 - TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE 1%, DE MODO QUE QUALQUER LÍQUIDO QUE PORVENTURA NELA VENHA A INGRESSAR POSSA ESCOAR.

03 - O TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TRANSPASSAR UMA ALTURA ≥ 30 CM, DEVENDO PROCEDER O FLUXO NA "ONDULAÇÃO" DA TELHA E DEVERÁ SER VEDADO COM FITA AUTOADESIVA PARA VEDAÇÃO DE TELHADO.


04 - A NBR 8160 RECOMENDA A DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75 E 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100.

05 - AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO NOS TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM SER FEITAS COM PEÇAS COM ÂNGULO CENTRAL IGUAL OU INFERIOR A 45° E HORIZONTAL PARA VERTICAL DEVEM SER EXECUTADAS COM PEÇAS COM ÂNGULO CENTRAL IGUAL OU INFERIOR A 90°.

PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO GERAL - PROJETO SANITÁRIO - PARTE 2

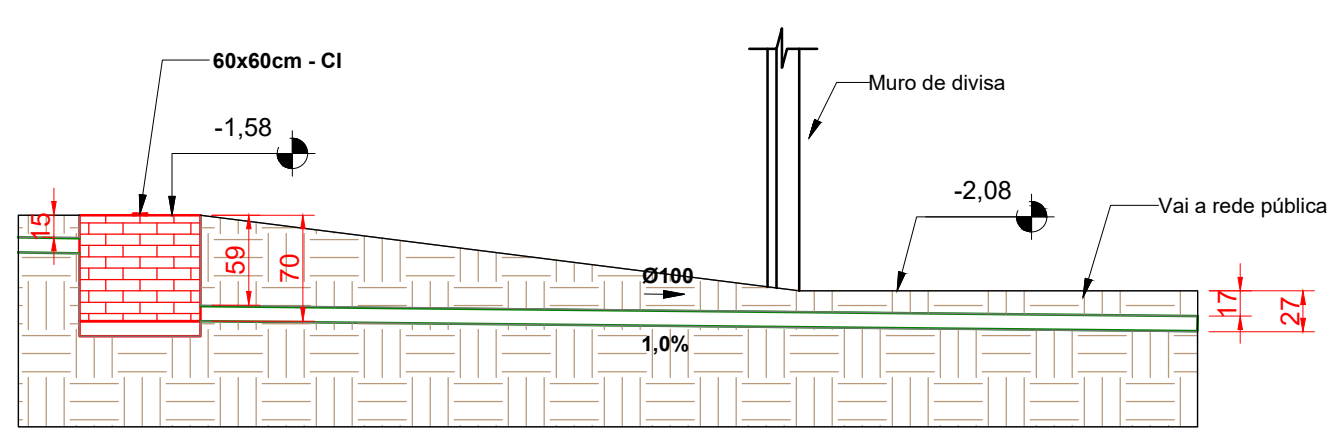

CORTE B - ALTURA DO RAMAL DE ESGOTO

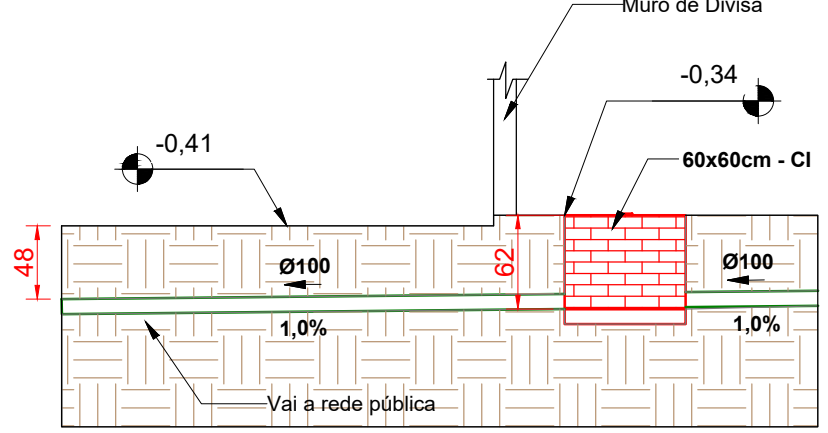

CORTE C - ALTURA DO RAMAL DE ESGOTO



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA  
APROVADO  
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

## CEPI CRUZEIRO DO SUL

### AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO				
AV. DAS ROSAS QD. 03 S/N, CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA				
ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEÁV.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR
Idem ARQ 1	Idem ARQ 1	Idem ARQ 1	Idem ARQ 1	Idem ARQ 1

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | CREA-SP: 50624149/10

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705/0001-30  
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

## HIDROSSANITÁRIO

TIPO DE PROJETO  
PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO GERAL - PROJETO SANITÁRIO - PARTE 2  
DETALHES / LEGENDAS

ASSUNTO:

DATA: MARÇO/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº PERTINENTE:

REV	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO