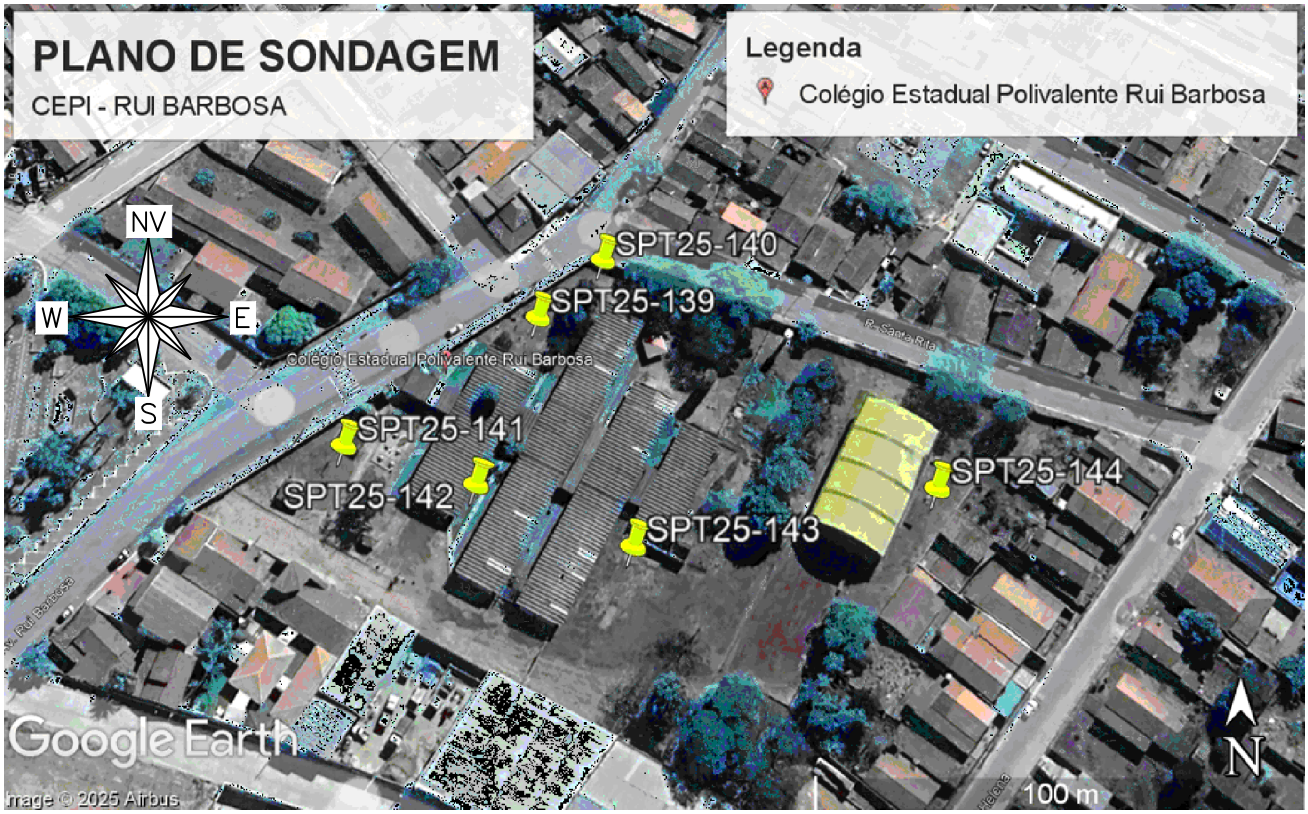


CRITÉRIO DE PARALISAÇÃO
Critérios de parada da sondagem (o que ocorrer primeiro):
1) Seguir critérios normativos;
2) Quando a sondagem à percussão atingir 12m de profundidade.

OBSERVAÇÕES:
1) Entrar em contato com setor responsável, caso:
   – Ocorrer situações que fujam do esperado na região;
   – Encontrar aterros ou camada filito.
2) Cotas em centímetros.

QUADRO DE COORDENADAS					
PONTOS	E(X)	N(Y)	PONTOS	E(X)	N(Y)
SPT25-139	652671.00 m E	8306399.00 m S	SPT25-142	652658.00 m E	8306360.00 m S
SPT25-140	652686.00 m E	8306413.00 m S	SPT25-143	652693.00 m E	8306346.00 m S
SPT25-141	652628.00 m E	8306369.00 m S	SPT25-143	652760.00 m E	8306358.00 m S

LOCAÇÃO DE SONDAGEM

DATA: ABRIL/2025

ESCALA: SEM ESCALA

PRANCHA: A4

CONSÓRCIO: Consórcio Diamante Engenharia

TÍTULO: CEPI RUI BARBOSA – RIALMA – GO

PRANCHA: 01/01

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TÍTULO DOS DESENHOS: LSF–144351–GEOEST–0101–REV00