
# Nota - Acesso de Viatura a Edificação

Conforme NT 06/2022

Anexo E da NT006/2014 – Acesso de Viaturas na Edificação e Áreas de Risco

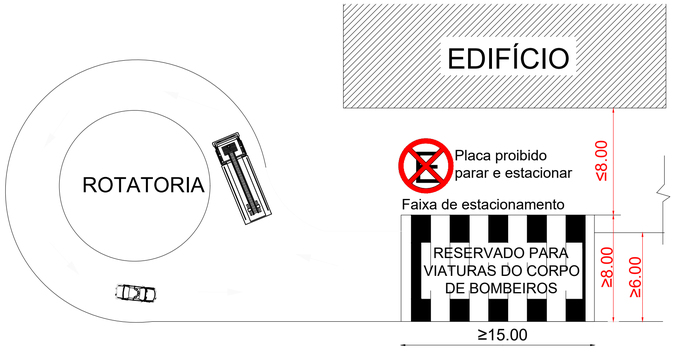



CALÇADA


## 5.1.6 Características das faixas de estacionamento

5.1.6.1 Largura: mínima de 8,00 m.
5.1.6.2 Comprimento: mínimo de 15,00 m.
5.1.6.3 Suportar viaturas com peso de 25000 quilogramas-força.
5.1.6.4 O desnível máximo da faixa de estacionamento não poderá ultrapassar o valor de 5%, tanto longitudinal quanto transversal.
5.1.6.5 A faixa de estacionamento deve estar livre de postes, painéis, árvores ou qualquer outro elemento que possa obstruir a operação das viaturas.
5.1.6.6 A faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada, com placas de “proibido parar e estacionar” e com sinalização de solo demarcada com faixas amarelas e identificadas com as palavras “RESERVADO PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS”.


* O sistema de sinalização de emergencia  atenderá ao contido na NT. n° 20 do CBM - GO

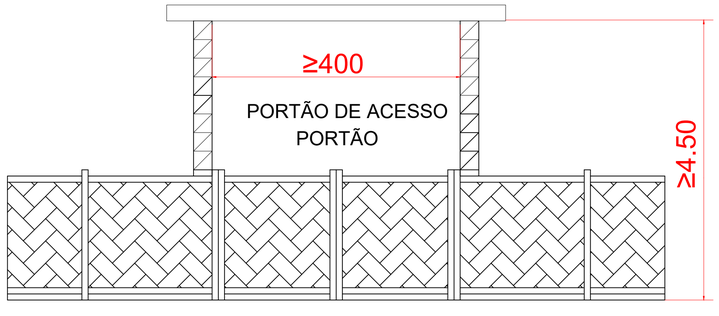



Altura e Largura Mínima de Acesso à Edificação

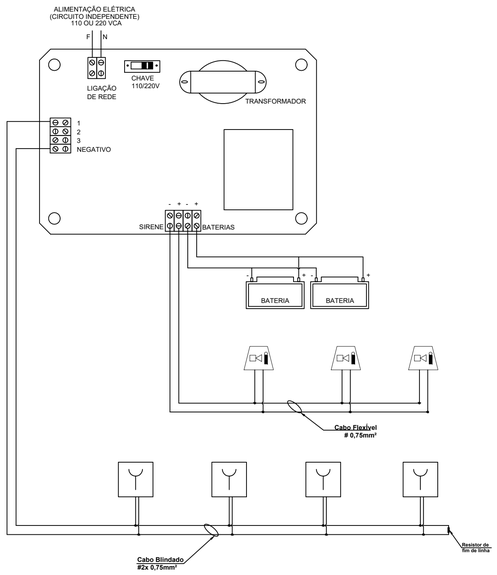


DETALHE DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CLASSE B
SEM ESCALA

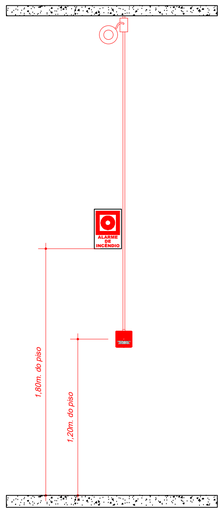



DETALHE DE INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

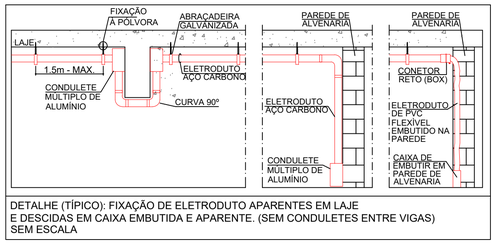



DETALHE (TÍPICO): FIXAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTES EM LAJE
E DESCIDAS EM CAIXA EMBUTIDA E APARENTE. (SEM CONDULETES ENTRE VIGAS)
SEM ESCALA

| DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO |
|---|
| TIPO DE SISTEMAS:<br>ACIONADORES MANUAIS<br>AVISADORES SONORO E VISUAL<br><br>FONTE DE ALIMENTAÇÃO E AUTONOMIA:<br>FONTE DE TENSÃO ALTERNADA E AUXILIAR POR BATERIAS, COM AUTONOMIA MÍNIMADE 24h E EM REGIME DE ALARME 15MIN NO MÍNIMO.<br><br>EQUIPAMENTOS:<br>05 - ACIONADORES MANUAIS<br>06 - AVISADORES SONORO E VISUAL<br>CONDULETES EM ALUMÍNIO COM ENTRADAS DE Ø25mm<br>ELETRODUTOS EM AÇO CARBONO Ø25mm |

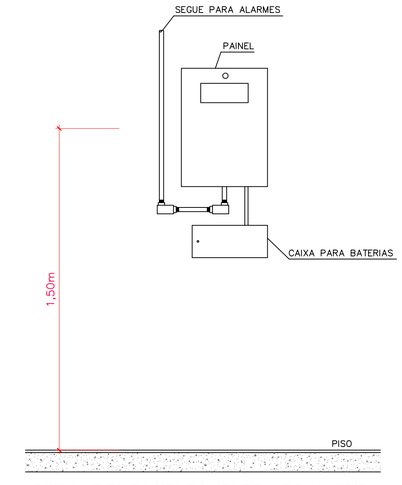



DETALHE DO PAINEL DA CENTRAL DE ALARME
SEM ESCALA

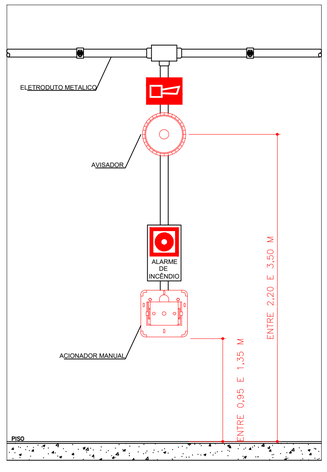


ACIONADOR MANUAL

AVISADOR

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA BOTOEIRA DE ALARME E SIRENE
SEM ESCALA

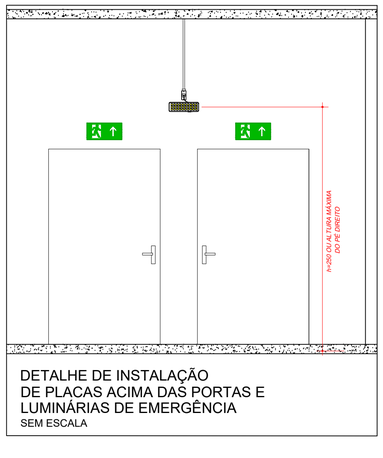


DETALHE DE INSTALAÇÃO
DE PLACAS ACIMA DAS PORTAS E
LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA




Sinalização de saída sobre paredes e vergas de portas
DETALHE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 106441/25

1. (X) Aprovação incial de projeto;
2. ( ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .....
( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º...../...../.....
( ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação:__/__/____
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE POR:

NOME:
DATA:
CÓDIGO:
VERIFICADOR

ESPAÇO DESTINADO AO CBMGO
Este projeto somente é válido quando no campo ao lado estiverem preenchidos.

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://siapi3.bombeiros.go.gov.br/conferirVeracidadeProjeto.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

**CEPI RUI BARBOSA**

PROJETO LEGAL

ENDEREÇO
RUA BENEDITO LUIZ, Nº 85, BAIRRO 70 (SETOR ALVORADA), RIALMA - GO - CEP.: 76310-000

| ÁREA DO TERRENO | ÁREA PERMEAB. | ÁREA EXISTENTE | ÁREA A DEMOLIR | ÁREA A CONSTRUIR | ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11857,39 m² | 7.808,70 m² | 2.437,83 m² | | 128,82 m² | 3.145,22 m² |

RT PROJETO: ENG. MATHEUS COMANDUCI FERNANDES NETO - CREA GO - 38152

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

# INCÊNDIO

TIPO DE PROJETO

DETALHES E INFORMATIVOS DE INSTALAÇÃO

ASSUNTO:

DATA: JULHO/2025 | ESCALA: INDICADA | REVISÃO: 000 | Nº RRT/ART:

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | VISTO |
|---|---|---|---|
| 00 | 04/07/25 | EMISSÃO INICIAL | LARISSA S. |
| | | | |
| | | | |

2/7
FOLHA:

FORMATO - A1
841x594mm