




DETALHE 14: DERIVAÇÃO DO CABO DE COBRE UTILIZANDO CONECTORES DE PRESSÃO
SEM ESCALA

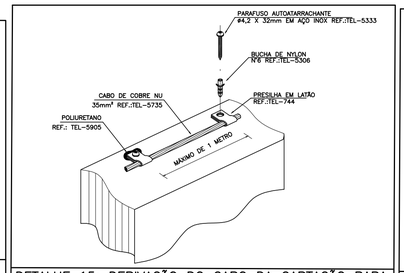


DETALHE 15: DERIVAÇÃO DO CABO DA CAPTAÇÃO PARA CONEXÃO COM OUTRO NÍVEL DA COBERTURA
SEM ESCALA

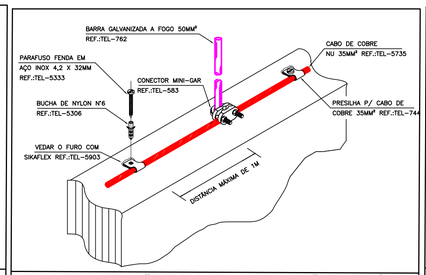


DETALHE 16: FIXAÇÃO DO CABO DA CAPTAÇÃO ATRAVÉS DE PRESILHA E INTERLIGAÇÃO ENTRE CABO E RE-BAR
SEM ESCALA

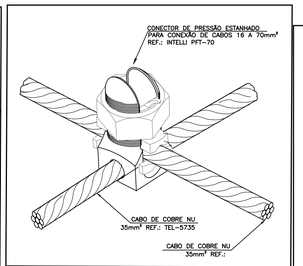


DETALHES 17: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO TRANSVERSAL
SEM ESCALA

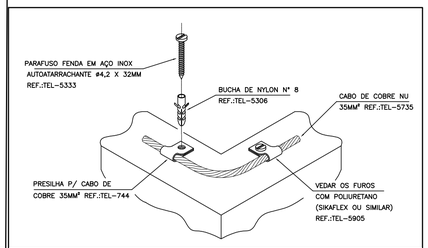


DETALHE 18: TRAVAMENTO DO CABO DA CAPTAÇÃO PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO
SEM ESCALA

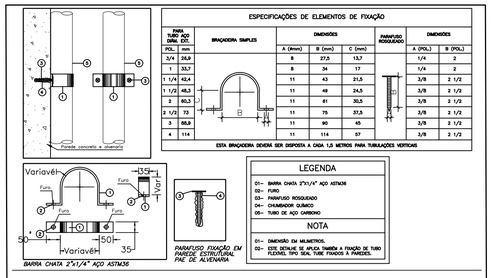


DETALHE 19 – FIXAÇÃO DE TUBOS NA PAREDE
SEM ESCALA

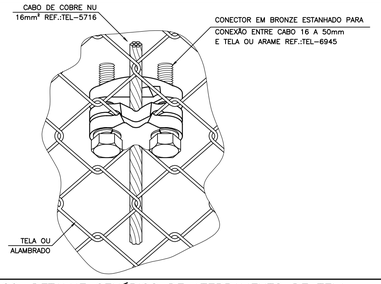


DETALHE 20: DETALHE GENÉRICO DE ATERRAMENTO DE TELA METÁLICA
SEM ESCALA

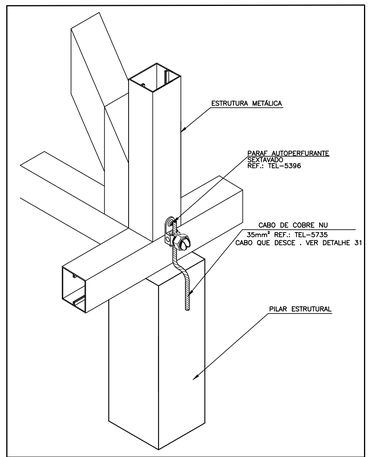


DETALHES 22: CONEXÃO DA ESTRUTURA METÁLICA COM A DESCIDA EM CABO DE COBRE NU
SEM ESCALA

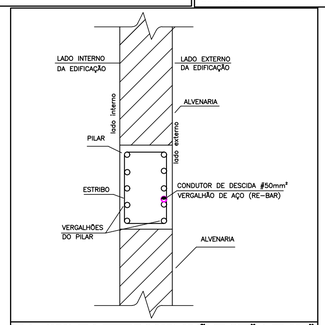


DETALHE 23 – LOCALIZAÇÃO DA "RE-BAR"
SEM ESCALA

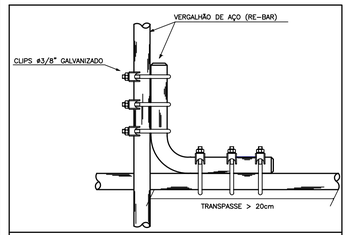


DETALHE 24 – EMENDA ENTRE RE-BARS
SEM ESCALA

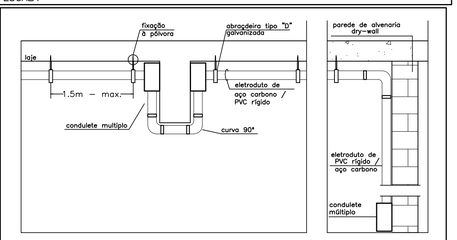


DETALHE 25 – CURVAS ELETRODUTO ENTRE VIGAS
SEM ESCALA




DETALHE 26 – EMENDA DOS VERGALHÕES DE FUNDAÇÃO
SEM ESCALA

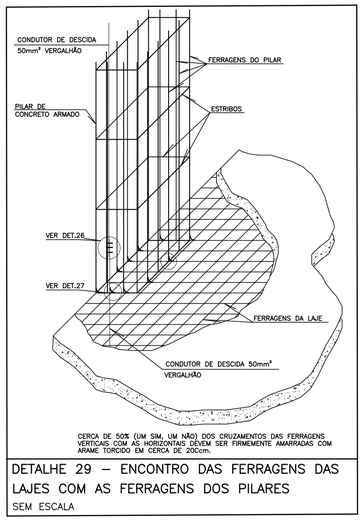


DETALHE 29 – ENCONTRO DAS FERRAGENS DAS LAJES COM AS FERRAGENS DOS PILARES
SEM ESCALA

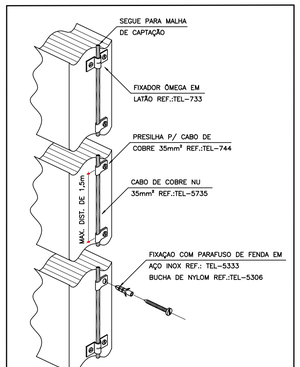


DETALHE 31: FIXAÇÃO DE CABO DE DESCIDA COM FIXADOR ÔMEGA E PRESILHA
SEM ESCALA

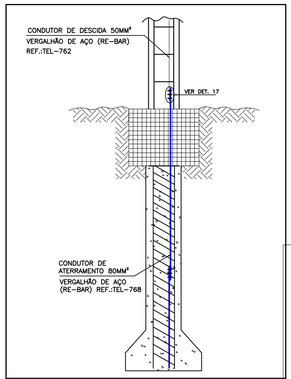


DETALHE 32: ATERRAMENTO NOS TUBULÕES OU ESTACAS
SEM ESCALA

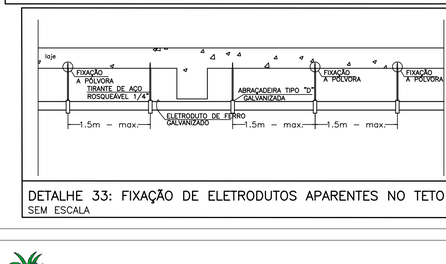


DETALHE 33: FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES NO TETO
SEM ESCALA




DETALHE 27 – TERMINAÇÃO DE RE-BAR COM AS FERRAGENS DA ÚLTIMA LAJE/VIGA OU RE-BAR
SEM ESCALA

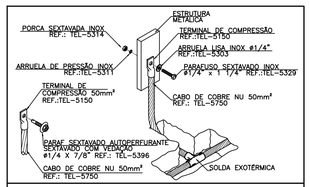


DETALHE 30 – CONEXÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ATERRAMENTO VIA TERMINAL DE COMPRESSÃO
SEM ESCALA

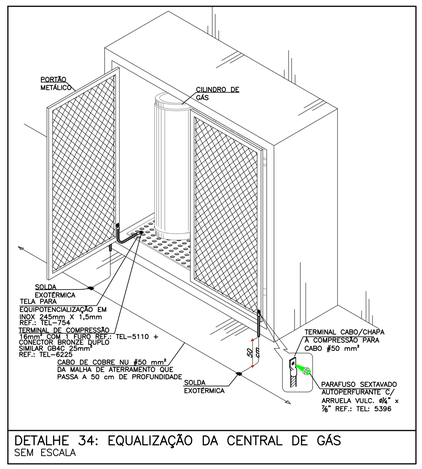


DETALHE 34: EQUALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS
SEM ESCALA

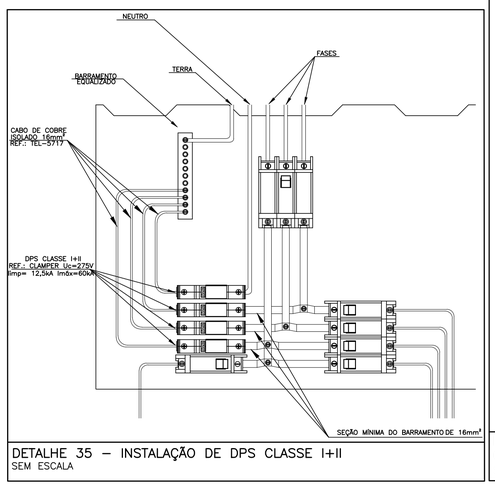


DETALHE 35 – INSTALAÇÃO DE DPS CLASSE I+II
SEM ESCALA

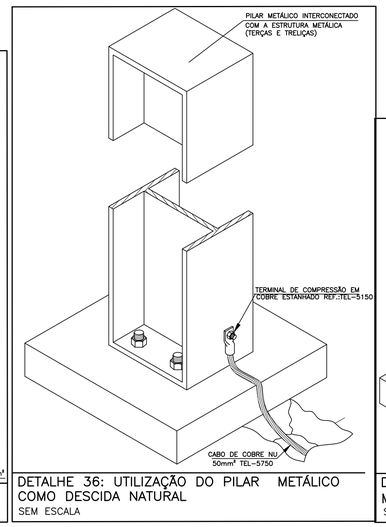

DETALHE 36: UTILIZAÇÃO DO PILAR METÁLICO COMO DESCIDA NATURAL
SEM ESCALA

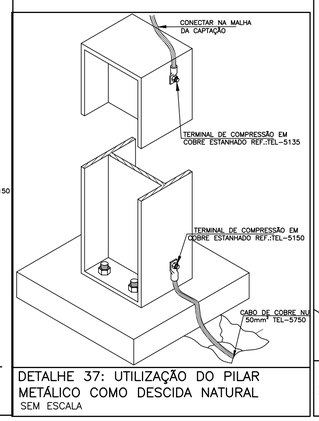

DETALHE 37: UTILIZAÇÃO DO PILAR METÁLICO COMO DESCIDA NATURAL
SEM ESCALA

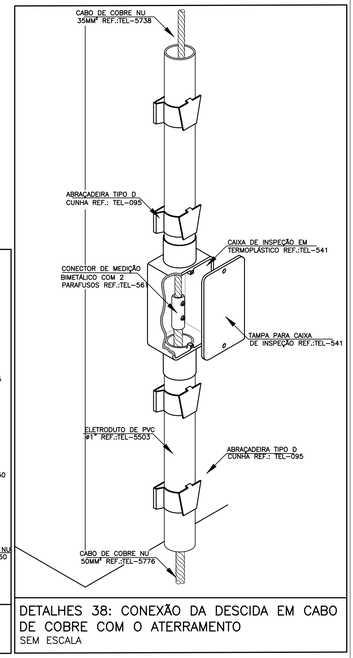

DETALHES 38: CONEXÃO DA DESCIDA EM CABO DE COBRE COM O ATERRAMENTO
SEM ESCALA

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI CHICO MENDES

ENDEREÇO
RUA URUGUAI, Nº 401, BAIRRO VILA MARIA LUIZA, GOIÂNIA-GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
2.494,16m²	737,64m²	1.136,74m²	–	110,28m²	1.247,02m²

CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA
AV. BARÃO HOMEM DE MELO, Nº 3280, NOVA GRANADA
BELO HORIZONTE – MG – CEP: 30494-080
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920
EMAIL: contato@grupoprojetaengenharia.com.br
AUTOR: MOISÉS COELHO PERPÉTUO MOURA ENGENHEIRO ELETRICISTA- CREA/MG: 161742/D

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

PROJETO DE SPDA

TIPO DE PROJETO

DETALHES GERAIS

ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
SETEMBRO/2025	INDICADA	00	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	09/2025	EMISSÃO INICIAL	MCPM

05/05

A1
841x594mm