

**CEPI MARIA CARMELITA MACEDO  
CORRÊA  
CERES/ GO**

**MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO EXECUTIVO  
HIDROSSANITÁRIO**

**ELABORAÇÃO REALIZAÇÃO**



Consórcio Diamante Engenharia

Secretaria de  
Estado da  
Educação



**AGOSTO/2025**

**PROJETO DO CEPI MARIA CARMELITA MACEDO CORRÊA - CERES/GO****RESUMO:**

Este arquivo contém o Memorial Descritivo e Lista de Desenhos do projeto Hidrossanitário (Água Fria e Esgoto Sanitário) referente ao projeto CEPI Maria Carmelita Macedo Corrêa, situada no município de Ceres/GO, a fim de descrever os critérios e normas utilizados na elaboração dos desenhos. Vale ressaltar a importância da leitura desse material juntamente com o Memorial de Cálculo.

01	08/2025	B	P/ APROVAÇÃO	GRS	JGO	ICGL	MCFN
00	08/2025	B	EMIÇÃO INICIAL	GRS	JGO	ICGL	MCFN
REV	DATA	TIPO	DESCRIÇÃO	POR	VERIFICADO	AUTORIZADO	APROVADO
EMIÇÕES							
TIPOS DE EMIÇÃO		A – PRELIMINAR B – P/ APROVAÇÃO C – P/ CONHECIMENTO		D – P/ COTAÇÃO E – P/ CONSTRUÇÃO F – CONFORME COMPRADO		G – CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO	

**EMPRESA CONTRATADA:****CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA**

Rua Barão Homem de Melo, nº 3280 – Nova Granada

Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-080

Tel: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571- 1920

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

- Juliana Gonçalves Oliveira - Engenheira Civil – CREA 239787/D
- Mariane De Paula Fernandes - Engenheira Civil – CREA - 243393/D

**VOLUME:****PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO****REFERÊNCIA:**

AGOSTO/2025



## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>4</b>
1.1	EQUIPE TÉCNICA .....	4
<b>2</b>	<b>LISTA DE DESENHOS .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>OBJETIVO .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>NORMAS APLICÁVEIS.....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>CONSIDERAÇÕES GERAIS .....</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>ALTERAÇÕES DE PROJETO .....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>PROJETO DE ÁGUA FRIA .....</b>	<b>10</b>
8.1	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO .....	11
8.2	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO .....	11
8.3	CRITÉRIO DE DIMENSIONAMENTO .....	11
8.4	LIGAÇÃO DOS APARELHOS .....	11
<b>9</b>	<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....</b>	<b>11</b>
9.1	CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO .....	12
9.2	RAMAIS DE DESCARGA .....	12
9.3	DESTINO FINAL.....	12
<b>10</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS .....</b>	<b>12</b>
10.1	TUBOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO SANITÁRIO .....	13
10.2	CONEXÕES.....	13
10.3	SUORTE.....	13
10.4	VÁLVULAS E REGISTROS .....	13
10.5	PEÇAS SANITÁRIAS .....	13
10.6	CAIXAS SIFONADAS.....	13
10.7	COLUNAS DE VENTILAÇÃO .....	13
10.8	CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO.....	14
10.9	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL .....	14
<b>11</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGENS .....</b>	<b>15</b>
11.1	MÉTODO DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES .....	15
<b>12</b>	<b>OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS .....</b>	<b>16</b>
12.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS .....	17
12.2	PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO .....	20
12.3	PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PREDIAL .....	21



## 1 APRESENTAÇÃO

### 1.1 EQUIPE TÉCNICA

O Consórcio Diamante Engenharia apresenta, a seguir, a equipe técnica envolvida no presente trabalho:

**Quadro 1.1 – Equipe Técnica**

<b>EQUIPE TÉCNICA:</b>	Juliana Gonçalves Oliveira (Engenheira Civil)
	Mariane de Paula Fernandes (Engenheira Civil)
	Jean Fonseca Oliveira (Engenheiro Civil)
	Gabriel Rodrigues de Sena (Engenheiro Civil)

## 2 LISTA DE DESENHOS

Quadro 2.1 – Lista de Desenhos

Nº DESENHO	TÍTULO
01/14	PLANTA BAIXA ESGOTO SANITÁRIO – ETAPAS DE OBRA DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
02/14	PLANTA BAIXA ESGOTO SANITÁRIO – TÉRREO DETALHE CGE-01 DETALHE CGE-02 DETALHE CGP-01 DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
03/14	DETALHES SANITÁRIOS DETALHE 3D - VENTILAÇÃO DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
04/14	DETALHES SANITÁRIOS PLANTA BAIXA ESGOTO SANITÁRIO – COBERTURA REPRESENTAÇÃO 3D – ESGOTO SANITÁRIO DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
05/14	PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA – ETAPAS DE OBRA DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
06/14	PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA – TÉRREO (PARTE 1) MAPA CHAVE – ÁGUA FRIA (PARTE 1) DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
07/14	PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA – TÉRREO (PARTE 2) MAPA CHAVE – ÁGUA FRIA (PARTE 2) DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
08/14	PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA – TÉRREO (PARTE 3) MAPA CHAVE – ÁGUA FRIA (PARTE 3) ISOMÉTRICOS E VISTAS HIDRÁULICAS DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
09/14	ISOMÉTRICOS E VISTAS HIDRÁULICAS DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
10/14	ISOMÉTRICOS E VISTAS HIDRÁULICAS DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
11/14	ISOMÉTRICOS E VISTAS HIDRÁULICAS DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
12/14	ISOMÉTRICOS E VISTAS HIDRÁULICAS DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
13/14	VISTA – RESERVATÓRIO (1) VISTA – RESERVATÓRIO (2) DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS
14/14	DETALHE – RESERVATÓRIO TAÇA (1) DETALHE – RESERVATÓRIO TAÇA (2)



Nº DESENHO	TÍTULO
	DETALHES GERAIS/CONSTRUTIVOS




### 3 OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo descrever as soluções adotadas em projeto para as instalações de Água Fria e Esgotamento Sanitário do CEPI Maria Carmelita Macedo Corrêa, situada no Ceres/GO, assim como especificar os materiais e boas práticas de execução em obra.

### 4 INTRODUÇÃO

O projeto hidrossanitário foi elaborado com base no projeto arquitetônico desenvolvido e em demais projetos complementares que necessitem de compatibilização direta com o hidrossanitário, como os projetos estrutural, elétrico, exaustão, climatização e SPCI quando for o caso.


A reforma e ampliação do CEPI Maria Carmelita Macedo Corrêa será realizada em cinco etapas de acordo com a arquitetura proposta, organizadas da seguinte maneira:

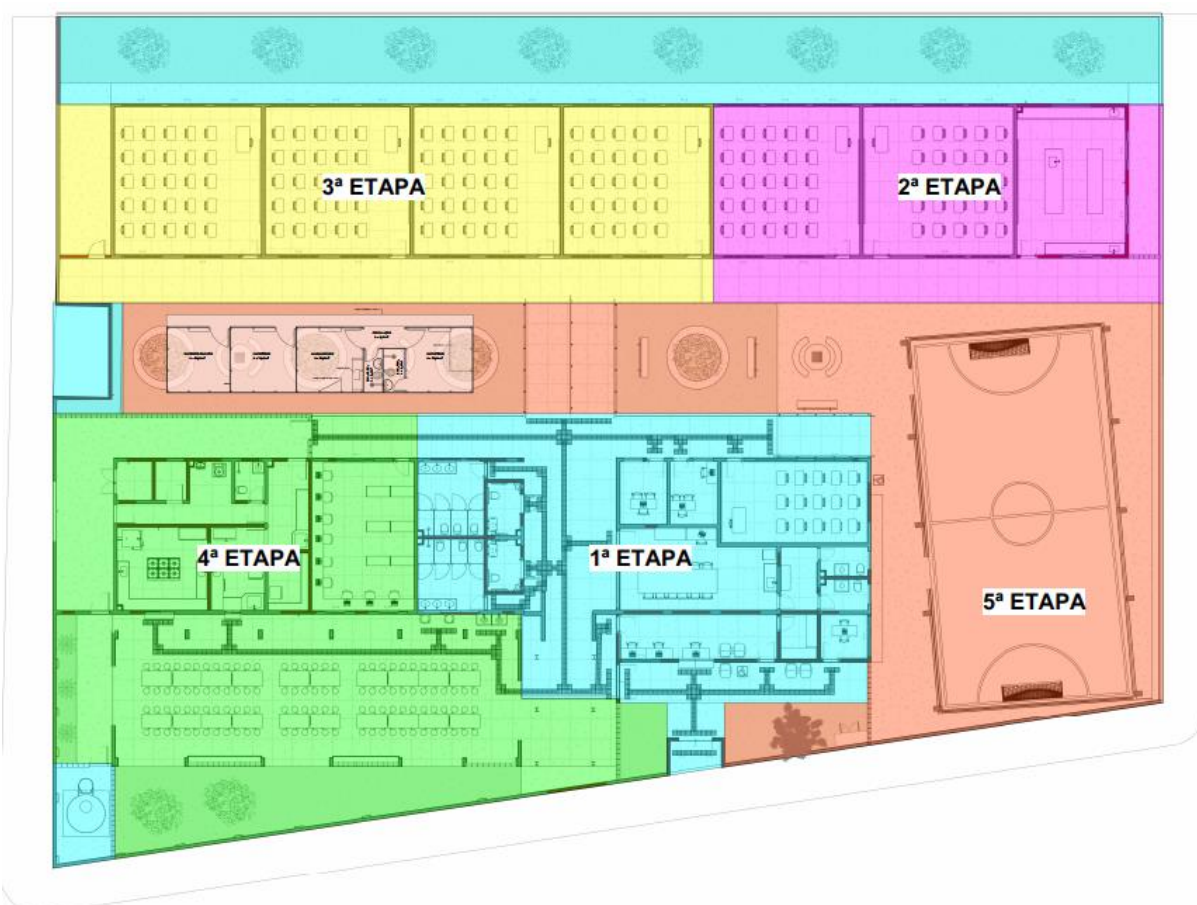

Etapas de execução do CEPI Maria Carmelita Macedo Corrêa.




O novo sistema hidrossanitário será executado apenas nas etapas 01, 02 e 04. Contará com a implantação de um novo sistema de água fria e esgoto sanitário para a escola. Para o sistema de água fria será adicionado um novo reservatório de água tipo taça para as respectivas etapas, além de ser mantido o reservatório existente pois de acordo com as informações fornecidas, ele atende a necessidade da escola. Depois da execução finalizada, o antigo reservatório que se encontra hoje, será desativado, ficando somente com o novo que será implantado. Segue abaixo os mapas com as etapas do sistema hidrossanitário:

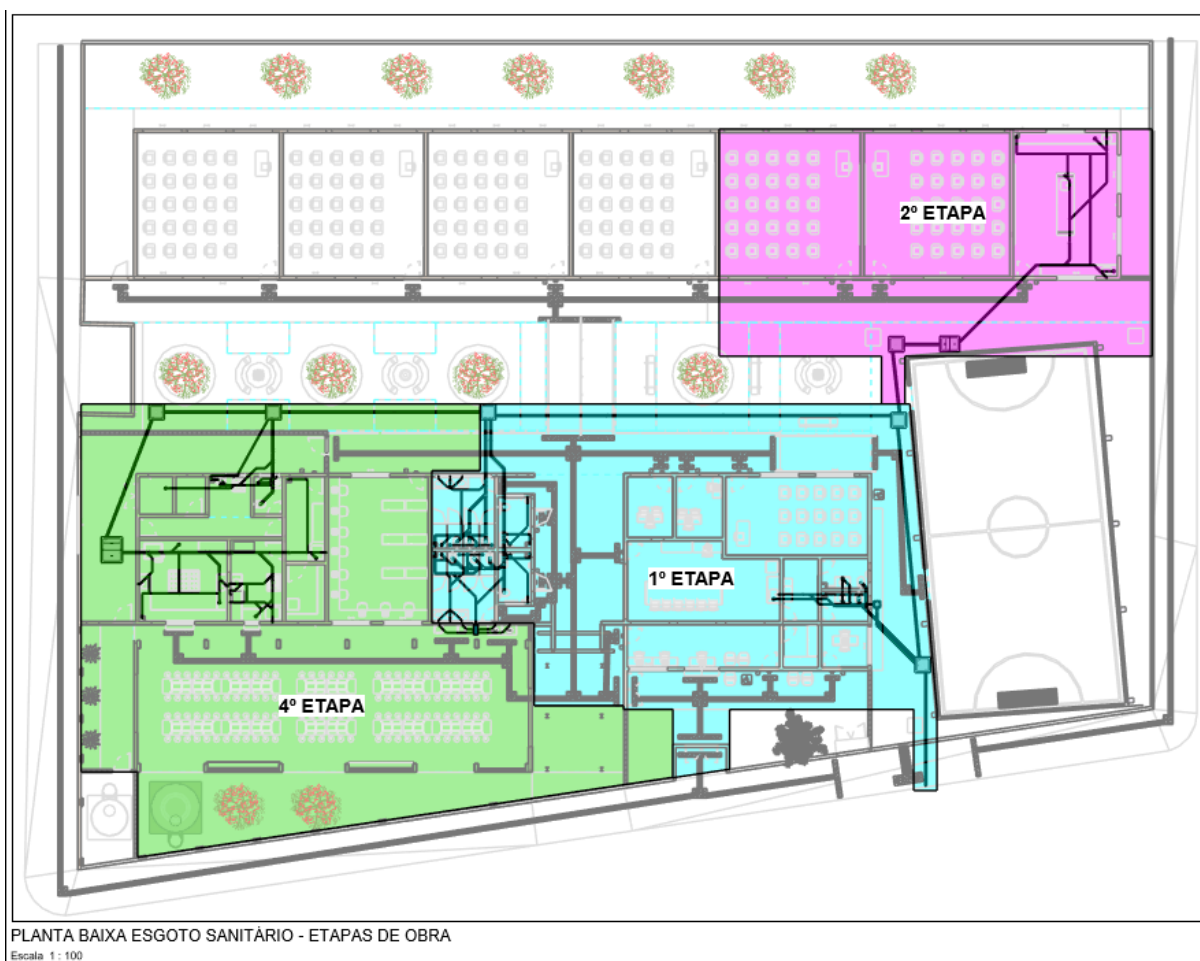

Etapas de execução do esgoto sanitário do CEPI Maria Carmelita Macedo Corrêa.



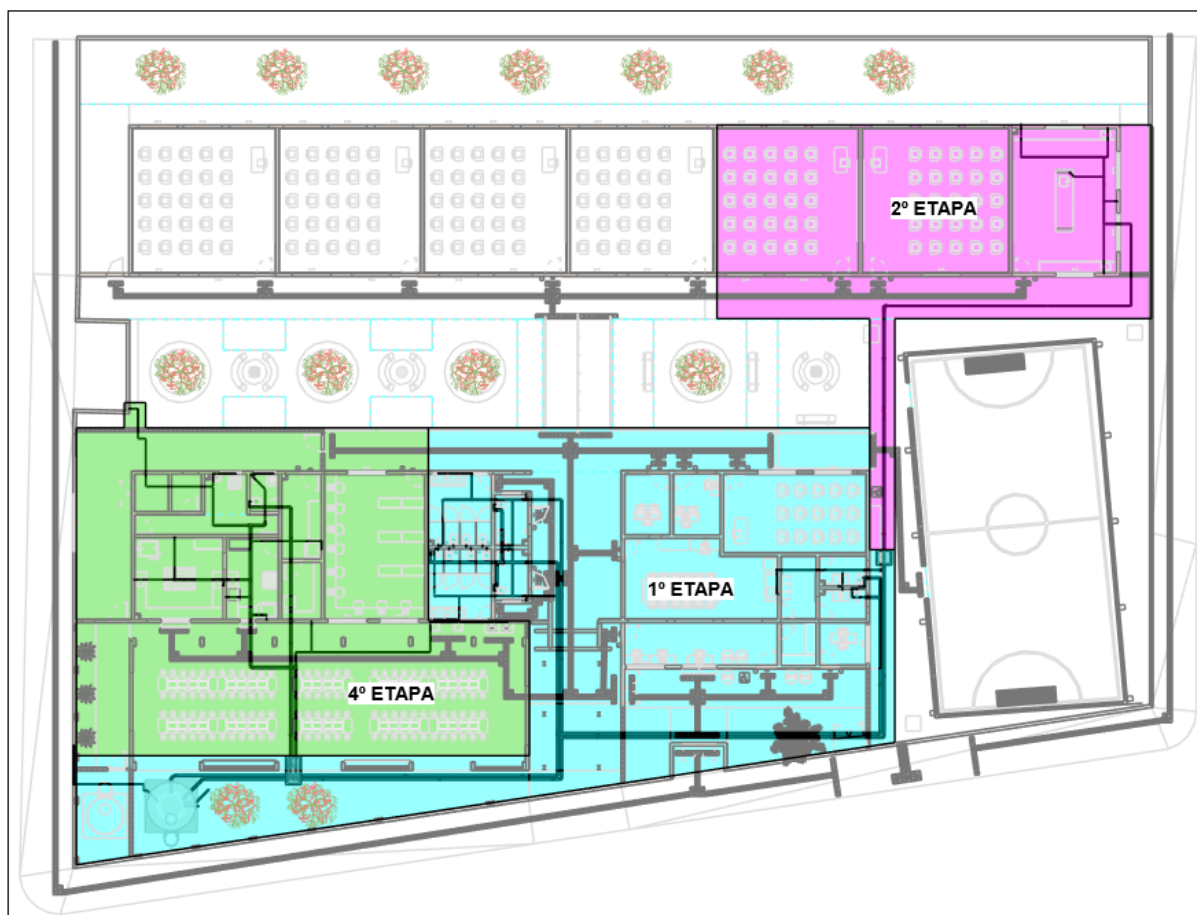

PLANTA BAIXA ÁGUA FRIA - ETAPAS DE OBRA  
Escala 1 : 100

Etapas de execução da água fria do CEPI Maria Carmelita Macedo Corrêa.

## 5 NORMAS APLICÁVEIS

O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer às especificações do presente Caderno de Especificações.

- **NBR 5688/18** - Tubos e conexões de PVC para Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação - Requisitos.
- **NBR 8160/99** - Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.
- **NBR 15575-6/13** – Edificações habitacionais – Desempenho Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários.

## **6 CONSIDERAÇÕES GERAIS**

A contratada não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A executora obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes nos desenhos e nas especificações. As cotas que constam nos desenhos deverão predominar caso haja divergências entre as escalas e as dimensões.

O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações que forem necessárias para o término da obra de maneira satisfatória.

Todos os adornos, melhoramentos etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente desenhados para qualquer área ou local particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário. Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum acordo entre executora, proprietário e projetista. As tubulações de piso e parede devem permanecer tamponadas durante a obra para evitar entrada de detritos e sujeira.

## **7 ALTERAÇÕES DE PROJETO**

O projeto poderá ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo do proprietário, que de comum acordo com o empreiteiro, fixará as implicações e acertos decorrentes visando à boa continuidade da obra.

## **8 PROJETO DE ÁGUA FRIA**

O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água de forma contínua em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de tubulações, incluindo as limitações dos níveis de ruído.

O reservatório de água tipo taça que é existente no local, será mantido, mas precisará de manutenção para garantir sua conservação e funcionalidade.

A tubulação de consumo do novo sistema de água fria será derivada de um novo reservatório que será instalado ao lado do reservatório existente. Para o cálculo de água fria foi considerado uma tomada d'água na altura 3,60 metros em relação ao piso.

## **8.1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO**

O sistema de alimentação para o novo reservatório será interligado no hidrômetro existente para alimentar a nova taça.

## **8.2 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

A saída do reservatório será provida de registro de esfera e formará o barrilete. Do barrilete derivará um ramal de alimentação por gravidade para todos os ambientes que constam os pontos de utilização.

O diâmetro inicial da coluna e suas reduções progressivas foram calculadas levando-se em consideração as perdas de carga, vazão de cada aparelho e a possibilidade de uso simultâneo na hora de maior consumo. Toda tubulação de água fria de consumo, será executada em PVC marrom soldável.

## **8.3 CRITÉRIO DE DIMENSIONAMENTO**

O sistema de água fria foi dimensionado seguindo o método dos pesos previsto na NBR 5626/2020. Para as perdas de cargas foi utilizado o método de perda de carga universal para tubos de PVC e cobre. Os diâmetros foram calculados de acordo com a vazão de cada aparelho e levando em consideração o uso simultâneo na hora de maior consumo. Para mais detalhes consultar o Memorial de Cálculo.

## **8.4 LIGAÇÃO DOS APARELHOS**

Os bebedouros, torneiras dos lavatórios e pias serão conectados às respectivas esperas, com ligações flexíveis cromadas (Bucha de Latão) com seus respectivos diâmetros.

## **9 ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

O projeto das instalações de esgotos sanitários foi desenvolvido de modo a atender as exigências técnicas mínimas quanto a higiene, segurança, economia e conforto dos usuários, incluindo-se a limitação nos níveis de ruído, permitindo rápido escoamento dos esgotos sanitários e fáceis desobstruções, vedar a passagem de gases e animais das tubulações para o interior das edificações, impedir a formação de depósitos na rede interna e não poluir a água potável.

Foi previsto um sistema de ventilação para os trechos de esgoto primário proveniente de desconectores e despejos de vasos sanitários, a fim de evitar a ruptura dos fechos hídricos por aspiração ou compressão e também para que os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera.

## **9.1 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO**

Para o cálculo das tubulações primárias, secundárias e coletores principais observou-se o descrito na NBR-8160/93 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilístico numérico que representa a frequência habitual de utilização, associada a vazão típica de cada uma das diferentes peças e aparelhos sanitários em funcionamento simultâneo na hora de contribuição máxima.

## **9.2 RAMAIS DE DESCARGA**

Os vasos sanitários serão escoados por tubos PVC Ø100 mm. Os lavatórios serão ligados às respectivas caixas sifonadas por tubos PVC Ø40 mm, e as pias de cozinha poderão ser ligadas com tubulação de PVC Serie Reforçada Ø50 mm. As caixas sifonadas dos banheiros serão ligadas aos respectivos ramais primários por tubos PVC Ø50mm ou Ø75mm, verificar especificações conforme projeto.

## **9.3 DESTINO FINAL**

O esgotamento sanitário seguirá para ligação em rede pública, localizada na rua “R. 4”.

# **10 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS**

Segue abaixo as especificações para tubos, conexões e caixas de passagem. Tais especificações de materiais deverão ser rigorosamente seguidas. A utilização de materiais de outros fornecedores somente será permitida com autorização por escrito do proprietário, gerenciador ou projetista.

O fato de uma fábrica ter sido comprada por um fabricante especificado não habilita o produto a ser utilizado.

Vale ressaltar que a especificação das louças, dos metais e seus respectivos acabamentos é de responsabilidade do projeto arquitetônico cabendo ao hidráulico somente a especificação e detalhamento da alimentação e esgotamento das peças contidas nos layouts.

### **10.1 TUBOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO SANITÁRIO**

- Os tubos de água fria serão em PVC Rígido Marrom Soldável com diâmetros conforme especificados em projetos (ref: tigre, amanco ou equivalente).
- Os tubos de esgoto sanitário serão em PVC Branco Série Normal e PVC Branco Série Reforçada. Os tubos deverão ser com junta elástica, ponta e bolsa conforme NBR 5688. (ref: tigre, amanco ou equivalente).

### **10.2 CONEXÕES**

As conexões de água fria serão em PVC Marrom Soldável.

As conexões de esgoto sanitário serão em PVC Branco Serie Normal e PVC Branco Série Reforçada.

### **10.3 SUPORTE**

Todos os tubos quando não aparentes deverão ser fixados com braçadeiras, cintas ou tirantes metálicos em paredes, lajes ou vigas. A distância entre apoios deverá respeitar as recomendações dos fabricantes.

### **10.4 VÁLVULAS E REGISTROS**

Os registros deverão ser em metal descrever, com os diâmetros conforme especificados em projeto. (Ref.: Tigre, Amanco ou equivalente).

### **10.5 PEÇAS SANITÁRIAS**

As peças sanitárias deverão seguir o padrão de acabamento conforme especificação do projeto executivo de arquitetura juntamente com as ligações dos aparelhos hidráulicos.

### **10.6 CAIXAS SIFONADAS**

As caixas sifonadas dos banheiros serão em PVC Ø 150 mm ou PVC Ø 100 mm, com grelha de PVC e saída Ø 50 mm e Ø 75 mm, conforma especificação no projeto.

### **10.7 COLUNAS DE VENTILAÇÃO**


As colunas de ventilação (CV) e os ramais de ventilação serão em PVC Ø50mm ou Ø75mm, conforme especificado no projeto. Os tubos de ventilação serão embutidos e

prolongados até 30 cm acima da cobertura. As colunas quando não embutidas nos shafts deverão ser desviadas da estrutura até chegar no pavimento cobertura.

O sistema de ventilação contém ainda a válvula de admissão de ar, com diâmetro de Ø50mm (Ref.: Astra ou equivalente). A mesma deverá receber manutenção conforme manual do fabricante.

## 10.8 CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO

Deverão ser executadas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos e impermeabilizada internamente. Possui tampa removível de concreto armado apresentando vedação perfeita e dimensões conforme detalhamento em projeto. Em caso de utilização de caixas pré-fabricadas, o projetista deverá ser consultado antes da aquisição das mesmas, a fim de averiguar se o modelo previsto atende às normas técnicas e critérios de dimensionamento. (Ref.: Artefacil ou equivalente).

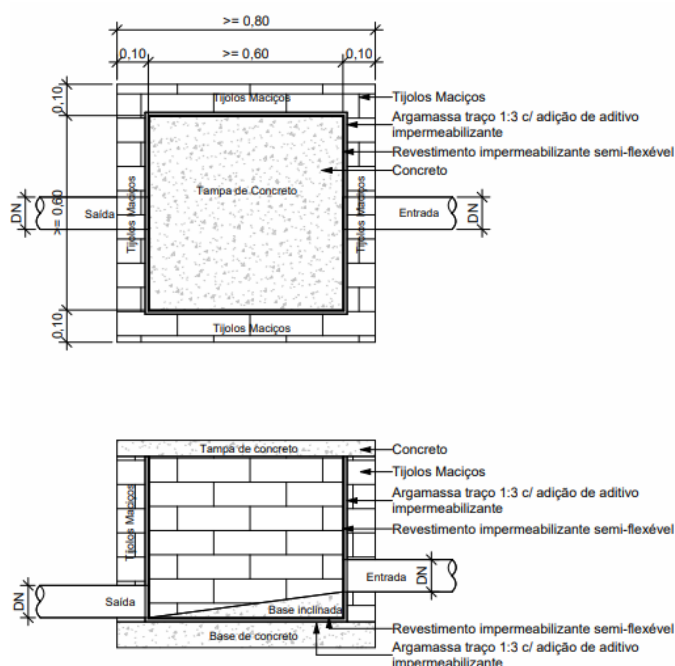

Detalhe típico caixa de inspeção de esgoto

## 10.9 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL

A caixa de gordura que foi dimensionada em projeto, deverá ser moldada in loco conforme detalhe, com volume calculado de 420L.

## 11 ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGENS

### 11.1 MÉTODO DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES

É vedada a concretagem de tubulações dentro de pilares, vigas, lajes e demais elementos de concreto nos quais fiquem solidários e sujeitas as deformações próprias dessas estruturas. Somente será permitido furos em elementos estruturais, caso os mesmos tenham sido considerados no projeto estrutural.

Quando da instalação e durante a realização dos trabalhos de construção, os tubos deverão ser vedados com bujões ou tampões nas extremidades correspondentes aos aparelhos e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano ou madeira.

Todas as aberturas no terreno para instalação de canalizações só poderão ser aterradas após o proprietário constatar o estado dos tubos, das juntas, das proteções e caimentos das tubulações, e seu preenchimento deverá ser feito em camadas sucessivas de 10 cm, bem apiloadas e molhadas, e isentas de entulhos, pedras, etc.

Vale ressaltar que é necessário especial atenção por parte da executora da obra durante a concretagem das estruturas, uma vez que é necessário respeitar as posições/locações das tubulações apresentadas no projeto hidrossanitário, sendo dever da executora implantar previamente a concretagem, todas as esperas necessárias para receber tais tubulações. Ainda conforme as boas práticas de execução, recomenda-se que, para àquelas tubulações que passar no interior das estruturas, as mesmas sejam inseridas em uma camisa com diâmetro comercial imediatamente superior, visando a livre movimentação da tubulação que passa por seu interior.

A responsável pela execução da obra deverá, conforme Item 6.3.3 da NBR 5626, promover o ensaio para verificação da estanqueidade durante o processo de montagem das tubulações de água.

Os caimentos das canalizações deverão obedecer às indicações contidas em plantas para cada caso e quando estas não existirem, obedecerão às normas usuais em vigor.

Deve-se atentar também às práticas:

- Os serviços deverão ser executados por operários especializados;
- Deverão ser empregadas nos serviços somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho;
- Quando conveniente, as tubulações embutidas deverão ser montadas antes do assentamento de alvenaria;



- As interligações entre materiais diferentes deverão ser feitas usando-se somente peças especiais para este fim;
- Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos;
- Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas evitando-se futuras obstruções;
- Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulações, deverão ser colocadas, onde necessário, uniões ou flanges;
- Não será permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessária uma ajustagem, a mesma deverá ser feita com peças apropriadas;
- A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, garantindo uma vedação perfeita nas ligações de água e nas de esgoto. O acabamento deve ser de primeira qualidade;
- O espaçamento entre suportes, ancoragens ou apoios deve garantir níveis de deformação compatíveis com os materiais empregados. Devem ser consultados os documentos específicos de aplicação destes componentes;
- Durante a instalação das tubulações e componentes do sistema predial de água fria, devem ser observados seu alinhamento, prumo e posicionamento em relação ao previsto em projeto;
- Deve ser atendida a legislação vigente sobre riscos à saúde e à segurança, relacionadas aos serviços de execução do sistema predial de água fria;
- Para cada material e tipo de tubulação a ser instalada devem ser observadas as correspondentes normas de aplicação e as recomendações do fabricante relativas à sua instalação;

## **12 OPERAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS**

## 12.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os componentes e materiais empregados na execução dos SPAFAQ devem ser verificados e submetidos à inspeção visual antes de sua instalação;
- As verificações dos materiais e componentes devem ser registradas;
- Os componentes devem ser armazenados, transportados e manuseados de forma a não comprometer sua integridade, atendendo às respectivas normas, quando existentes. Na ausência destas ou complementarmente a estas, devem ser atendidas as recomendações dos respectivos fabricantes;
- O sistema deve ser submetido a ensaios para verificação da sua estanqueidade conforme metodologia de ensaio prevista em norma. Em caso de não aprovação, o ensaio deverá ser novamente realizado depois da adoção de medidas corretivas;
- As tubulações devem ser submetidas ao ensaio de suporte conforme a ABNT NBR 15575-6;
- Os serviços de manutenção devem ser executados por diferentes categorias de profissionais, conforme ABNT NBR 5674, dependendo da complexidade, do grau de risco envolvido na atividade em questão e das solicitações impostas aos componentes;
- Os componentes do SPAFAQ devem ser periodicamente verificados com frequências definidas, considerando que a frequência de verificação sistemática depende do tamanho, tipo e complexidade da instalação e das condições de exposição. A Tabela a seguir apresenta periodicidades máximas para diversas atividades. Os valores de periodicidade podem ser reduzidos depois do início da operação da edificação, em função da complexidade e características do sistema, e conforme as necessidades e condições encontradas em campo;



Tabela 2 – Periodicidades máximas para atividades de manutenção (continua)

Atividade	Componentes	Periodicidade	Profissional
Níveis de pressão	Verificação do funcionamento das válvulas redutoras de pressão	semestral	qualificado
	Verificação do funcionamento das válvulas de alívio e válvulas de segurança à pressão	semestral	habilitado
	Verificação do funcionamento dos vasos de expansão térmica	semestral	qualificado
	Verificação do funcionamento de vasos e tanques de pressão	semestral	capacitado
	Verificação do funcionamento de bombas e pressurizadores	semestral	qualificado
Preservação da qualidade da água	Limpeza dos reservatórios e do sistema de distribuição	semestral	capacitado
	Verificação do funcionamento de dispositivos de proteção contra refluxo	anual	qualificado
	Verificação da simultaneidade da operação das válvulas redutoras de pressão montadas em estações redutoras de pressão	semestral	capacitado
	Verificação da capacidade filtrante de dispositivos e elementos filtrantes	semestral	qualificado
	Verificação da deterioração e oxidação dos componentes	semestral	capacitado
Estanqueidade do sistema	Verificação da estanqueidade de reservatório	semestral	capacitado
	Verificação da estanqueidade do sistema de distribuição	semestral	capacitado
	Verificação da capacidade de bloqueio (estanqueidade) dos registros de fechamento	semestral	capacitado
	Verificação da estanqueidade das peças de utilização	semestral	capacitado

Tabela 2 (conclusão)

Atividade	Componentes	Periodicidade	Profissional
Manutenção geral de componentes	Verificação do funcionamento adequado de peças de utilização	semestral	capacitado
	Verificação do estado dos espaços destinados a tubulações não embutidas e não enterradas	semestral	capacitado
	Limpeza de crivos de chuveiros, arejadores e peças de utilização (aspectos não estéticos)	semestral	capacitado
Níveis de temperatura	Funcionamento das válvulas termostáticas	anual	qualificado
	Funcionamento das liras e juntas de expansão	anual	capacitado
	Funcionamento dos dispositivos limitadores de temperatura	anual	qualificado
	Verificação da temperatura das fontes de aquecimento	anual	capacitado
	Verificação da integridade do material isolante dos tubos e componentes do sistema	anual	capacitado

- A potabilidade da água deve ser monitorada periodicamente. Atenção especial deve ser dada aos reservatórios de água fria;
- Todas as partes acessíveis dos componentes que têm contato com a água devem ser limpas periodicamente;
- Sendo constatada eventual contaminação da água do sistema, deve-se determinar e eliminar a sua causa. Neste caso, o sistema predial de água fria deve ser submetido a um procedimento que restaure as condições de preservação da potabilidade da água;
- Os filtros integrantes do sistema predial de água fria, devem ser periodicamente verificados e limpos de acordo com as especificações do fabricante, sempre que os reservatórios de água forem submetidos a procedimentos de manutenção, limpeza ou desinfecção;
- Deve-se fazer uma verificação periódica para se assegurar que as tampas dos reservatórios estão posicionadas e fixadas nos locais corretos e impedem o ingresso de corpos estranhos ou água de outras fontes no reservatório;
- O sistema predial e água fria deve ser verificado periodicamente para assegurar a sua estanqueidade. Vazamentos encontrados devem ser eliminados e os possíveis danos causados devem ser reparados;
- Deve ser feito um controle sistemático do volume de água consumido por meio de leituras periódicas do(s) medidor(es) de água;
- Os reservatórios devem ser verificados periodicamente para assegurar que as tubulações de extravasão e de aviso de extravasão estão desobstruídas e que não há ocorrência de vazamentos ou sinais de deterioração;
- Reservatórios com vazamento devem ser reparados ou substituídos. Se o vazamento for reparado com revestimento interno, este deve ser de material que não contamine a água;
- Os registros de fechamento devem ser operados periodicamente para assegurar a sua capacidade de bloqueio e a sua estanqueidade. Em caso de vazamento com valor superior ao estabelecido na respectiva norma de produto, o registro deve ser reparado ou substituído;
- Acoplamentos com vazamento devem ser corrigidos ou refeitos. Onde necessário, a tubulação deve ser substituída de modo a eliminar o vazamento;
- Os procedimentos de manutenção geral devem observar se o funcionamento do sistema e todas as suas partes apresentam funcionamento pleno. No caso de perda parcial ou completa da funcionalidade do sistema ou do componente, deve-se dar início a ações específicas de manutenção;

- Os crivos de chuveiros, arejadores e outros componentes devem ser limpos a intervalos regulares;
- Os espaços destinados a tubulações não embutidas e não enterradas devem ser mantidos acessíveis, isentos de materiais estranhos e livres de insetos e outros animais. Verificações regulares devem ser feitas para detectar sinais ou a presença destes e determinar possíveis medidas de desinfestação;
- Caso a verificação aponte a possibilidade de existência de corrosão, seja pela observação visual de sinais de corrosão na água ou pela constatação da diminuição gradativa da vazão, as causas devem ser investigadas e as ações corretivas necessárias devem ser implementadas;
- Tubulações de materiais plásticos não podem suportar solicitações mecânicas além das especificadas pelo fabricante; em locais passíveis de impactos, as tubulações devem ser dotadas de proteção adequada;
- As tubulações devem ser instaladas tendo em vista as particularidades de cada tipo de material selecionado, observadas as respectivas normas de produto e de aplicação;
- Nenhuma tubulação pode ficar enterrada em solos contaminados. Na impossibilidade de atendimento, medidas de proteção devem ser adotadas para minimizar o risco;

## 12.2 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO

- Interromper o abastecimento de água para o reservatório;
- Bloquear a saída do reservatório ou barrilete quando for atingido o nível mínimo operacional, de modo a evitar a descida de sujidades e resíduos para a rede de distribuição predial;
- Escoar a água do reservatório, inclusive a água da reserva técnica de incêndio, caso exista, até que o nível de fundo do reservatório seja atingido;
- Esfregar as paredes do reservatório para remover mecanicamente as sujidades e eventual biofilme. Não utilizar sabão, detergente e produtos químicos semelhantes;
- Remover a água da pré-limpeza, retirando todo líquido e sujidades do reservatório. Esta água não pode ser esgotada pelo sistema de distribuição predial, para evitar a contaminação deste;
- Manter a saída do reservatório ou do barrilete bloqueada e reabastecer novamente o reservatório com água potável;

- Adicionar solução de substância que proporcione uma concentração de cloro livre de 1,0 mg/L; é necessário que todo e qualquer produto químico utilizado atenda à legislação vigente e à ABNT NBR 15784;
- Agitar a solução para homogeneizar a mistura;
- Umedecer as paredes e teto do reservatório com a solução. Repetir a operação três vezes, em intervalos de 30 min;
- Esvaziar o reservatório;
- Abrir o registro de bloqueio da alimentação do reservatório, permitindo o abastecimento de água;
- Escoar o restante da água do reservatório;
- Limpar a parte interna da(s) tampa(s) do reservatório;
- Abrir o registro do sistema de distribuição;
- Coletar amostras da água para constatação da sua potabilidade;
- Caso necessário, o procedimento deve ser repetido;

### **12.3 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PREDIAL**

- Escoar a água presente no sistema até que o fluxo da água efluente através de todas as peças de utilização tenha aparência cristalina quando observada a olho nu e não apresente resíduos sólidos de nenhum tipo;
- Com o sistema preenchido com água potável, adicionar uma solução de cloro livre de forma a se obter uma concentração mínima de 1 mg/L no sistema;
- Permitir o escoamento da água com a concentração de cloro livre descrita em cada trecho da tubulação;
- Coletar amostras da água do reservatório e do sistema de distribuição predial nas peças de utilização linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento, para a verificação da concentração do cloro livre no sistema;
- Manter o sistema em repouso por no mínimo 2 h;
- Escoar toda a água com a solução de cloro do sistema e abastecê-lo novamente com água potável;
- Coletar amostras da água das peças de utilização linearmente mais a jusante da fonte de abastecimento para a constatação da potabilidade da água;



- Caso necessário, repetir o procedimento;

Belo Horizonte, agosto de 2025.

---

**JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA**  
CREA - 239787 /D

---

**MARIANE DE PAULA FERNANDES**  
CREA - 243393/D