



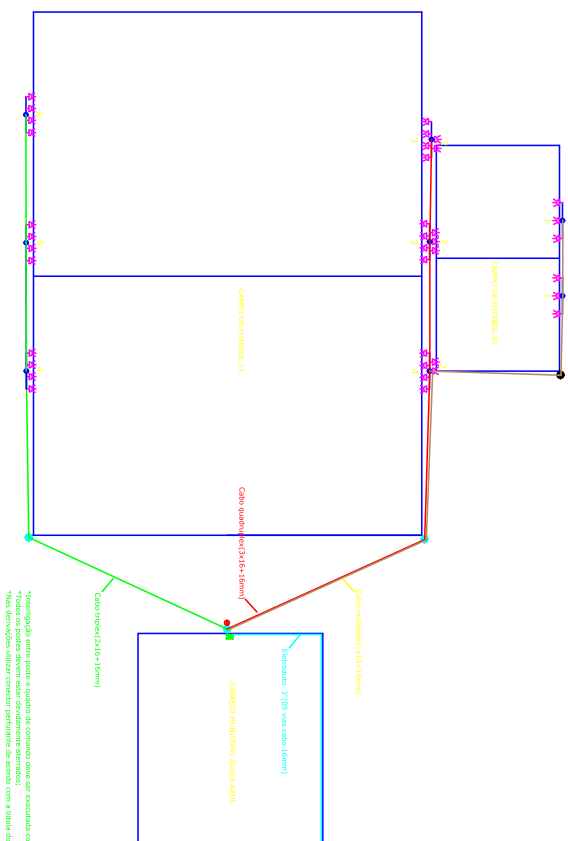

*Interligação entre poste e quadro de comando deve ser executada com eletroduto de 3;
*Todos os postes devem estar devidamente aterrados;
*Nos derivosões utilizar conector pertuante de acordo com a bitola do cabimento;



LEGENDA

- Quadro de comando a ser instalado
- Poste de comando a ser instalado
- Poste de comando já instalado a ser utilizado
- ★ Refleitor 400W IR50 LED instalado em uma unidade
- Cabo quadrado 3x16+15mm² a instalar
- Cabo trifásico 2x16+15mm² a instalar
- Cabo trifásico 1x16+15mm² a instalar
- Eletroduto 3" a instalar
- Quadro de unidade de energia

Projeto de Instalação de Iluminação Residencial

Nome do Cliente: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone: _____

Profissão: _____

Assinatura do Cliente: _____

Assinatura do Profissional: _____

Carimbo do Profissional: _____

Observações: _____