
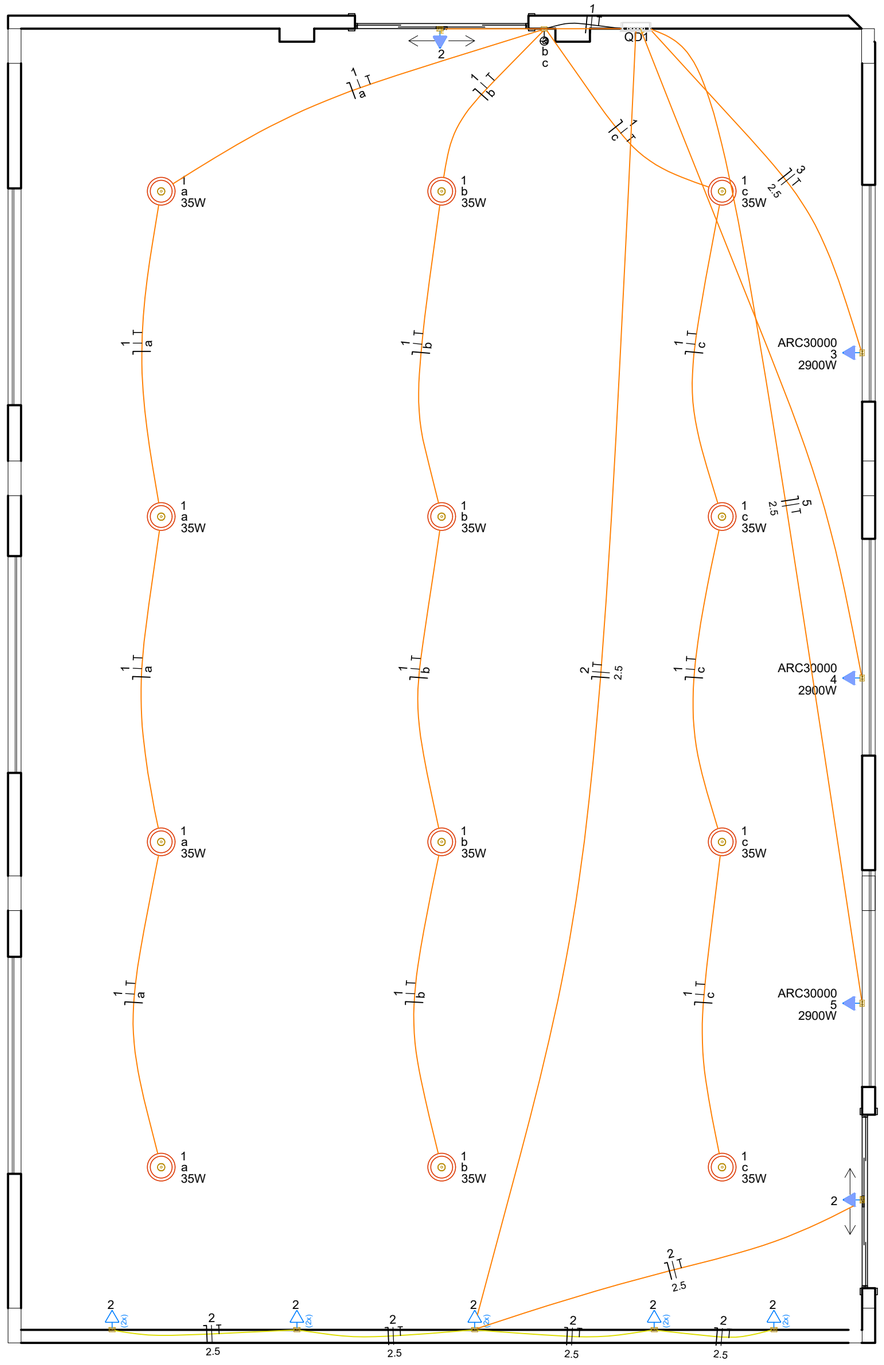


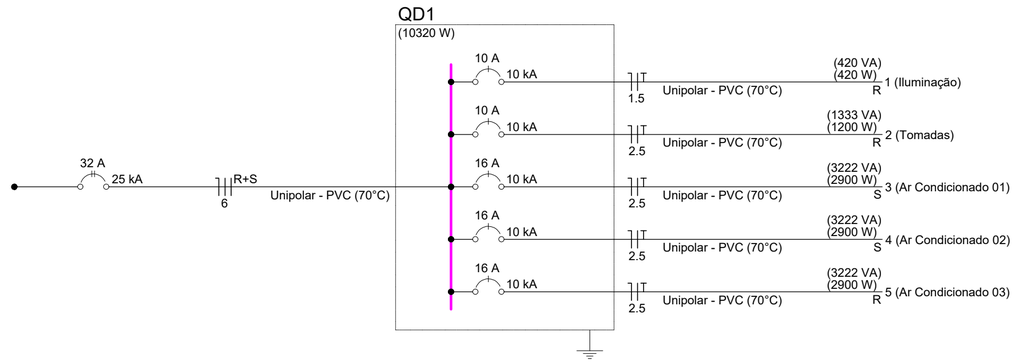

Quadro de Cargas (QD1) - Baldrame

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)		Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)
					35	100	2900														
1	Iluminação	F+N+T	B1	220 V	12			420	420	R	420			1.00	1.00	1.9	1.9	1.5	17.5	10	10
2	Tomadas	F+N+T	B1	220 V		12		1333	1200	R	1200			1.00	1.00	5.6	6.1	2.5	24.0	10	10
3	Ar Condicionado 01	F+N+T	B1	220 V			1	3222	2900	S		2900		1.00	1.00	14.6	14.6	2.5	24.0	10	16
4	Ar Condicionado 02	F+N+T	B1	220 V			1	3222	2900	S		2900		1.00	1.00	14.6	14.6	2.5	24.0	10	16
5	Ar Condicionado 03	F+N+T	B1	220 V			1	3222	2900	R	2900			1.00	1.00	14.6	14.6	2.5	24.0	10	16
TOTAL					12	12	3	11420	10320	R+S	4520	5800	0								

Legenda - Baldrame
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
Ponto genérico de luz 35W
Quadro de distribuição
Tomada alta a 2,20m do piso

Observações:

1. Direitos autorais reservados, conforme Lei Federal 9.610/96, ART 70° itens X e XI ART 1°.
2. Dúvidas consultar projetos complementares.
3. Medidas em metros, em caso de divergência entre cotas e escala, prevalece o valor das cotas.
4. Qualquer alteração do projeto deverá ser autorizada pelo engenheiro responsável.

Obra: Banheiros do Parque de Rodeios

Local: Parque de Rodeios Alvorada Campeira

ESCALA: Como indicado

Área do terreno:

Área da edificação: 151,50 m²

Zona urbana:

DATA: junho/2026

Taxa de ocupação:

Índice de aproveitamento:

Taxa de permeabilidade:

DESENHO: Gustavo Roberto Mantovani

Descrição: PROJETO ELÉTRICO

PRANCHA: 01/01

PROPRIETÁRIO:

Município de Zortéa

CNPJ: 01.612.387/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Gustavo Roberto Mantovani

Eng. Civil - CREA: 189282-2