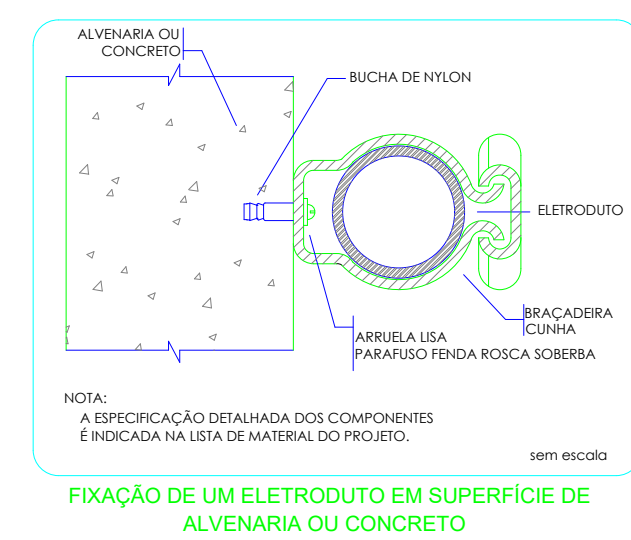
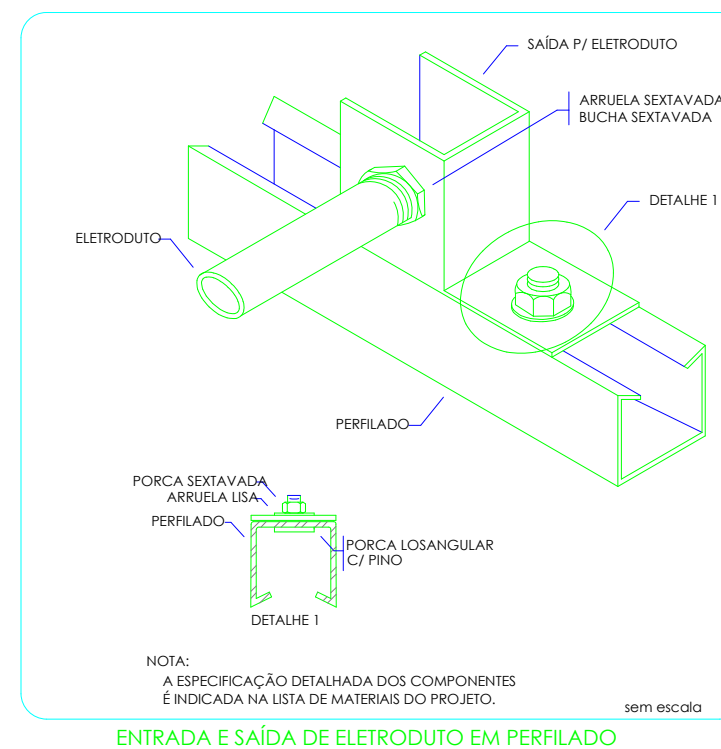
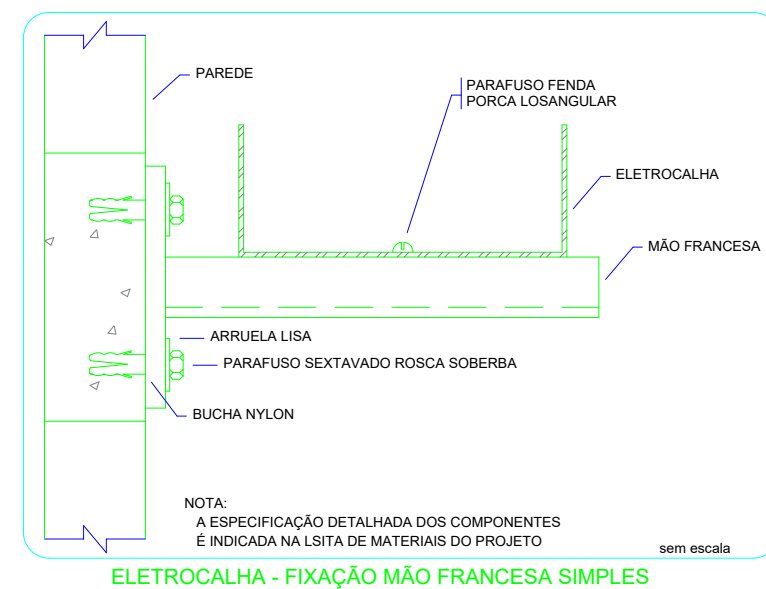
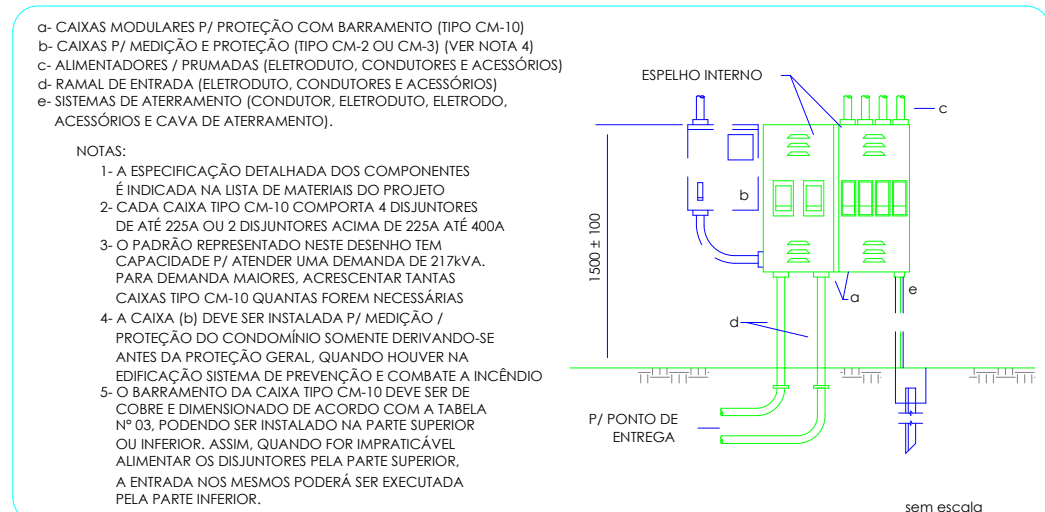
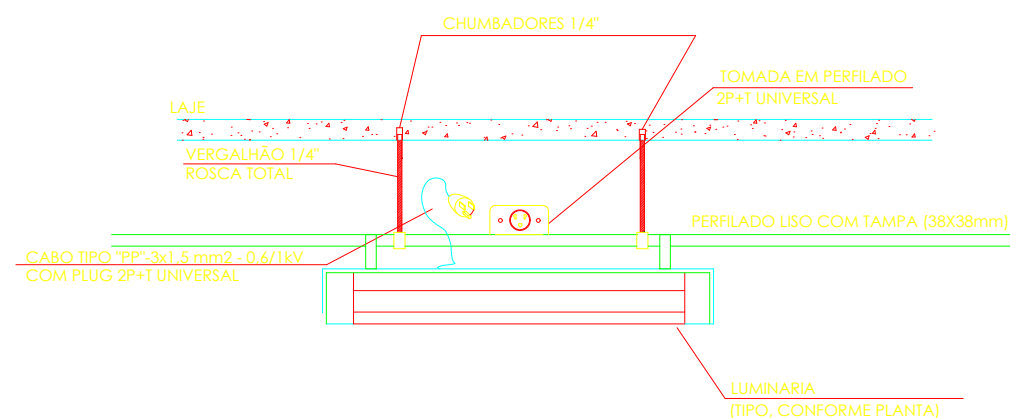
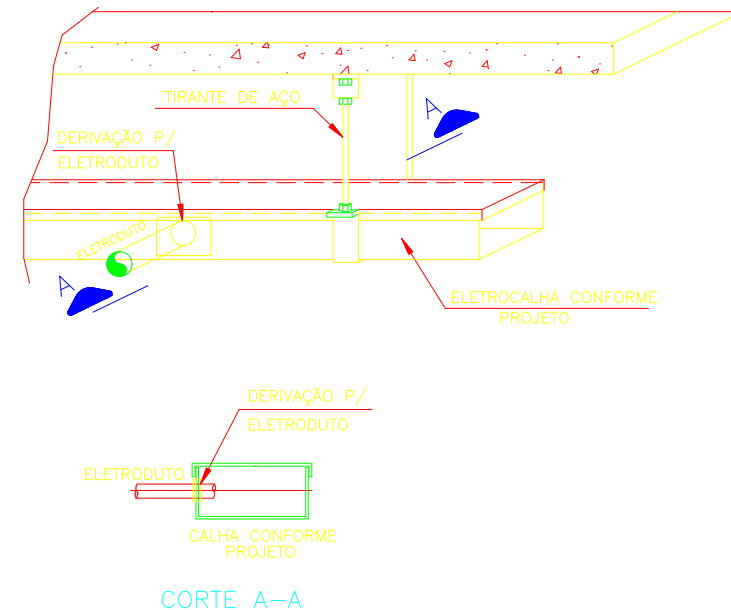
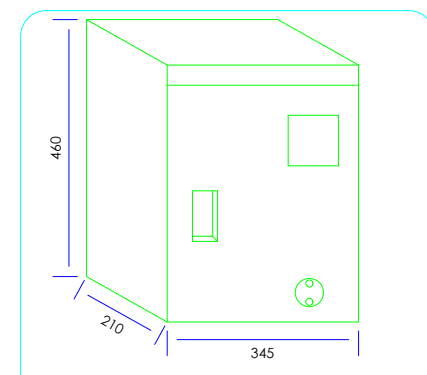


[illegible][illegible][illegible]

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso específico	13.61	100	13.61
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	12.74	40	5.09
		TOTAL	18.71

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso específico	13.61	100	13.61
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	12.74	40	5.09
		TOTAL	18.71

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso específico	13.61	100	13.61
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	12.74	40	5.09
		TOTAL	18.71

[illegible]

CONTROLE DE ALTERAÇÃO				
VER.	REV.	DATA	ALTERADO POR	TIPO
00	02	28/07/2020	HIANE CAMPOS - GEOLINE ENGENHARIA	EXE

*todas as medidas devem ser conferidas em loco em todo processo de execucao
*este projeto pode ser alterado a qualquer momento

