


MURO DE DIVISA H.=250cm

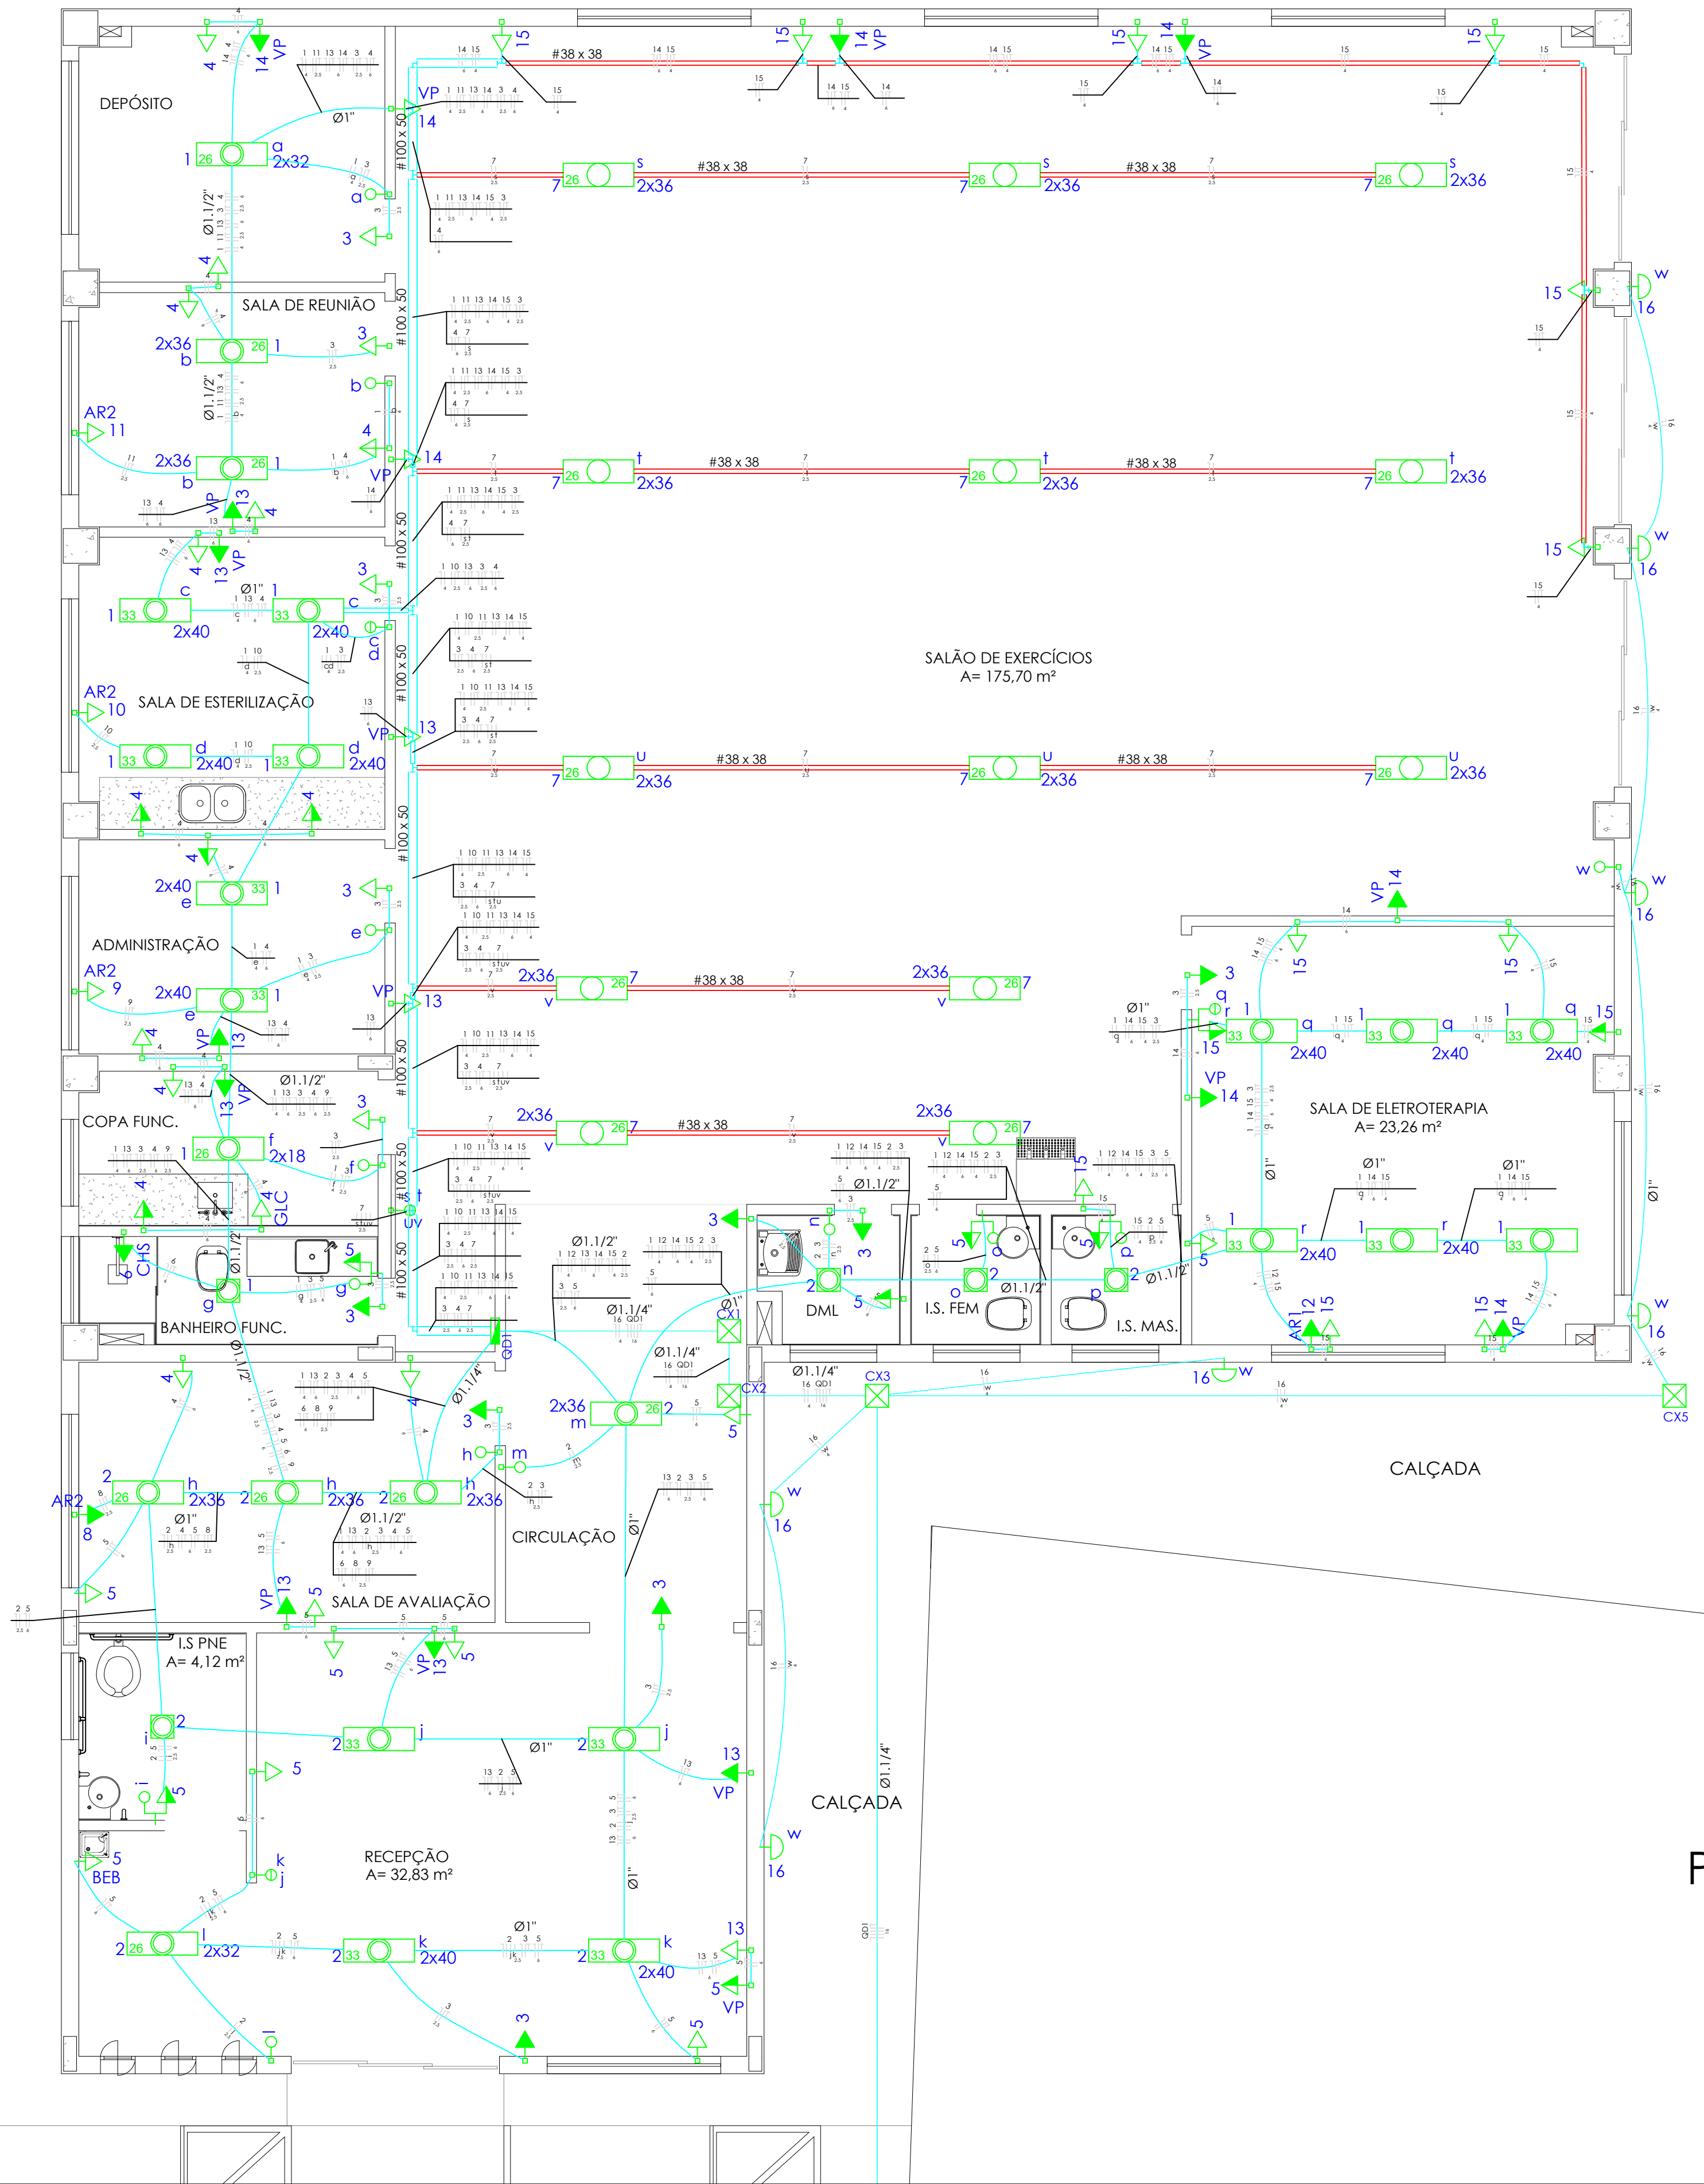

| Legenda das indicações |  |
|------------------------|--|
| 300x300x120            | Aço pintada - piso (ref Brum) - 300x300x120 mm         |
| CD                     | Compacta dupla - embutir - 13 W                        |
| BEB                    | Tomada - uso específico - Bebedouro                    |
| CHS                    | Tomada - uso específico - Chuveiro simples             |
| AR1                    | Tomada - uso específico - Condicionador de ar 18000BTU |
| AR2                    | Tomada - uso específico - Condicionador de ar 9000BTU  |
| GLC                    | Tomada - uso específico - Geladeira comum              |
| VP                     | Tomada - uso específico - Ventilador de Parede         |
| 2PT                    | Tomada redonda - 2P+T 10A - baixa                      |

| EQUIPAMENTO | QTD | DESCRIÇÃO  |
|-------------|-----|--|
| VP          | 18  | VENTILADOR DE PAREDE<br>(Depósito, Sala de Reunião, Sala de Esterilização, Administração, Copa Funcionários, Sala de Avaliação, Recepção, Sala de Eletroterapia e sala de Exercícios). |
| CHE         | 01  | CHUVEIRO ELÉTRICO  |
| AR1         | 01  | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S<br>(Sala de Eletroterapia )   |
| AR2         | 04  | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S<br>(Sala de Avaliação, Administração, Sala de Esterilização e Sala de Reunião).  |

| LEGENDA DE APARELHOS |        |  |
|----------------------|--------|--|
| SÍMBOLO              | QUANT. | DESCRIÇÃO  |
|                      | 37     | LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE TUBULAR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36/40W, COM REFLETOR, DIÂMETRO 26mm.<br>(dim.: 270x1250mm) |
|                      | 05     | LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 1 LÂMPADA COMPACTA 13/18/26W.                        |
|                      | 07     | LUMINÁRIA ARANDELA TARTARUGA COM UMA LÂMPADA , BASE E27, DIFUSOR EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO COM ANTI UV.<br>H=220CM DO PISO ACABADO.   |
|                      | 01     | LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED TUBULAR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 18W, COM REFLETOR, DIÂMETRO 26mm.<br>(dim.: 270x1250mm)                |

#### LEGENDA

- ELETRODUTO APARENTE FIXADO COM BRACADEIRAS - FERRO GALVANIZADO Ø3/4" QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE OU ALVENARIA - PVC ANTI-CHAMA RÍGIDO Ø3/4" QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO - METÁLICO RÍGIDO Ø3/4" QUANDO NÃO INDICADO
- PERFILADO LISO FERRO GALVANIZADO (38x38mm)
- ELETROCALHA FECHADA FERRO GALVANIZADO (DIMENSÕES EM PROJETO)

#### NOTAS TÉCNICAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM OS PROJETOS ESTRUTURAL E LUMINOTÉCNICO;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE FORRO;
- OS ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL;

#### REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Avenida Governador Magalhães Pinto Nº 370- Centro - Mário Campos/MG CEP:32.470-000  
+55 31 3577 2006  
www.mariocampos.mg.gov.br



#### GEOLINE ENGENHARIA LTDA

Rua Amapá, 163 - Bairro amazonas - Contagem - MG - CEP 32.240-010  
+5531 3292 1313 / 2567 0029 / 2567 0069 / 2567 0009  
www.geoline.com.br/geoline@geoline.com.br

## CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Mário Campos

ENDEREÇO: R. Três Irmãos, 363, Bairro Bom Jardim

MUNICÍPIO - UF: Mário Campos - MG

Prefeitura Municipal de Mário Campos

Engº Charston Sousa Pereira - CREA/MG: 68.218/D

| PROJETISTA   | DESENHISTA   | REVISÃO   | COORDENAÇÃO     |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| Hiane Campos | Hiane Campos | Thais Vaz | Karolina Correa |

### PROJETOS ELÉTRICOS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V-220V  
PLANTA BAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA

| REVISÃO | DATA EMISSÃO | ESCALA | FORMATO | FRANCHA |
|---------|--------------|--------|---------|---------|
| R-02    | JULHO/2020   | 1:50   | A1      | 01/02   |

ELE