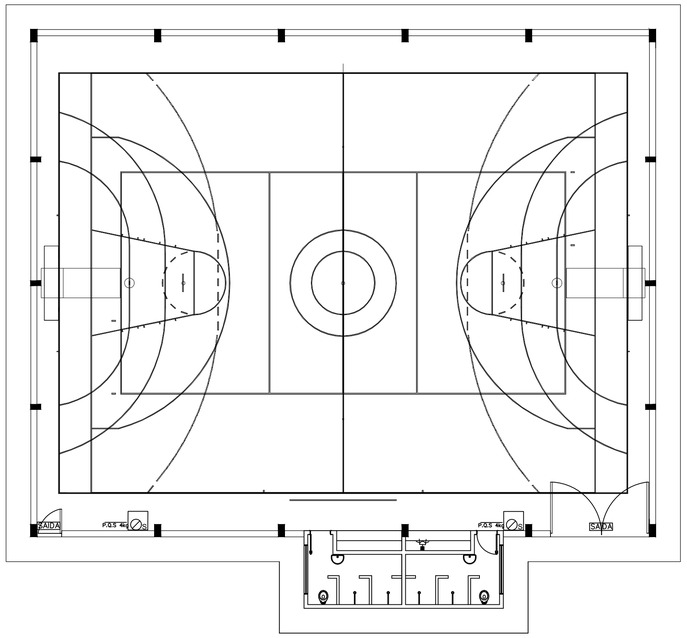


PLANTA BAIXA
Esc.:1/100

IN 013 – ANEXO B (Padrão)

QUADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA

LUMINÁRIA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SIMBOLOGIA/LEGENDA	
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DA SAÍDA
SAÍDA 1	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DA SAÍDA
SAÍDA 2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DA SAÍDA
	ELETRODUTO DA SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA (BLOCO AUTONOMO)
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (BLOCO AUTONOMO)

MARCA DE CONFORMIDADE

IN 011 – ANEXO B (Padrão)

QUADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA

SISTEMA DE ILUMNAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SIMBOLOGIA/LEGENDA	
	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – ver detalhe de instalação
	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA INCORPORADA (BLOCO AUTÔNOMO) ver detalhe de instalação 1X55 ILUMINAÇÃO +/– 2000
	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA INCORPORADA (BLOCO AUTÔNOMO) ver detalhe de instalação 2X55 ILUMINAÇÃO +/– 4000
	ELETRODUTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

MARCA DE CONFORMIDADE

IN 006 - ANEXO B


Quadro de Simbologia e Legenda do Sistema Preventivo por Extintores

SIMBOLOGIA/LEGENDA	
PS	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - COM SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE Ver detalhe 4

MARCA DE CONFORMIDADE

IN 006 - ANEXO C

DETALHE 4 - (Padrão)




DETALHES DO EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO DE PISO

s/ esc.

MARCA DE CONFORMIDADE

IN 0011 – ANEXO C

DETALHE 4 – (Informativo)

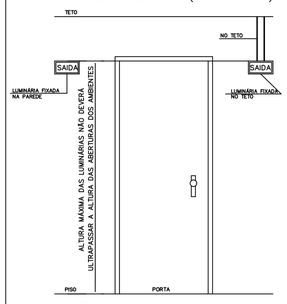

OBS:

AS LUMINÁRIAS NÃO PODEM FICAR INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES ÀS ABERTURAS DO AMBIENTE


ALTURA DAS LUMINÁRIAS
SEM ESCALA

MARCA DE CONFORMIDADE

IN 011 – ANEXO C

ILUMINAÇÃO ESCRITORIO

DETALHE 1 – (Padrão)



INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGENCIA
SEM ESCALA

MARCA DE CONFORMIDADE

IN 011 – ANEXO C

DETALHE 3 – (Modelo)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA:
- Autonomia mínima do sistema = 1 hora
- Tempo máximo de comutação = 5 segundos
- Tensão de Alimentação = 24 Vcc
- Nível mínimo de iluminamento: – 3 lux, para locais planos

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):
- Tensão individual da bateria = 12 Volts
- Número de Baterias = 01
- Instalação das Baterias = em paralelo
- Potência total do sistema = 10W


LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA:
- Temperatura de resistência ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora

LÂMPADAS:
- Tipo: Incandescente
- Potência: 10 Watts

CONDUTORES E ELETRODUTOS:
- Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.
- Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança.
- Bitola mínima dos condutores = 1,5 mm²

MARCA DE CONFORMIDADE

DETALHE 2 – (Padrão)




NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
SEM ESCALA

IN 013 – ANEXO C

DETALHE 1 – (Padrão)



NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
SEM ESCALA

MARCA DE CONFORMIDADE

IN 013 – ANEXO C

DETALHE 4 – (Modelo)

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL

SISTEMA:
- Autonomia mínima do sistema = 1 hora
- Tensão de Alimentação = 24 Vcc
- Fluxo Luminoso: 30 lúmens

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):
- Tensão individual da bateria = 12 Volts
- Número de Baterias = 01
- Instalação das Baterias = em paralelo
- Potência total do sistema = 10W

LUMINÁRIAS DE SINALIZAÇÃO:
- Temperatura de resistência ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora

CONDUTORES E ELETRODUTOS:
- Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.
- Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança.
- Bitola mínima dos condutores = 1,5 mm²

ARQUITETÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

PROJETO: EVERTON KNONER
ENG.CIVIL - CREA 055284-7

EXECUÇÃO:

ESPECIE: PLANTA BAIXA/QUADRA ESPORTIVA DE VILA APARECIDA

METRAGEM LINEAR:

AREA: 500,00M²+24,65M²

LOCALIZAÇÃO: RUA TOLDINHO
ENTRE RIOS - SC

ESCALA: SEM ESCALA

DATA: SETEMBRO

PRANCHA: P - 1