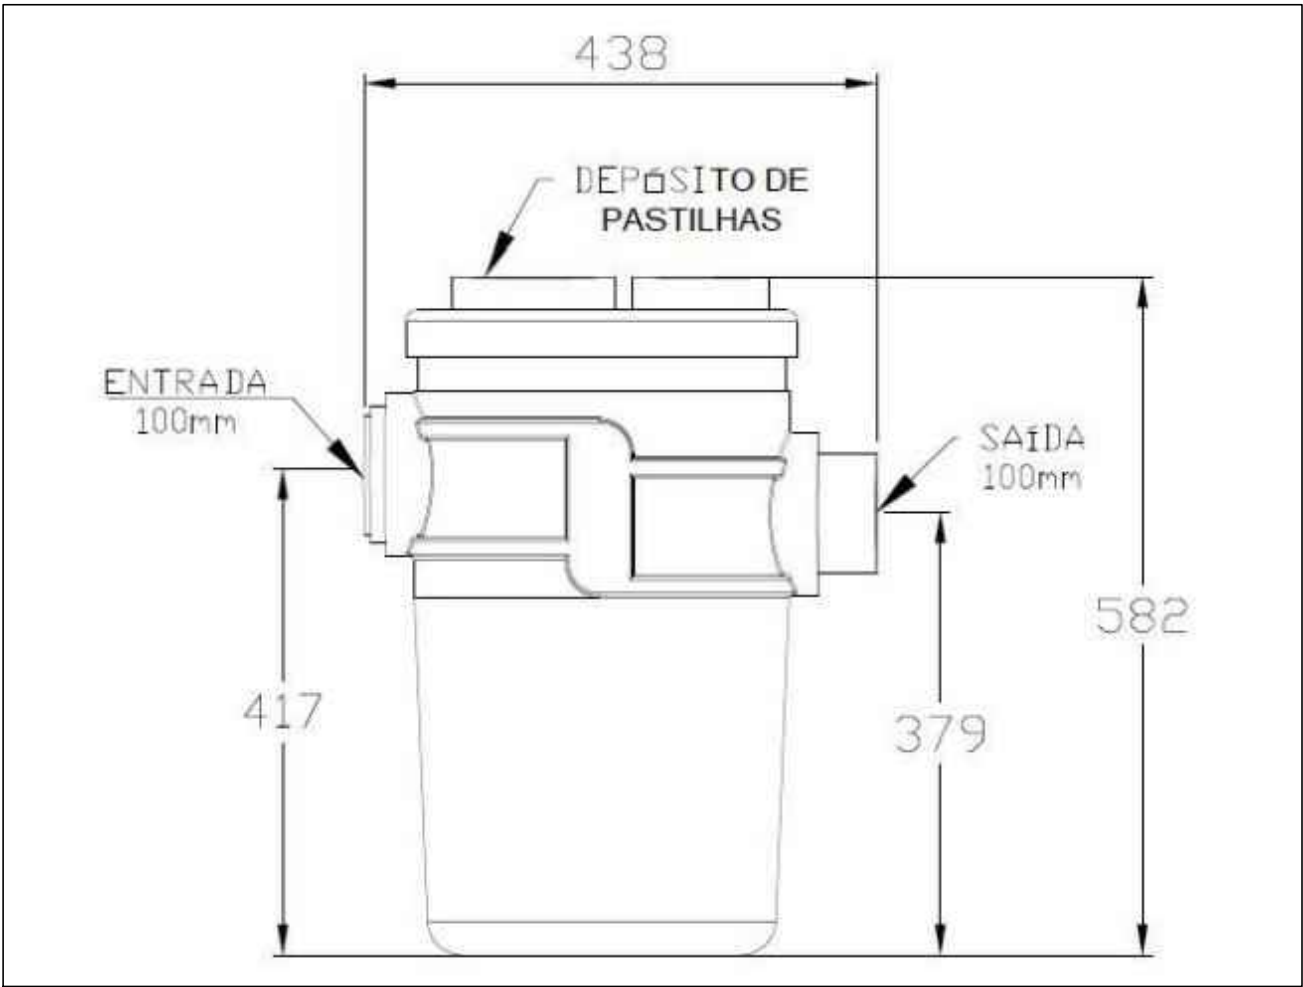


PROCESSO/ CLORADOR

As pastilhas que serão depositadas, exercem juntamente com a passagem de água, a uniformização do cloro com o efluente no interior do tanque.
Eliminando as bactérias patogênicas, podendo ser lançado na rede pluvial.

MANUTENÇÃO

A vazão do sistema será a responsável pela manutenção e reposição das pastilhas de cloro, caso seja necessário a substituição, retira-se o tampão e faz a troca da mesma.



Fonte: BAKOF



De acordo com o cálculo realizado segue abaixo:

$V = 25\text{ L}$

$Q = 0,30\text{ M}$

$H = 0,50\text{ M}$

$Q = 5,2\text{ L}$

		LOTEAMENTO HABITACIONAL POPULAR	
Resp. técnico:		Responsável:	
 Mariane Comin CAU A188944-3		 Manoela Astolfi Manfredi CREA RS 248429	
		Assunto:	
		Hisrossanitária	