


# PLANILHA PARA CALCULO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO

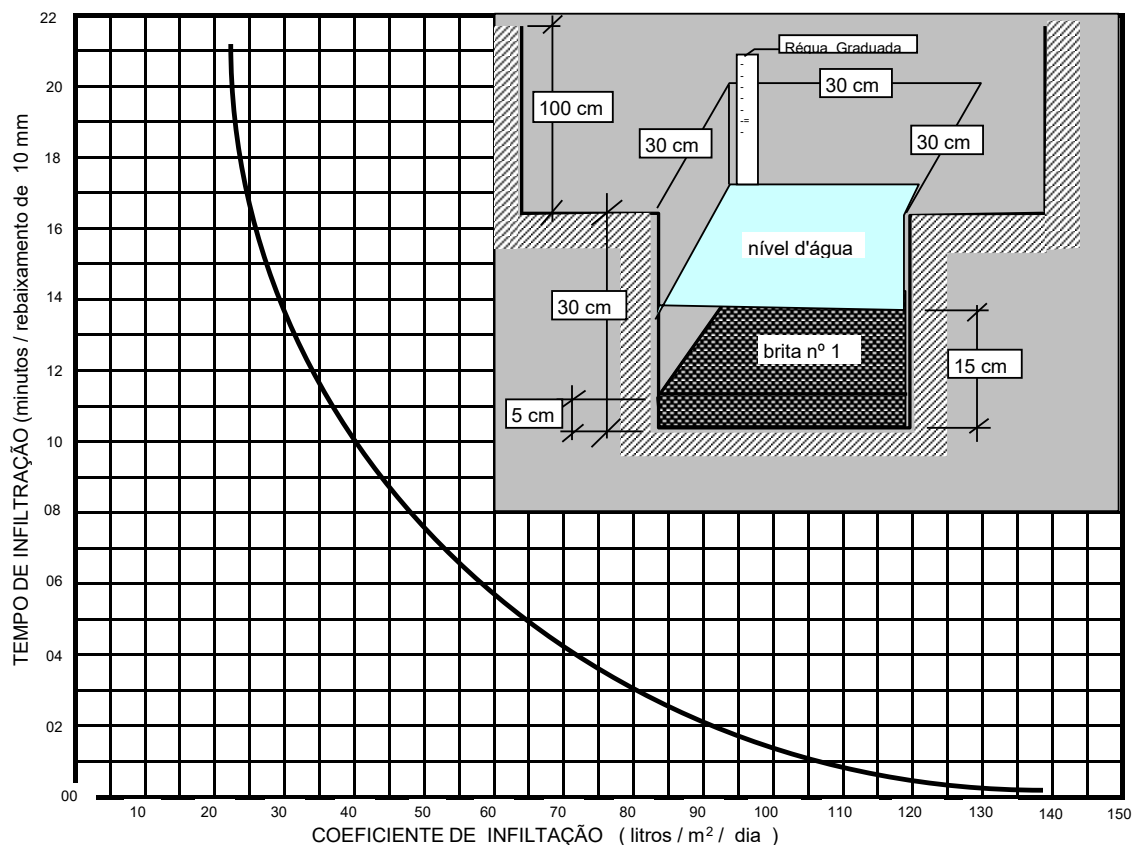

NBR - 7229/1982

## RESULTADO DOS TESTES

FURO (Nº)	1	2				
INTERVALO DE TEMPO P/ 1 cm (minutos)	3'45"	3'50"				
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO (litros/m <sup>2</sup> dia)	75,0	75,0				

**CLIENTE:** Laguna Carapa MS

**OBRA:** Edificação Civil

**LOCAL:** Distrito de Bocajá, Município de Laguna Carapã MS,

**RESP. TÉC. :** Paulo Bruschi  
CREA MS 2804/D

**DATA**

Nov/25

**FOLHA**

01/01