


MODELO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (meramente ilustrativo):

(alternativas poderão ser avaliadas pela Anatel, para todas, dependerá de aprovação prévia.)

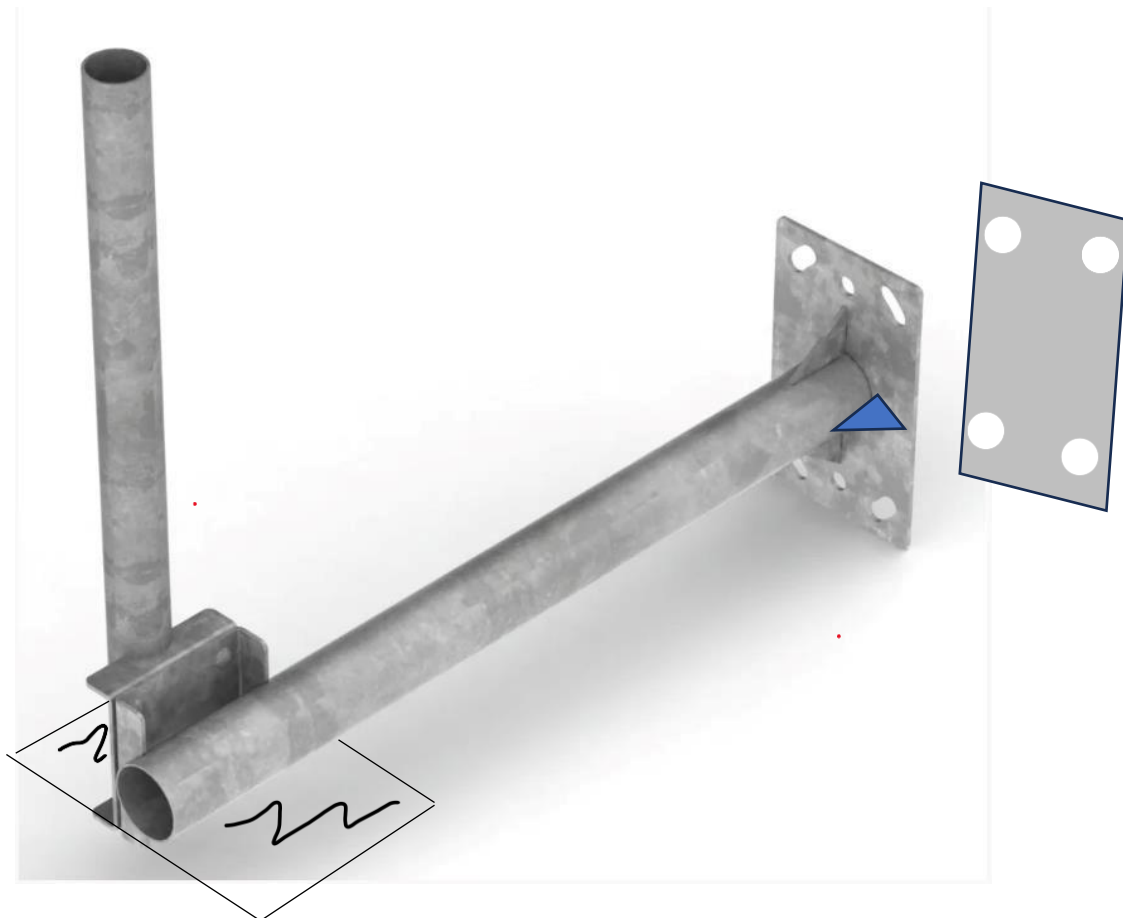

Estrutura em L para afastamento do equipamento da Parede e sustentação do equipamento:

Distância máxima da Parede: aproximadamente 60cm

Altura do mastro: 1,5m, que ficará só encostado no chão:

Tubo na espessura e com soldas reforçadas para sustentação da carga de vento do peso do equipamento;

ou seja: A fixação entre os dois tubos, deve ser reforçada; Pode se prever uma chapa quadrada para aumentar a área de contato ao solo, e na junção com a chapa na parede, quatro abas com reforços; caso o Engenheiro julgue necessário.

Também o Engenheiro pode sugerir outras alternativas de fixação, desde que afastada da parede 60cm e com altura do tubo de 1,5m.

A espessura do Tubo de Fixação do Equipamento, deve ser próximo a 60mm. O Engenheiro deve apresentar propostas alternativas.

Contra chapa para a parte interna da parede a fim de distribuir em maior área as forças.

Toda estrutura Galvanizada a fogo;

A base não pode ser fixa no piso, pois o mesmo não pode ser furado, mas é importante a base ficar encostada no chão. Por isso importante a chapa e tubos serem galvanizados após todas soldas.