
LISTA DE CONEXÕES :

1 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES E ANEL DE VEDAÇÃO PARA CAIXA D'AGUA SD-25x3/4" E TORNEIRA DE BOIA 3/4".


2 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES SD-03 - 50 mm

3 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES SD-03 - 32 mm

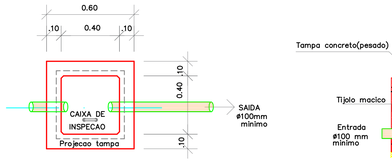


PLANTA BAIXA
DET. DA CAIXA DE INSPEÇÃO E PASSAGEM

S / ESCALA




CORTE - CC"

S / ESCALA




VISTA DA TAMPA

S / ESCALA

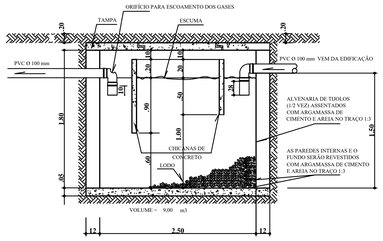

CORTE - AA" - SUMIDOURO - FOSSA SÉPTICA

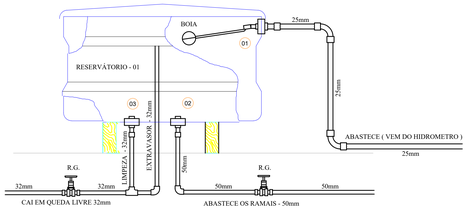

DET. DO BARRILETE

S / ESCALA

NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS COM DIÂMETROS ATÉ 100mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, SOLDÁVEL. OS TUBOS E CONEXÕES COM DIÂMETROS A PARTIR DE 150mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA;

2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA TUBOS COM DIÂMETRO ATÉ 75mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL 100mm;

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 90cm.

5. AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA.

6. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS CI E PV DEVERÃO TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIÇÃO "ESGOTO SANITÁRIO" BEM VISÍVEL;

7. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS CI DEVERÃO SER DO TIPO LEVE. O TAMPÃO DO PV DEVERÁ SER DO TIPO PESADO.


8. OS ESPAÇAMENTOS ENTRE PV E CI OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;

9. AS COTAS DOS GREIDES NAS "CI" E "PV" SERÃO DEFINIDAS IN LOCO, EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO TERRENO.


10. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES.

11. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILÍMETROS.

12. TODOS OS TUBOS QUE NÃO TIVEREM DIÂMETRO INDICADO, SERÃO DE 40mm.

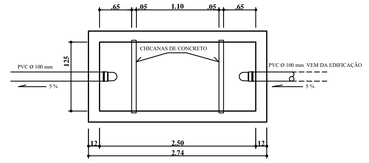

PLANTA BAIXA- SUMIDOURO - FOSSA SÉPTICA

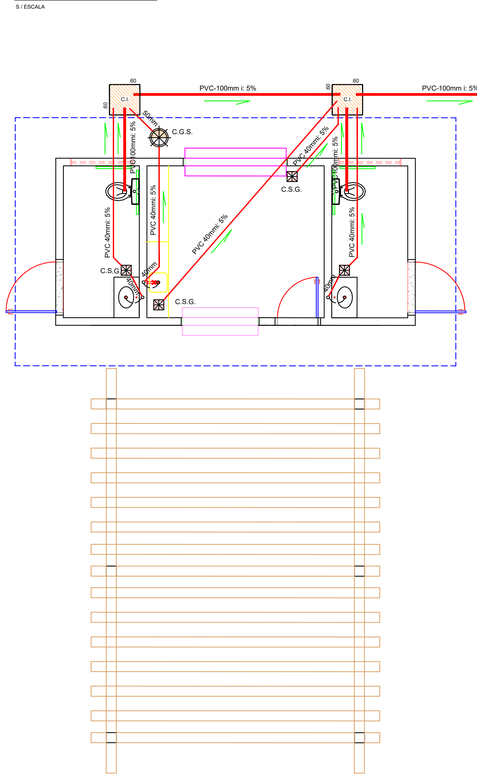
PVC-100mm i: 5%
PVC-100mm i: 5%
PVC 100mm i: 5%
FOSSA SÉPTICA
C.G.S.
C.S.G.
C.S.G.
C.S.G.
PVC 40mm: 5%
PVC 40mm: 5%
PVC 40mm: 5%
PVC 40mm: 5%
PVC 40mm: 5%
PVC 40mm: 5%
40mm
40mm
40mm