



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Fundo Municipal de Saúde

Jerônimo Monteiro – ES, 17 de julho de 2024.

EMITENTE: COMISSÃO DE AVALIAÇÃO AO PREGÃO CIM POLO SUL Nº 03/2024.

DESTINATÁRIO: SETOR DE COMPRAS.

Relatório de Análise de amostras de Fraldas Geriátricas e Infantis

Considerando os modelos de fralda informados pelos fornecedores referente ao Pregão Eletrônico 03/2024, do Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo – CIM Polo Sul, em atendimento às exigências do Edital, a Comissão de Avaliação regida pela Portaria CIM Polo Sul Nº. 23 de 14 de maio de 2024, reuniu-se no dia 16 do corrente mês a partir das 09h na sede do Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro, para avaliar as características das fraldas informadas, a fim de identificar se elas atendem ou não ao descrito em edital. Segue abaixo a listagem das fraldas que foram desclassificadas por não possuírem características compatíveis com o descritivo do objeto:



Itens 001 a 005 - Fralda descartável geriátrico tamanhos “P, M, G, GG e XXG”

Empresa: MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA

Modelo: MASTER CONFORT

DESCCLASSIFICADA

- A fralda apresentada é diferente do modelo informado no momento da licitação, o modelo informado foi “MASTER CONFORT”, porém o apresentado foi “MASTER CONFORT PREMIUM”, que a pesar de serem da mesma fabricante, são modelos completamente diferentes;
- A fralda apresentada não informa na embalagem possuir proteção de no mínimo 10h ou noturna;
- Mesmo assim, a amostra foi avaliada a fim de constatar a qualidade do produto, que se mostrou fora dos padrões pretendidos nesta aquisição. Ao adicionar 1,2L de água ao produto, o mesmo não foi capaz de conter o líquido, vazando pela mesa. Foi realizado o mesmo procedimento em uma fralda de outra marca, já utilizada pela Secretaria de Saúde de Jerônimo Monteiro, que foi capaz de comportar todo o líquido. Seguem abaixo fotos tiradas no momento da realização dos testes.

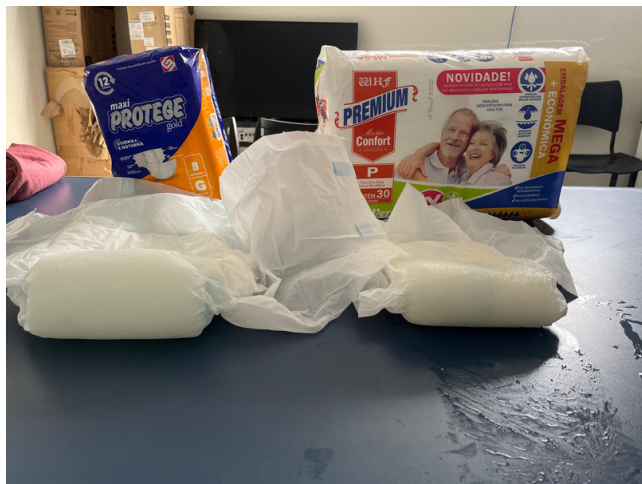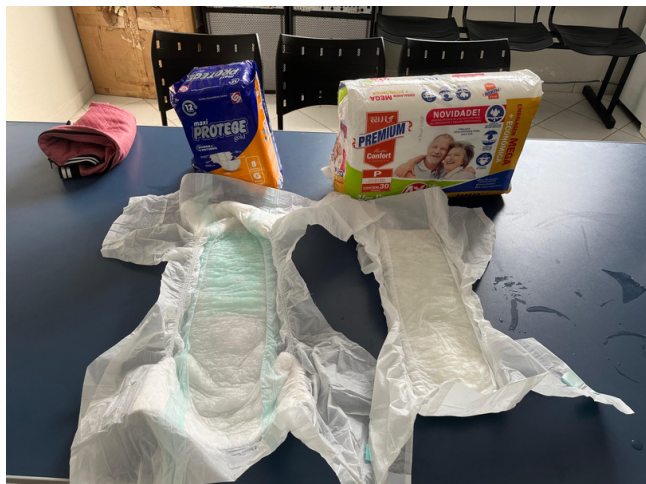

Avenida Dr. José Farah, nº 08 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000
Tel: (28) 3558-1670 – email: semsa@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fundo Municipal de Saúde

Vale ressaltar que o material será utilizado por pacientes em situação de comorbidades, muitos com casos de incontinência urinária severa, devendo a fralda suportar o período de sono noturno do paciente, por isso a solicitação de proteção por até 10h ou noturna. Desta forma, a amostra foi desclassificada, pois não atende à necessidade dos pacientes que farão uso do material.

Ramon Olmo Lacerda Pirovani
Membro da Comissão

Lais Lopes dos Santos Oliveira
Membro da Comissão

Duara Matos Leal
Membro da Comissão