

TÉRREO


## Planta Baixa - Alarme

ESC. 1: 75


- Observações:
- 1 - ELETRODUTO NÃO COTADO BITOLA IGUAL A  $\phi 3/4"$ .
  - 2 - FIAÇÃO NÃO COTADA IGUAL A 2,5mm<sup>2</sup>.
  - 3 - SÓ SERÁ ADMITIDO O USO DE EMENDAS NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DAS CABEAÇÕES NOS CASOS DE DERIVAÇÕES DE UM MESMO CIRCUITO DEVENDO AS MESMAS SEREM SOLDADAS COM SOLDA 60%x40% ISOLADAS COM FITA DO TIPO AUTO FUSÃO.
  - 4-TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES COM ANILHAS INDELEVEIS
  - 5-UTILIZAR BUCHA E ARRUELA EM TODA CONEXÃO ELETRODUTO/QUADRO; ELETRODUTO/CAIXA E ELETRODUTO/ELETRICALHA.
  - 6-ATERRAR OS ELETRODUTOS A PARTIR DOS QUADROS COM CABO DE MESMA BITOLA DO CABO FASE ALIMENTADOR.
  - 7-TODAS AS CAIXAS DE PASSAGENS TERÃO TAMPA CEGA APARAFUSADA.
  - 8- DEVE SER PREVISTO BALUN PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS E A ALIMENTAÇÃO DA CAMERA.

ESPAÇO INFORMATIVO / CARIMBO ÓRGÃOS PÚBLICOS / NÃO ALTERAR

LEGENDA	
	CENTRAL DE ALARME VIA GPRS
	SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO
	SENSOR EXTERNO DUPLO
	SENSOR MAGNÉTICO COM FIO
	CENTRAL ELETRICADORA
	SIRENE MAGNÉTICA
	DVR
	CAMERA INTERNA
	CAMERA EXTERNA
	CABO UTP- 4 PARES CAT6
	CABO CCI50 - 3 PARES
	TECLADO DE ACESSO
	TOMADAS ESTABILIZADAS
	RACK 19" 5U
	NO BREAK
	CONDULETES GALVANIZADOS
	BOTÃO ALARME E PÂNICO

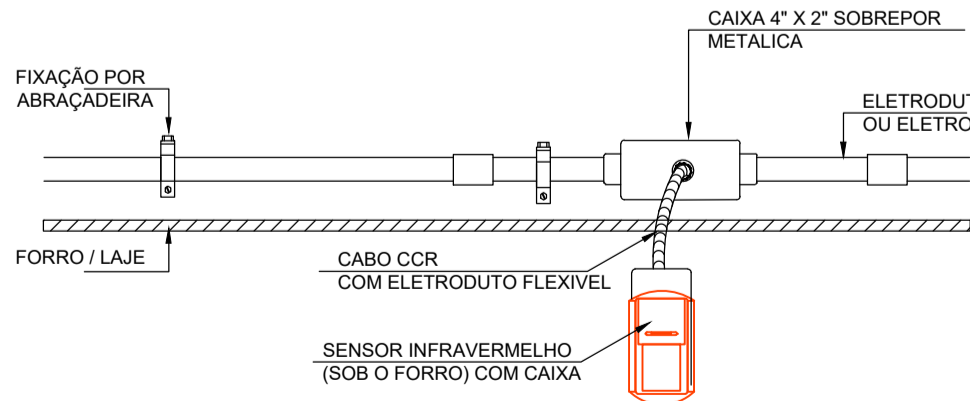

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE ALARME SEM ESCALA

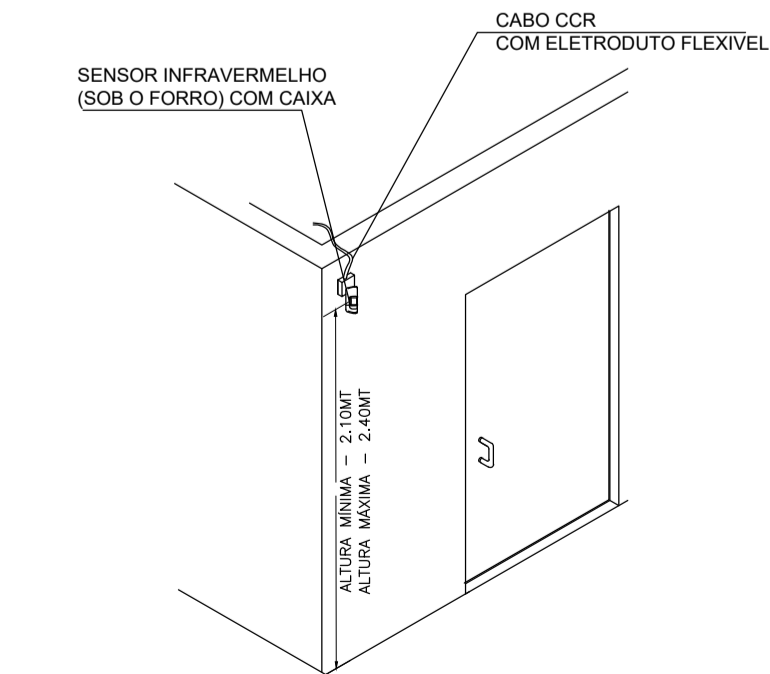

DETALHE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE ALARME SEM ESCALA

OBRA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA	SEGURANÇA
LOCAL	
DPGE e TRT - Rua Juvenal Rezenda da Silva esq. Rua Olimpio Dias dos Santos, n. 299 - Vila Izaópolis - Cassilandia / MS - CEP 79540-000	
AUTOR DO PROJETO	
DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO DO SUL ARQ. / ENG. - CREA / CAU	
RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ EXECUÇÃO DA OBRA	
A LICITAR	
PRÓPRIETÁRIO	
DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO DO SUL CNPJ: 03.236.066/0001-73	
TÍTULO	
ALARME E CERCA ELÉTRICA	
FOLHA	
01/02	
ESCALA	DATA
INDICADA	15/07/2024
REVISÃO	00/00/0000
DESENHO	