


DET. 01 - INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

Notas

- Deverá haver dispositivo para bloqueio do quadro;
- Deverá ter na parte interna do quadro o diagrama unifilar com os detalhes dos circuitos e especificações técnicas;
- Colocar uma plaqueta com identificação da tensão e nome do quadro;
- Colocar uma plaqueta com identificação de perigo risco de choque;
- As tubulações devem possuir conexões apropriadas no quadro;

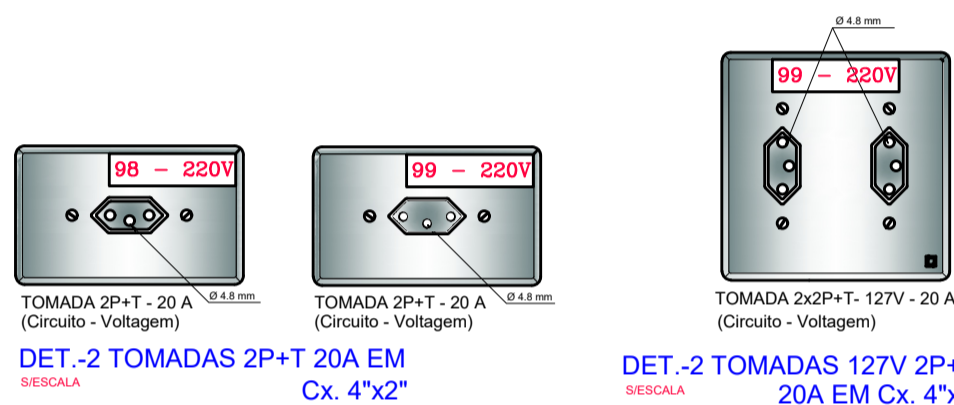

ESPAÇO INFORMATIVO / CARIMBO ÓRGÃOS PÚBLICOS / NÃO ALTERAR

 DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL	
OBRA REFORMA EDIFÍCIO COMPARTILHADO TRT e DPGE/MS	
ELÉTRICA	
LOCAL DPGE e TRT - Rua Juvenal Rezenda da Silva eq. Rua Olimpio Dias dos Santos, n. 299 - Vila Izanópolis - Cassilândia / MS - CEP 79540-000	ÁREA DE ÁREAS ÁREA A CONSTRUIR = 000,00 m² ÁREA CONSTRUIDA = 291,08m² ÁREA TERRENO = 000,00 m²
AUTOR DO PROJETO DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL ARO / ENG - CREA / CAU RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ EXECUÇÃO DA OBRA CREA OU CAU A LICITAR RRT OU ART:	PROPRIETÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL CNPJ: 03.236.066/0001-73
TÍTULO Rede Elétrica	
FOLHA 01/02	
ESCALA Indicada	DATA 08/09/2025
REVISÃO 00/00/0000	DESENHO

Planta Baixa - Rede Elétrica
ESC. 1: 75