


2 NOTAS E ESPECIFICAÇÕES
SEM ESCALA

- 1 - A INSTALAÇÃO DEVERÁ PASSAR POR INSPEÇÃO EM SUAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A CADA 180 DIAS.
- 2 - O NÍVEL DE TENSÃO DO PROJETO É 220/127V 60Hz.
- 3 - OS CIRCUITOS DE ACIONAMENTO DE ALARME E SIRENE DEVERÃO PASSAR EM ELETRODUTO DIFERENTE DO CIRCUITO DE ACIONAMENTO DA BOTOEIRA BOMBA.
- 4 - O ANTERPROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO FOI ELABORADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NO PROJETO DE INCÊNDIO.
- 5 - O DISPOSITIVO AVANÇADOR DEVE SER INSTALADO NA PAREDE, NO LOCAL INDICADO NA PLANTA, PROPORCIONANDO IMEDIATA SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DA OCORRÊNCIA DE ALARME.
- 6 - O SISTEMA DEVE TER TODOS OS ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, BUNDAGENS DE CABOS E PARTES METÁLICAS, LIGADOS A UM MESMO REFERENCIAL DE TERRA, PREFERENCIALMENTE O DA ÁREA DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL, SENDO SEGURO E ATERRADOS.
- 7 - FIOS, CABOS E CABOS MULTIPARES DO CIRCUITO DEVEM SER DE USO EXCLUSIVO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO.
- 8 - O ANTERPROJETO DE ELÉTRICA FOI ELABORADO COM BASE NAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS.

3 DETALHES GENÉRICOS
SEM ESCALA

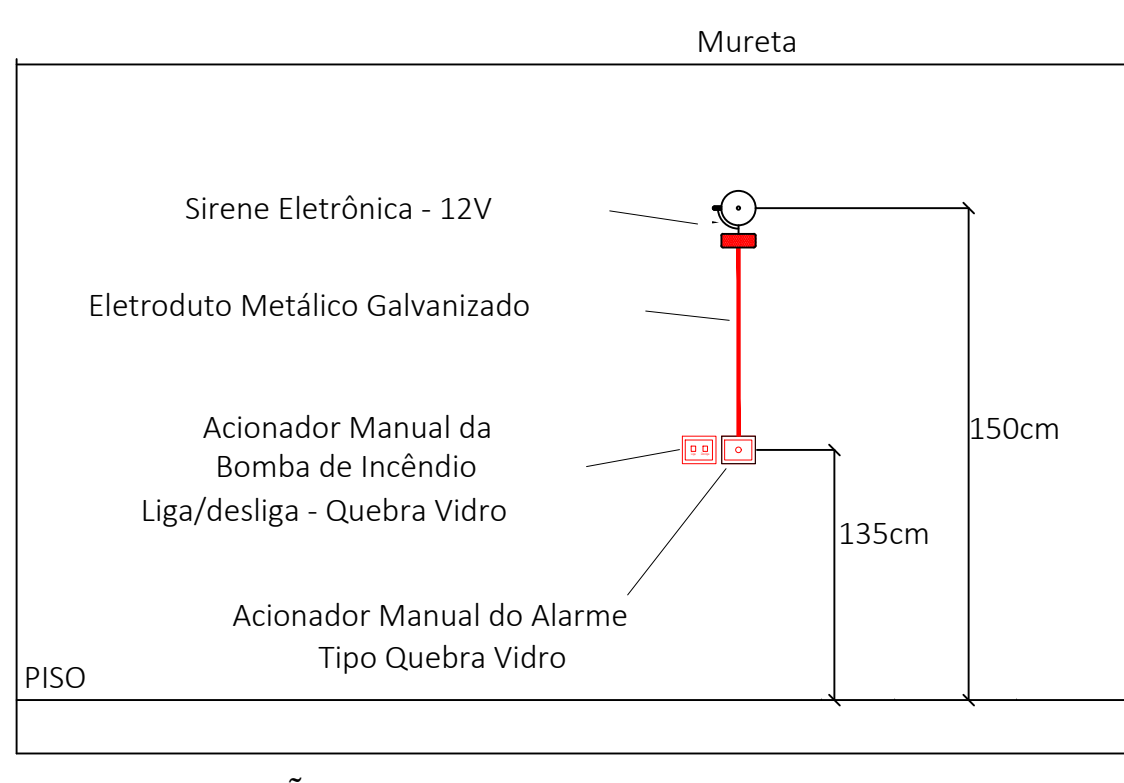

INSTALAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL DO ALARME, DA SIRENE E DA BOTOEIRA DE INCÊNDIO

4 LEGENDA DE SÍMBOLOS

Legenda - Térreo	
	Caixa 2x4" de embutir
	Caixa de passagem 150x150x80 a 2,80 do piso
	Caixa de passagem 150x150x80 no piso
	Caixa de passagem 200x200x100 no piso
	Condutele LL
	Condutele LR
	Condutele T
	Motor trifásico a 0,30m do piso
	Quadro de distribuição
	Sirene

CARIMBO		
RBO	27/06/2024	EMIÇÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO

ANTEPROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
OBRA:	EDUCACIONAL ESCOLA ESTADUAL NOVA BAIRRO NICO BARACAT	
PROPRIETÁRIO: CPF/CNPJ:	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- SEDUC 53.291.992/0001-10	
ENDEREÇO:	RESIDENCIAL NICO BARACAT, MIRANTE DO PARQUE, RUA 04 ESQUINA COM A RUA 17, S/N, CUIABÁ MT	
AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU:	 FERNANDO C. FIGUEIRA Engenheiro Eletricista CREA/MT: MT019465	
RESP. P/ EXECUÇÃO: CREA/CAU:		
ESCALA:	ASSUNTO:	FOLHA Nº:
INDICADA	ELETRICA DE ACIONAMENTO DE INCENDIO, LEGENDA, NOTAS, DETALHES GENÉRICOS	ELE 01/02
NOME DO ARQUIVO DIGITAL: OBR 2025-EE NICO BARACAT - ELE INC- ANTEPROJETO-001		



-

(



ALARME, DA SIRENE E DA BOTOEIRA DE INCÊNDIO

(

(

[illegible]

 SEDOC Secretaria de Educação  Governo do Mato Grosso ANEXO PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
OBRA:	EDUCACIONAL ESCOLA ESTADUAL NOVA BAIRRO NICO BARACAT
PROPRIETÁRIO: CPF (CNPJ):	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- SEDUC 53.291.992/0000-1-10
ENDEREÇO:	RESIDENCIAL NICO BARACAT, MIRANTE DO PARQUE, RUA 04 ESQUINA COM A RUA 17, S/N, CUIABÁ MT
AUTOR DO PROJETO: CREIA- CAU:	 Fernando de Aguiar Engenheiro Eletricista CREIAMT- MT0104860
RESP. P/ EXECUÇÃO: CREIA- CAU:	
ESCALA:	ASSUNTO:
INDICADA	ELÉTRICA DE ACIONAMENTO DE INSTALAÇÃO, LEGENDA, NOTAS, DETALHES GERAIS
NOME DO ARQUIVO DIGITAL: CBA-2025-EE NICO BARACAT - ELE-INC-ANEXO PROJETO.dwg	