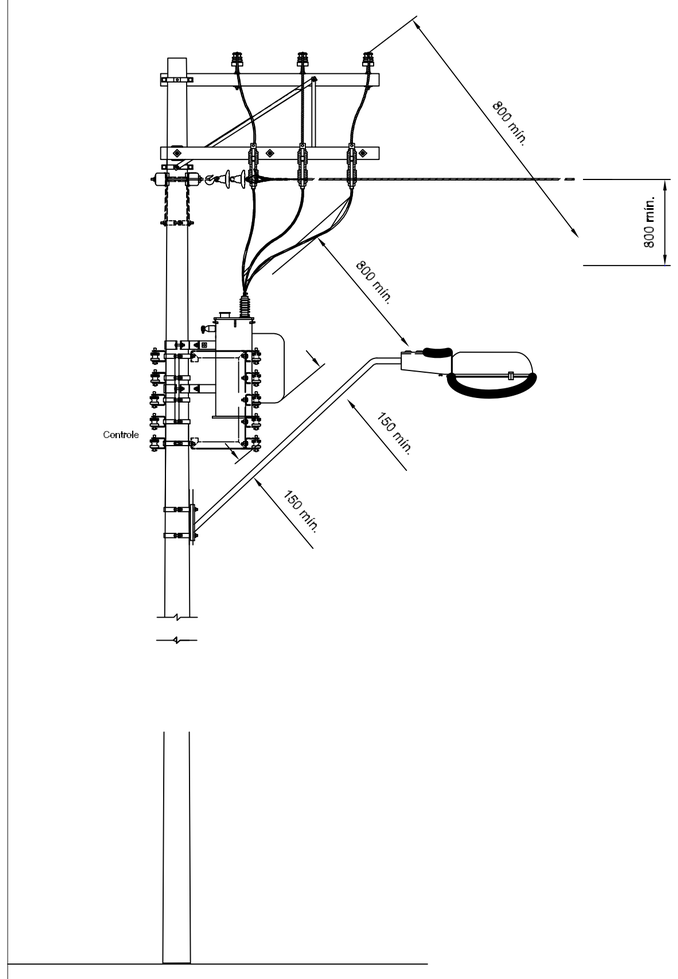

Afastamento Mínimo - Iluminação Pública

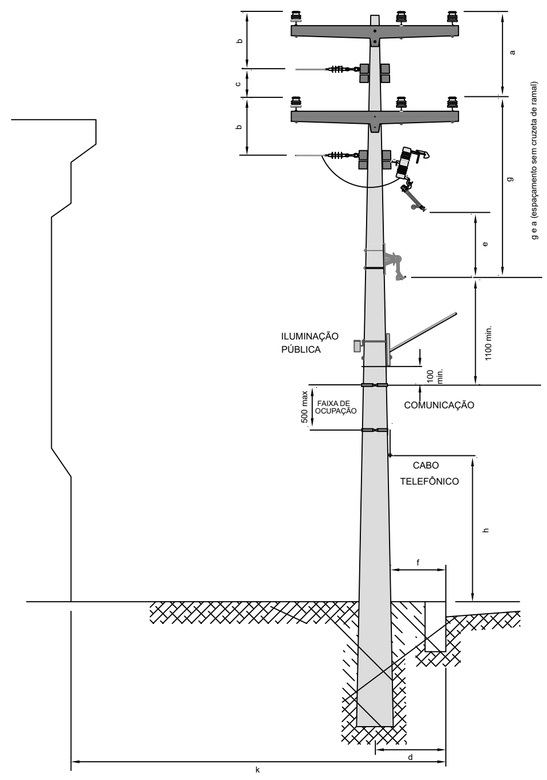

AFASTAMENTOS MÍNIMOS (mm)									
TENSÃO (kV)	a	b	c	k ≤ 2500		k > 2500		e	g
				d	f	d	f		
15	800	500	800	350	150	500	200	1100	800
36,2	900	700	900					1300	1000

Afastamentos Mínimos de Estruturas
Rede Convencional

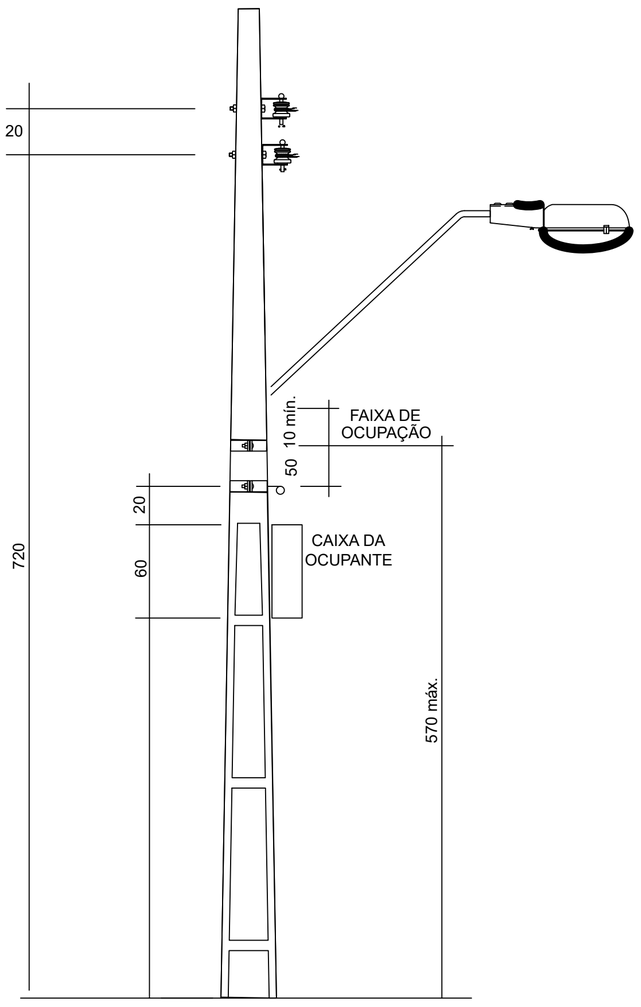

Estrutura Secundária - Sem Equipamento.

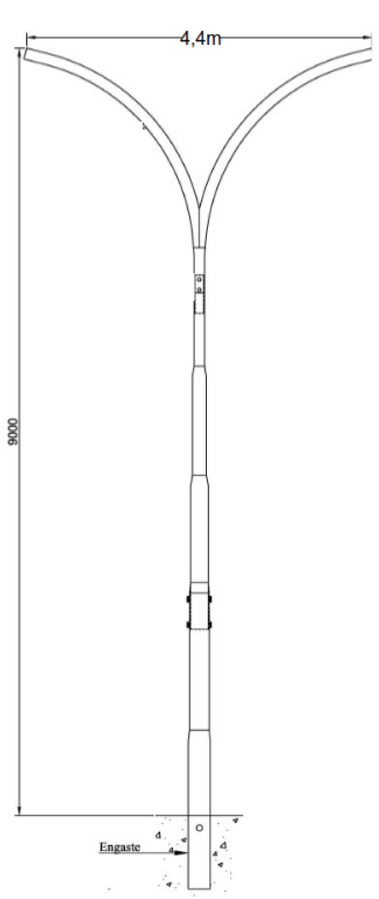

POste metalico Duplo

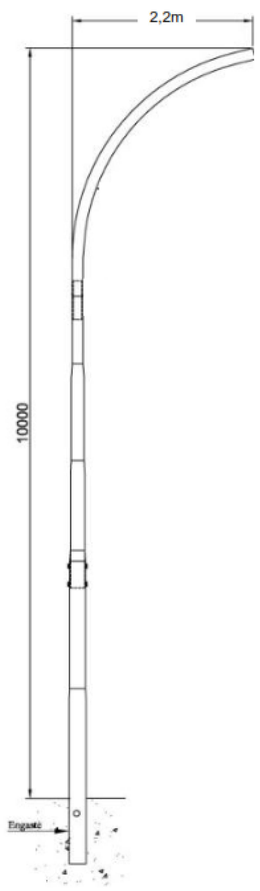

POste metalico Simples

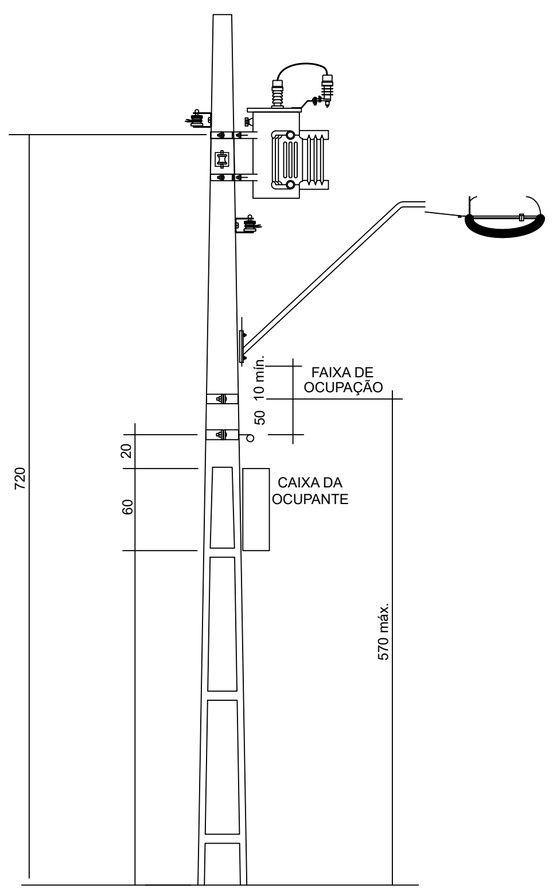

Estrutura Secundária - Com Equipamento

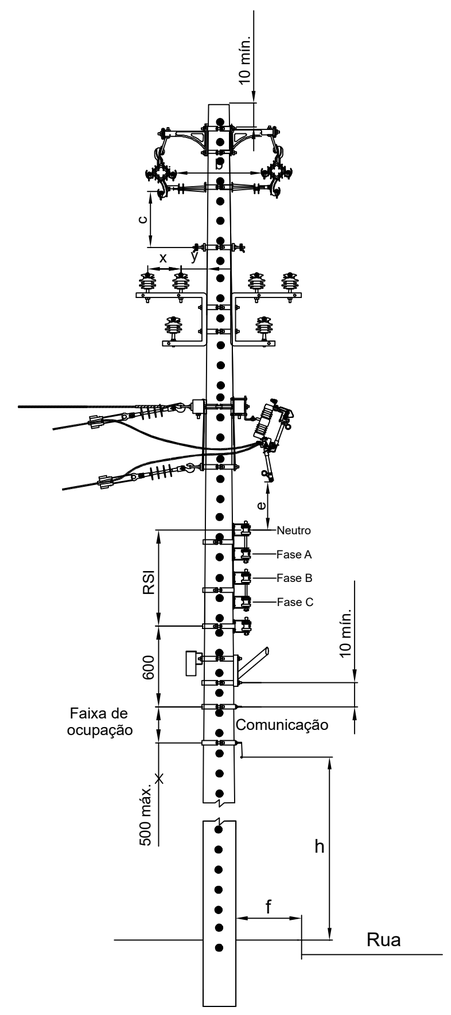

Afastamentos Mínimos de Estruturas
Rede Compacta

DESENHO 4 - Braços de iluminação pública - Braço extralongo

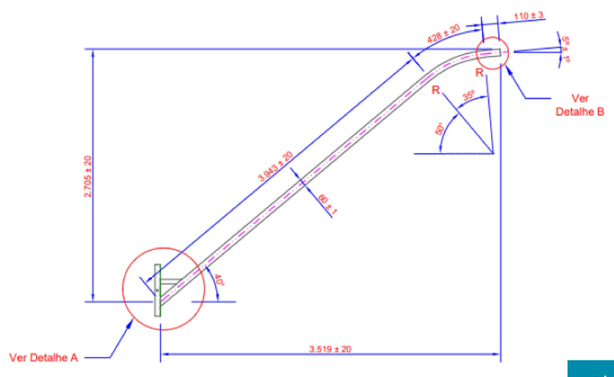

Código Energisa
691766

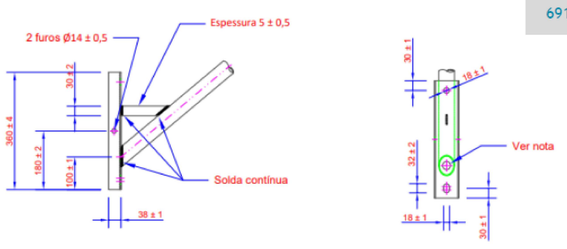

Detalhe A



DETALHE CAIXA DE passagem e haste de aterrametno



DETALHE DA CONEXÃO DE poster METÁLICOS

PROJETO

MÜLLER ENGENHARIA
Eliel Monczevski
Engenheiro Eletricista
CREA | SC 17660-3
muller.eng02@gmail.com - (47) 9.9624-9270

Projeto Iluminação Pública

Endereço:
MUNICÍPIO DE ANGÉLICA, SUDESTE DE MATO GROSSO DO SUL

IDENTIFICAÇÕES

PROPRIETÁRIO:
Município Angelica - MS
CNPJ: 03.747.649/0001-69

PROJETO E EXECUÇÃO:
ELIEL MONCZEVSKI:08982717978
Assinado de forma digital por ELIEL MONCZEVSKI:08982717978
Dados: 2024.11.08 16:45:30 -03'00'
Eliel Monczevski
Eng. Eletricista - CREA/SC 17660-3

PRANCHA

INFORMAÇÕES	CONTEÚDO DA PRANCHA	NÚMERO PR.
DESENHO: FELIPE ESCALA: INDICADAS DATA: 07/11/2024	Planta Eletrica	02/02