



Legenda de condutos - Pavimento	
Elétrica	
	Alta
	Piso

Legenda - Pavimento	
	Caixa de passagem 200x200x100 a 2,20 do piso
	Caixa de passagem 300x300x300 no piso
	Entrada de serviço
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Refletor Led 150W Fixado na Estrutura Metálica
	Relé Fotoelétrico
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Terminal
	Tomada no piso

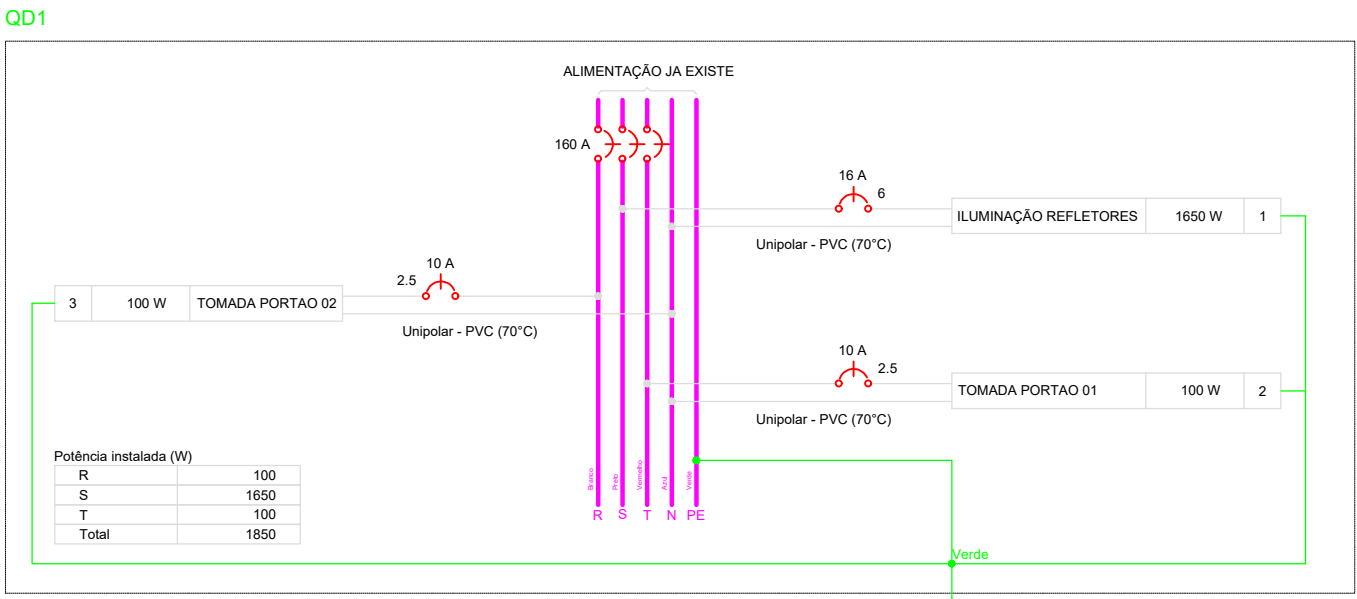

Dispositivo	Quantidade	Pot. (W)	Tensão (V)	Corrente (A)	Seção (mm²)	Comprimento (m)	Material
ILUMINAÇÃO REFLETORES	1	1500	127	11	11	11	Unipolar - PVC (70°C)
TOMADA PORTAO 01	2	100	127	1	1	1	Unipolar - PVC (70°C)
TOMADA PORTAO 02	2	100	127	1	1	1	Unipolar - PVC (70°C)
TOTAL							

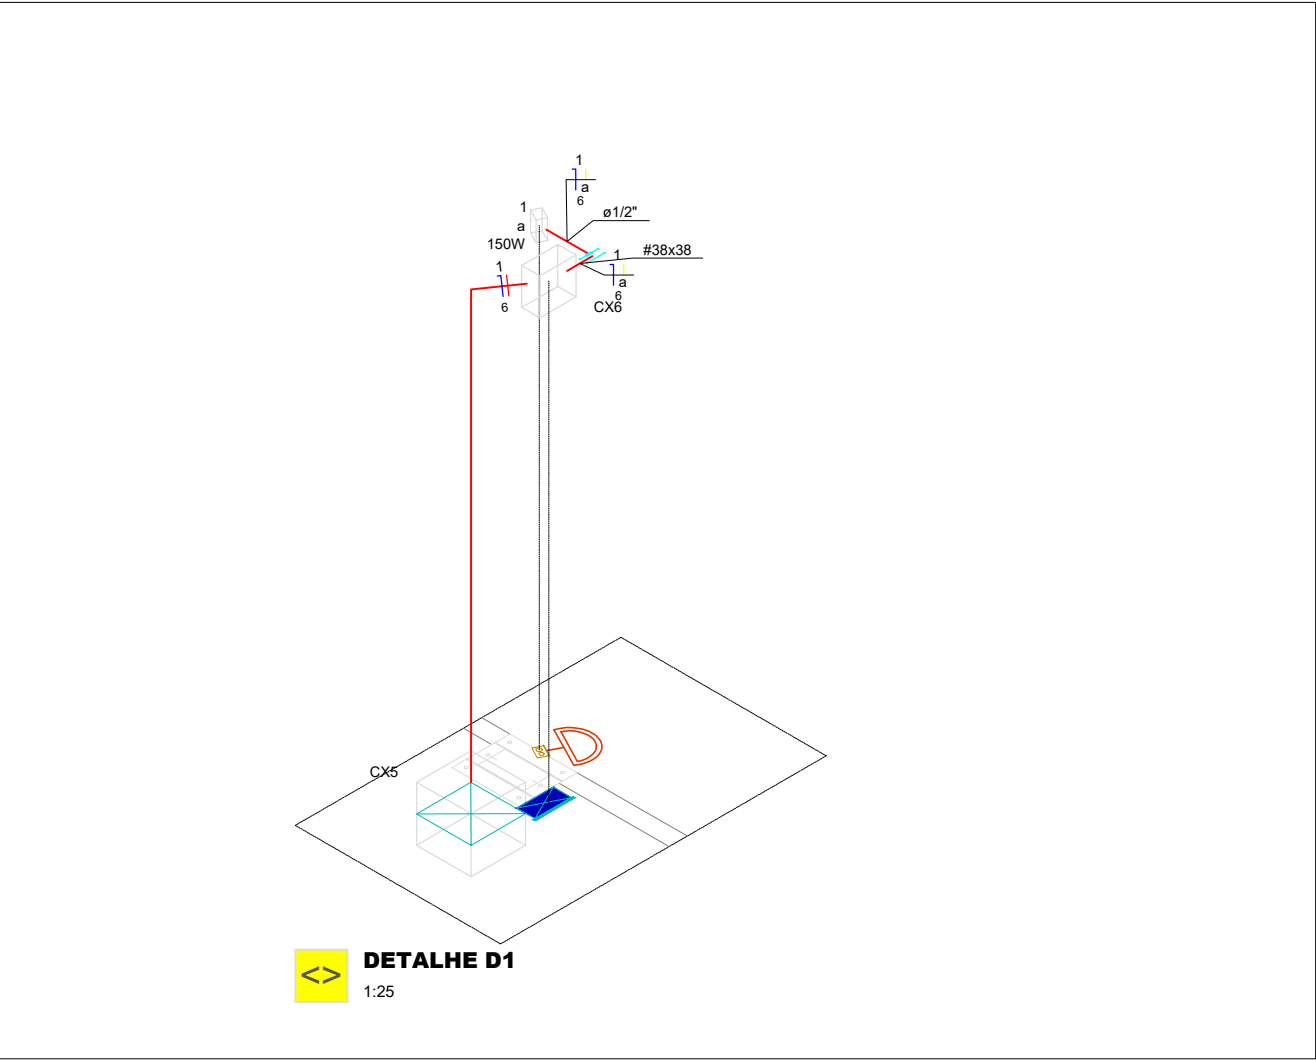

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Educação



OBRA/SERVIÇO:
REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO
NO CME LUIZ SIMÕES MATIAS
PROJETO ELÉTRICO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:
RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA (48), N°1209-N, JARDIM MITUO, TANGARÁ DA SERRA - MT
CEP: 78.302-177

ÁREAS:

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
CPF: 13.788.230/0001-66

WYD COSTA GALAZO
ENGENHEIRA ELÉTRICA
CREA: MT 55334

CONTEÚDO:

PROJETO ELÉTRICO - BLOCO A E B

DATA:

22/08/2025

ESCALA:

INDICADA

PRANCHA

01

OBSERVAÇÕES:

DESENHO:

Weyd Costa



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 13EA-533D-B48F-9CF0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WEYD COSTA CALADO (CPF 062.XXX.XXX-18) em 26/08/2025 13:39:56 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 26/08/2025 17:08:06 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/13EA-533D-B48F-9CF0>