

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025**Assunto: **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02**

Requerente: LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA (ECCOPOWER)

Trata-se de Pedido de Esclarecimento apresentado, tempestivamente, pela empresa ECCOPOWER, por meio eletrônico (e-mail), acerca do Edital – PREGÃO 90016/2025 **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES**, segue a transcrição do questionamento:

Prezados Senhores, boa tarde!


A Eccopower Sistemas de Energia, vem através desta solicitar Esclarecimentos Técnicos quanto aos NOBREAK de 3 kVA onde:

- NOBREAK de 3 kVA – ITEM 01:
- PLUGUE DE ENTRADA: É solicitado que o equipamento possua plugue do cabo de força. Informamos que devido a potência solicitada de 3000 VA e a tensão solicitada de entrada ser 110 Vac, a corrente que o equipamento poderá fornecer será de 27,27 A (110 Vac), assim, não sendo possível utilizar plugue de 20 A. Solicitamos que seja flexibilizado este item, para que possa ser fornecidos equipamentos com bornes de entrada, visto que os padrões NBR 14136, não atendem a capacidade exigida pelo NOBREAK ofertado.
- TOMADAS: É solicitado no edital que o nobreak de 3 kVA possua 07 tomadas. Por padrão equipamentos dessa potência possuem 04 tomadas onde estas são suficientes para alimentar as cargas que serão ligadas ao nobreak. Sendo assim gostaríamos de saber se será aceito equipamentos com 04 tomadas? Desde já agradecemos pela atenção e ficamos no aguardo de uma posição. Por gentileza, acusar o recebimento. Atenciosamente,

RESPOSTA:**Questionamento 2:**

Em resposta aos questionamentos de natureza técnica, transcrevemos o posicionamento do setor especializado, constante no MEMO 096/2026/STI/ALMT, nos seguintes termos: *"Em atenção ao pedido de esclarecimentos apresentado, não há especificação de plugue de entrada de 20A. Sobre o número de tomadas, existe modelo no mercado que atende às especificações solicitadas. Somente serão aceitos equipamentos que atendam integralmente às especificações mínimas exigidas no edital."*

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2026.

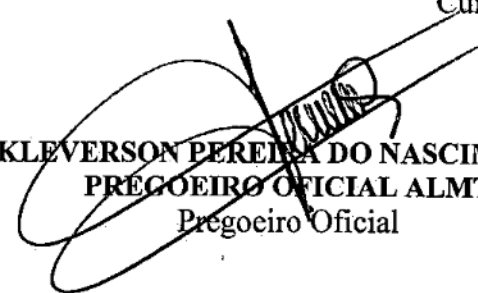

KLEVERSON PEREIRA DO NASCIMENTO
PREGOEIRO OFICIAL ALMT
Pregoeiro Oficial

Solicitação de Esclarecimentos AVT: 260225, 260226 - P.E 90016/2025 - Assembleia Legislativa de Mato Grosso (MT)

"Eccopower" <licitacao@eccopower.com.br>

18 de fevereiro de 2026 às 16:52

Para: sgel@al.mt.gov.br

Cc: "Nathália Medeiros Araújo" <licitacaoadm1@eccopower.com.br>, "Isabel Rodrigues" <licitacaoadm@eccopower.com.br>

Prezados Senhores, boa tarde!

A Eccopower Sistemas de Energia, vem através desta solicitar Esclarecimentos Técnicos quanto aos NOBREAK de 3 kVA onde:

- **NOBREAK de 3 kVA – ITEM 01:**

- **PLUGUE DE ENTRADA:** É solicitado que o equipamento possua plugue do cabo de força. Informamos que devido a potência solicitada de 3000 VA e a tensão solicitada de entrada ser 110 Vac, a corrente que o equipamento poderá fornecer será de 27,27 A (110 Vac), assim, não sendo possível utilizar plugue de 20 A. Solicitamos que seja flexibilizado este item, para que possa ser fornecidos equipamentos com bornes de entrada, visto que os padrões NBR 14136, não atendem a capacidade exigida pelo NOBREAK ofertado.

- **TOMADAS:** É solicitado no edital que o nobreak de 3 kVA possua 07 tomadas. Por padrão equipamentos dessa potência possuem 04 tomadas onde estas são suficientes para alimentar as cargas que serão ligadas ao nobreak. Sendo assim gostaríamos de saber se será aceito equipamentos com 04 tomadas?

Desde já agradecemos pela atenção e ficamos no aguardo de uma posição.

Por gentileza, acusar o recebimento.

Atenciosamente,



Allan Bergamin
Analista Técnico
(11) 4341-3592
(11) 4341-3570 (PABX)



lacerdasistemas.com.br

Mem. nº 096/2026/STI/ALMT

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2026.

À Superintendência de Licitação**Assunto:** Resposta ao memorando nº 111/2026/SL

Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 90016/2025

Senhor Superintendente,

Tendo em vista o pedido de esclarecimento realizado em face do **Pregão Eletrônico nº 90016/2025**, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, segue:

Pedido de Esclarecimento da empresa LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA (ECCOPOWER)

Prezados Senhores, boa tarde!

A Eccopower Sistemas de Energia, vem através desta solicitar Esclarecimentos Técnicos quanto aos NOBREAK de 3kVA onde:

- NOBREAK de 3 kVA – ITEM 01:
- PLUGUE DE ENTRADA:

É solicitado que o equipamento possua plugue do cabo de força. Informamos que devido a potência solicitada de 3000 VA e a tensão solicitada de entrada ser 110 Vac, a corrente que o equipamento poderá fornecer será de 27,27 A (110 Vac), assim, não sendo possível utilizar plugue de 20 A. Solicitamos que seja exibido este item, para que possa ser fornecidos equipamentos com bornes de entrada, visto que os padrões NBR 14136, não atendem a capacidade exigida pelo NOBREAK ofertado.


- TOMADAS:

É solicitado no edital que o nobreak de 3 kVA possua 07 tomadas. Por padrão equipamentos dessa potência possuem 04 tomadas onde estas são suficientes para alimentar as cargas que serão ligadas ao nobreak. Sendo assim gostaríamos de saber se será aceito equipamentos com 04 tomadas?

Desde já agradecemos pela atenção e ficamos no aguardo de uma posição.

Por gentileza, acusar o recebimento.

Atenciosamente,

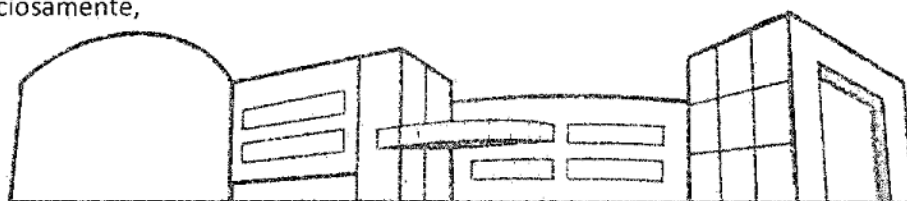

Resposta: Em atenção ao pedido de esclarecimentos apresentado, **não há especificação de plugue de entrada de 20A**. Sobre o número de tomadas, existe modelo no mercado que atende às especificações solicitadas. Somente serão aceitos equipamentos que atendam integralmente às especificações mínimas exigidas no edital.

Respondido ao esclarecimento, fica a cargo da Superintendência de Licitação tomar as medidas necessárias.

Atenciosamente,



THAIS BATISTA MELO COSTA

Coordenadora de Tecnologia da Secretaria de Tecnologia da Informação

DRF/STI/ALMT

