


Fixação da sinalização  
Detalhe genérico - S/ ESC.

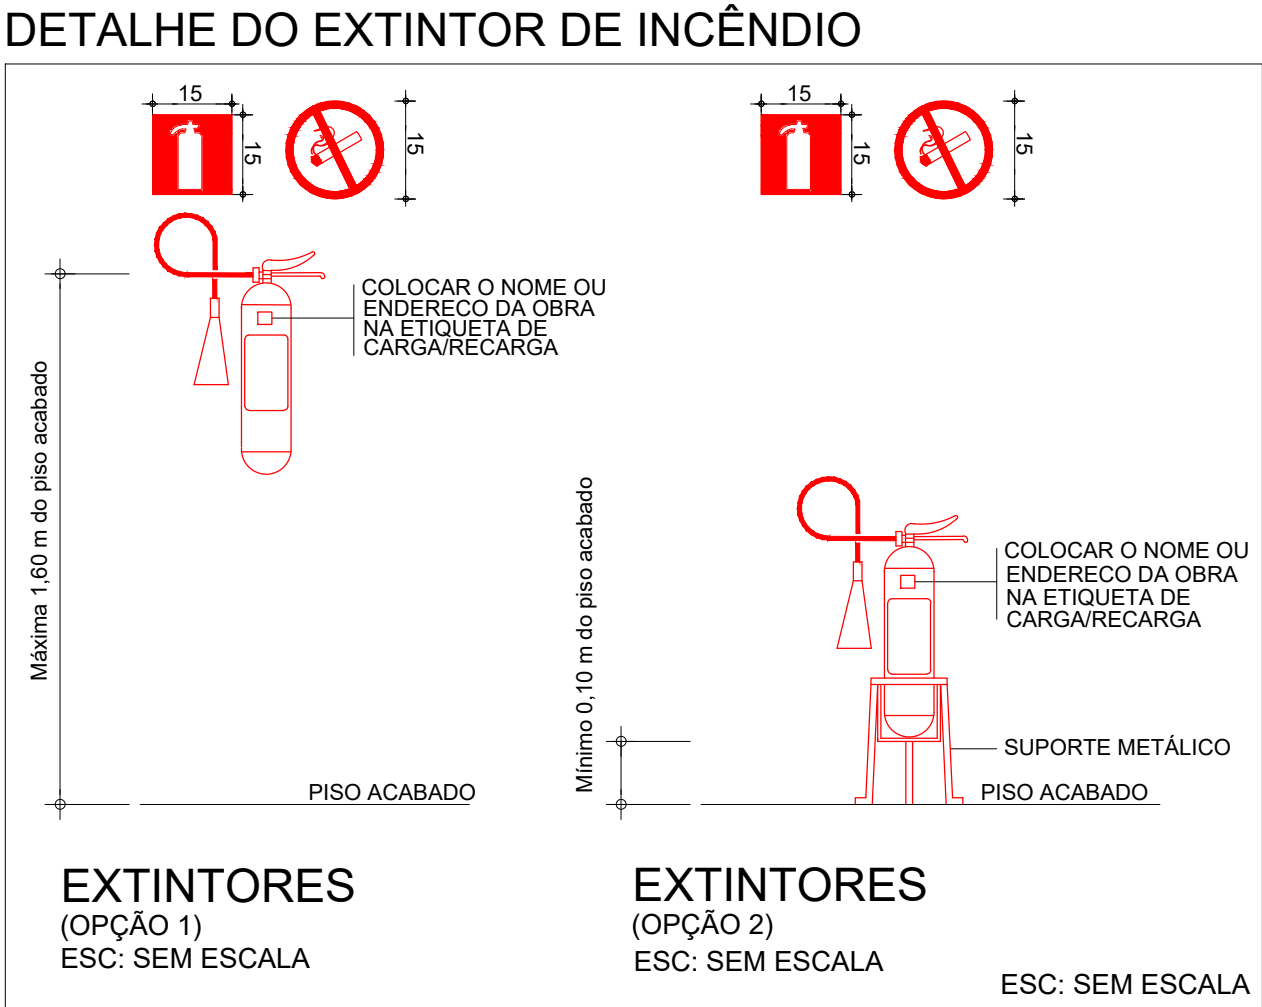


## LEGENDA

	Iluminação de emergência, bloco autônomo com fluorescente compacta
	Iluminação de emergência, tipo farolete
	Extintor de pó químico seco ABC ( PQS )
	Placa de Proibido Fumar
	Placa de indicação do sentido da saída de emergência (direita)
	Placa de indicação do sentido da saída de emergência (esquerda)
	Placa de indicação de saída de emergência afixada acima de portas de rotas de saída
	Placa de indicação de saída de emergência
	Extintor de incêndio

## NOTAS DE PROJETO

- \* OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALERTA DEVERÃO SER SINALIZADOS COM PLACAS CONFORME RTCBMRS N° 12/2021.
  - \* OS EXTINTORES DEVERÃO SER INSTALADOS COM SUA ALÇA DE MANUSEIO A UMA ALTURA DE NO MÁXIMO 1,60 m DO PISO ACABADO.
  - \* OS EXTINTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM DATA DE CARGA, NUMERAÇÃO, TIPO ECLASSE DE INCÊNDIO, SEMPRE DE FORMA VISÍVEL.
  - \* O CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER INDEPENDENTE, COM DISJUNTOR PRÓPRIO
- CONTENDO A INFORMAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NÃO DESLIGAR.

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA RS</b> R. Leopoldo Fiegenbam, 488-WESTFÁLIA/RS FONE: (51) 3762-4553 e-mail: arquitetura@westfalia.rs.gov.br	
<b>PROJETO REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DA CULTURA</b> <b>Rua Henrique Uebel, Bairro Bela Vista, nº 437 - Westfália/RS</b>			
DESCRIÇÃO		PROPRIETÁRIO	
PPCI - PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS		MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA	
ÁREA			
726,31 M²			
ESCALA	UNIDADE	RESP. TÉCNICO	PRANCHA
1/50	CENTÍMETROS		
DATA		Eng. Civil FERNANDO BATTISTI	
OUTUBRO/2024		CREA-RS nº 230.439	
		19	