
RevNo Revision note


DETALHE DO PAINEL TIPO

ESC· 1:20

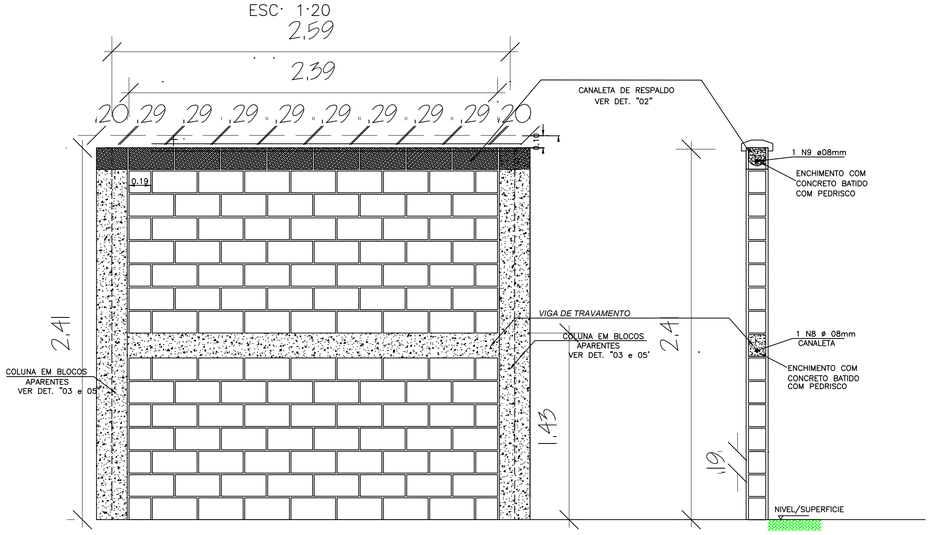

ARMAÇÃO DA SAPATA ISOLADA

DET. "03" S/ESC

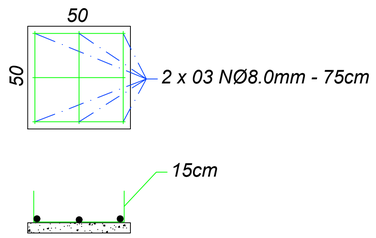


2x03 N Ø8.0mm - 75cm

JUNTA DE DILATAÇÃO


DET. 06 - ESC. 1:20

OBS.: A CADA 02 PAINEIS EXECUTAR JUNTA (E=1,50CM) ENTRE PILARES / FUNDAÇÕES

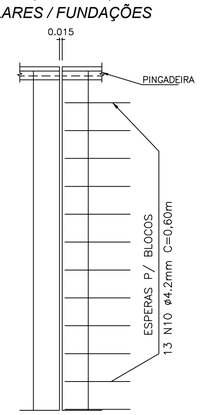


ESPERAS NAS COLUNAS


DET. "07" – ESC. 1:20

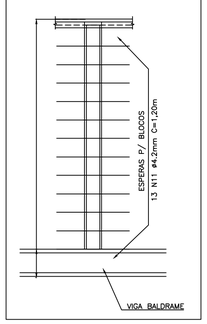

FORMA/ARMAÇÃO(COLUNAS)

DET. "05" – ESC. 1:20

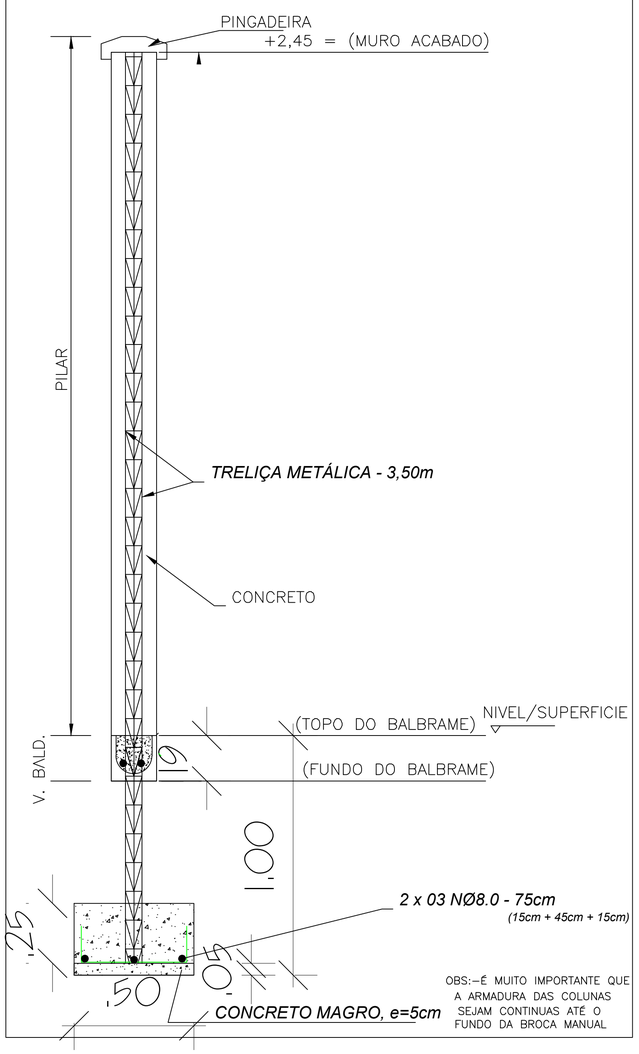

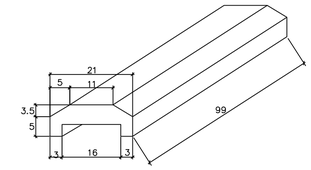

PERSPECTIVA – CHAPIM DE CONCRETO TIPO B (ACABAMENTO)


TABELA DE CONSUMO DE CONCRETO POR PAINÉIS - 98x2,50/(3,10;2,29;3,00)x2,50 - TOTAL DE 266,53M	
DESCRIÇÃO MATERIAIS	TOTAL VOLUME
– VOLUME DE CONCRETO VIGA BALDRAME	
– VOLUME DE CONCRETO VIGA DE CINTAMENTO	
– VOLUME DE CONCRETO PILARES	

DESCRIÇÃO MATERIAIS	TOTAL QUANTIDADE
– PEÇAS BLOCOS ESTRUTURAIS 09x19x29 - 666,33m²	
– PEÇAS BLOCOS CALHA 14x19x39 - BALDRAME	
– PEÇAS BLOCOS CALHA 09x19x39 - CINTAMENTO	
– PILAR 20x20x350	

OBSERVAÇÕES GERAIS
A FACE SUPERIOR DA VIGA BALDRAME DEVERÁ FICAR NIVELADA COM O TERRENO
ALTURA DO MURO h=2,50m
PROFUNDIDADE MÍNIMA DAS FUNDAÇÕES DE 100CM
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE COLUNA DE PILARES - 3,00m
CONCRETO DAS PEÇAS FCK = 20MPa
EM TODAS AS JUNTAS DE BLOCOS E NA VIGA BALDRAME DEIXAR ESPERAS
DEIXAR JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 03 PAINÉIS


FORMA / ARMAÇÃO VIGA BALDRAME

DET. "01"



CANALETA DE RESPALDO

DET. "02" –



gov.br Documento assinado digitalmente
VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
Data: 25/11/2025 10:27:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Proprietário

Assinatura do Responsável Técnico (Victor Antonio Nascimento da Silva)

Victor Antonio Nascimento da Silva
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA 66.145

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS/BA		
Local da Obra: BARROCAS / BA		
Projeto de Edificação: MURO ENVOLTO		Projeto de Edificação: DETALHES
Projeto - Criação e Responsabilidade Técnica: Victor Antonio Nascimento da Silva CREA-BA 66.145		Desenho: Victor Antonio N. da Silva
Escala: Indicada	Data: AGOSTO/2025	Revisão: REV00

EST 1-1