

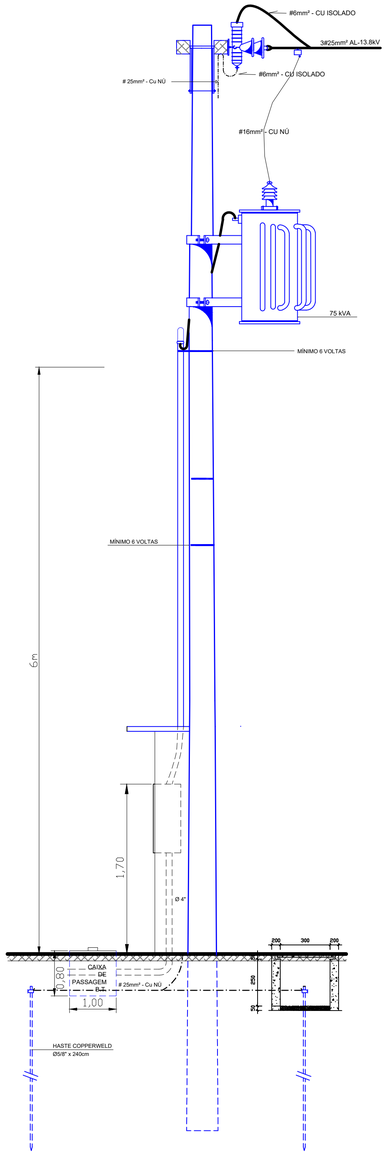


VISTA LATERAL
SEM ESCALA

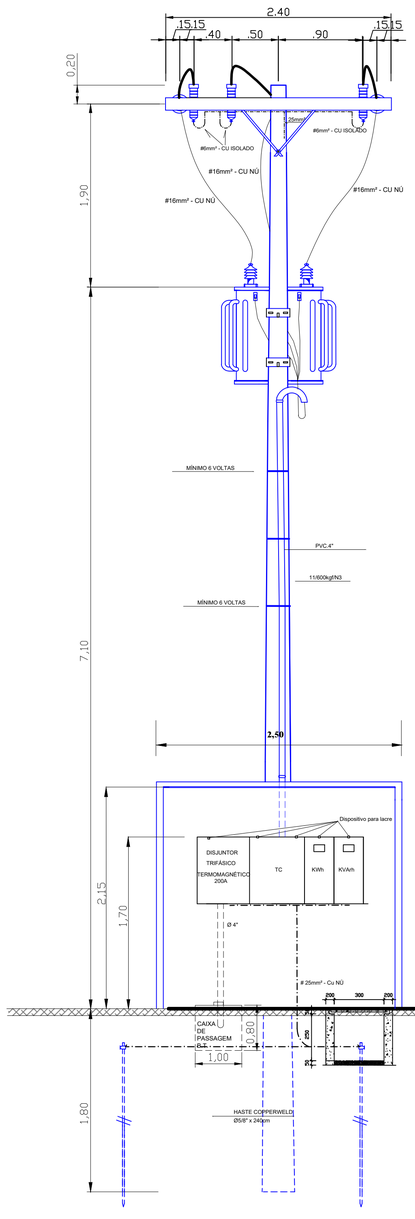


VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

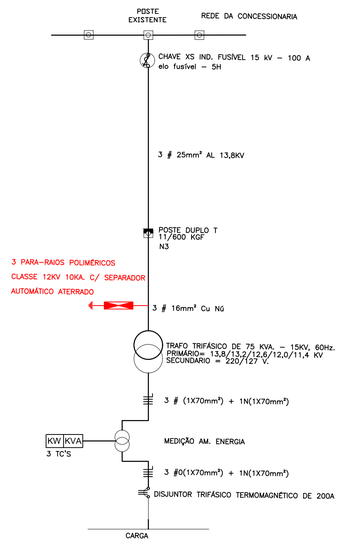


Obs.: Assumo que a temperatura limite de sobrecarga dos condutores não será mantida por tempo superior a 100h durante 12 mêses consecutivos, ou por 500h ao longo da vida útil do condutor.

DIAGRAMA UNIFILAR

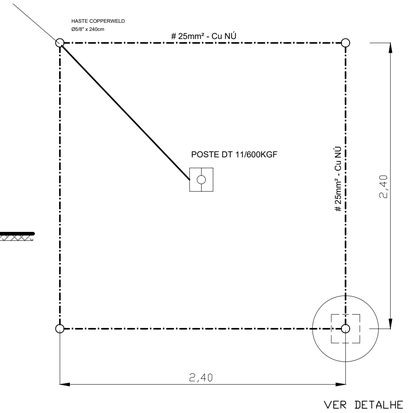


VER DETALHE

MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

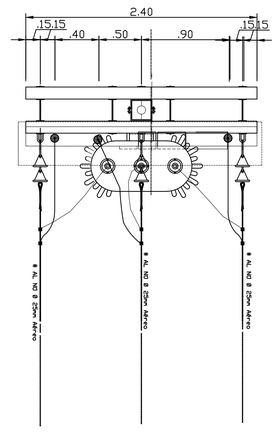


PLANTA BAIXA SUBESTAÇÃO
SEM ESCALA


PLANTA DE SITUAÇÃO

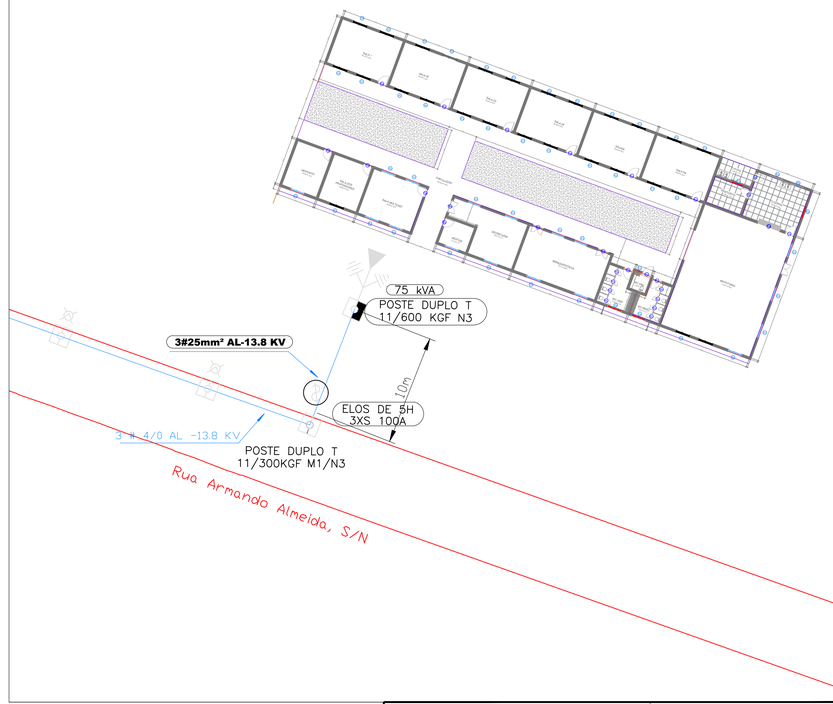


SEM ESCALA

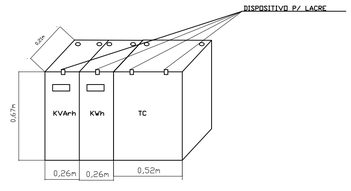

DETALHE
CAIXA DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO
SEM ESCALA



DETALHE
CAIXA DE INSP. DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

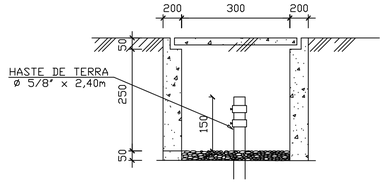

CORTE – AA

TRITON ENGENHARIA

TRITON ENGENHARIA LTDA - ME
Cnpj: 34.279.456/0001-54
Contato: (92) 98122-9507/(92) 99286-8952
E-mail: isaque@tritoneng.com.br
Site: www.tritonengenharia.com.br

CARIMBO:

CARIMBO:

TITULO:
SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA 75 kVA

DATA : AGOSTO/2025
PLANTA : ÚNICA
ESCALA : S/ESCALA

OBRA / END. :
RUA ARMANDO ALMEIDA, S/N - SILVES/AM CEP:69.114-000

EMPREENDIMENTO :
PREFEITURA DE SILVES - CRECHE MUNICIPAL

1. PROPRIETÁRIO :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

2. AUTORIA :
RODRIGO SHINED PINHEIRO
CREA-AM 0411999532AM

3.RESP. TÉCNICA :
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RODRIGO SHINED PINHEIRO
CREA-AM 0411999532AM

4. CREA-AM :
ART Nº. AM20250537558

PROJETO	SUBESTAÇÃO DE 75KVA	OUTROS	
EMPREENDIMENTO	CRECHE MUNICIPAL		
DESENHO	RODRIGO SHINED PINHEIRO		
COPIA	PROPRIETÁRIO / AMAZONAS ENERGIA		
VERIF.			
VISTO			