

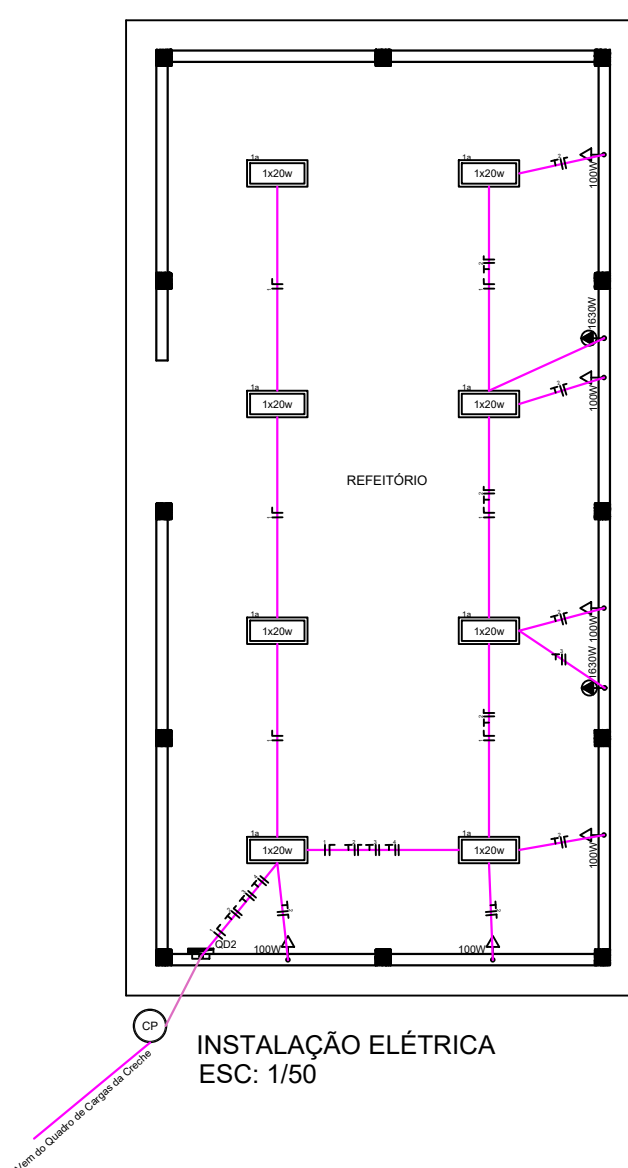
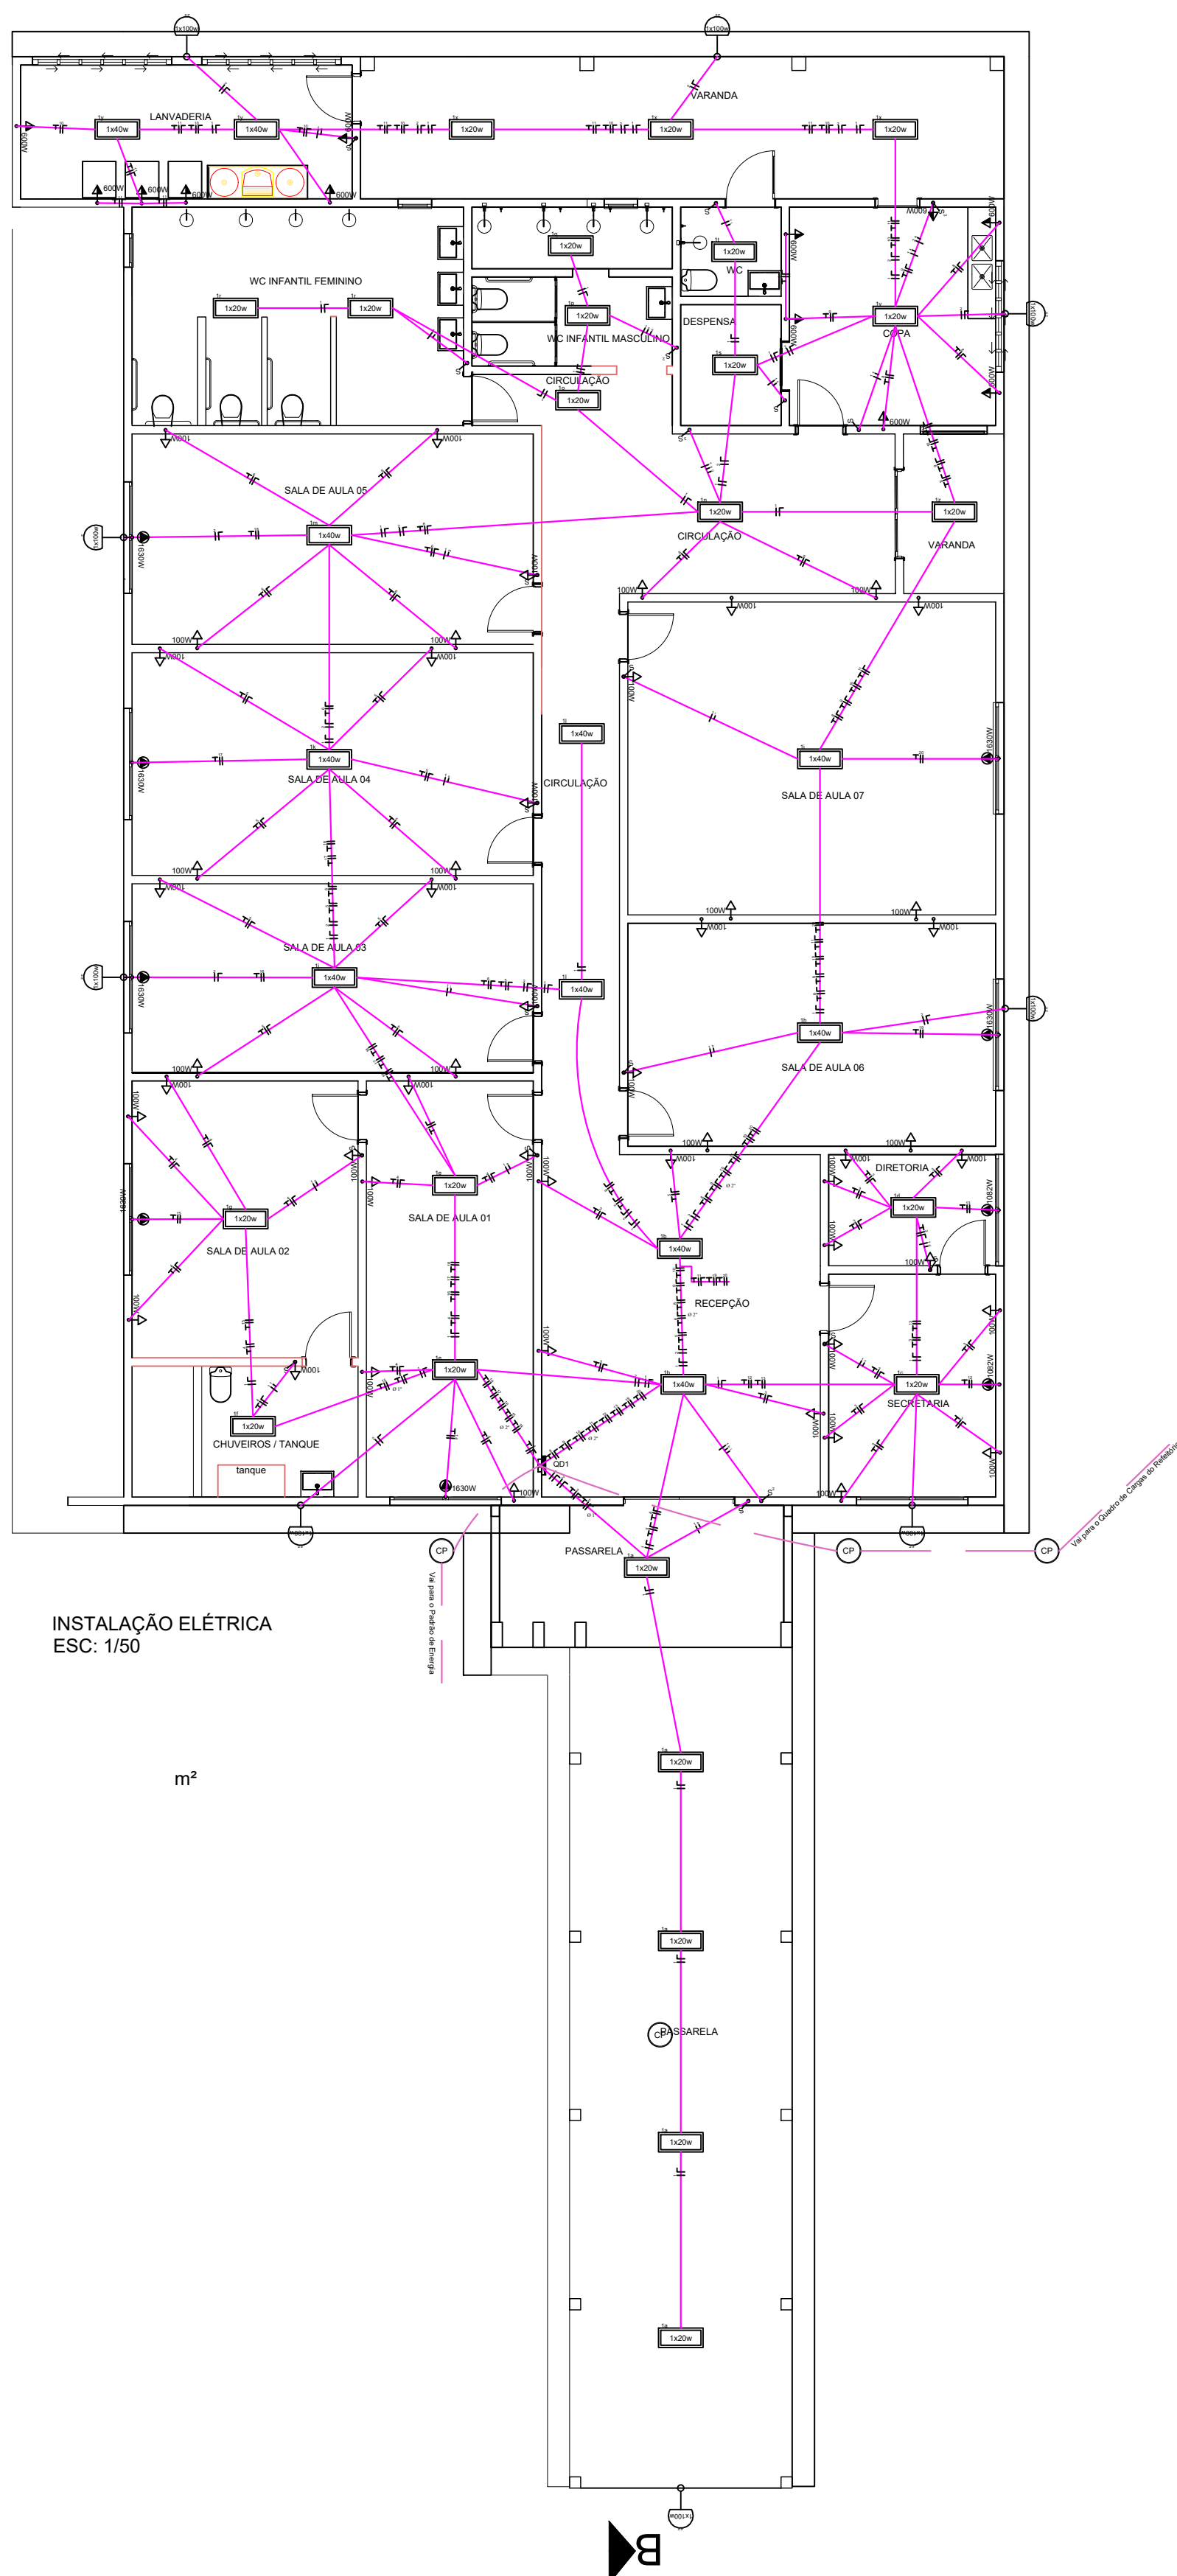
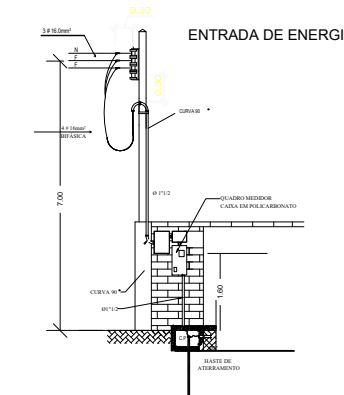


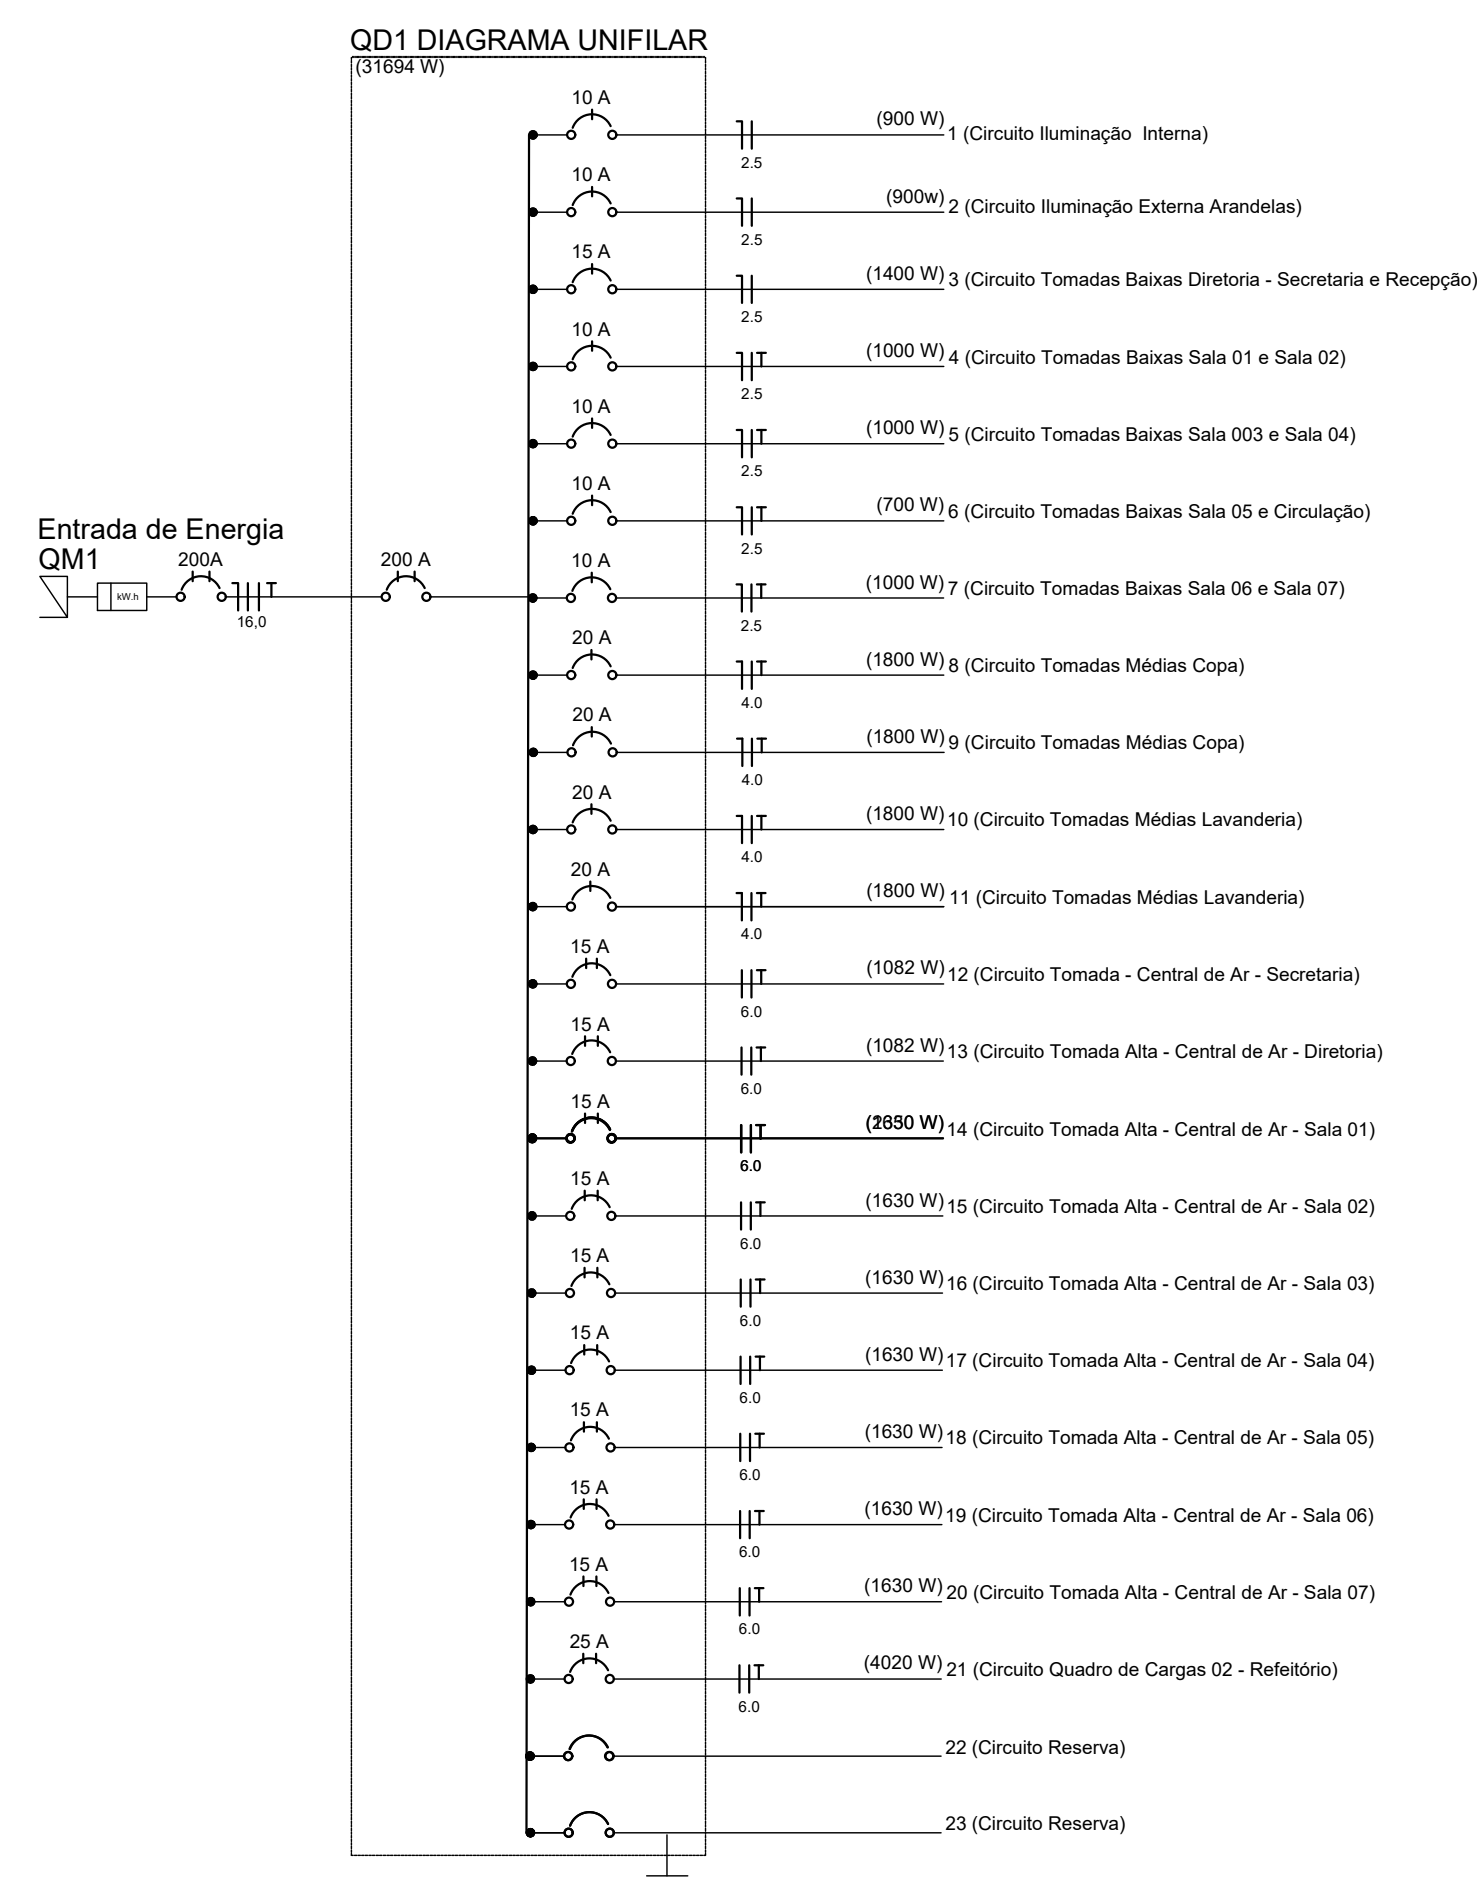

ORD/TO	EMPACAO	TOMACAS	TOTAL DE MATRIZ	Nº DE FASES	PROTEÇÃO				DISTRIBUIÇÃO				
					M	W	MONITORIA (mm)	SOL	FASE 01	FASE 02	RESERVA	ALTO	
1	28	3036	1.0309	001	1,25	1,37	2,5	12	X	-	X	-	
2	-	00	-	000	01	6,72	30,0	2,5	10	-	X	X	X
3	-	-	01	1630	02	6,41	8,02	6,0	15	X	X	-	X
4	-	-	01	1630	02	6,41	8,02	6,0	15	X	X	-	X
5	RESERVA												
6	RESERVA												
TOTAL	08	36	02	4020	02	15,62	19,78	6,0	28	X	X	X	X

CÓDIGO	LÂMPADA						TOMBADO		TOTAL DE FÂBRIAS	PROTEÇÃO				DISTRIBUIÇÃO			
	20W	40W	100W	150W	200W	250W	1.000W	1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	11						900	01	108	6,86	2,5	10				
2			10					1000	01	128	8,85	2,5	10				
3				14				1000	01	1132	13,77	3,5	15				
4								1000	01	1292	9,44	2,5	10				
5					100			1000	01	1292	9,44	2,5	10				
6								1000	01	1292	9,44	2,5	10				
7					27			1000	01	1.551	6,86	2,5	10				
8					10			1000	01	1292	9,44	2,5	10				
9					03			1000	01	1413	17,71	4,0	20				
10					03			1000	01	1413	17,71	4,0	20				
11					10			1000	01	1413	17,71	4,0	20				
12								1000	01	1413	17,71	4,0	20				
13						01		1000	01	4.330	5,32	6,0	10				
14						01		1000	02	4.330	5,32	6,0	10				
15						01	10	1000	22	6.431	6,00	6,0	10				
16						01	10	1000	22	6.431	6,00	6,0	10				
17						01	10	1000	22	6.431	6,00	6,0	10				
18						01	10	1000	22	6.431	6,00	6,0	10				
19						01	10	1000	22	6.431	6,00	6,0	10				
20						01	10	1000	22	6.431	6,00	6,0	10				
21	08				06			4020	02	15.932	19,70	6,0	20				
RESERVA																	
TOTAL	20	11	10	14	12	102	01	8094	32	126.77	108,89	10	200				

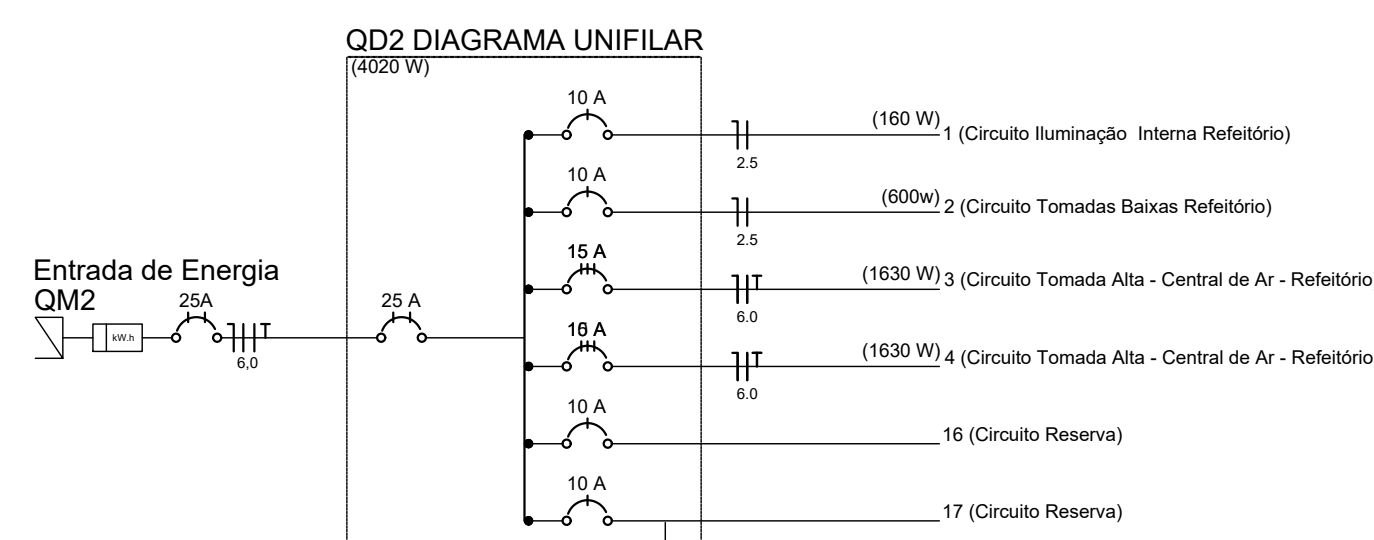

INST. ELÉTRICA / TELEFONE

- NOTA:**
- GRUPO DE LUZ E FORÇA
- TOMADA BAIXA A 2,00m DO PISO
 - TOMADA MÉDIA A 1,20m DO PISO
 - TOMADA ALTA, AR-CONDICIONADO CENTRAL, A 2,25m DO PISO
-  LUMINÁRIA FLUORESCENTE
- INTERRUPTOR SIMPLES
 - INTERRUPTOR 2 SEÇÕES
 - INTERRUPTOR 3 SEÇÕES
-  CASA DE PASSAGEM PRÉ-FABRICADA 80x100
- 
- FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA, NEUTRO
GAS, FASE, RETORNO, TERRA, NEUTRO
- ELETRÓDUTO DO GÁS E PISO E EXTERNA DE TELEFONIA.
- ELETRÓDUTO NA ESTRUTURA DA COBERTURA 3/4"
- ELETRÓDUTO NO TETO DO PAVIMENTO - ELETRÓDUTO NÃO CORTADO DESTRÁ DE 3/4"
- ELETRÓDUTO
- 



Obra: REFORMA DA CRECHE PINGO DE GENTE

Desenho:	Documento:	R
----------	------------	---

ARO	ARQUITETURA
-----	-------------

PROJETO ELÉTRICO

1000

Orgão Solicitante:	
--------------------	--

Data:	Prancha:
-------	----------

10

MARÇO/2025

Autor do Projeto	
------------------	--

Resp. Técnico:

Área construída:
579,96 m²

Escala: INDICADA	01/01
---------------------	-------