
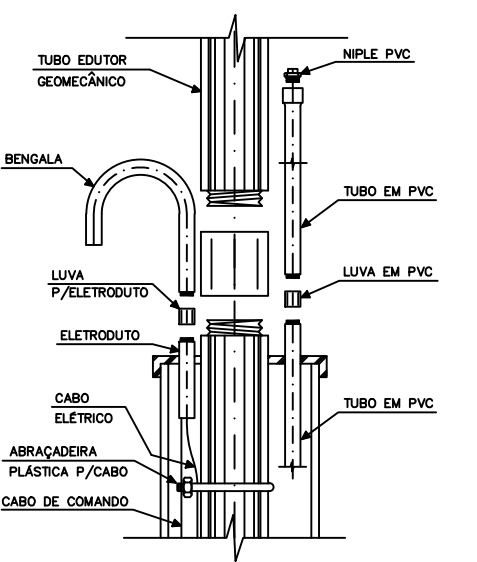
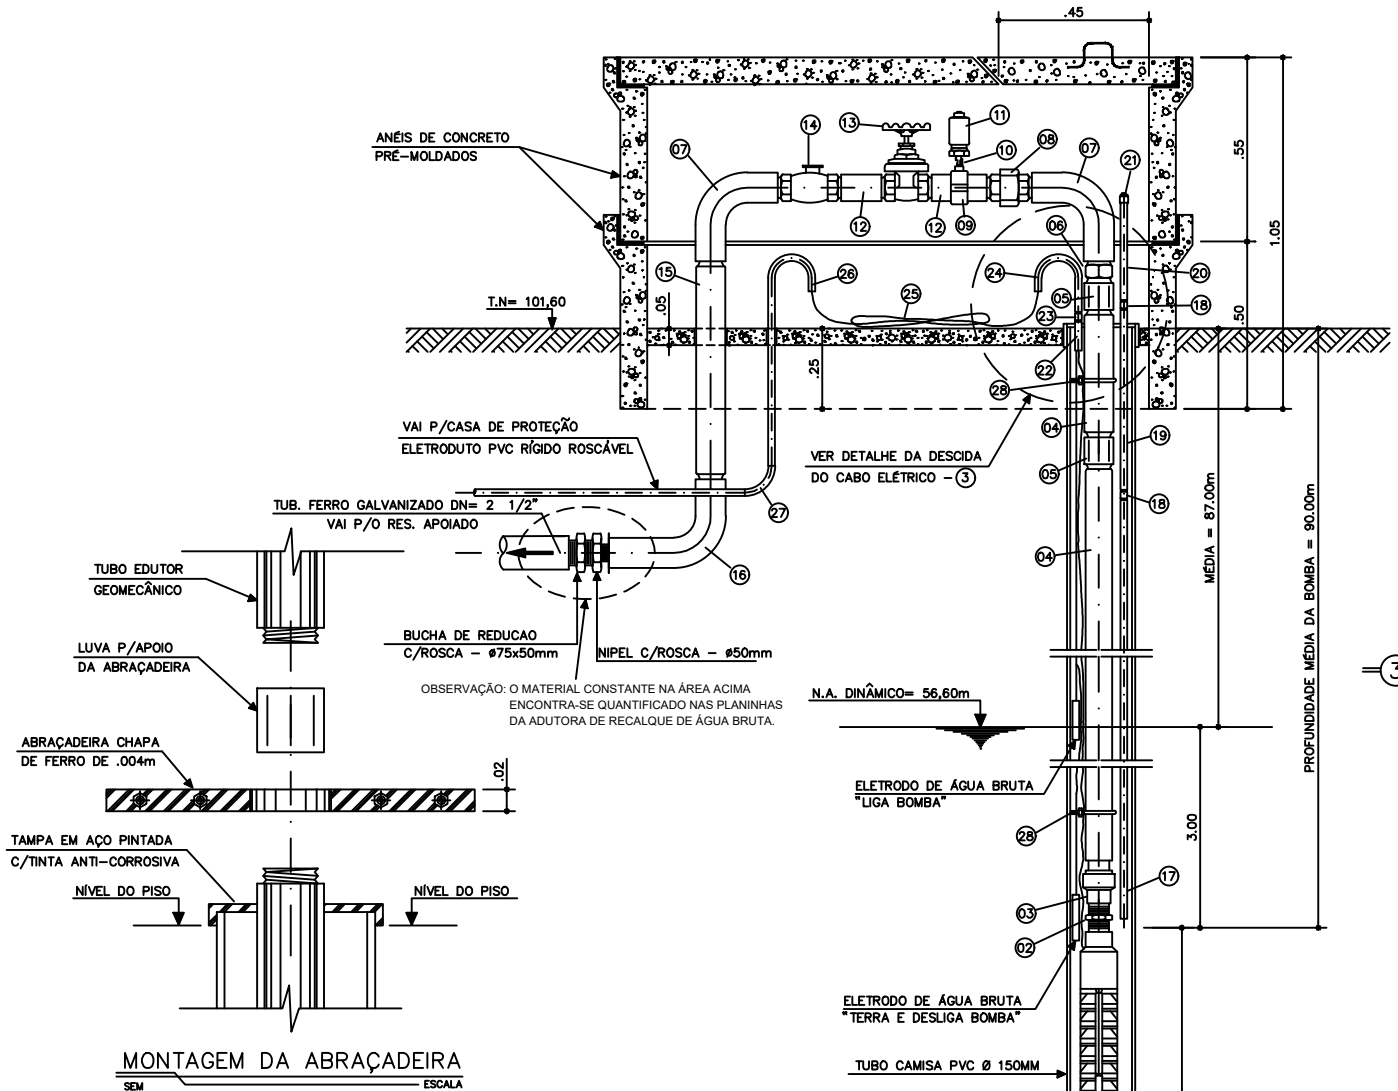
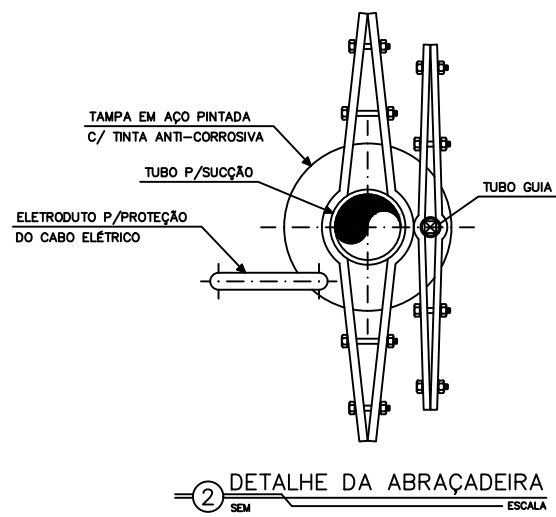


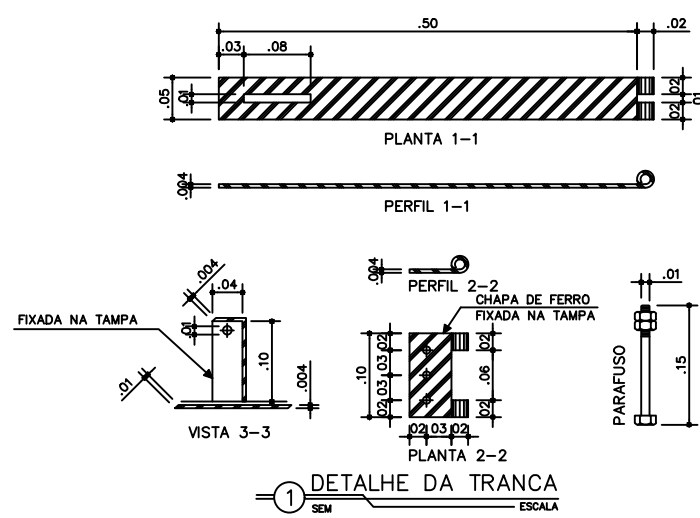

RELAÇÃO DE MATERIAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	DIÂM. (mm)
01	BOMBA SUBMERSA	1	—
02	NIPLE F"Ø ROSCÁVEL	1	1 1/2"
03	LUVA DE REDUÇÃO F"Ø ROSCÁVEL	1	2 x 1 1/2"
04	TUBO EDUTOR GEOMECÂNICO ROSCÁVEL L=4.00m	12	2"
05	LUVA BRONZE ROSCÁVEL	11	2"
06	TOCO EDUTOR GEOMECÂNICO ROSCÁVEL L=0.10m	1	2"
07	C. 90° LONGA F"Ø ROSCÁVEL ROSCA INT./BOLSA EXT.	2	2"
08	LUVA DE UNIÃO F"Ø ROSCÁVEL	1	2"
09	COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL	1	2"x3/4"
10	NIPLE F"Ø ROSCÁVEL	1	3/4"
11	VENTOSA F"Ø ROSCÁVEL - 50x20	1	3/4"
12	TOCO EDUTOR GEOMECÂNICO ROSCÁVEL L=0.20m	2	2"
13	REGISTRO DE GAVETA ROSCÁVEL BRONZE C/VOLANTE	1	2"
14	VÁLVULA DE RETENÇÃO BRONZE ROSCÁVEL	1	2"
15	TUBO EDUTOR GEOMECÂNICO ROSCÁVEL L=0.90m	1	2"
16	C. 90° LONGA F"Ø ROSCÁVEL BOLSA/BOLSA	1	2"
17	TUBO PVC ROSCÁVEL ROSCA/PONTA L=6.00m	1	3/4"
18	LUVA PVC ROSCÁVEL	3	3/4"
19	TUBO PVC ROSCÁVEL L=6.00m	3	3/4"
20	TUBO PVC BOLSA/ROSCA L=1.00m	1	3/4"
21	PLUG PVC ROSCÁVEL	1	3/4"
22	TOCO ELETRODUTO ROSCA/ROSCA L=0.10m	1	3/4"
23	LUVA P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL	1	3/4"
24	BENGALA DE PVC P/LIGAÇÃO ELÉTRICA L=0.15m	1	3/4"
25	CABO ELÉTRICO	1	2.5mm²
26	BENGALA DE PVC P/LIGAÇÃO ELÉTRICA L=0.50m	1	3/4"
27	C. DE 90° PINO CURTO P/ELETRODUTO ROSCÁVEL	VAR.	3/4"
28	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA P/CABO ELÉTRICO ESPAÇAMENTO A CADA 1.00m	1	3/4"

NOTAS:

- ESPAÇAMENTO ENTRE ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS P/CABO ELÉTRICO É DE 0.20m.
- PROFUNDIDADE MÍNIMA DA VALA P/TUBO EDUTOR GEOMECÂNICO É DE 0.50m.