

E M S MELO - 62.023.316/0001-36

RUA HORÁCIO MARDEL DE MAGALHÃES, 853 - ANEXO 1 - ASA BRANCA

CEP: 69.12-265 - BOA VISTA-RR, CEL 95-99142-3453 - neto\_filho18@hotmail.com

CONTRATO:

## PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO À PERCUSSÃO (S.P.T.)

NBR - 06484/1980, NBR - 13441/1995 E NBR - 6484/2001

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁ

Início da Sondagem: 11-ago-2025

EMPREENDIMENTO: CONVÊNIO N° 974191/2025/MCIDADES/CAIXA

Fim da Sondagem: 11-ago-2025

LOCAL DA SONDAGEM: Avenida Natalino Teles A. Aragão, Setor 07, Quadras 34 e 34A, Bairro Santo Antonio, Caracará-RR


Sondagem Número: SPT- 02 COORDENADAS: N 01°48'39"; W 61°08'31"

Motivo da paralisação: ☐ Lençol d'água ☐ Cota do Projeto ☐ Instabilidade das paredes

☐ Extrato Rochos ☒ Terreno Resistente ☐ Outro: a pedido do cliente

COTA EM RELAÇÃO AO RN	AVANÇO	Índices de penetração		N <sub>SPT</sub>	N. A.	Nº Golpes: Iniciais: 1. <sup>a</sup> + 2. <sup>a</sup> = Linha tracejada Finais: 2. <sup>a</sup> + 3. <sup>a</sup> = Linha cheia	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	AMOSTRA	CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO			
									- AMOSTRADOR Ø INT. = 35 mm	- AMOSTRADOR Ø EXT. = 51 mm		
									- REVESTIMENTO Ø = 68 mm	- PESO = 65 kg		
GRÁFICO									- ALTURA DE QUEDA = 75 cm			
							CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL					
0	TC				29/09/2012-3,10 m		0,80		SILTE ARENOSO.TEXTURA FINA COR CINZA			
1	P	1		N.º de golpes		1. <sup>a</sup> + 2. <sup>a</sup> 2. <sup>a</sup> + 3. <sup>a</sup>				1	SILTE ARENOSO, TEXTURA FINA COR VARIEGADA	
	TC	1	/15	inicial		2						
		1	/15	Final		2						
2	P	1	/15								2	
	TC	1	/15	inicial		2						
		1	/15	Final		2						
3	P	1	/15								3	
	TC	0	/15	inicial		1						
		0	/15	Final		0						
4	P	1	/15								4	
	TC	1	/15	inicial		2						
		0	/15	Final		1						
5	P	1	/15								5	
	TC	0	/15	inicial		1						
		0	/15	Final		0						
6	P	1	/15					6,15			6	SILTE ARENO ARGILOSO , TEXTURA MÉDIA, COR VARIEGADA
	CA	1	/15	inicial		2						
		0	/15	Final		1						
7	P	2	/15								7	
	CA	1	/15	inicial		3						
		2	/15	Final		3						
8	P	3	/15								8	
	CA	4	/15	inicial		7						
		4	/15	Final		8						
9	P	5	/15								9	
	CA	6	/15	inicial		11						
		7	/15	Final		13						
10	P	30	/15				10,26			10	LIMITE DA SONDAGEM AREIA MÉDIA	
	CA	35	/11	inicial	65							
		0	/15	Final	35							
11	P	0	/15							11		
	CA	0	/15	inicial	0							
		0	/15	Final	0							
12	P	0	/15							12		
	CA	0	/15	inicial	0							
		0	/15	Final	0							
13	P	0	/5							13	FINAL DA SONDAGEM	
	CA	0	/15	inicial	0							
		0	/15	Final	0							
14	P	0	/15							14		
	CA	0	/15	inicial	0							
		0	/15	Final	0							

NSPT

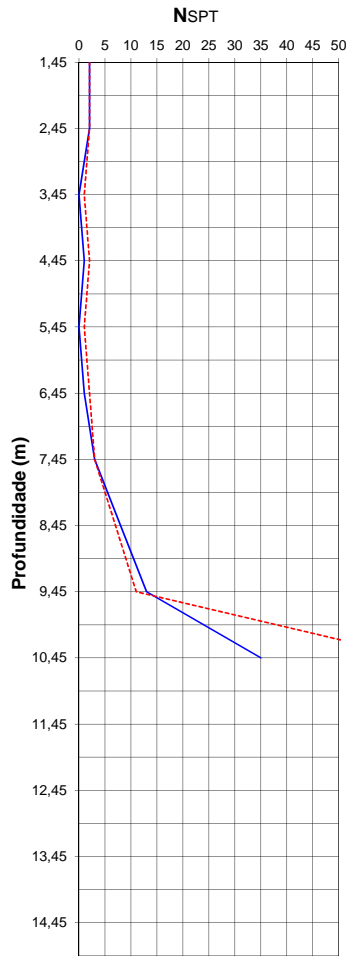

Avanço:

TH - Trado helicoidal  
 CA - Circulação de água TC  
 - Trado concha  
 P - Percussão

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA:

3,10

OBS: Medido 24h após o término da perfuração

Profundidade de : 10,26

SONDADOR: JOSÉ BARBALHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ÉDER MÁRIO SILVA DE MELO

CREA: 0920714048RR

Fone: (95) 99142-3453

neto\_filho18@hotmail.com