

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2025-041 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.14.04.001

A **"1 O BARBOSA RI PROJETOS"**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. **46.226.655/0001-83**, questiona as especificações dos braços solicitados, espessura e diâmetro do tubo e desenhos técnicos. E especificações dos Postes solicitados, medidas, tipo, desenho técnico etc.

Após análise detida dos argumentos expostos na impugnação apresentada pela **"1 O BARBOSA RI PROJETOS"** a *Secretaria de infraestrutura* reconhecendo parcialmente o acerto das alegações. Assim sendo, e prezando pelos princípios da boa-fé, lealdade processual e cooperação iremos **ACOLHER A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA**, do item **II. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** concordando com os pontos levantados.

Tendo em vista a impugnação do edital, citado pela impugnante, recomendo que seja acrescentando no edital as especificações técnicas.

- I. Desenho técnico dos braços e postes, tabela com informações técnicas de diâmetro, espessura, parede do aço, tipo de aço, comprimento, altura.

Documento assinado digitalmente
gov.br AFONSO NATALO DOS REMEDIOS MILHOMEM
Data: 19/05/2025 17:06:38-0300
Verifique em <https://validar.li.gov.br>

Afonso Nátalo dos R. Milhomem
Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento

CNPJ: 04.873.592/0001-01
Passagem Nossa Sra. do Glória, s/n - Riozinho
CEP: 68.400-000 - Bragança-Pará

RESPOSTA TÉCNICA

1.1

OBRAS DE EFICIENTIZAÇÃO: Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem de concreto.	UNID	40
--	------	----

Especificações Técnicas:

Poste ornamental duas pétalas com sistema de fixação para engastamento ao solo (engastados) ou para fixação através de chumbadores (flangeado). Fabricados com ornamentos diversos, no formato único, possibilitando a fixação de duas luminárias pública. Postes de aço SAE 1010/1020 c/ Certificado de Qualidade, Galvanização à Fogo - NBR 6323, Diâmetro na base Ø102mm e no topo Ø 63,5 mm, espessura do tubo: >2,1 mm.

Material	Aço estrutural SAE 1010/ 1020
Proteção	Galvanizado a fogo - Imersão a quente
Garantia	10 anos
Fixação	Porcas e parafusos ou cinta de aço (não acompanha os braços)


ALTURA DO POSTE:	DIMENSÕES DO POSTE:	BASE FLANGE:	COMPRIMENTO DO BRAÇOS
≥10 m de Altura	Topo e Mastro Ø 63,5 mm	200 mm x 200 mm x 5 mm	2000 mm a 3000m

1.2

OBRAS DE EFICIENTIZAÇÃO: Fornecimento e instalação de braço simples para iluminação pública - comprimento de 2,000mm.	UNID
---	------

Especificações Técnicas:

Braço Galvanizado para Luminária Pública comprimento 2,0 metros fabricado conforme a **NBR 6323**, padrão que assegura a qualidade e resistência do produto, espessura do tubo: >1,5 mm.

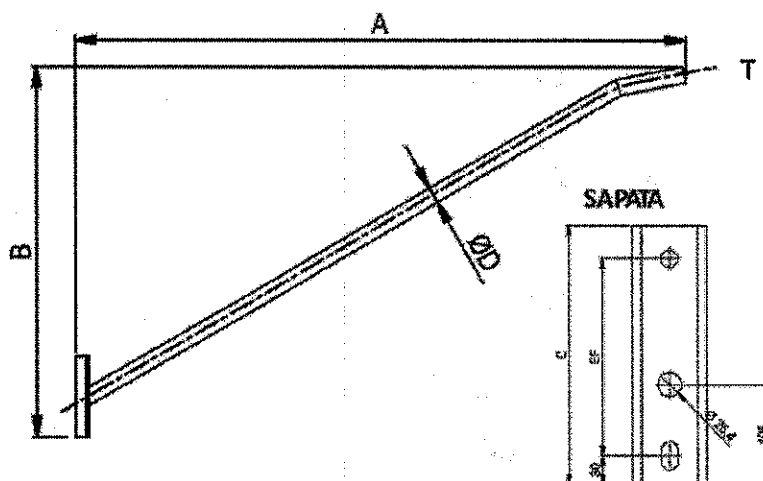

Construção: confeccionados em aço SAE 1010/1020.
Acabamento: Galvanização à fogo.
Fixação: Através de parafusos, chumbadores, abraçadeiras etc. Facilitando sua adaptação em paredes postes de aço, madeira ou concreto.

PROJEÇÃO A	ALTURA B	COMPRIMENTO C	DIAMETRO D	SAPATA E	ENTRE FUROS EF
2000	1000	2200	60,3	360	300

1.3


OBRAS DE EFICIENTIZAÇÃO:
 Fornecimento e instalação de braço simples
 para iluminação pública - comprimento de
 3,000mm.

UNID

896

Especificações Técnicas:

Braço Galvanizado para Luminária Pública comprimento 3,0 metros fabricado conforme a **NBR 6323**, padrão que assegura a qualidade e resistência do produto, espessura do tubo: >1,5 mm

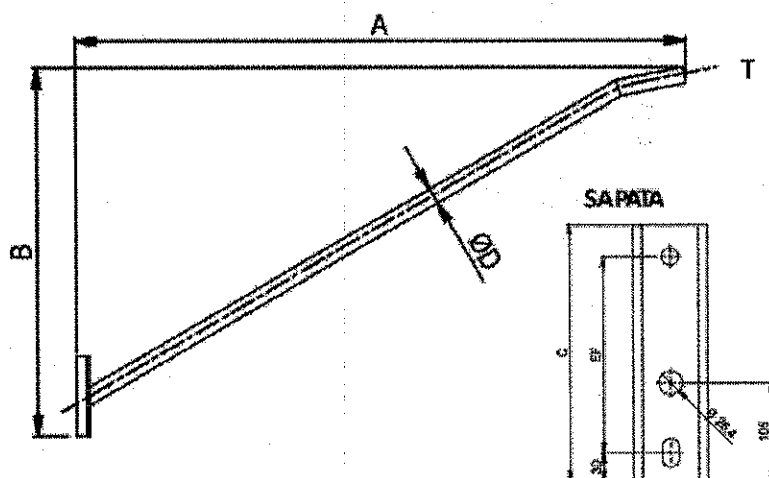

Construção: confeccionados em aço SAE 1010/1020.
Acabamento: Galvanização à fogo.
Fixação: Através de parafusos, chumbadores, abraçadeiras etc. Facilitando sua adaptação em paredes postes de aço, madeira ou concreto.

PROJEÇÃO A	ALTURA B	COMPRIMENTO C	DIAMETRO D	SAPATA E	ENTRE FUROS EF
3000	1700	3300	60,3	360	300




1.4

OBRAS DE EFICIENTIZAÇÃO: Fornecimento e instalação de braço simples para iluminação pública - comprimento de 4,000mm.	UNID	1.089
---	-------------	--------------

Especificações Técnicas:

Braço Galvanizado para Luminária Pública comprimento 4,0 metros fabricado conforme a **NBR 6323**, padrão que assegura a qualidade e resistência do produto, espessura do tubo: >1,5 mm

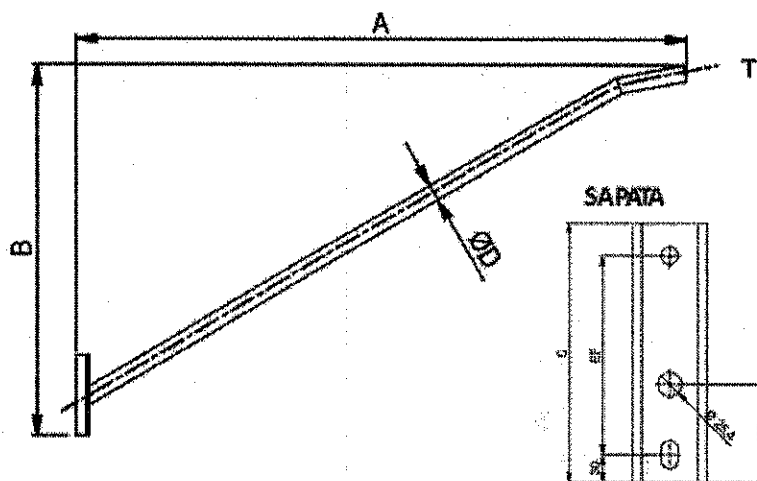

Construção: confeccionados em aço SAE 1010/1020.
Acabamento: Galvanização à fogo.
Fixação: Através de parafusos, chumbadores, abraçadeiras etc. Facilitando sua adaptação em paredes postes de aço, madeira ou concreto.

PROJEÇÃO A	ALTURA B	COMPRIMENTO C	DIAMETRO D	SAPATA E	ENTRE FUROS EF
4000	2000	3900	60,3	360	300