

PLANTA BAIXA

ESC 1:50




E1	20X20	01		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADE FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
----	-------	----	--	----------------------	--	---

LEGENDA		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	EXTINTOR DE PQS TIPO ABC CARGA DE 6KG CAPACIDADE EXTINTORA DE 3-A-20-B-C	08
	ABRIGO DE HIDRANTE COM 02 LANCES DE MANGUEIRAS DE Ø 40MM (15M), REGISTRO ANGULAR, CHAVE STORZ, TAMPÃO STORZ E ESGUICHO TIPO REGULÁVEL	02
	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO	01
	TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, ENTERRADA, Ø 63MM	-
	TIPO DE LÂMPADA: FLUORESCENTE- POTÊNCIA: 2 x 9W- TENSÃO DE ENTRADA: 110 OU 220V- TEMPO DE AUTONOMIA: 03 HORAS- TEMPO DE COMUTACÃO: 02s	21

NOTAS 01: EXTINTORES	
01) Para instalação de extintores portáteis fixados em paredes ou colunas, a posição da alça de manuseio deve estar entre 0,20m e 1,60m do piso acabado.	
02) Para instalação de extintores portáteis em suporte metálico de piso, a parte inferior deve guardar distância de 0,10m do piso acabado.	
03) A sinalização de coluna (pilar) para os extintores aparacerão em todo o seu contorno com placas situadas a altura de 1,80m do piso acobdo.	
04) Os extintores externos serão protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial.	
05) Os extintores do depósito terão sinalização de piso, quadrado de 1,00m vermelho com bordas de 15cm amarelas.	
06) Os extintores portáteis não devem ter contato direto com o piso e devem estar sempre visíveis.	
07) O extintor deve ser instalado junto ao acesso dos riscos e não pode ser instalado em escadas ou obstruído por materiais ou mercadorias.	
08) A instalação de placas de identificação dos extintores portáteis, deverão ser instaladas a 1,80m do piso acabado.	
09) Conserva-se-ão visíveis, desobstruídos e sinalizados.	

DETALHE DE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

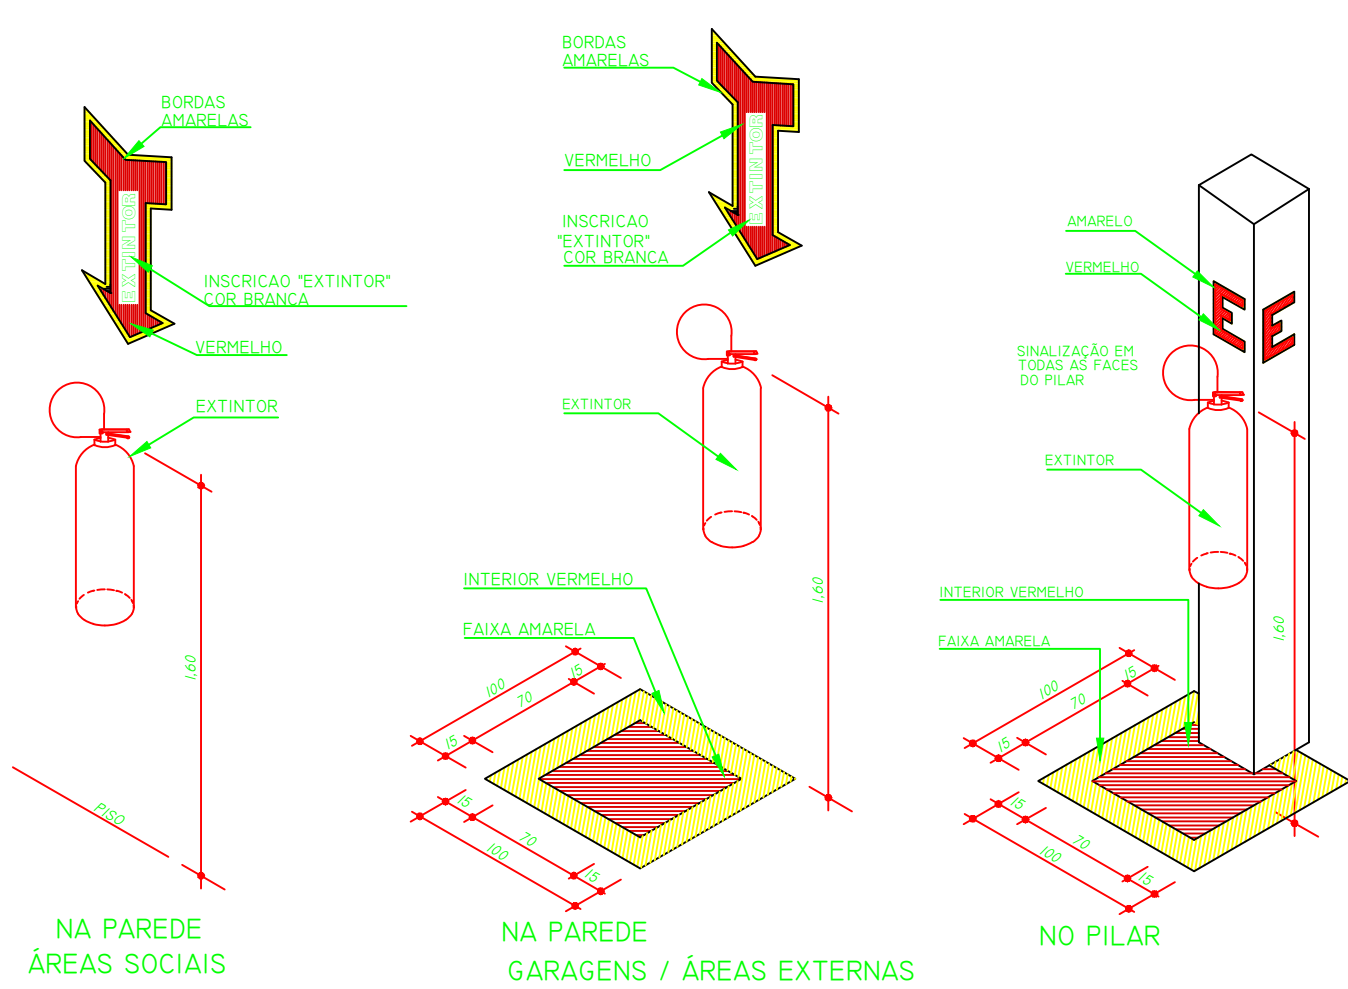

APROVADO POR:

ELABORAÇÃO:

H				
G				
F				
E				
D				
C				
B				
A				
REV.	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	EXEC.	APROV.	DATA

CONCEDENTE: **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**  
**DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS**

PROPOSNTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA**

PROJETO/UNIDADE/LOCALIZAÇÃO: **PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO**  
**E.M.E.I.F PROFª ANA DUTRA DE SOUZA VALE**  
**SEDE - BARCARENA /PARA**

ÁREAS (m²)		CONTEÚDO:	FOLHA:
		PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	<div>PCIP</div> <div>01   01</div>
A. TERRENO	3.855,51 m²		
A. CONSTRUÍDA	938,17 m²		
A. AMPLIAR	132,49 m²		
A. EXISTENTE	938,17 m²		
A. TOTAL	1.095,77 m²		

DATA:	ESCALA:	DESENHO:
SET./2024	INDICADAS	JOSE VALBER GOMES DA SILVA