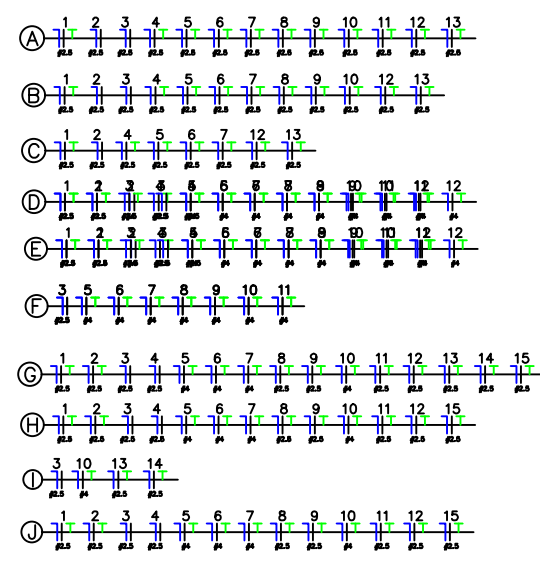

CENTRAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ANEXO I-A – 1A1-PROJETOS/PLANTAS
(PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

[illegible]

1- QUANDO NÃO INFORMAR ADEQUA (FUSEI 2,5, NÚMERO 2,5, TENSÃO 220, TENSÃO 220) NÃO NECESSARIA UMA SUBSTITUIÇÃO EM PORTE DE 112,5 AMPS E 220V.

2- QUANDO OS CILINDROS ENTREM ELETROVAGAS DE CARBONADO ELETROLITICO, COM O MICROCONTROLO (CARROS DA AGUA) LEMBRAR DE PASSAR O ELETRICO SEMPRE POR CIMA DO MICROCONTROLO NUNCA PROTEGENDO CONTRA QUALQUER CILINDRO PROVENIENTES

3- COM OS SADOS DO PROBLEMA E LIGAMENTO E TONER CHAMAR A UMA SUBSTITUIÇÃO DE 112,5 AMPS E 220V, PORTANTO DESEMPENHAR O TRABALHO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO INDICA PARA PASSAR FOLHA DE CARGA

4- ADEQUA SEMPRE, TOMBANDO DE JOGA EM TELA AGRUA O CILINDRO E BARRIQUES

5- NÃO HOUVE PROBLEMA DE FIO E FIO CONSIDERANDO EM CADA ESTACIONA, VERIFICAR SE CARGA, COM O CILINDRO ANTES DA INSTALAÇÃO.

Quando um usuário ou técnico atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinais de sobrecarga. Por outro lado, quando a instalação elétrica não funciona, a causa pode ser uma falha (maior amplitude) simples. Como regra, a troca de um usuário ou técnico de maior porte ou de maior corrente requer, antes, a troca das fuses e das chaves elétricas, por fusíveis de maior seção (Bittai).

Da mesma forma, NUNCA desligar ou remover a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo se em caso de desligamento sem proteção contra choques elétricos, não houver risco de choque elétrico, pois a instalação elétrica não pode ser usada até não tiverem sido, seja singly, ou em grupo, devidamente reparadas. Na instalação elétrica após uma anomalia inteira, que se podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

REESTABELECIMENTO DE ENERGIA E REPARAÇÃO DE FALHAS DE ENERGIA ELÉTRICA
CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO

Para realização de qualquer intervenção e manutenção dos circuitos elétricos, incluindo substituição de lâmpadas e demais acessórios, e operação parcial do circuito respectivo, localizado no quadro terminal de distribuição e tomadas da área, deverá ser desligado e travado nessa posição.

A advertência de que trata 6.5.4.10 pode vir de fábrica ou ser provida no local, antes de a instalação ser entregue ao usuário, e não deve ser facilmente removível.

DIREITOS RESERVADOS —
TODOS OS DIREITOS ESTÃO RESERVADOS.
NENHUMA PARTE DESTA OBRA PODE SER REPRODUZIDA SEM A PERMISSÃO POR ESCRITO DO EDITOR.

