
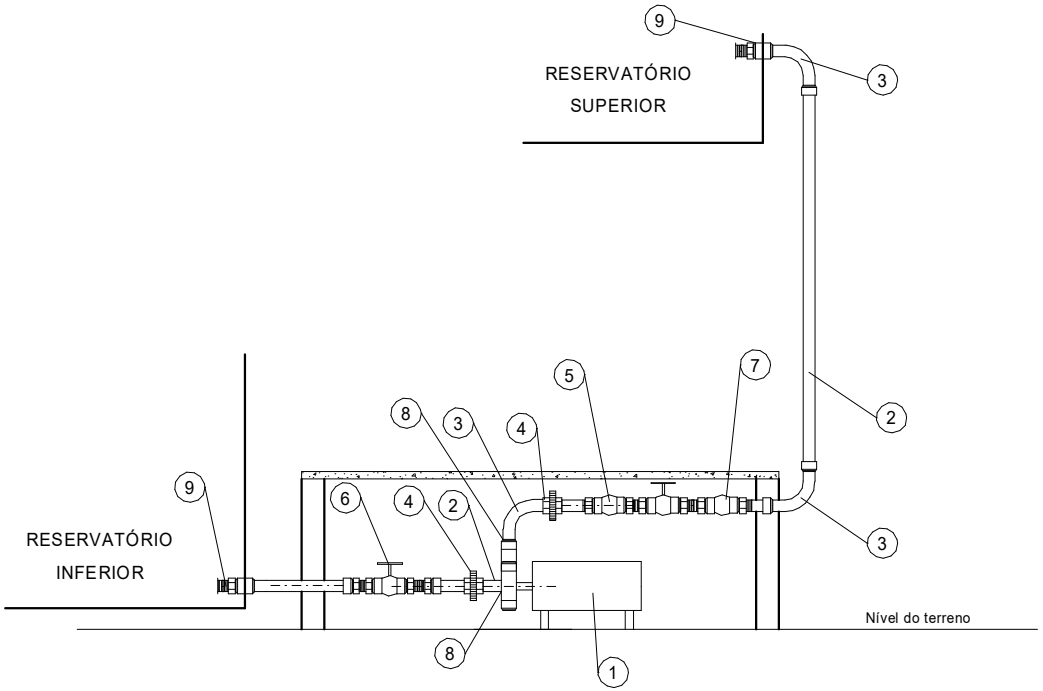


CORTE B - B ESC: S/E

Limpeza

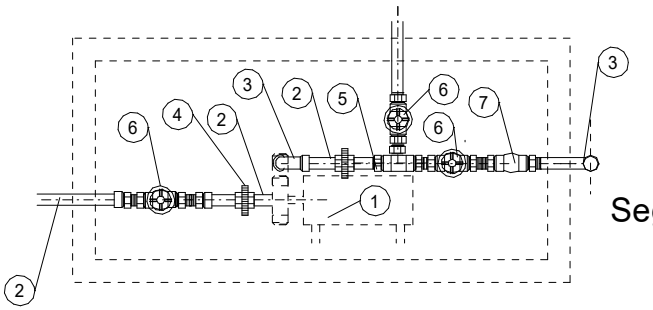

Segue para reservação
e distribuição

PLANTA BAIXA

ESC: S/E

LISTA DE MATERIAIS:	UN	QUANT
1 - Bomba Centrifuga 1 cv (1" x 1")	UN	01
2 - Tubo PVC Ø 32 mm	UN	12
3 - Curva 90° PVC Ø 32 mm	UN	03
4 - União com rosca PVC Ø 1" (32 mm)	UN	02
5 - Te 90° PVC Ø 32 mm	UN	01
6 - Registro de Esferea Ø 32 mm	UN	03
7 - Válvula de Retenção Horizontal Ø 1"	UN	01
8 - Adaptador Curto Ø 1" x 32 mm	UN	02
9 - Adaptador Longo Ø 32 mm	UN	02

BOMBA E BARRILETE DE ELEVAÇÃO DE ÁGUA

Assinado de forma digital por ALUIZIO TEIXEIRA FILHO ENGENHARIA S S LTDA:11732866000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=Belem, ou=VideoConferencia, ou=30235201000139, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO ENGENHARIA S S LTDA:11732866000103
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.22031

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
ENGENHARIA S S
LTDA:11732866000103

SISTEMA TRATAMENTO / ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Aluizio de Azevedo Teixeira Filho
Engº Civil - CREA 7784/D - PARÁ - (0XX91) 3225 2943
Rua Veiga Cabral, 120, Altos
Cidade Velha, CEP 66023-630, Belém, Pará

04

ESCALA INDCADA / SETEMBRO - 2021