
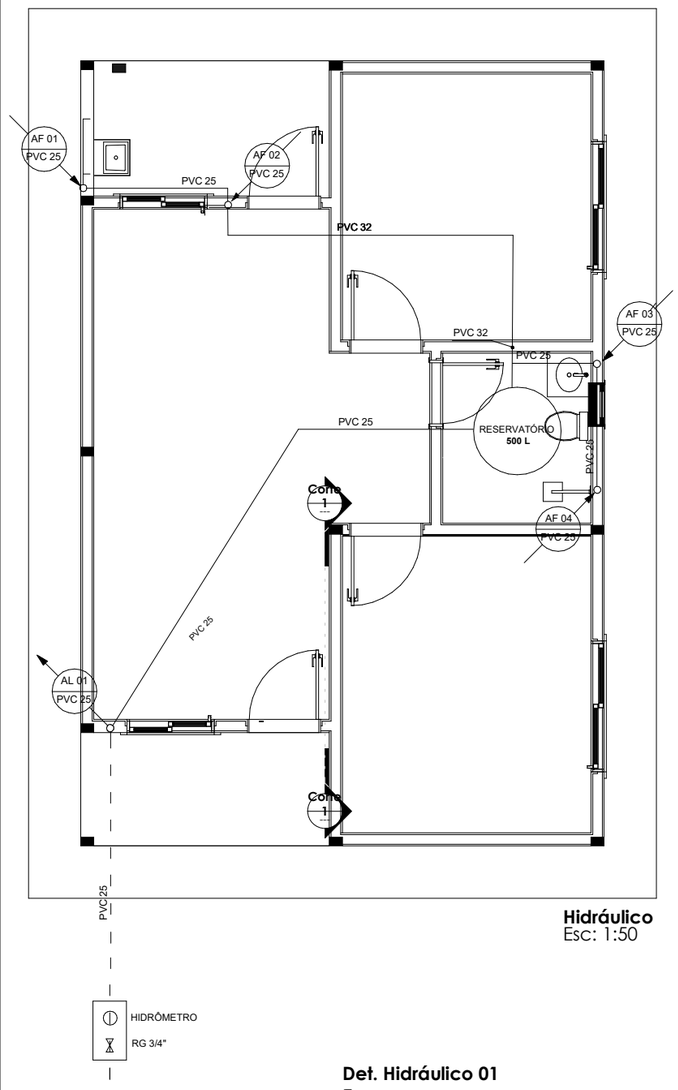


Hidráulico
Esc: 1:50

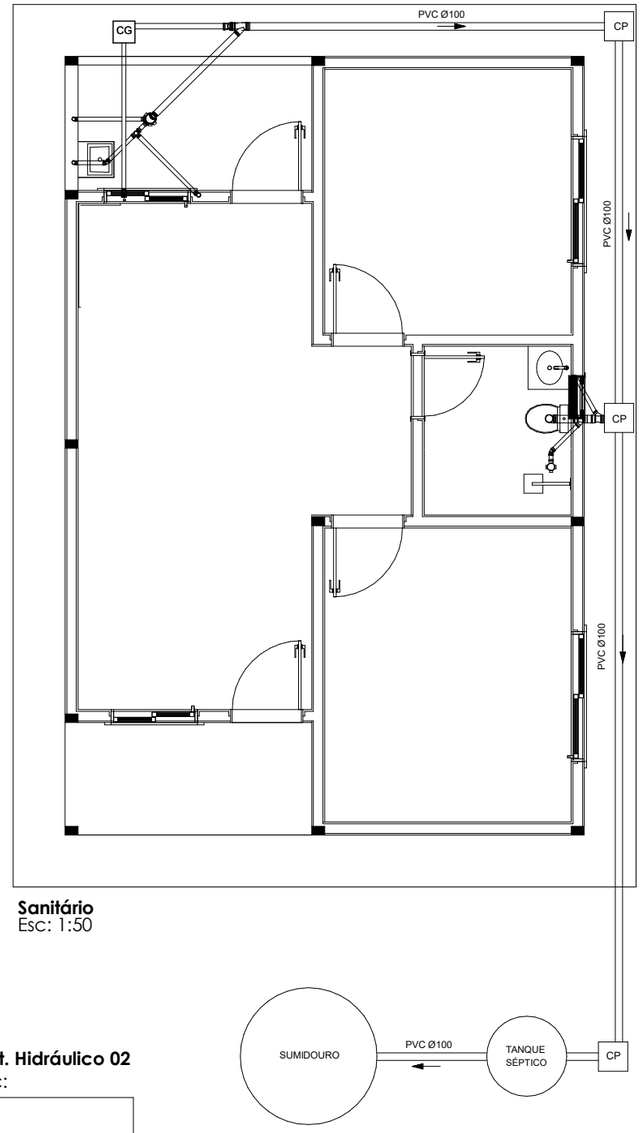

Sanitário
Esc: 1:50

LEGENDA

- TUBULAÇÃO SOBRE A LAJE OU EMBUTIDA NA PAREDE PARA ÁGUA FRIA POTÁVEL - PVC SOLDÁVEL
- TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SOBRE O FORRO (DIRETO DA CONCESSIONÁRIA) - PVC SOLDÁVEL
- TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PELO PISO (DIRETO DA CONCESSIONÁRIA) - PVC SOLDÁVEL
- TUBULAÇÃO PARA COLETA DE ESGOTO EM PVC SÉRIE NORMAL
- TUBULAÇÃO PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC SÉRIE NORMAL
- SETA INDICATIVA DO SENTIDO DE FLUXO DO EFLUENTE


AF - ÁGUA FRIA (COLUNA DE DESCIDA PARA PONTOS DE CONSUMO)
AL - COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
ML - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
TQ - TANQUE
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
VS - VASO SANITÁRIO
PC - PIA DE COZINHA
CG - CAIXA DE GORDURA
CP - CAIXA DE PASSAGEM
CV - COLUNA DE VENTILAÇÃO COM BITOLA INDICADA
AP - DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL COM BITOLA INDICADA

TUBULAÇÃO QUE SOBE


TUBULAÇÃO QUE DESCE


OBSERVAÇÃO: UTILIZAR DECLIVIDADE DE 1% PARA OS TUBOS COM DIÂMETRO IGUAL OU MAIOR QUE 100 mm

UTILIZAR DECLIVIDADE DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMETRO MENOR QUE 100 mm

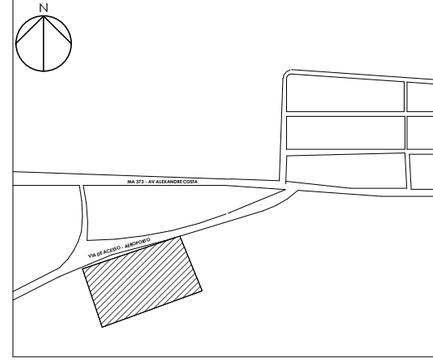


Det. Fossa e Sumidouro
Esc:

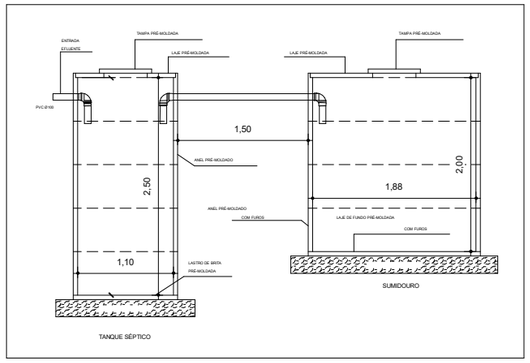


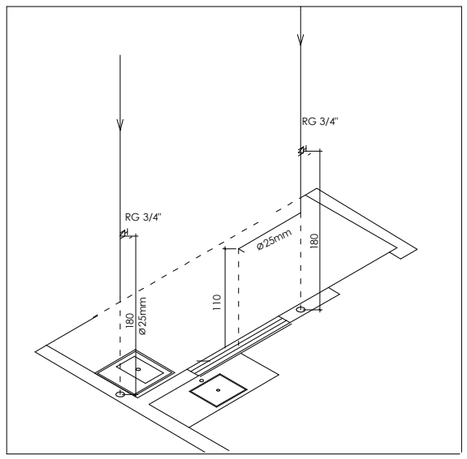


Det. Hidráulico 01
Esc:

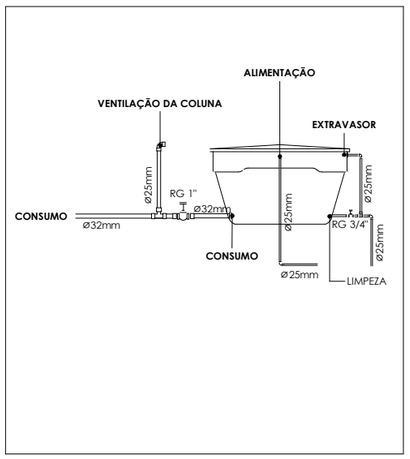

Det. Hidráulico 02
Esc:

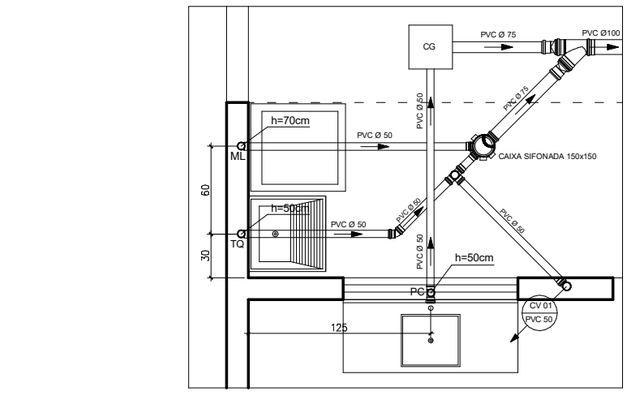

Det. Sanitário 01
Esc:

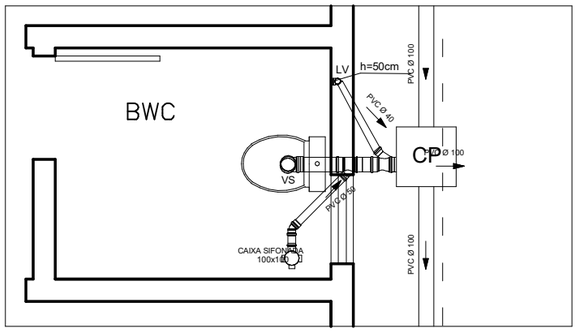

Det. Sanitário 02
Esc:

PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DE BALSAS
JUNTOS VAMOS FAZER A DIFERENÇA

MCMV

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Graziela Bispo da Silva
CREA Nº 112068159-6

PROJETISTA
Graciele Bispo da Silva
CAU Nº A314547-6

ASSUNTO
Hidrossanitário

ENDEREÇO
São Félix de Balsas

PRANCHA Nº
01 /01

DATA
09/2025

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
GRAZIELA BISPO DA SILVA
Data: 29/09/2025 17:59:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br