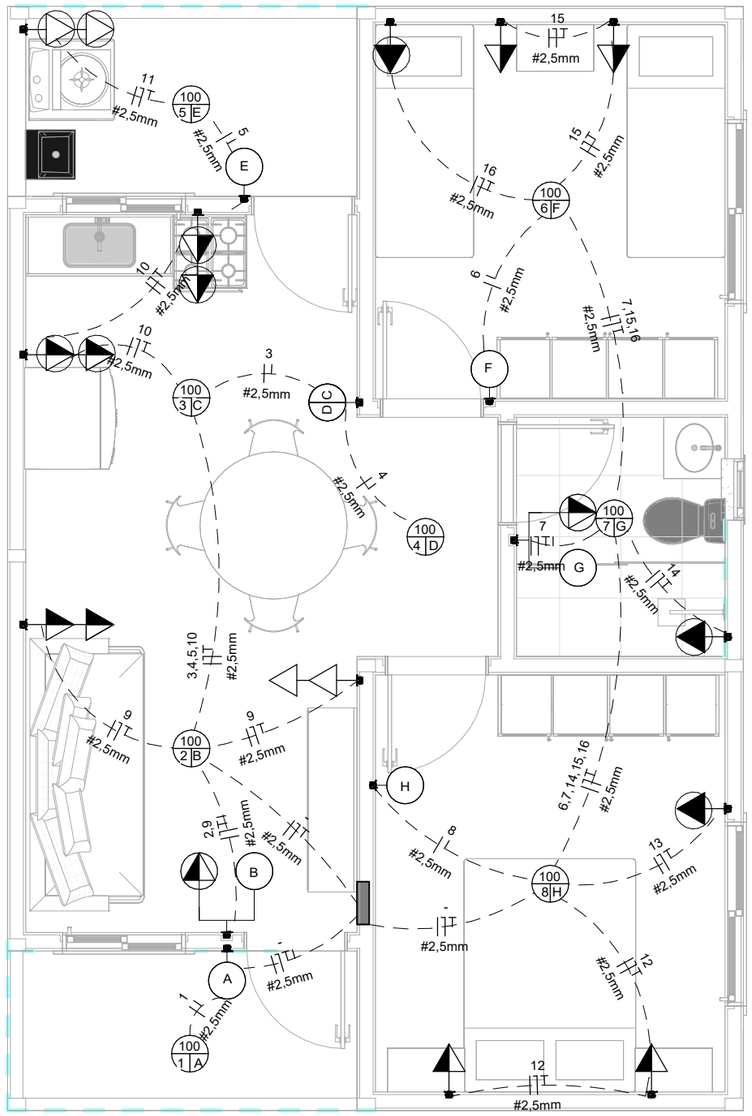
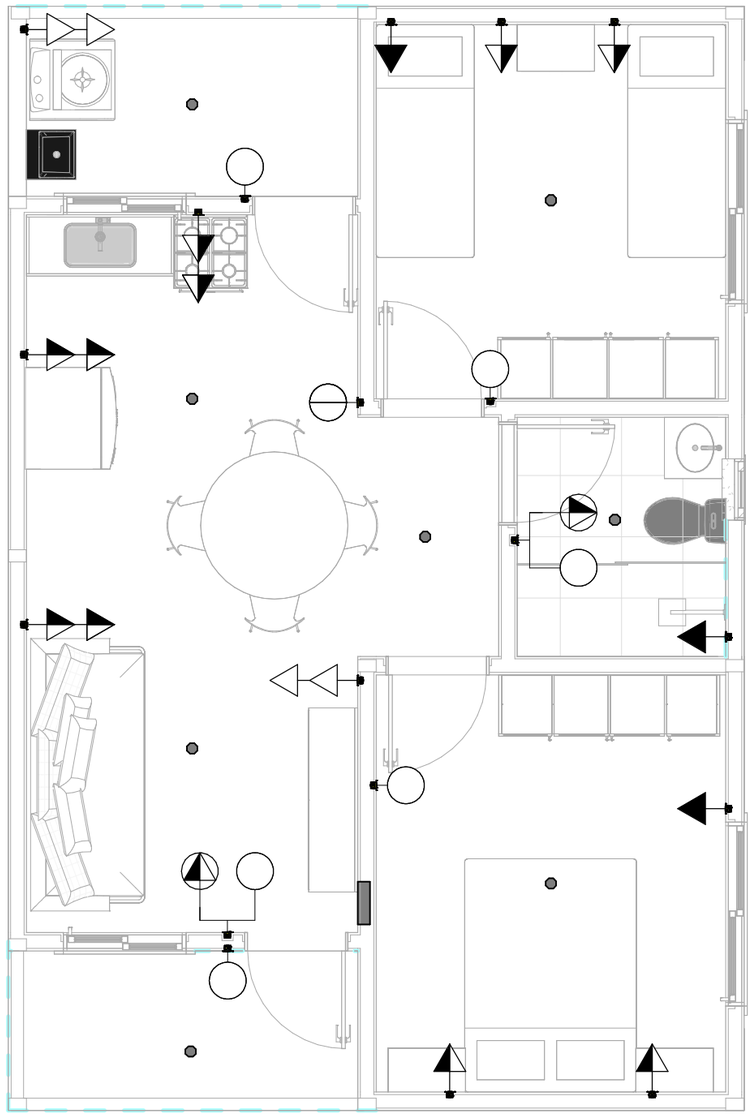




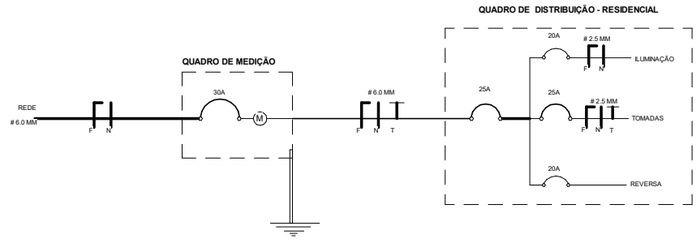


Diagrama Unifamiliar
ESC: 1:50

	Tomada Média 127 V - 110 cm do Piso
	Tomada Média Dupla 127 V - 110 cm do Piso
	Tomada Média Dupla 220 V - 110 cm do Piso
	Tomada Baixa Dupla 127 V - 50 cm do Piso
	Tomada Alta 220 V - 200 cm do Piso
	Tomada Média + Interruptor 220 V - 110 cm do Piso
	Interruptor
	Interruptor Duplo
	Pontos de Iluminação
100	**Identificador Pontos de Iluminação: Carga Aparente, Circuíto, Chave do Interruptor**
T	**Fiação Fase, Neutro e Terra**
	Fiação Fase e Retorno
T	**Fiação Fase, Neutro, Terra e Retorno**

Projeto Elétrico
ESC: 1:50

Pontos Elétrico
ESC: 1:50

PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DE BALSAS JUNTOS VAMOS FAZER A DIFERENÇA
MCMV

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Graziela Bispo da Silva
CREA Nº 112068159-6

PROJETISTA
Graciele Bispo da Silva
CAU Nº A314547-6

ASSUNTO
Projeto Elétrico

ENDEREÇO
São Félix de Balsas, MA

PRANCHA Nº
01 /01

DATA
10/2025

ASSINATURA
gov.br
Documento assinado digitalmente
GRAZIELA BISPO DA SILVA
Data: 07/10/2025 13:04:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br