

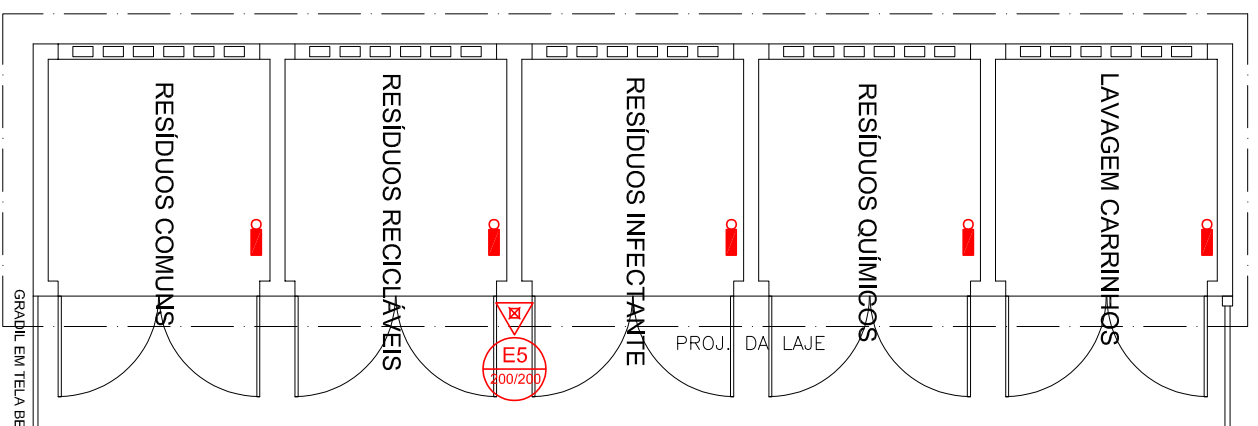



CASTELO DA CUA
(VER PLANTA 04)

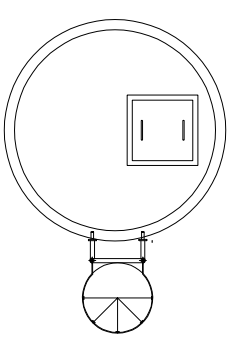

PÁTIO DE SERVIÇOS

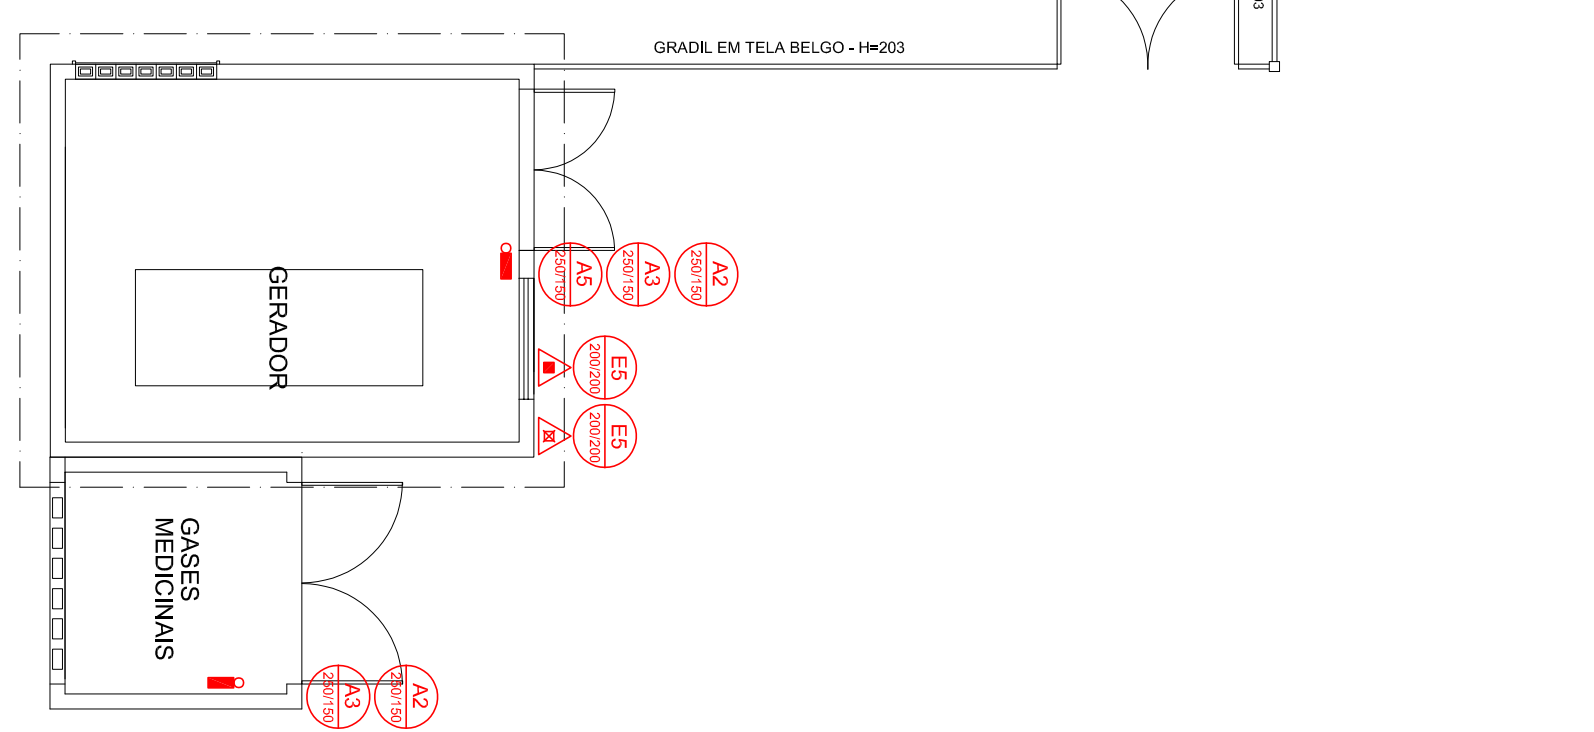

PLANTA BAIXA - TERREO


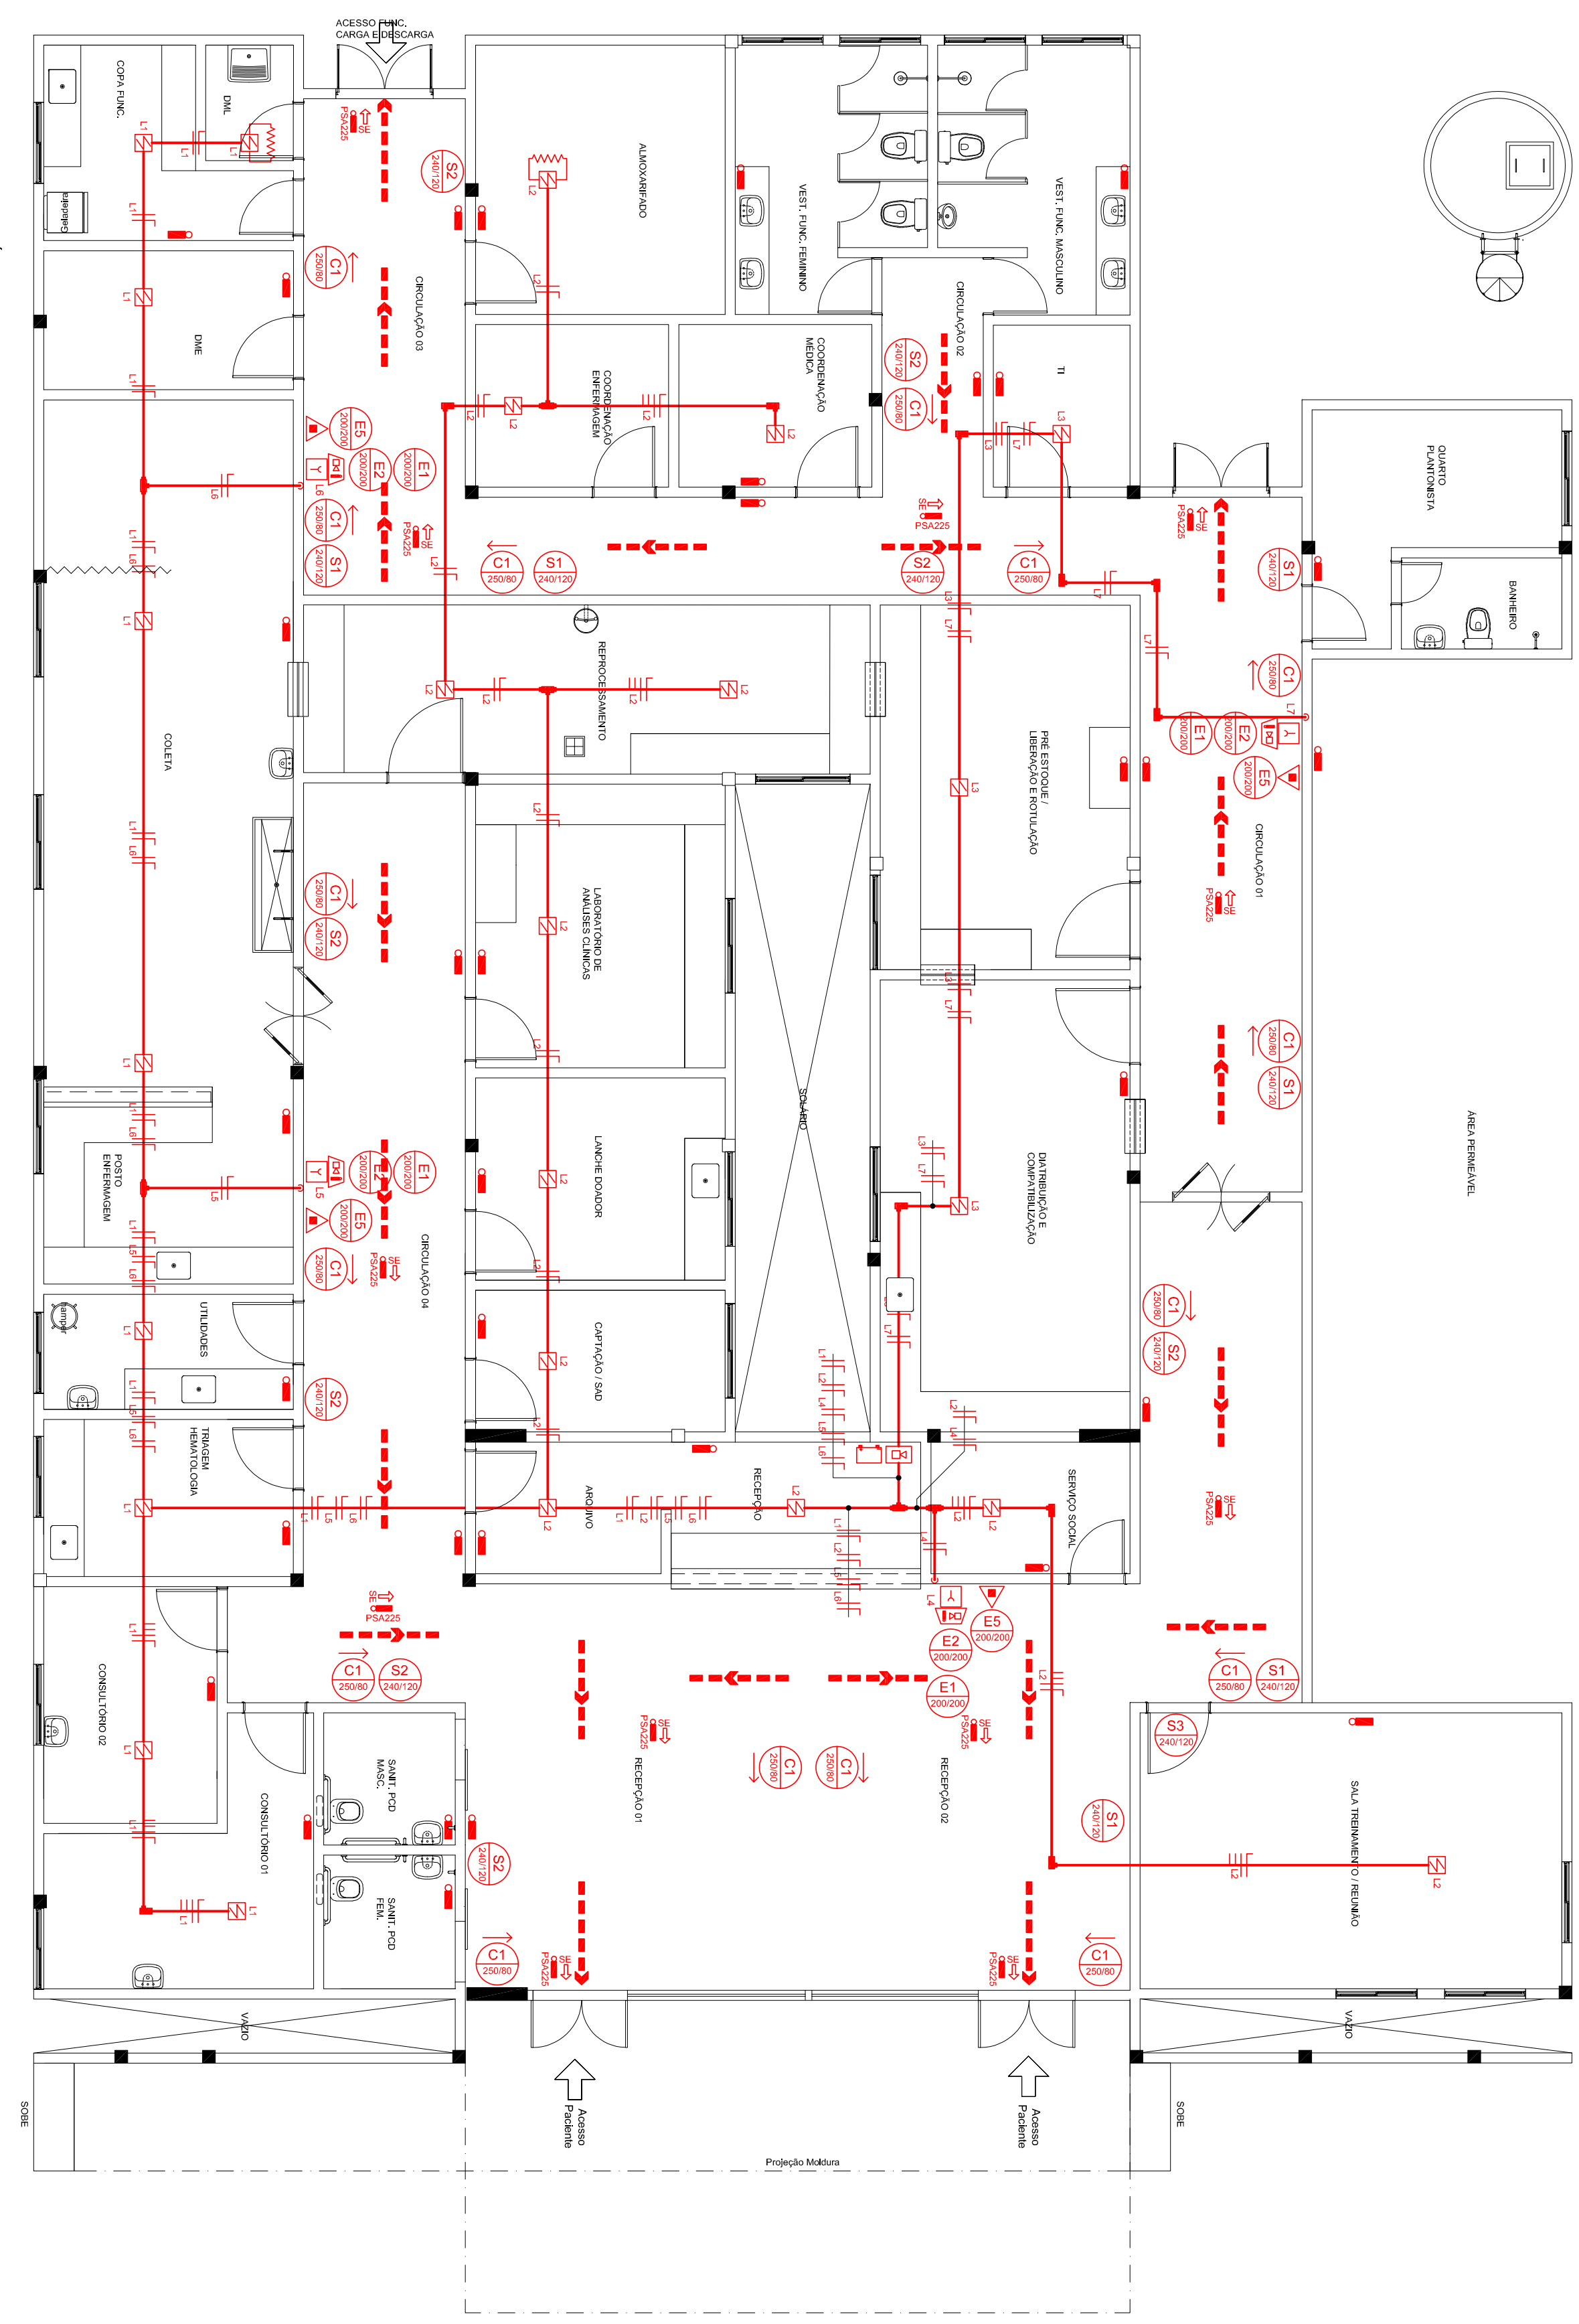


GRUPO EM TELA BELO - H203

PASSEIO

SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA

DETALHE DETECTOR NO AMBIENTE SEM FORRO

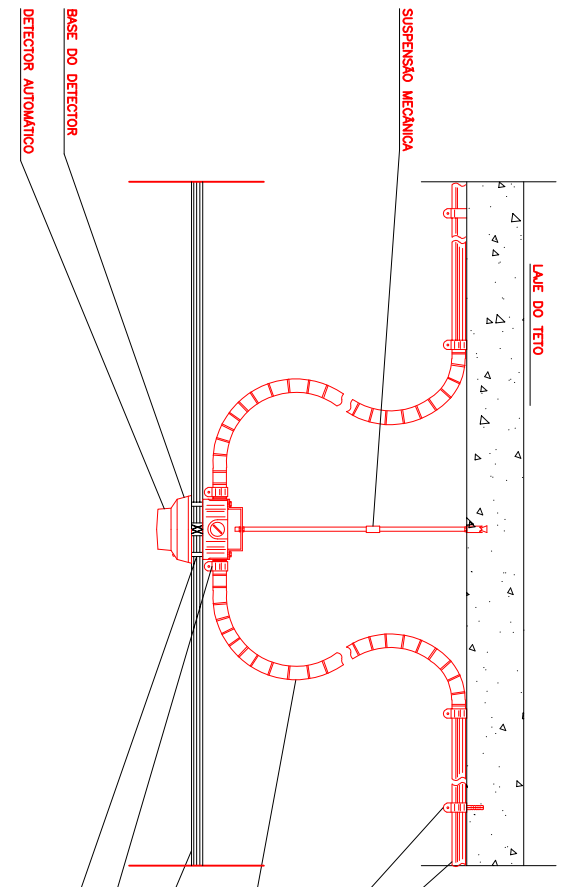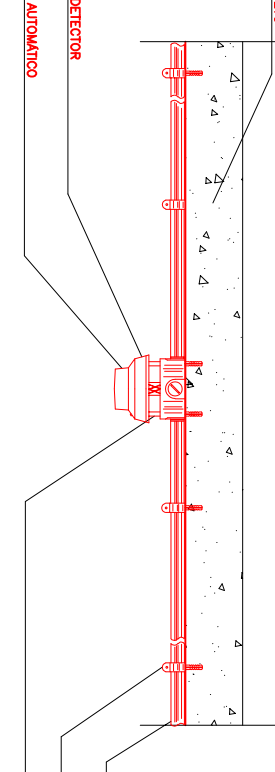

ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA
(ACIARAMENTO)



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA LUCER BRANCO
INTELEBRAS OU SIMILAR

LEGENDA:

EXTINTORES

- ÁGUA PRESSURIZADA - CAPAC. = 10 LITROS
- EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS HALOGENADO F-9-S = 5KG
- PO QUÍMICO SECO - CAPAC. = 6 kg
- EXTINTOR PORTÁTIL DE PO DO TIPO ABC - CAPAC. = 4 kg
- HIDRANTES

- CAVA DE INCÊNDIO COMPOSTA DE DOIS LANCES DE MANGUEIRA DE TIPO 2 Ø1,1/2" DE 15m MAIS ACESSÓRIOS. DIM. 3,60x0,90x1,7m
- HIDRANTE DE PASSEIO DIM. 40x60x40cm COM TAMPAO EM FERRO FUNIDO NO NÍVEL DO PASSEIO COMPOSTO DE TOMADA E VALVULA DE RETENÇÃO

ALARMES

- AVISADOR SONORO E VISUAL, COM SIRENE
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- ACOIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

DETECTORES

- DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR
- DETECTOR DE CALOR LINEAR


LUMINAÇÃO

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACIARAMENTO)
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BALIZAMENTO)

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE DESOcupação
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE DESOcupação
- BRIGADISTA
- TUBULAÇÃO PARA REDE DE HIDRANTES
- CONDULETE FIJO T" 6" TL" - Ø34"
- TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO

DET. EXTINTORES

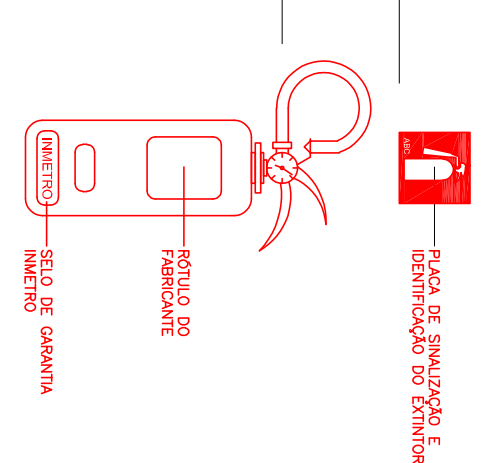

DET. SIRENE E ACOIONADOR
MANUAL (BOTONEIRA)

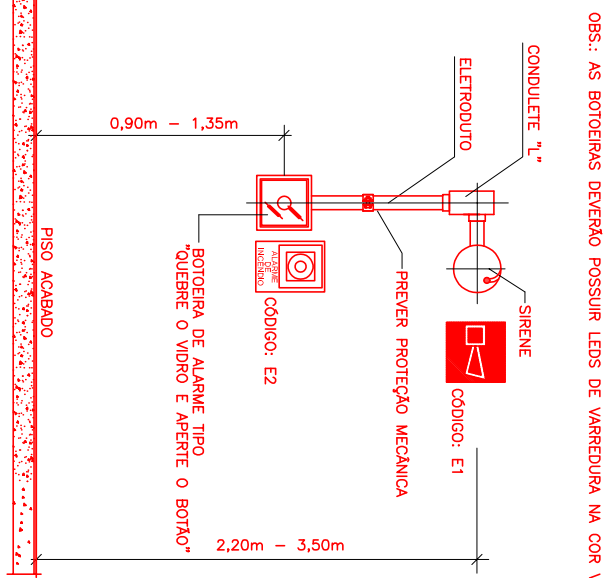


TABELA DE SINALIZAÇÃO (ABNT NBR 13.434 - 1/2004)

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
S1		ROTA DE FUGA - DIR.	SÍMBOLO RETÂNGULAR VERDE COM BORDO AMARELO FOTOLUMINESCENTE L = 220x110	INDICAÇÃO DO SENTIDO DIRETO DA ROTA DE FUGA EM ÁREAS DE EMERGÊNCIA
S2		ROTA DE FUGA - ESQ.	SÍMBOLO RETÂNGULAR VERDE COM BORDO AMARELO FOTOLUMINESCENTE L = 220x110	INDICAÇÃO DO SENTIDO DIRETO DA ROTA DE FUGA EM ÁREAS DE EMERGÊNCIA
S12		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETÂNGULAR VERDE COM BORDO AMARELO FOTOLUMINESCENTE L = 220x110	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM ÁREAS DE EMERGÊNCIA
C1		DIREÇÃO DE ROTA DE FUGA	SÍMBOLO RETÂNGULAR VERDE COM BORDO AMARELO FOTOLUMINESCENTE L = 220x110	INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM ÁREAS DE EMERGÊNCIA
E1		COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	SÍMBOLO QUADRADO VERMELHO COM BORDO AMARELO FOTOLUMINESCENTE L = 140x140	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS BOTÕES DE ALARME
E2		COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	SÍMBOLO QUADRADO VERMELHO COM BORDO AMARELO FOTOLUMINESCENTE L = 140x140	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS BOTÕES DE ALARME
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO QUADRADO VERMELHO COM BORDO AMARELO FOTOLUMINESCENTE L = 140x140	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES
E8		ASERSOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO QUADRADO VERMELHO COM BORDO AMARELO FOTOLUMINESCENTE L = 140x140	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS ASERSORES
A2		PERIGO DE FOGO	SÍMBOLO TRIÂNGULAR AMARELO COM BORDO VERMELHO FOTOLUMINESCENTE Z = 250x250	INDICAÇÃO DE PERIGO DE FOGO
A3		PERIGO DE EXPLOSION	SÍMBOLO TRIÂNGULAR AMARELO COM BORDO VERMELHO FOTOLUMINESCENTE Z = 250x250	INDICAÇÃO DE PERIGO DE EXPLOSION
A5		PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO TRIÂNGULAR AMARELO COM BORDO VERMELHO FOTOLUMINESCENTE Z = 250x250	INDICAÇÃO DE PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
PSA 225		PLACA DE SINALIZAÇÃO PSA 225	SÍMBOLO RETÂNGULAR VERDE COM BORDO AMARELO FOTOLUMINESCENTE L = 220x110	INDICAÇÃO DE SAÍDA

NOTA

ASSINATURA RESPONSÁVEL LEGAL

REVISÃO	ASSINATURA, APROVAÇÃO
REVISÃO	ASSINATURA, APROVAÇÃO
REVISÃO	ASSINATURA, APROVAÇÃO
REVISÃO	ASSINATURA, APROVAÇÃO
REVISÃO	ASSINATURA, APROVAÇÃO

REVISÃO	ASSINATURA, APROVAÇÃO
REVISÃO	ASSINATURA, APROVAÇÃO
REVISÃO	ASSINATURA, APROVAÇÃO
REVISÃO	ASSINATURA, APROVAÇÃO
REVISÃO	ASSINATURA, APROVAÇÃO



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO

PROJETO EXECUTIVO DE INST. HIDRÁULICAS

PROJETO EXECUTIVO DE INST. HIDRÁULICAS

PROJETO EXECUTIVO DE INST. HIDRÁULICAS

PROJETO EXECUTIVO DE INST. HIDRÁULICAS

PROJETO EXECUTIVO DE INST. HIDRÁULICAS

PROJETO EXECUTIVO DE INST. HIDRÁULICAS

PC101